

島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図 (基準水温との温度差)







平成27年1月21日 第1回
9時30分～11時23分

出力 (万kW)	1号機	0
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	1号機	1
	2号機	2.4
	3号機	3
天候		曇
気温 (°C)		9.8
風向		南東
風速 (m/s)		2.0
風浪		1

※基準水温
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500の6点の平均値
※1°C上昇域予測包絡範囲の凡例

————— 島根原発2号機修正環境影響調査書より

- - - - - 島根原発3号機環境影響評価書より

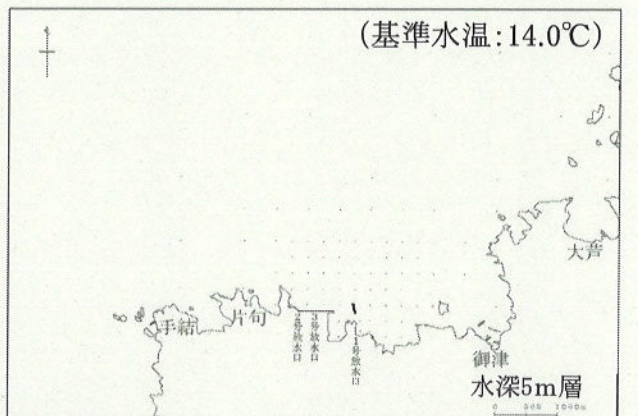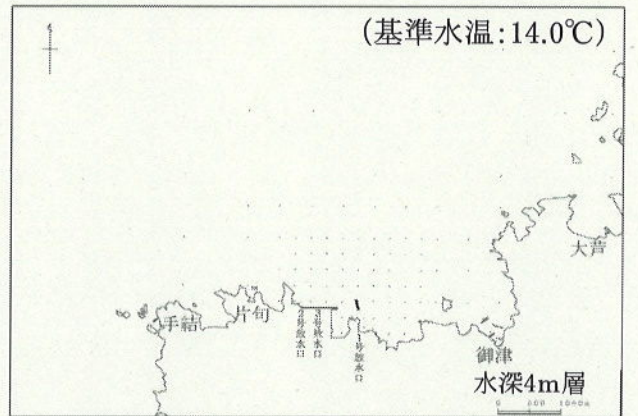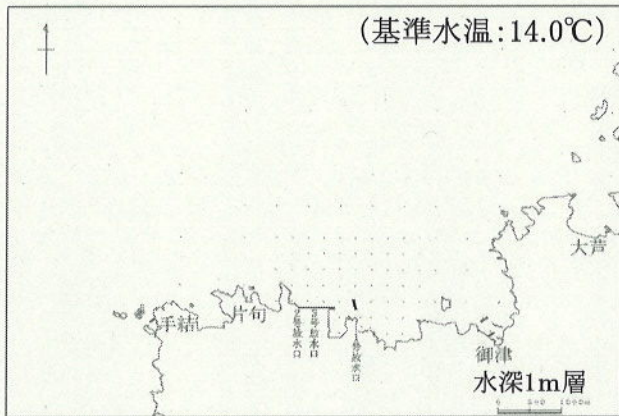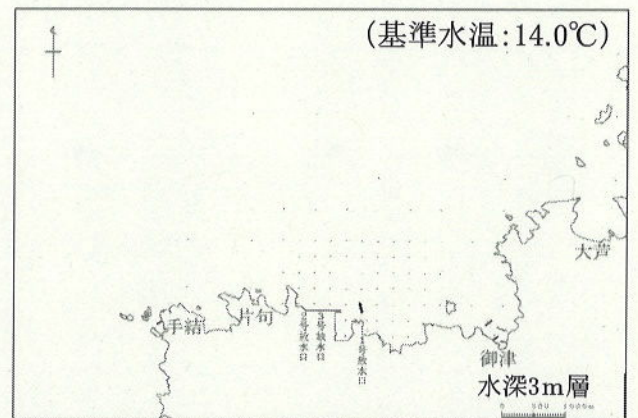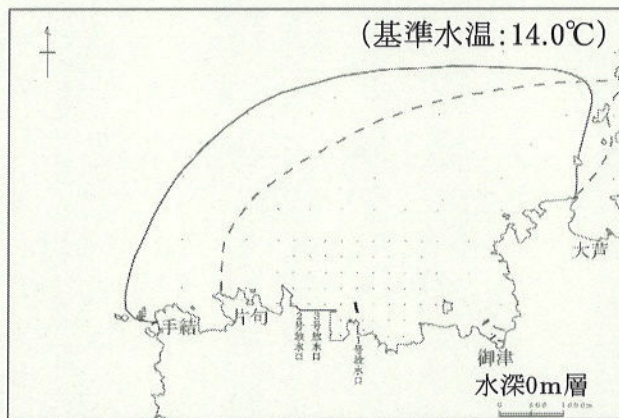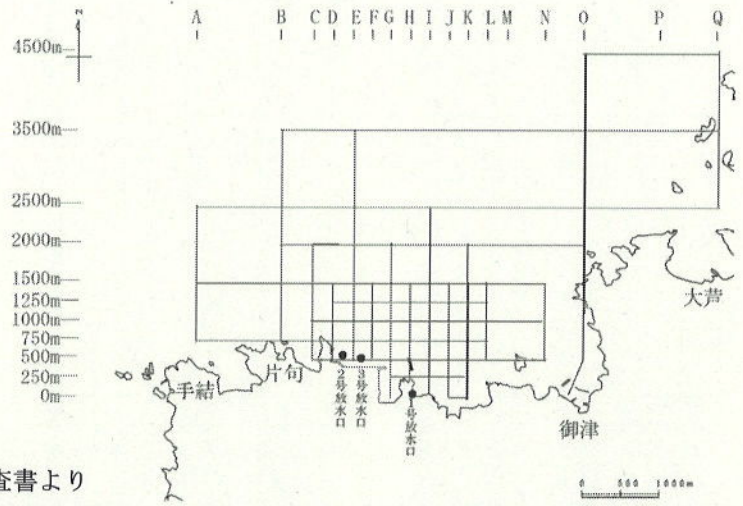

◎基準水温より1°C以上高い水温上昇域は
確認されなかった。

- 基準水温より1°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より2°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より3°C以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水温水水平分布図 (基準水温との温度差)








平成27年1月21日 第2回
13時30分～15時11分

出力 (万kW)	1号機	0
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	1号機	1
	2号機	2.4
	3号機	3
天候		曇
気温 (°C)		11.4
風向		東北東
風速 (m/s)		1.9
風浪		1

※基準水温
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500の6点の平均値
※1°C上昇域予測包絡範囲の凡例

————— 島根原発2号機修正環境影響調査書より

- - - - - 島根原発3号機環境影響評価書より

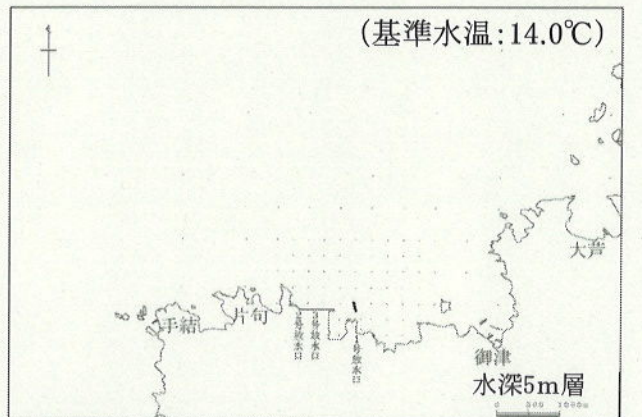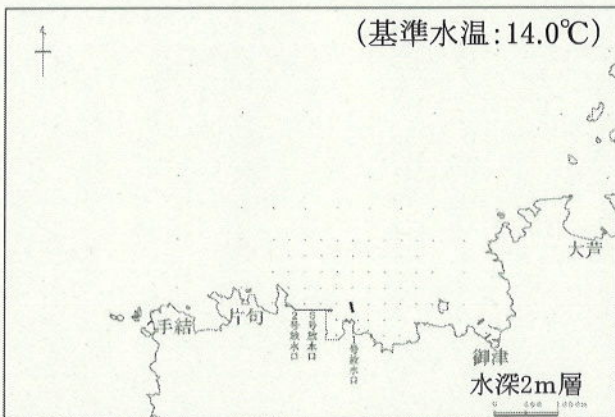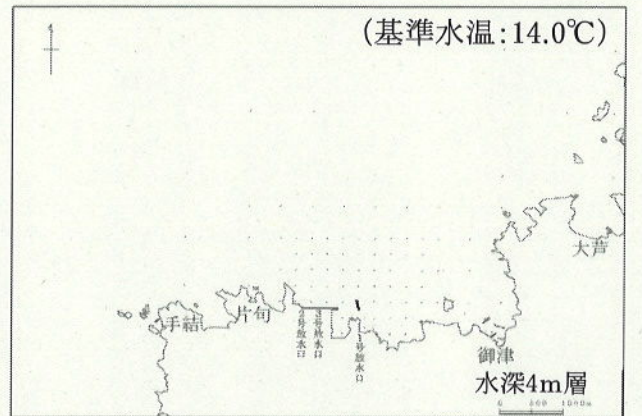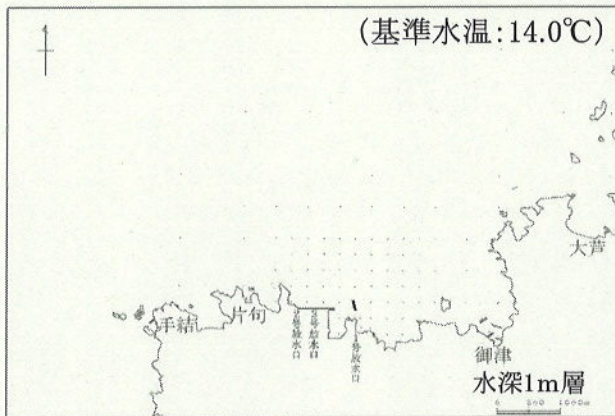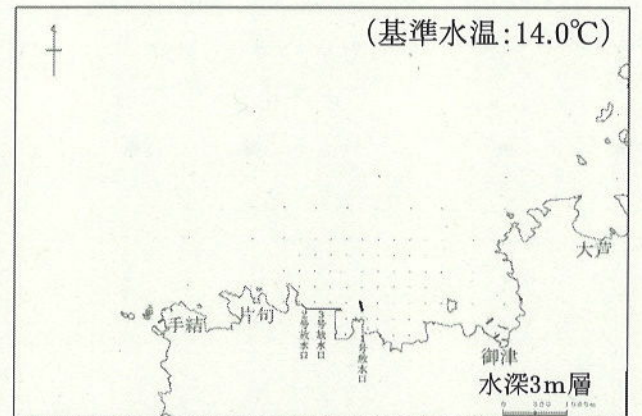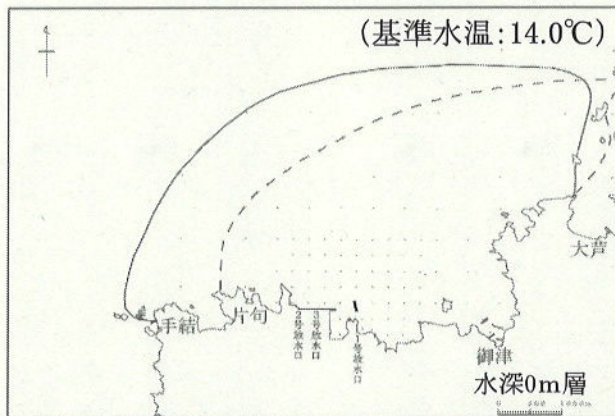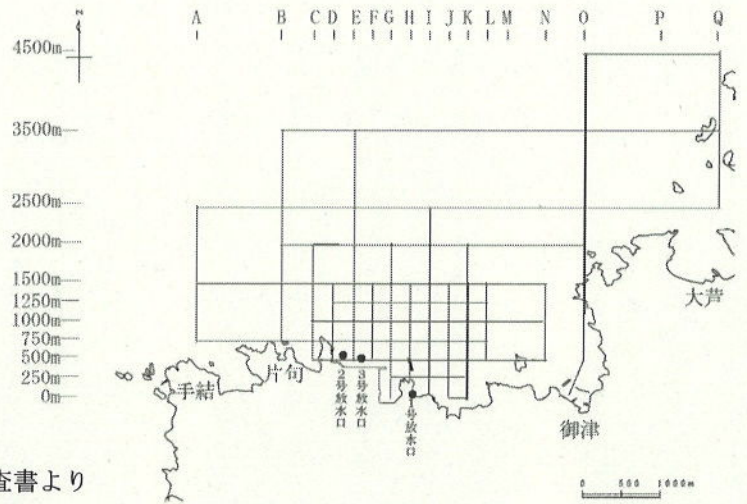

◎基準水温より1°C以上高い水温上昇域は
確認されなかった。


- 基準水温より1°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より2°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より3°C以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水溫鉛直分布図 (基準水溫との温度差)


平成27年1月21日 第1回
9時30分～11時23分

出力 (万kW)	1号機	0
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	1号機	1
	2号機	2.4
	3号機	3
天候		曇
気温	(°C)	9.8
風向		南東
風速	(m/s)	2.0
風浪		1


断面位置見取図

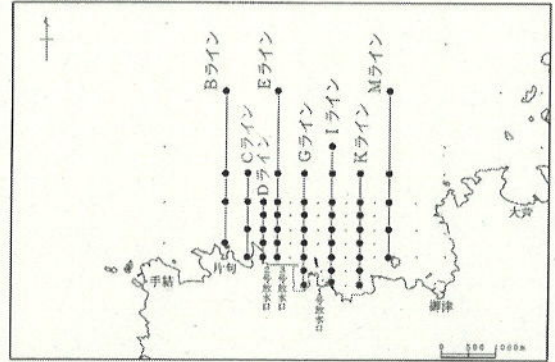


Bライン

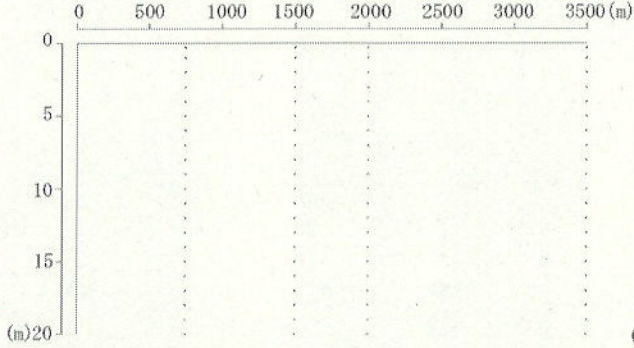


Cライン

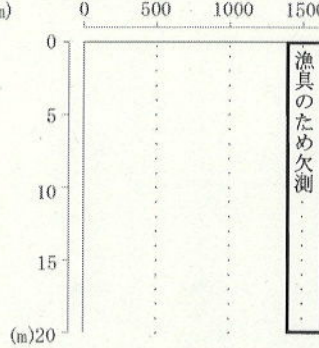


Dライン

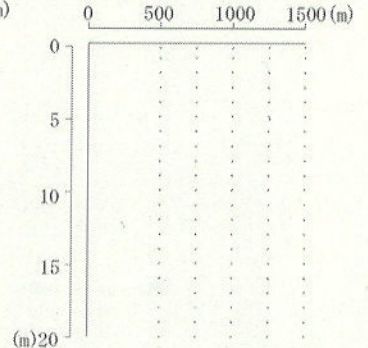


Eライン

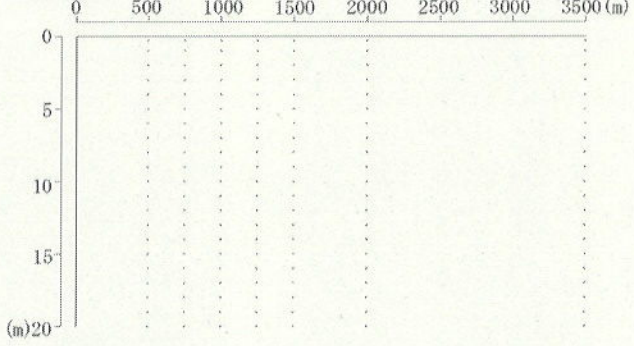


Gライン

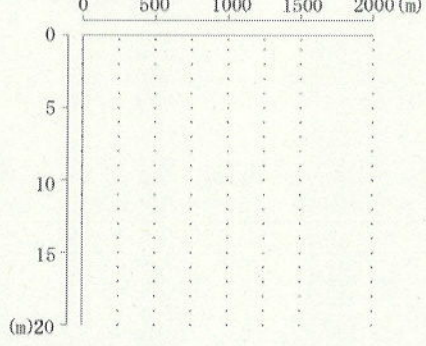


Iライン

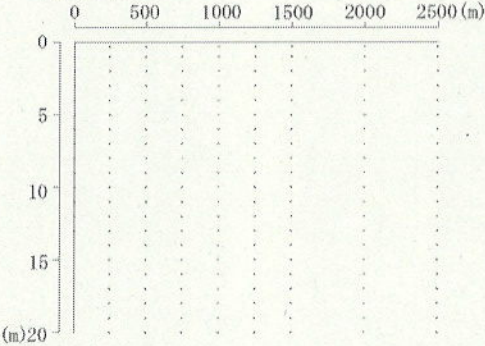

Kライン

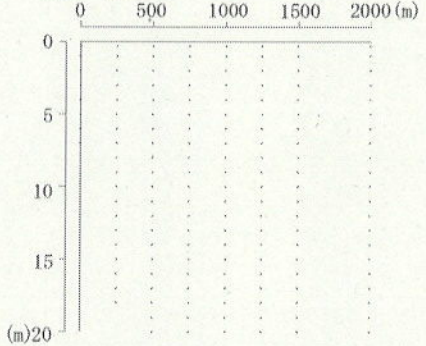

Mライン

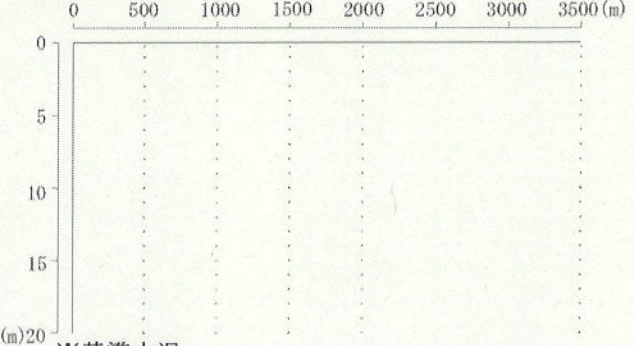

- 基準水溫より1°C以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より2°C以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より3°C以上高い水溫上昇域









水深	基準水溫(°C)
0m層	14.0
1m層	14.0
2m層	14.0
3m層	14.0
4m層	14.0
5m層	14.0

※基準水溫
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500の6点の平均値

島根原子力発電所 格子状定線の水溫鉛直分布図 (基準水溫との温度差)

平成27年1月21日 第2回
13時30分～15時11分

出力 (万kW)	1号機	0
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	1号機	1
	2号機	2.4
	3号機	3
天候	曇	
気温	(℃)	11.4
風向	東北東	
風速	(m/s)	1.9
風浪	1	

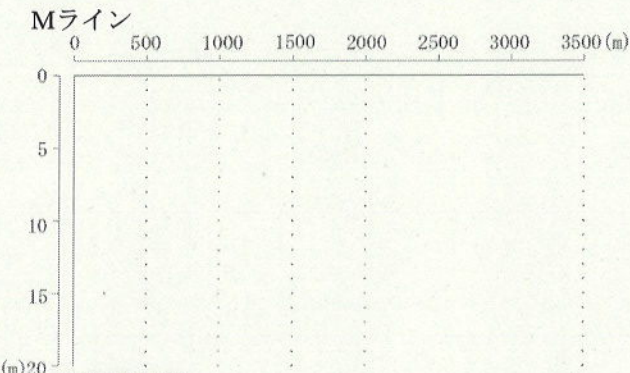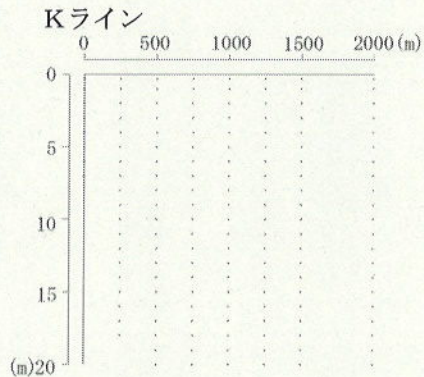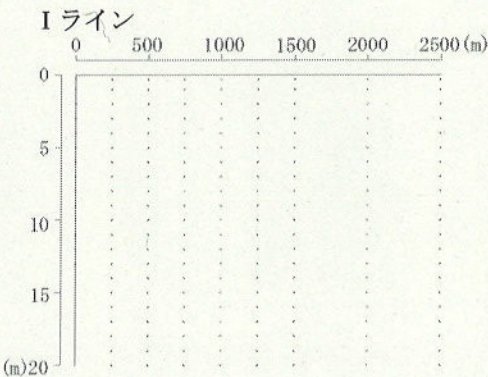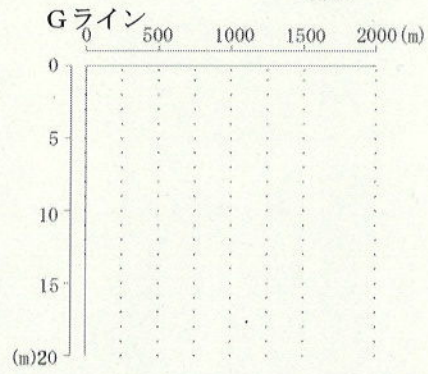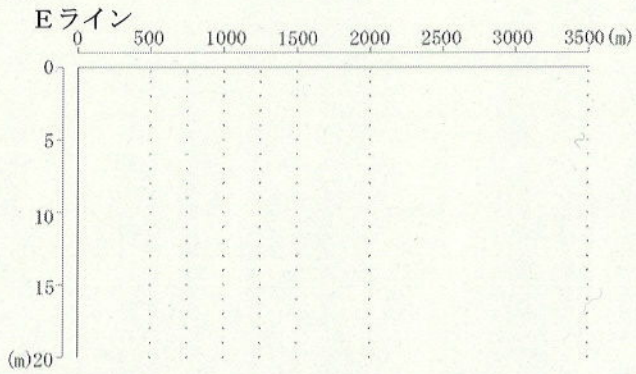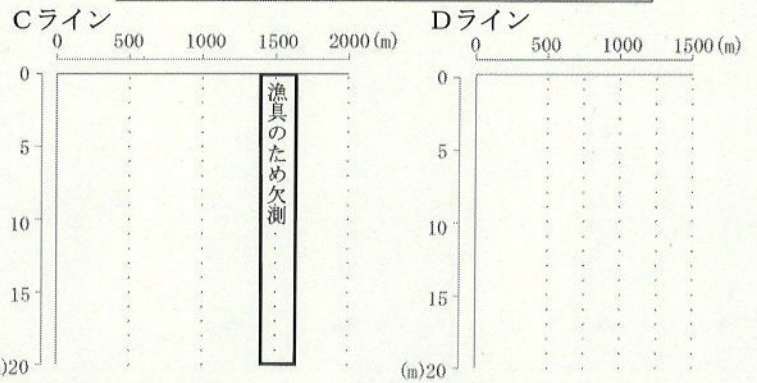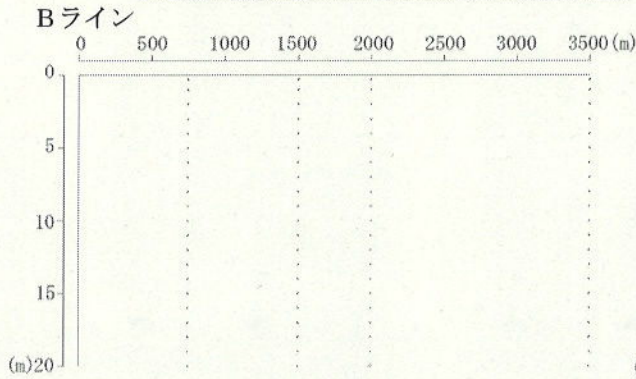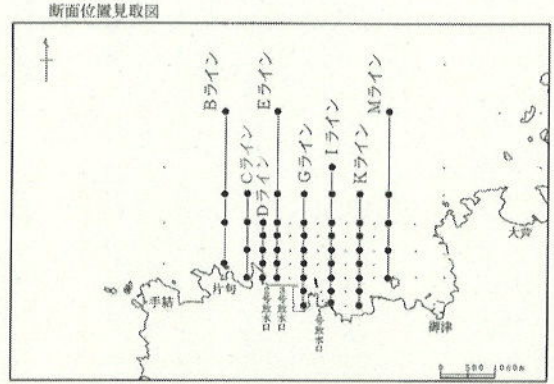

- 基準水溫より1℃以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より2℃以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より3℃以上高い水溫上昇域

水深	基準水溫(℃)
0m層	14.0
1m層	14.0
2m層	14.0
3m層	14.0
4m層	14.0
5m層	14.0

※基準水溫
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500の6点の平均値