様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成２７年７月）

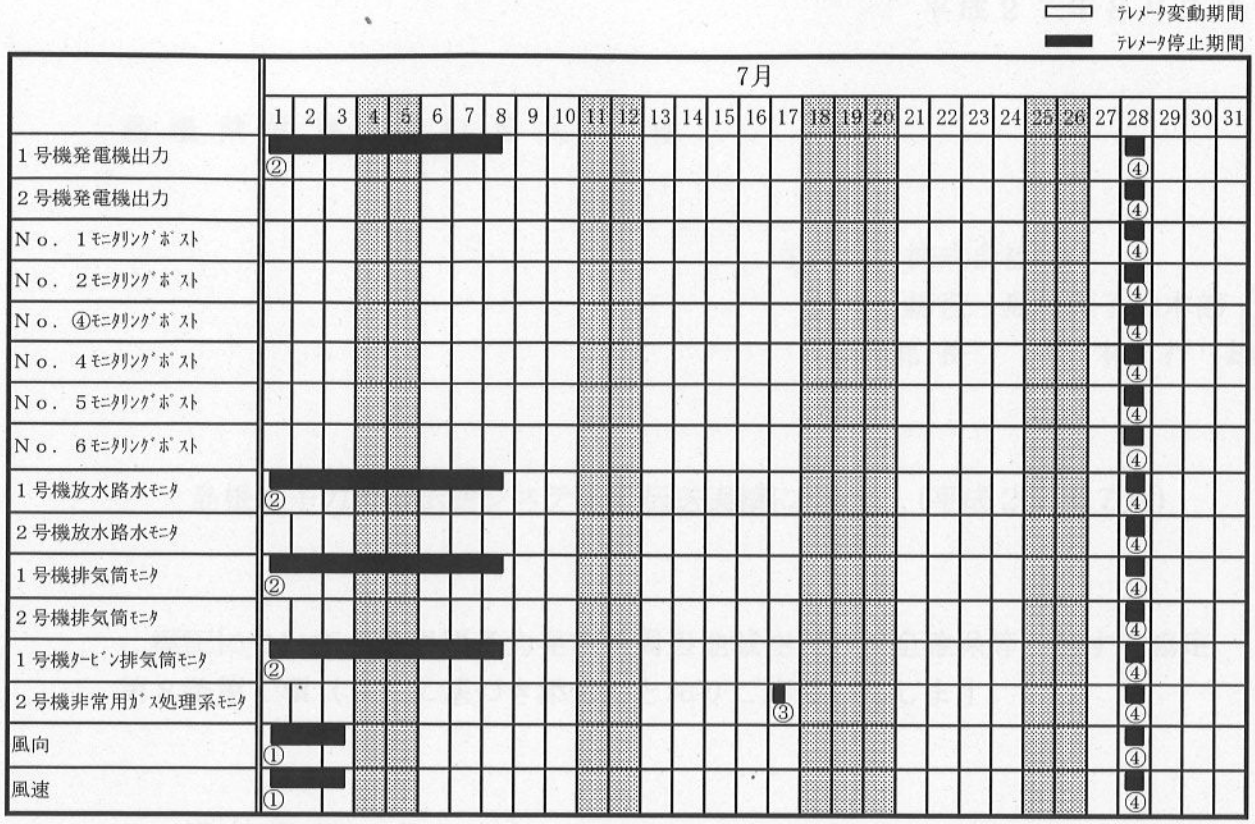

［作業内容］

①管理事務所1号館耐震補強工事に関わる気象観測装置サーバー移設に伴う伝送停止
　平成２７年７月１日（水）９：００～平成２７年７月３日（金）１７：００

②緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器（１号機用）設置工事に伴う伝送停止
　平成２７年７月１日（水）９：００～平成２７年７月８日（水）１７：００

③支持構造物耐震補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
　平成２７年７月１７日（金）９：３０～１０：３０

④緊急時原子力発電所情報伝送システム耐震化・多様化工事に伴う伝送停止
　平成２７年７月２８日（火）９：００～１７：００

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
　２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（７月分）］

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	5.8	6.6	4.9
２号機排気筒モニタ	3.2	3.8	2.7
１号機放水路水モニタ	2.4	2.9*	2.0
２号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
２号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.6	2.6

＊ 降雨による指示変動

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以　上