


島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成29年1月)

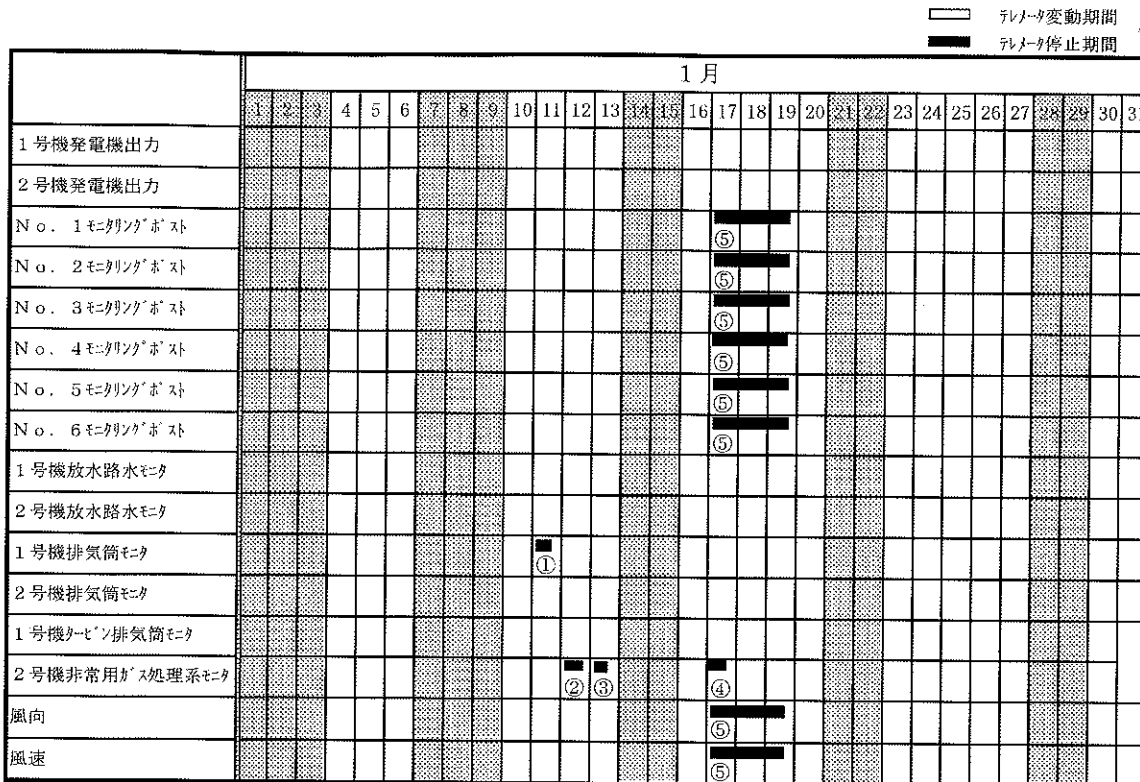

[作業内容]

- ①1号機排気筒手摺修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
平成29年1月11日(水) 9:00~12:00
- ②2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
平成29年1月12日(木) 9:00~17:00
- ③2号機格納容器空気置換排風機基礎設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
平成29年1月13日(金) 9:30~12:00
- ④2号機格納容器内水素酸素分析装置移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
平成29年1月17日(火) 9:00~17:00
- ⑤モニタリングポスト設備他点検に伴う伝送停止
平成29年1月17日(火) 9:00~平成29年1月19日(木) 18:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(1月分)]

| 測定項目 | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
|-----------------|-----|------|-----|
| 1号機排気筒モニタ | 5.8 | 6.7 | 4.9 |
| 2号機排気筒モニタ | 3.1 | 3.5 | 2.6 |
| 1号機放水路水モニタ | 2.2 | 4.1* | 1.9 |
| 2号機放水路水モニタ | 4.2 | 5.3* | 3.5 |
| 1号機タービン建物排気筒モニタ | 4.4 | 5.2 | 3.6 |
| 2号機非常用ガス処理系モニタ | 3.0 | 3.5 | 2.5 |

* 降雨, 降雪の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上