


島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成29年2月)

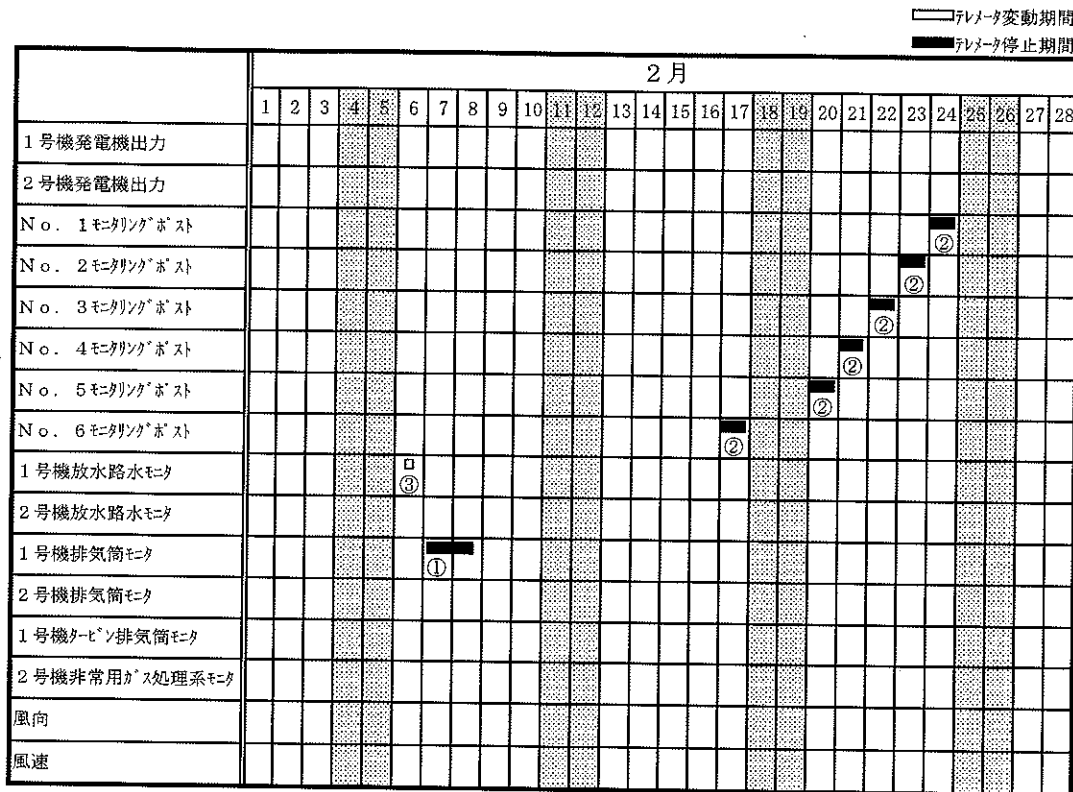

[作業内容]

- ① 1号機主排気筒トリチウム捕集装置取替工事に伴う伝送停止
平成29年2月7日(火) 9:00~平成29年2月8日(水) 17:00
- ② モニタリングポスト点検に伴う伝送停止
平成29年2月17日(金) 9:00~19:00
平成29年2月20日(月) 9:00~19:00
平成29年2月21日(火) 9:00~19:00
平成29年2月22日(水) 9:00~17:30
平成29年2月23日(木) 9:00~18:30
平成29年2月24日(金) 9:00~19:00

[変動内容]

- ③ 1号機放水路水モニタ 降雨の影響による指示変動
平成29年2月6日(月) 15:22~16:02

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(2月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.1	3.6	2.6
1号機放水路水モニタ	2.2	13.2*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	5.0*	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.7	2.5

* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)