

島原本広第186号
平成25年7月4日

島根県知事 溝口善兵衛様

中国電力株式会社
常務取締役 島根原子力本部
本部長 古林行雄

島根原子力発電所品質保証活動の実施状況について（訂正）
(平成24年度上期)

島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定第8条第1項(7)に基づき、平成24年12月27日付「島根原子力発電所品質保証活動の実施状況について（平成24年度上期）」（島原本広第506号）により連絡した内容のうち、保安活動から得られた知見の予防処置の実施状況の一部に記載誤りを確認したことから、訂正後の内容について、添付のとおりご連絡いたします。

添付資料

添付-1 島根原子力発電所品質保証活動の実施状況（平成24年度上期）
【該当箇所抜粋】

添付-2 訂正前後比較表

以上


(4) 予防処置の状況

予防処置とは「起こり得る不適合」を未然に防止するために取る処置のことであり、次の2つの知見から得られる情報をもとに当社の状況を調査し、必要により予防処置を図ることとしています。


当社設備への反映については、社内の予防処置検討会等で審議し、必要と判断したものは設備主管課において作業計画に反映しています。

なお、平成24年9月末時点での予防処置状況は、以下のグラフのとおりです。

<他施設から得られた知見の予防処置>

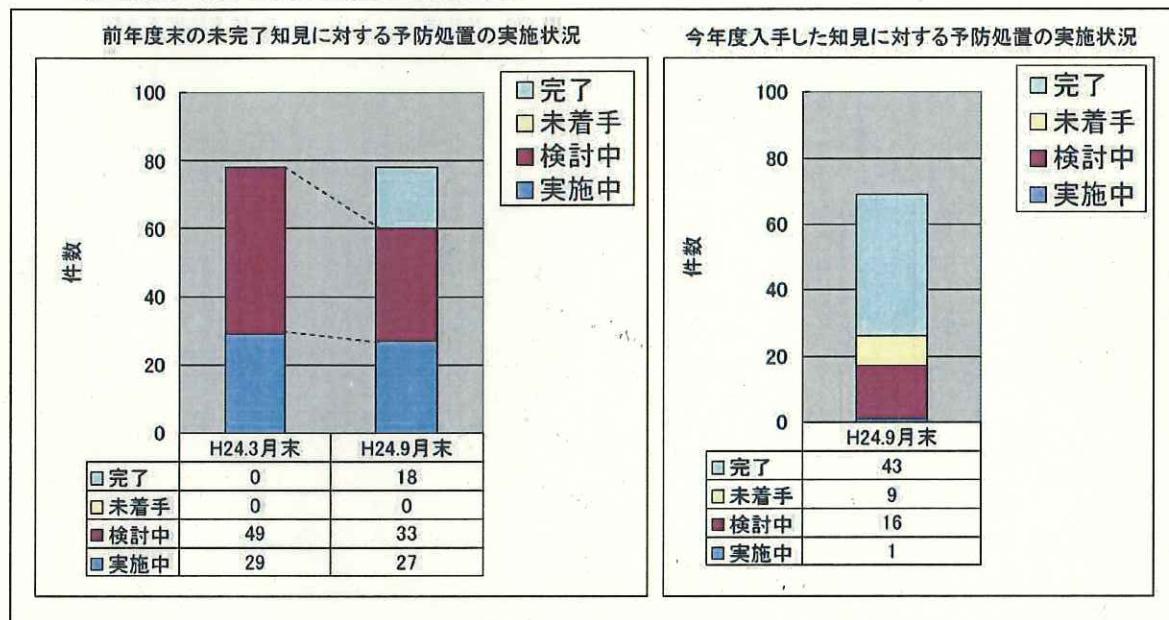

<保安活動から得られた知見の予防処置>

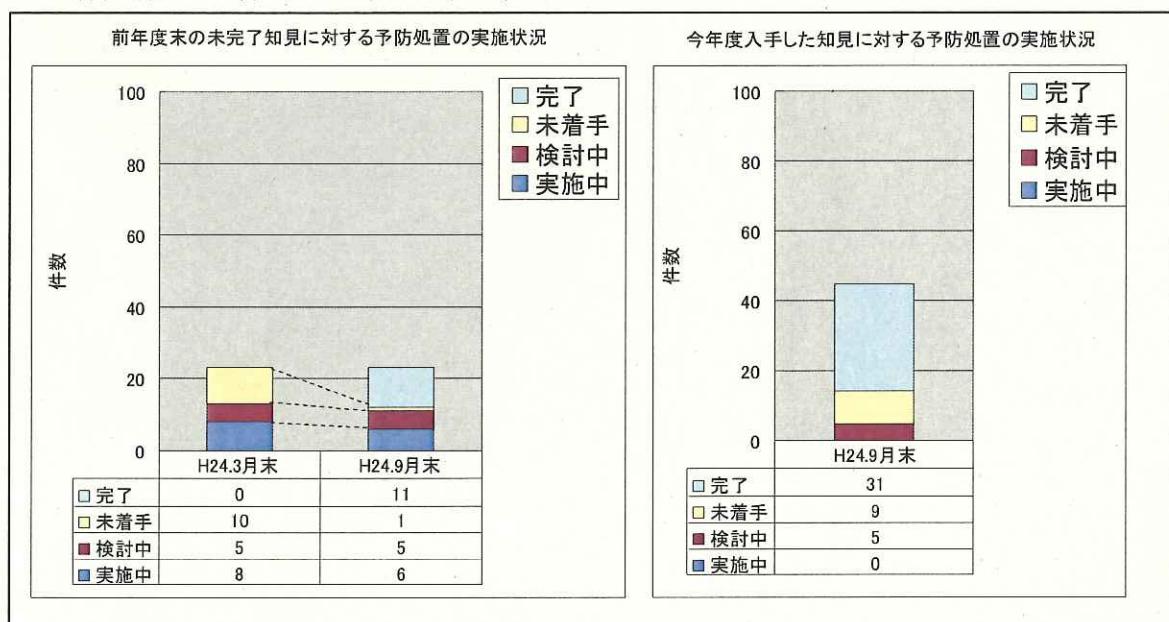

【グラフの解説】

未着手：予防処置のスクリーニング（予防処置の検討の要否を仕分け）に着手していないもの

検討中：予防処置のスクリーニングが「要」となったもので、設備主管課が予防処置の実施について検討中のもの

実施中：設備主管課が予防処置の実施を「要」と決定し、設備改造等に着手しているもの

完了：予防処置のスクリーニングで「否」となったもの、および設備主管課による予防処置が完了したもの

「島根原子力発電所 品質保証活動の実施状況（平成24年度上期）」訂正前後比較表

添付 - 2

訂正前	訂正後	備 考																																																										
<p>(4) 予防処置の状況</p> <p>予防処置とは「起こり得る不適合」を未然に防止するために取る処置のことであり、次の2つの知見から得られる情報をもとに当社の状況を調査し、必要により予防処置を図ることとしています。</p> <p>当社設備への反映については、社内の予防処置検討会等で審議し、必要と判断したものは設備主管課において作業計画に反映しています。</p> <p>なお、平成24年9月末時点での予防処置状況は、以下のグラフのとおりです。</p> <p>＜他施設から得られた知見の予防処置＞</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>完了</th> <th>未着手</th> <th>検討中</th> <th>実施中</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24.3月末</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>49</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>H24.9月末</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>33</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table> <p>＜保安活動から得られた知見の予防処置＞</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>完了</th> <th>未着手</th> <th>検討中</th> <th>実施中</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24.3月末</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>H24.9月末</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>【グラフの解説】</p> <p>未着手：予防処置のスクリーニング（予防処置の検討の要否を仕分け）に着手していないもの</p> <p>検討中：予防処置のスクリーニングが「要」となったもので、設備主管課が予防処置の実施について検討中のもの</p> <p>実施中：設備主管課が予防処置の実施を「要」と決定し、設備改造等に着手しているもの</p> <p>完了：予防処置のスクリーニングで「否」となったもの、および設備主管課による予防処置が完了したもの</p> <p>（4) 予防処置の状況</p> <p>予防処置とは「起こり得る不適合」を未然に防止するために取る処置のことであり、次の2つの知見から得られる情報をもとに当社の状況を調査し、必要により予防処置を図ることとしています。</p> <p>当社設備への反映については、社内の予防処置検討会等で審議し、必要と判断したものは設備主管課において作業計画に反映しています。</p> <p>なお、平成24年9月末時点での予防処置状況は、以下のグラフのとおりです。</p> <p>＜他施設から得られた知見の予防処置＞</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>完了</th> <th>未着手</th> <th>検討中</th> <th>実施中</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24.3月末</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>49</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>H24.9月末</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>33</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table> <p>＜保安活動から得られた知見の予防処置＞</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>完了</th> <th>未着手</th> <th>検討中</th> <th>実施中</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24.3月末</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>H24.9月末</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>【グラフの解説】</p> <p>未着手：予防処置のスクリーニング（予防処置の検討の要否を仕分け）に着手していないもの</p> <p>検討中：予防処置のスクリーニングが「要」となったもので、設備主管課が予防処置の実施について検討中のもの</p> <p>実施中：設備主管課が予防処置の実施を「要」と決定し、設備改造等に着手しているもの</p> <p>完了：予防処置のスクリーニングで「否」となったもの、および設備主管課による予防処置が完了したもの</p> <p>・予防処置実施状況の件数修正 (今年度入手した知見の件数に前年度末の未完了知見の件数を含めて計上していた。)</p>	期間	完了	未着手	検討中	実施中	H24.3月末	0	0	49	29	H24.9月末	18	0	33	27	期間	完了	未着手	検討中	実施中	H24.3月末	0	10	5	8	H24.9月末	11	1	5	6	期間	完了	未着手	検討中	実施中	H24.3月末	0	0	49	29	H24.9月末	18	0	33	27	期間	完了	未着手	検討中	実施中	H24.3月末	0	10	5	8	H24.9月末	11	1	5	6
期間	完了	未着手	検討中	実施中																																																								
H24.3月末	0	0	49	29																																																								
H24.9月末	18	0	33	27																																																								
期間	完了	未着手	検討中	実施中																																																								
H24.3月末	0	10	5	8																																																								
H24.9月末	11	1	5	6																																																								
期間	完了	未着手	検討中	実施中																																																								
H24.3月末	0	0	49	29																																																								
H24.9月末	18	0	33	27																																																								
期間	完了	未着手	検討中	実施中																																																								
H24.3月末	0	10	5	8																																																								
H24.9月末	11	1	5	6																																																								