

島根原子力発電所周辺 環境放射線等調査結果

平成23年度 第1・四半期

島根県

ま え が き

「平成23年度島根原子力発電所周辺環境放射線等測定計画」に基づき、発電所周辺地域の環境放射線等の調査を行った。

この報告書は、平成23年4月から6月の測定結果について、

「島根原子力発電所周辺環境放射線等測定技術会」において検討、確認されたものを取りまとめたものである。

目 次

I 環境放射線関係

1. 調査機関	1
2. 調査項目及び測定法	1
3. 調査結果の概要	2
4. 調査項目別測定結果	6
(1) 空間放射線	6
1) 積算線量	6
2) 線量率	7
(2) 地表面における人工放射能	8
(3) 環境試料中の放射能	9
1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種	9
2) トリチウム	16
3) ストロンチウム90	17
付図1 環境放射線測定地点図	18
付図2 環境放射線測定地点(海域拡大図)	19

II 温排水関係

1. 調査機関	20
2. 調査項目及び測定法	20
3. 今期の島根原子力発電所の運転状況	20
4. 調査結果の概要	22
(1) 沖合定線	22
(2) 格子状定線	24
(3) 沿岸定点	25
(4) 水色	26
[添付資料]	
資料1-1 島根原子力発電所 沖合定線の水温	27
資料1-2 島根原子力発電所 沖合定線の水温水平分布図	28
資料1-3 島根原子力発電所 沖合定線の水温鉛直分布図	30
資料1-4 島根原子力発電所 基準水温より水温が高かった点の過去の出現範囲	32
資料2-1 島根原子力発電所 格子状定線の水温	33
資料2-2 島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図	37
資料2-3 島根原子力発電所 格子状定線の水温鉛直分布図	40
資料3-1 島根原子力発電所 沿岸定点の水温	42
資料3-2 島根原子力発電所 沿岸定点の水温推移	45
資料3-3 島根原子力発電所 沖合定線測定日の沿岸定点水温測定結果	46

III 参考資料

1. 島根原子力発電所敷地内におけるモニタリングポスト測定結果	47
2. 島根原子力発電所における放射性廃棄物管理の状況	48
3. 島根原子力発電所の運転状況	50
4. 福島第一原子力発電所における事故の発生を受けた影響調査の実施について	51
5. 用語の解説	53

I 環境放射線關係

調査内容

平成23年4月～6月の調査内容は次のとおりである。

1. 調査機関 島根県、中国電力株式会社

2. 調査項目及び測定法

調査項目		測定機関	測定法		測定機器	
空間放射線	積算線量	島根県 中国電力	文部科学省編 「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」による。		蛍光ガラス線量計 (RPLD)	
	線量率 (モニタリングポスト)	島根県	エネルギー補償方式		NaI(Tl)シンチレーション検出器(深田北及び北講武はゲルマニウム半導体検出器によるγ線エネルギー弁別装置付き)	
人工放射能面密度		島根県	ゲルマニウム半導体検出器によるin-situ測定		高分解能γ線スペクトロメータ(高純度ゲルマニウム検出器)	
環境試料中の放射能	ガンマ線放出核種の	浮遊塵	島根県	計測試料	文部科学省編 「ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリ」による。	高分解能γ線スペクトロメータ(高純度ゲルマニウム検出器)
		陸地土	島根県 中国電力	捕集フィルター		
		海水		風乾物		
		陸水		吸着物		
		牛乳		濃縮物		
		植物		生試料		
		農産物		灰化物(ヨウ素131以外の核種)		
海産物	生体(ヨウ素131)					
放射能	トリチウム	島根県 中国電力	文部科学省編 「トリチウム分析法」による。		低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置	
	ストロンチウム90	島根県	文部科学省編 「放射性ストロンチウム分析法」による。		低バックグラウンドガスフロー計数装置	

3. 調査結果の概要

今期の調査結果について、各々の測定項目ごとに詳細な検討を行ったが、島根原子力発電所による影響は認められなかった。

(1) 空間放射線

1) 積算線量

西川津地点は平常の変動幅と同程度であり、他の測定値点は平常の変動幅内または通常的环境放射線レベルの線量であった。

2) 線量率

a) モニタリングポストによる測定

4月に御津局、大芦局で平常の変動幅を超える線量率が測定されたが、いずれも降水による線量率の増加であった。

(2) 地表面における人工放射能

1) 人工放射能面密度

一部の地点でセシウム 137 が検出されたが、一般の環境で認められる程度の値であり、過去の大気圏内核実験等によるものと考えられる。

(3) 環境試料中の放射能

1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種

植物、海産生物からヨウ素 131 が、浮遊塵、植物及び農産物からセシウム 137 がそれぞれ検出されたが、島根原子力発電所からの放出は確認されていないことから、福島第一原子力発電所における事故の影響によるものと推測される。


なお、海水、海産生物及び陸土から検出されたセシウム 137 については、平常の変動幅内または一般の環境で認められる程度のレベルであり、過去の大気圏内核実験等によるものと考えられる。

2) トリチウム

陸水からトリチウムが検出されたが、平常の変動幅内の値であり、過去の大気圏内核実験によるものと考えられる。

3) ストロンチウム 90

農産物、海水及び陸土からストロンチウム 90 が検出されたが、平常の変動幅内または同程度の値であり、過去の大気圏内核実験等によるものと考えられる。

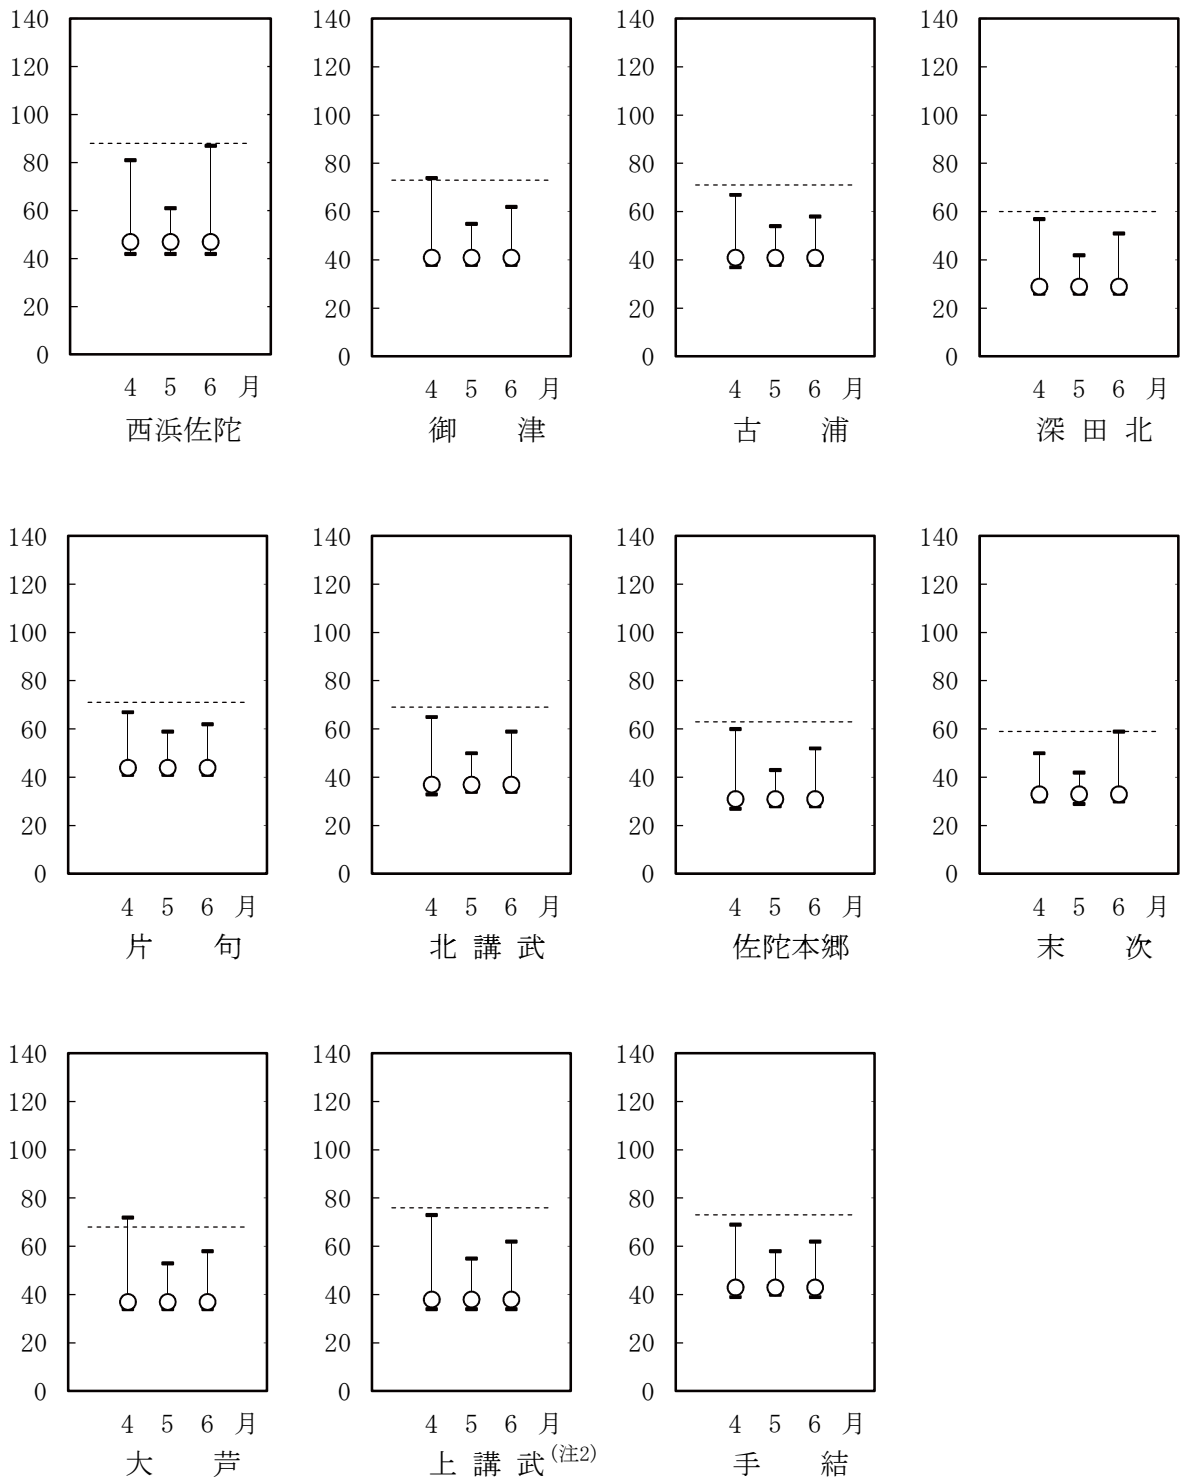

モニタリングポスト各局の月間の平均値、最高値及び最低値（単位：nGy/h）

最高値 ----- 平常の変動幅(上限)
 平均値
 最低値

注1：モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの5年間（移設等があった場合は2年間以上）の全データから求めた累積相対度数分布の（平均値±標準偏差×3）相当の範囲である。

注2：上講武のモニタリングポストは平成19年度中に移設したため、「平常の変動幅」は平成20年4月から平成23年3月までのデータを用いて算出した。

環 境 試 料 中 の 放 射 能

ガンマ線スペクトロメトリー対象核種

試料名		測定 試料数	測定結果					前年同期の ¹³⁷ Cs	単位		
			⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I			¹³⁷ Cs	
浮遊塵		9	ND	ND	ND	ND	/	7.8~ 270	ND	μBq/m ³	
陸水	池水	3	ND	ND	ND	ND	/	ND	ND	mBq/ℓ	
	水道原水	4	ND	ND	ND	ND	/	ND	ND		
植物	松葉	1	ND	ND	ND	ND	4.2	0.96	0.03	Bq/kg (生)	
農産物	大根	1	ND	ND	ND	ND	/	ND	ND		
	キャベツ	2	ND	ND	ND	ND	/	ND	ND		
	茶	2	ND	ND	ND	ND	ND	0.24~ 0.26	ND~0.04		
牛乳	原乳	2	/	/	/	/	ND	/	ND(¹³¹ I)	mBq/ℓ	
海水		8	ND	ND	ND	ND	/	1.3~ 1.8	1.2~1.9	mBq/ℓ	
海産物	かさご	1	ND	ND	ND	ND	/	0.07	0.09 (注2)	Bq/kg (生)	
	さざえ	肉	2	ND	ND	ND	ND	/	ND~ 0.04		ND
		内臓	2	ND	ND	ND	ND	/	ND		ND
	あらめ	1	ND	ND	ND	ND	/	ND	ND~0.06		
	わかめ	2	ND	ND	ND	ND	ND~ 0.14	ND	ND (注3)		
	ほんだわら類	4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
陸土		5	ND	ND	ND	ND	/	1.4~ 7.0	ND~3.5	Bq/kg (風乾物)	
海底土		3	ND	ND	ND	ND	/	ND	ND		

(注) 1. NDは検出下限値未満を示す。

2. 前年度は第2四半期に試料採取を行ったため、第2四半期の値を記入した。

3. 前年度は第4四半期に試料採取を行ったため、第4四半期の値を記入した。

トリチウム

試料名		測定試料数	測定値	前年同期の測定値	単位
陸水	池水	2	ND~0.44	ND~0.45	Bq/ℓ
	水道原水	2	ND~0.42	ND	
海水		5	ND	ND	

(注) NDは検出下限値未満を示す。

ストロンチウム 90

試料名		測定試料数	測定結果	前年度の測定値	単位
農産物	茶	1	0.19	0.76	Bq/kg (生)
海水		1	2.4	1.3	mBq/ℓ
海産物	わかめ	1	ND	ND	Bq/kg (生)
陸土		1	2.5	1.9	Bq/kg (風乾物)
			0.08	0.13	kBq/m ²

(注) NDは検出下限値未満を示す。

4. 調査項目別測定結果

(1) 空間放射線

1) 積算線量

単 位：【 mGy/90 日 】

測定地点	測定値				平常の変動幅	年間線量 (mGy/365日)	測定者	備考
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
一 矢	0.15				0.14~0.17		中国電力	
佐 陀 本 郷	0.13				0.12~0.15		〃	
深 田	0.11				0.11~0.14		〃	
片 匂	0.16				0.15~0.18		島根県	
	0.16						中国電力	
御 津	0.15				0.14~0.17		島根県	
	0.14						中国電力	
旦 過	0.13				0.12~0.15		〃	
古 浦	0.14				0.12~0.16		島根県	
	0.13						中国電力	
恵 曇	0.12				0.12~0.14		〃	
手 結	0.10				0.10~0.12		〃	
上 講 武	0.15				(0.14~0.17) (注3)		島根県	
南 講 武	0.12				0.11~0.14		〃	
	0.12						中国電力	
佐 陀 宮 内	0.15				0.14~0.16		島根県	
大 芦	0.14				0.14~0.15		〃	
加 賀	0.13				0.11~0.14		〃	
西 生 馬	0.15				0.15~0.17		〃	
西 川 津	0.13				0.4~0.15		〃	

- (注) 1. 測定方法 蛍光ガラス線量計 (RPLD) で測定した。
 2. 積算線量の「平常の変動幅」は前年度までの5年間の最小値から最大値までの範囲である。
 3. 上講武地点の「平常の変動幅」は、測定地点を平成19年度第2四半期中に移設したため、新しい地点における「平常の変動幅」は未設定である。なお、参考として平成19年度第3四半期~平成22年度第4四半期にかけての最小値から最大値までの範囲を記載した。

2) 線量率

a) モニタリングポストによる測定

単 位 : 【 nGy/h 】

測定地点	区 分	測 定 値			平常の変動幅 (上限)	備 考
		4月	5月	6月		
西 浜 佐 陀	平 均 値	47	47	47	88	
	最 高 値	81	61	87		
	最 低 値	42	42	42		
御 津	平 均 値	41	41	41	73	
	最 高 値	74	55	62		
	最 低 値	38	38	38		
古 浦	平 均 値	41	41	41	71	
	最 高 値	67	54	58		
	最 低 値	37	38	38		
深 田 北	平 均 値	29	29	29	60	
	最 高 値	57	42	51		
	最 低 値	26	26	26		
片 匂	平 均 値	44	44	44	71	
	最 高 値	67	59	62		
	最 低 値	41	41	41		
北 講 武	平 均 値	37	37	37	69	
	最 高 値	65	50	59		
	最 低 値	33	34	34		
佐 陀 本 郷	平 均 値	31	31	31	63	
	最 高 値	60	43	52		
	最 低 値	27	28	28		
末 次	平 均 値	33	33	33	59	
	最 高 値	50	42	59		
	最 低 値	30	29	30		
大 芦	平 均 値	37	37	37	68	
	最 高 値	72	53	58		
	最 低 値	34	34	34		
上 講 武	平 均 値	38	38	38	76	
	最 高 値	73	55	62		
	最 低 値	34	34	34		
手 結	平 均 値	43	43	43	73	
	最 高 値	69	58	62		
	最 低 値	39	40	39		

- (注) 1. 測定者 島根県
 2. 測定方法 3” φ球形 NaI(Tl)シンチレーション検出器（エネルギー補償型）を使用し、50 keV～3 MeVのエネルギー範囲で測定した。
 3. 測定値は、2分値である。
 4. モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの5年間（移設等があった場合は2年間以上）の全データから求めた累積相対度数分布の（平均値±標準偏差×3）相当の範囲である。
 5. 上講武のモニタリングポストは平成19年度中に移設したため、「平常の変動幅」は平成20年4月から平成23年3月までのデータを用いて算出した。

(2) 地表面における人工放射能

1) 人工放射能面密度

単 位 : 【 kBq/m² 】

測定地点	測定月日	対 象 核 種							参 考 核 種 (注6)	¹³⁷ Cs 平常の変動幅 (注5)	備 考
		⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs			
片 句	5月3日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(ND~0.01)		
	月 日										
手 結	5月3日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(ND)		
	月 日										
古 浦	5月3日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(ND)		
	月 日										
佐 陀 本 郷	5月3日	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND	(0.03~0.04)		
	月 日										
西 生 馬	5月3日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(ND)		
	月 日										
西 川 津	5月4日	ND	ND	ND	ND	ND	0.06	ND	(0.03~0.04)		
	月 日										
加 賀	5月4日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(ND)		
	月 日										
大 芦	5月4日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(ND~0.02)		
	月 日										
御 津	5月4日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(ND)		
	月 日										
上 講 武	5月4日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(ND)		
	月 日										
北 講 武	5月4日	ND	ND	ND	ND	ND	0.04	ND	(0.01~0.05)		
	月 日										
佐 陀 宮 内	5月3日	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND	(0.03~0.04)		
	月 日										
西 浜 佐 陀	5月5日	ND	ND	ND	ND	ND	0.04	ND	(0.02~0.03)		
	月 日										

- (注) 1. 測定者 島 根 県
 2. 測定方法 ゲルマニウム半導体検出器による in-situ 測定 (地上高 1m)
 3. 対象核種は地表面分布していると仮定した。
 4. ¹³⁷Cs「平常の変動幅」は前年度までの5年間の最小値から最大値までの範囲である。
 5. 地表面における人工放射能は平成20年度より測定を開始したので、平成20~22年度の値を参考値として記載した。
 6. ¹³⁴Csは対象核種ではないが、福島第一原子力発電所における事故の影響によって、種々の試料から検出されていることを鑑み記載した。
 (参考資料『4. 福島第一原子力発電所における事故の発生を受けた影響調査の実施について』(51頁)参照)

(3) 環境試料中の放射能

1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種

浮遊塵

単位：【 $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ 】

採取地点	採取期間	対象核種					天然核種		参考核種 (注4)			測定者	^{137}Cs 平常の変動幅
		^{54}Mn	^{59}Fe	^{58}Co	^{60}Co	^{137}Cs	^7Be	^{40}K	$^{129\text{m}}\text{Te}$	^{131}I	^{134}Cs		
御津	3月30日～4月30日	ND	ND	ND	ND	250	6100	38	140	140	270	島根県	ND
	4月30日～6月1日	ND	ND	ND	ND	17	4600	25	ND	ND	18	〃	
	6月1日～6月30日	ND	ND	ND	ND	7.8	3500	ND	ND	ND	7.1	〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
古浦	3月30日～4月30日	ND	ND	ND	ND	260	5500	ND	140	130	280	〃	ND
	4月30日～6月1日	ND	ND	ND	ND	24	4400	26	ND	ND	24	〃	
	6月1日～6月30日	ND	ND	ND	ND	8.7	3500	ND	ND	ND	8.2	〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
西浜佐陀	3月30日～4月30日	ND	ND	ND	ND	270	6900	ND	ND	190	290	〃	(ND) (注3)
	4月30日～6月1日	ND	ND	ND	ND	28	5300	31	ND	ND	30	〃	
	6月1日～7月2日	ND	ND	ND	ND	9.6	3800	ND	ND	ND	10	〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	
	月日～月日											〃	

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。
 2. ^{137}Cs 「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。
 3. 西浜佐陀地点については、平成20年度より測定を開始したので、平成20～22年度の値を参考値として記載した。
 4. 対象核種ではないが、福島第一原子力発電所における事故の影響によるものと推測される核種が検出されたため、参考までに記載した。
 (参考資料『4. 福島第一原子力発電所における事故の発生を受けた影響調査の実施について』(51頁)参照)

陸 水 単 位 : 【 mBq/ℓ 】

	部 位	採 取 点	採取月日	対 象 核 種					天 然 核 種		参 考 核 種 (注 3)	測 定 者	¹³⁷ Cs 平常の変動幅
				⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³⁷ Cs	⁷ Be	⁴⁰ K	¹³⁴ Cs		
池 水	表 層 水	一 矢	5 月 13 日	ND	ND	ND	ND	ND	59	55	ND	島 根 県	ND
				ND	ND	ND	ND	ND	64	68	ND	中国電力	
		上 講 武	5 月 25 日	ND	ND	ND	ND	ND	14	47	ND	〃	ND
水 道 原 水	着 水	古 志 浄 水 場	5 月 13 日	ND	ND	ND	ND	ND	18	35	ND	島 根 県	ND
				ND	ND	ND	ND	ND	ND	47	ND	中国電力	
		月 日									島 根 県		
											中国電力		
	井	忌 部 浄 水 場	5 月 13 日	ND	ND	ND	ND	ND	22	37	ND	島 根 県	ND
				ND	ND	ND	ND	ND	26	61	ND	中国電力	
		月 日									島 根 県		
											中国電力		

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。
 2. ¹³⁷Cs「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。
 3. ¹³⁴Csは対象核種ではないが、福島第一原子力発電所における事故の影響によって、種々の試料から検出されていることを鑑み記載した。
 (参考資料『4. 福島第一原子力発電所における事故の発生を受けた影響調査の実施について』(51頁)参照)

植 物 単 位 : 【 Bq/kg(生) 】

試 料 名	部 位	採 取 地 点	採取月日	対 象 核 種					天 然 核 種		参 考 核 種 (注 3)	測 定 者	¹³⁷ Cs 平常の変動幅	
				⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁷ Cs	⁷ Be	⁴⁰ K			¹³⁴ Cs
松 葉	2 年 葉	御 津	4 月 20 日	ND	ND	ND	ND	4.2	0.96	21	71	0.97	島 根 県	ND～0.12
		一 矢	月 日										〃	ND～0.04
												中国電力		

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。
 2. ¹³⁷Cs「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。
 3. 対象核種ではないが、福島第一原子力発電所における事故の影響によるものと推測される核種が検出されたため、参考までに記載した。
 (参考資料『4. 福島第一原子力発電所における事故の発生を受けた影響調査の実施について』(51頁)参照)

農 産 物

単 位 : 【 Bq/kg (生) 】

試料名	部 位	採 取 点	採取月日	対 象 核 種						天 然 核 種		参 考 核 種 (注3)	測 定 者	¹³⁷ Cs 平常の変動幅
				⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁷ Cs	⁷ Be	⁴⁰ K	¹³⁴ Cs		
大 根	根	御 津											島 根 県	ND
		根 連 木	4 月 10 日	ND	ND	ND	ND		ND	0.85	68	ND	中国電力	ND~0.06
			月 日											
ほうれん草	葉	御 津	月 日										〃	ND
		根 連 木	月 日										中国電力	ND~0.03
キャベツ	葉	御 津	5 月 16 日	ND	ND	ND	ND		ND	ND	60	ND	島 根 県	ND
		根 連 木	5 月 13 日	ND	ND	ND	ND		ND	0.52	70	ND	〃	ND~0.06
精 米		尾 坂	月 日										〃	ND
													中国電力	
茶 葉		北 講 武	5 月 16 日	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	26	150	0.22	島 根 県	ND~0.10
				ND	ND	ND	ND	ND	0.24	28	150	0.18	中国電力	

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。
 2. ¹³⁷Cs「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。
 3. 対象核種ではないが、福島第一原子力発電所における事故の影響によるものと推測される核種が検出されたため、参考までに記載した。
 (参考資料『4. 福島第一原子力発電所における事故の発生を受けた影響調査の実施について』(51頁)参照)

牛 乳

単 位 : 【 mBq/ℓ 】

試 料 名	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種		測 定 者	平 常 の 変 動 幅
			¹³¹ I			
原 乳	南 講 武	4 月 20 日	ND		島 根 県	ND
			ND		中国電力	
		月 日			島 根 県	
		月 日			”	
		月 日			中国電力	
		月 日			島 根 県	

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。
 2. 「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。
 3. ¹³¹Iのみが測定対象である。

陸 土 (濃 度)

単 位 : 【 Bq/kg(風乾物) 】

部 位	採 取 点	採 取 月 日	対 象 核 種					天 然 核 種		参 考 核 種 (注6)	測 定 者	¹³⁷ Cs 平 常 の 変 動 幅
			⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³⁷ Cs	⁷ Be	⁴⁰ K	¹³⁴ Cs		
表 層 土 (0~5 cm)	南 講 武	5 月 12 日	ND	ND	ND	ND	1.4	10	250	ND	島 根 県	ND~2.4
	片 句	5 月 16 日	ND	ND	ND	ND	1.8	17	640	ND	”	(ND~0.58) (注3)
	佐 陀 宮 内	5 月 12 日	ND	ND	ND	ND	5.7	8.8	320	ND	”	1.9~32
			ND	ND	ND	ND	7.0	ND	480	ND	中国電力	
	西 浜 佐 陀	5 月 18 日	ND	ND	ND	ND	1.6	14	750	ND	島 根 県	(1.0~2.5) (注4)

陸 土 (面 密 度)

単 位 : 【 kBq/m² 】

部 位	採 取 点	採 取 月 日	対 象 核 種					天 然 核 種	参 考 核 種 (注6)	測 定 者	¹³⁷ Cs 平 常 の 変 動 幅
			⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³⁷ Cs	⁷ Be	¹³⁴ Cs		
表 層 土 (0~5 cm)	南 講 武	5 月 12 日	ND	ND	ND	ND	0.05	0.34	ND	島 根 県	ND~0.18
	片 句	5 月 16 日	ND	ND	ND	ND	0.08	0.80	ND	”	(ND~0.02) (注3)
	佐 陀 宮 内	5 月 12 日	ND	ND	ND	ND	0.23	0.35	ND	”	0.07~2.2
			ND	ND	ND	ND	0.28	ND	ND	中国電力	
	西 浜 佐 陀	5 月 18 日	ND	ND	ND	ND	0.06	0.54	ND	島 根 県	(0.08~0.11) (注4)

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。
 2. ¹³⁷Cs「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。
 3. 片句の¹³⁷Cs「平常の変動幅」は平成20年度より採取ポイントを移動したため、平成20~22年度の値を参考値として記載した。
 4. 西浜佐陀地点は平成20年度より測定を開始したので、平成20~22年度の値を参考値として記載した。
 5. 面密度の表は、濃度の表の値を換算したものである。
 6. ¹³⁴Csは対象核種ではないが、福島第一原子力発電所における事故の影響によって、種々の試料から検出されていることを鑑み記載した。

(参考資料『4. 福島第一原子力発電所における事故の発生を受けた影響調査の実施について』(51頁)参照)

海 水

単 位：【 mBq/l 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					測 定 者	¹³⁷ Cs 平常の変動幅
			⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³⁷ Cs		
表層水	1号機放水口	4月19日	ND	ND	ND	ND	1.8 ±12%	島根県	0.8～3.6
			ND	ND	ND	ND	1.7 ±16%	中国電力	
								島根県	
								中国電力	
	2号機放水口付近	4月12日	ND	ND	ND	ND	1.6 ±16%	島根県	ND～2.5
								中国電力	
	3号機放水口付近	4月12日	ND	ND	ND	ND	1.7 ±13%	島根県	1.1～1.8
								中国電力	
	取 水 口	4月19日	ND	ND	ND	ND	1.8 ±17%	〃	1.3～2.9
								〃	
	1号機放水口沖	4月12日	ND	ND	ND	ND	1.6 ±12%	島根県	1.4～2.6
								〃	
	2・3号機放水口沖	4月12日	ND	ND	ND	ND	1.3 ±14%	〃	1.3～3.0
								〃	
手 結 沖	4月12日	ND	ND	ND	ND	1.8 ±12%	〃	ND～3.2	
							中国電力		

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。
 2. ¹³⁷Cs「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。
 3. 2号機放水口付近の¹³⁷Cs「平常の変動幅」は、平成14年度から測定を開始したため、平成14～22年度の値を参考値として記載した。
 4. 3号機放水口付近については、平成21年度より測定を開始したので、平成21～22年度の値を参考値として記載した。
 5. 天然核種（⁷Be、⁴⁰K）は、試料調製過程で除去され測定出来ない。

海 底 土

単 位：【 Bq/kg(風乾物) 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					天 然 核 種		測 定 者	¹³⁷ Cs 平常の変動幅
			⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³⁷ Cs	⁷ Be	⁴⁰ K		
表層底質	1号機放水口沖	4月12日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	130 ±2.8%	島根県	ND
	2・3号機放水口沖	4月12日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100 ±3.5%	〃	ND
	手 結 沖	4月12日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300 ±1.8%	〃	ND

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。
 2. ¹³⁷Cs「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。

海産生物(1)

単位:【 Bq/kg(生) 】

試料名	部位	採取地点	採取月日	対象核種					天然核種		参考核種 (注7)	測定者	¹³⁷ Cs 平常の変動幅
				⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³⁷ Cs	⁷ Be	⁴⁰ K	¹³⁴ Cs		
かさご	肉	発電所付近 沿岸	6月20日	ND	ND	ND	ND	0.07	ND	120	ND	島根県	0.06~0.15
なまこ	肉	1号機放水口湾付近	月 日									〃	ND(注3)
		宮崎鼻付近	月 日									〃	(ND)(注4)
さざえ	肉	1号機放水口湾 付 近	4月18日	ND	ND	ND	ND	0.04	0.81	81	ND	〃	ND (注5)
			月 日									〃	
			月 日									〃	
			月 日									〃	
	肉	宮崎鼻 付 近	4月12日	ND	ND	ND	ND	ND	0.91	79	ND	〃	(ND~0.04) (注6)
			月 日									〃	
			月 日									〃	
			月 日									〃	
	内臓	1号機放水口湾 付 近	4月18日	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	65	ND	〃	ND~0.06 (注5)
			月 日									〃	
			月 日									〃	
			月 日									〃	
宮崎鼻 付 近		4月12日	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	72	ND	〃	(ND~0.04) (注6)	
		月 日									〃		
		月 日									〃		
		月 日									〃		
むらさきいがい	むき身	1号機放水口湾 付 近	月 日									中国電力	ND
			月 日									中国電力	
		宮崎鼻 付 近	月 日									島根県	(ND) (注6)
			月 日									中国電力	
松江美保関町	美保関町	月 日	月 日									島根県	ND
			月 日									中国電力	ND

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。
 2. ¹³⁷Cs「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。
 3. 1号機放水口湾付近の¹³⁷Cs「平常の変動幅」は、平成12~17年度は宇中湾付近採取試料との混合試料として、平成18~22年度は宮崎鼻付近採取試料との混合試料として測定を行っていたため、平成12~22年度の混合試料の測定結果を1号機放水口湾付近の値とみなして決定した。
 4. 宮崎鼻付近の¹³⁷Cs「平常の変動幅」は、平成18年度から1号機放水口湾付近採取試料との混合試料として測定を開始したため、平成18~22年度の混合試料の測定結果を参考値として記載した。
 5. 1号機放水口湾付近の¹³⁷Cs「平常の変動幅」は、平成12~17年度は宇中湾付近採取試料との混合試料として、平成18年度は宮崎鼻付近採取試料との混合試料として測定を行っていたため、平成12~18年度の混合試料の測定結果を1号機放水口湾付近の値とみなして決定した。
 6. 宮崎鼻付近の¹³⁷Cs「平常の変動幅」は平成14年度から測定を開始したため、平成14~22年度の値を参考値として記載した。
 7. ¹³⁴Csは対象核種ではないが、福島第一原子力発電所における事故の影響によって、種々の試料から検出されていることを鑑み記載した。
 (参考資料『4. 福島第一原子力発電所における事故の発生を受けた影響調査の実施について』(51頁)参照)

海産生物(2)

単位:【 Bq/kg(生) 】

試料名	部位	採取地点	採取月日	対象核種						天然核種		参考核種 (注6)	測定者	¹³⁷ Cs 平常の変動幅	
				⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁷ Cs	⁷ Be	⁴⁰ K	¹³⁴ Cs			
あらめ	仮根を除く	1号機放水口湾付近	(注5)											島根県	ND~0.12
			月 日											〃	
		宮崎鼻付近	6月29日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	240	ND	〃	(ND~0.12) (注3)	
			月 日										中国電力		
宮崎鼻付海底部	(注5)											島根県	(ND~0.09) (注3)		
												中国電力			
わかめ	仮根を除く	1号機放水口湾付近	4月18日	ND	ND	ND	ND	0.14	ND	1.2	230	ND	島根県	ND	
				ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.7	240	ND	中国電力		
岩のり	全体	1号機放水口湾付近	月 日										島根県	ND	
ほんだわら類	仮根を除く	1号機放水口湾付近	(注5)										〃	ND	
													中国電力		
		宮崎鼻付近	6月29日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	380	ND	島根県	(ND~0.07) (注3)	
				ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	320	ND	中国電力		
		輪谷湾	6月29日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.5	240	ND	島根県	ND~0.08	
				ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.5	240	ND	中国電力		
浜田市	月 日											島根県	(ND) (注4)		
松江美保関町	月 日											〃	(ND) (注4)		
												中国電力			

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。
 2. ¹³⁷Cs「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。
 3. 宮崎鼻付近、及び宮崎鼻付近海底部の¹³⁷Cs「平常の変動幅」は平成14年度から測定を開始したため、平成14~22年度の値を参考値として記載した。
 4. 浜田市および松江市美保関町のほんだわら類の¹³⁷Cs「平常の変動幅」は、平成19年度から測定を開始したため、平成19~22年度の値を参考値として記載した。
 5. 第1四半期採取計画であったが、採取できなかったため、第2四半期採取予定である。
 6. ¹³⁴Csは対象核種ではないが、福島第一原子力発電所における事故の影響によって、種々の試料から検出されていることを鑑み記載した。
 (参考資料『4. 福島第一原子力発電所における事故の発生を受けた影響調査の実施について』(51頁)参照)

2) トリチウム

単位：【 Bq/ℓ 】

試料名	部位	採取地点	採取月日	測定値	測定者	平常の変動幅	
海水	表層水	1号機放水口沖	4月12日	ND	島根県	ND~0.41	
				ND	中国電力		
			月 日		島根県		
					中国電力		
		2・3号機放水口沖	4月12日	ND	島根県	ND~1.2	
				ND	中国電力		
			月 日		島根県		
					中国電力		
手結沖	4月12日	ND	島根県	ND			
	月 日		中国電力				
陸水	池水	一矢	5月13日	0.44	島根県	ND~0.74	
				ND	中国電力		
	水道原水	着水井	古志浄水場	5月13日	0.42	島根県	ND~0.65
					ND	中国電力	
				月 日		島根県	
						中国電力	

(注) 1. NDは検出下限値未満を示す。

2. 「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。

3) ストロンチウム 90

試料名	部位	採取地点	採取月日	測定値	単位	平常の変動幅	
松葉	2年葉	御津	4月20日	(注4)	Bq/kg(生)	4.3~12	
ほうれん草	葉	御津	月 日			0.08~0.19	
茶	葉	北講武	5月16日	0.19		0.75~1.5	
海水	表層水	1号機放水口沖	4月2日	2.4	mBq/l	ND~2.2	
海産生物	さざえ	肉	1号機放水口湾付近	4月18日	(注4)	Bq/kg(生)	ND (注5)
			宮崎鼻付近	4月12日	(注4)		(ND) (注6)
	あらめ	仮根を除く	宮崎鼻付近	6月29日	(注4)		(ND) (注7)
	わかめ	〃	1号機放水口湾付近	4月18日	ND		ND~0.09
陸土	表層土	佐陀宮内	5月12日	2.5	Bq/kg(風乾物)	1.9~4.7	
				0.08	kBq/m ²	0.09~0.22	

(注) 1. 測定者 島根県

2. NDは検出下限値未満を示す。

3. 「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。


4. 分析・評価に時間を要するので、測定結果は次期に報告する。

5. 1号機放水口湾付近の「平常の変動幅」は、平成12~17年度は宇中湾付近採取試料との混合試料として、平成18年度は宮崎鼻付近採取試料との混合試料として測定を行っていたため、平成12~18年度の混合試料の測定結果を1号機放水口湾付近の値とみなして決定した。

6. 宮崎鼻付近の「平常の変動幅」は平成14年度から測定を開始したため、平成14~22年度の値を参考値として記載した。

7. 宮崎鼻付近のあらめについては、平成22年度から測定を開始したため、平成22年度の値を参考値として記載した。

付図1 環境放射線測定地点図

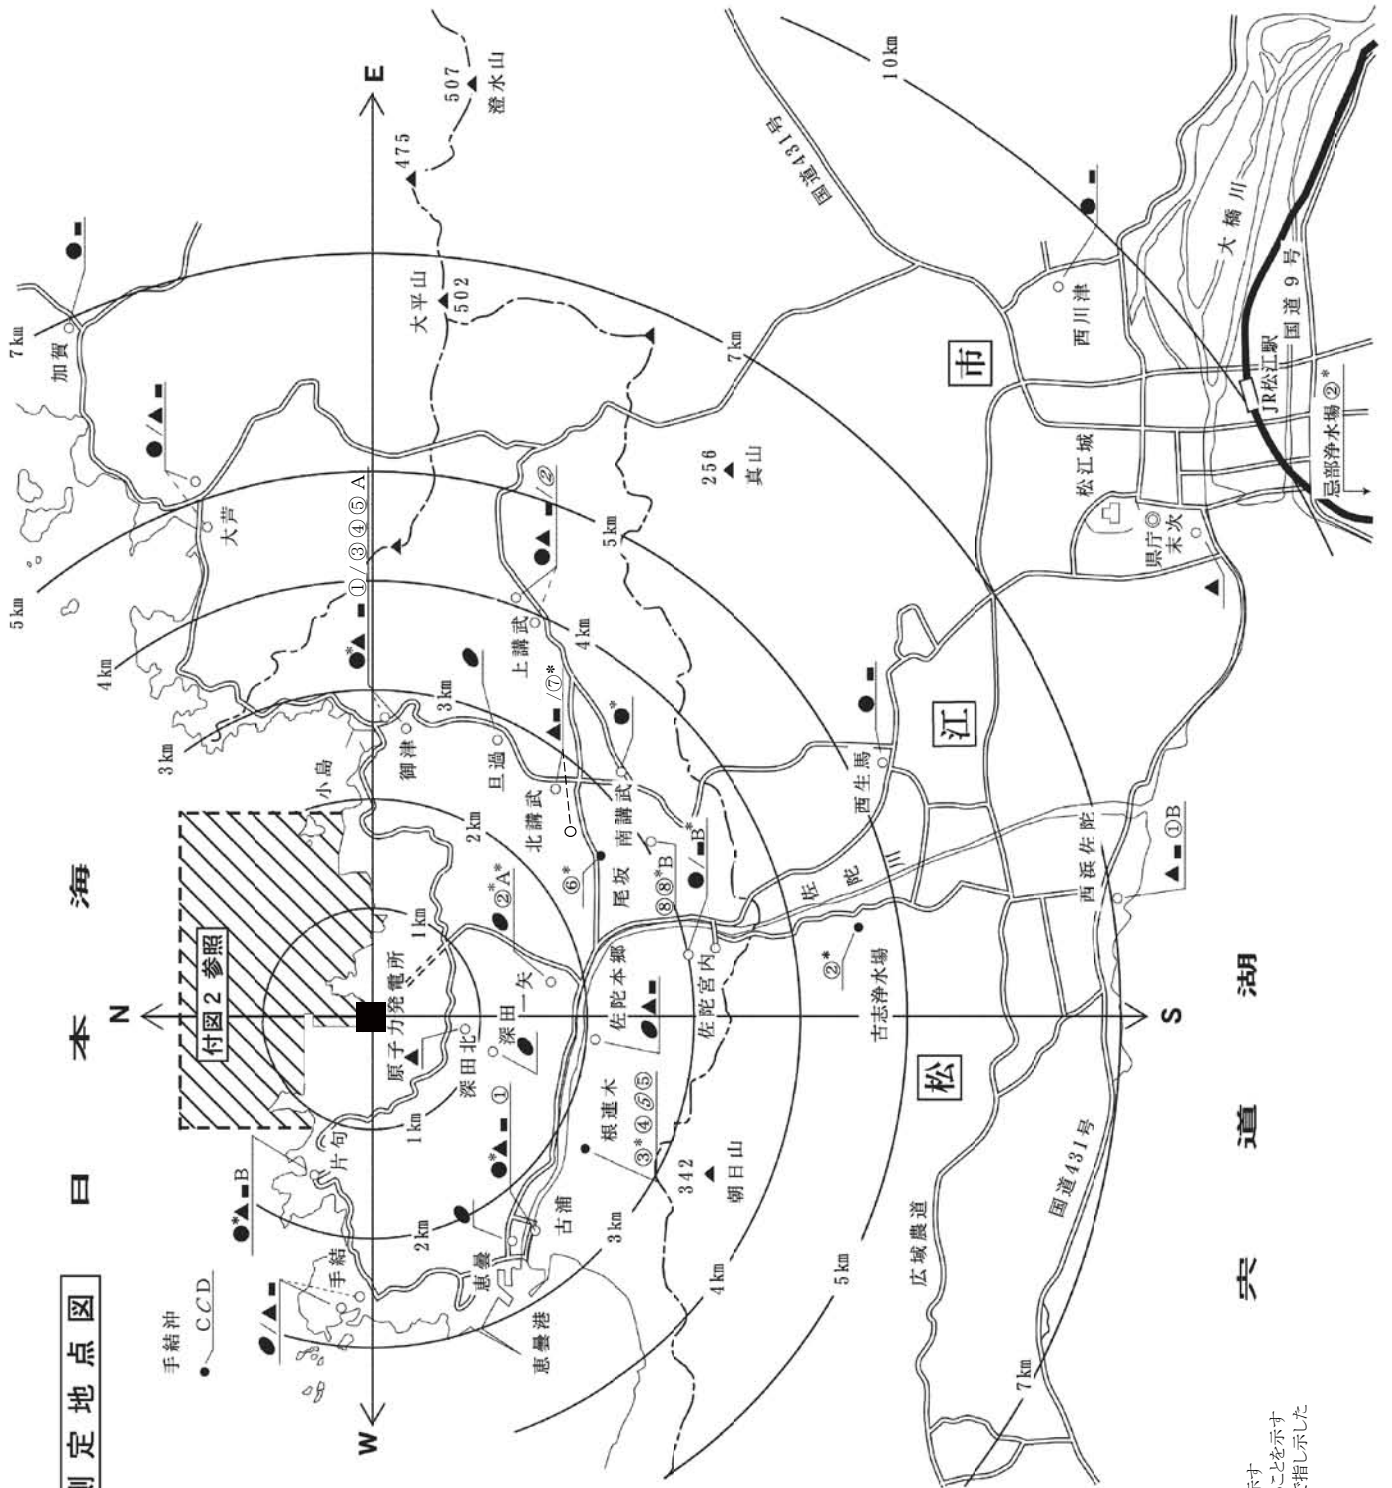

凡 例	
●	積算線量
▲	線量率 (モニタリングポスト)
■	人工放射線面密度
①	浮遊塵
②	池水、水道原水
③	ほうれん草
④	キヤベツ
⑤	大 根
⑥	精 米
⑦	茶
⑧	原 乳
⑨	かさご
⑩	なまご
⑪	さざえ
⑫	むらさきがい
⑬	あらめ
⑭	わかめ
⑮	いわのり
⑯	ほんだわら類
A	松 葉
B	陸 土
C	海 水
D	海底土


測定担当区分(例)	
●	① C …… 島根 県
●*	①*C* …… クロスエック
●	② C …… 中国電力

(注) 1. 試料は、γ線スペクトロメトリ法のみを示す
 2. 『/』は前後の放射線測定地点が異なることを示す
 なお、上記の【前】は実線、【後】は破線で指し示した

付図 2 環境放射線測定地点(海域拡大図)



- (注) 1. 凡例は、付図1と共通
 2. 試料は、γ線スペクトロメトリー法のみを示す

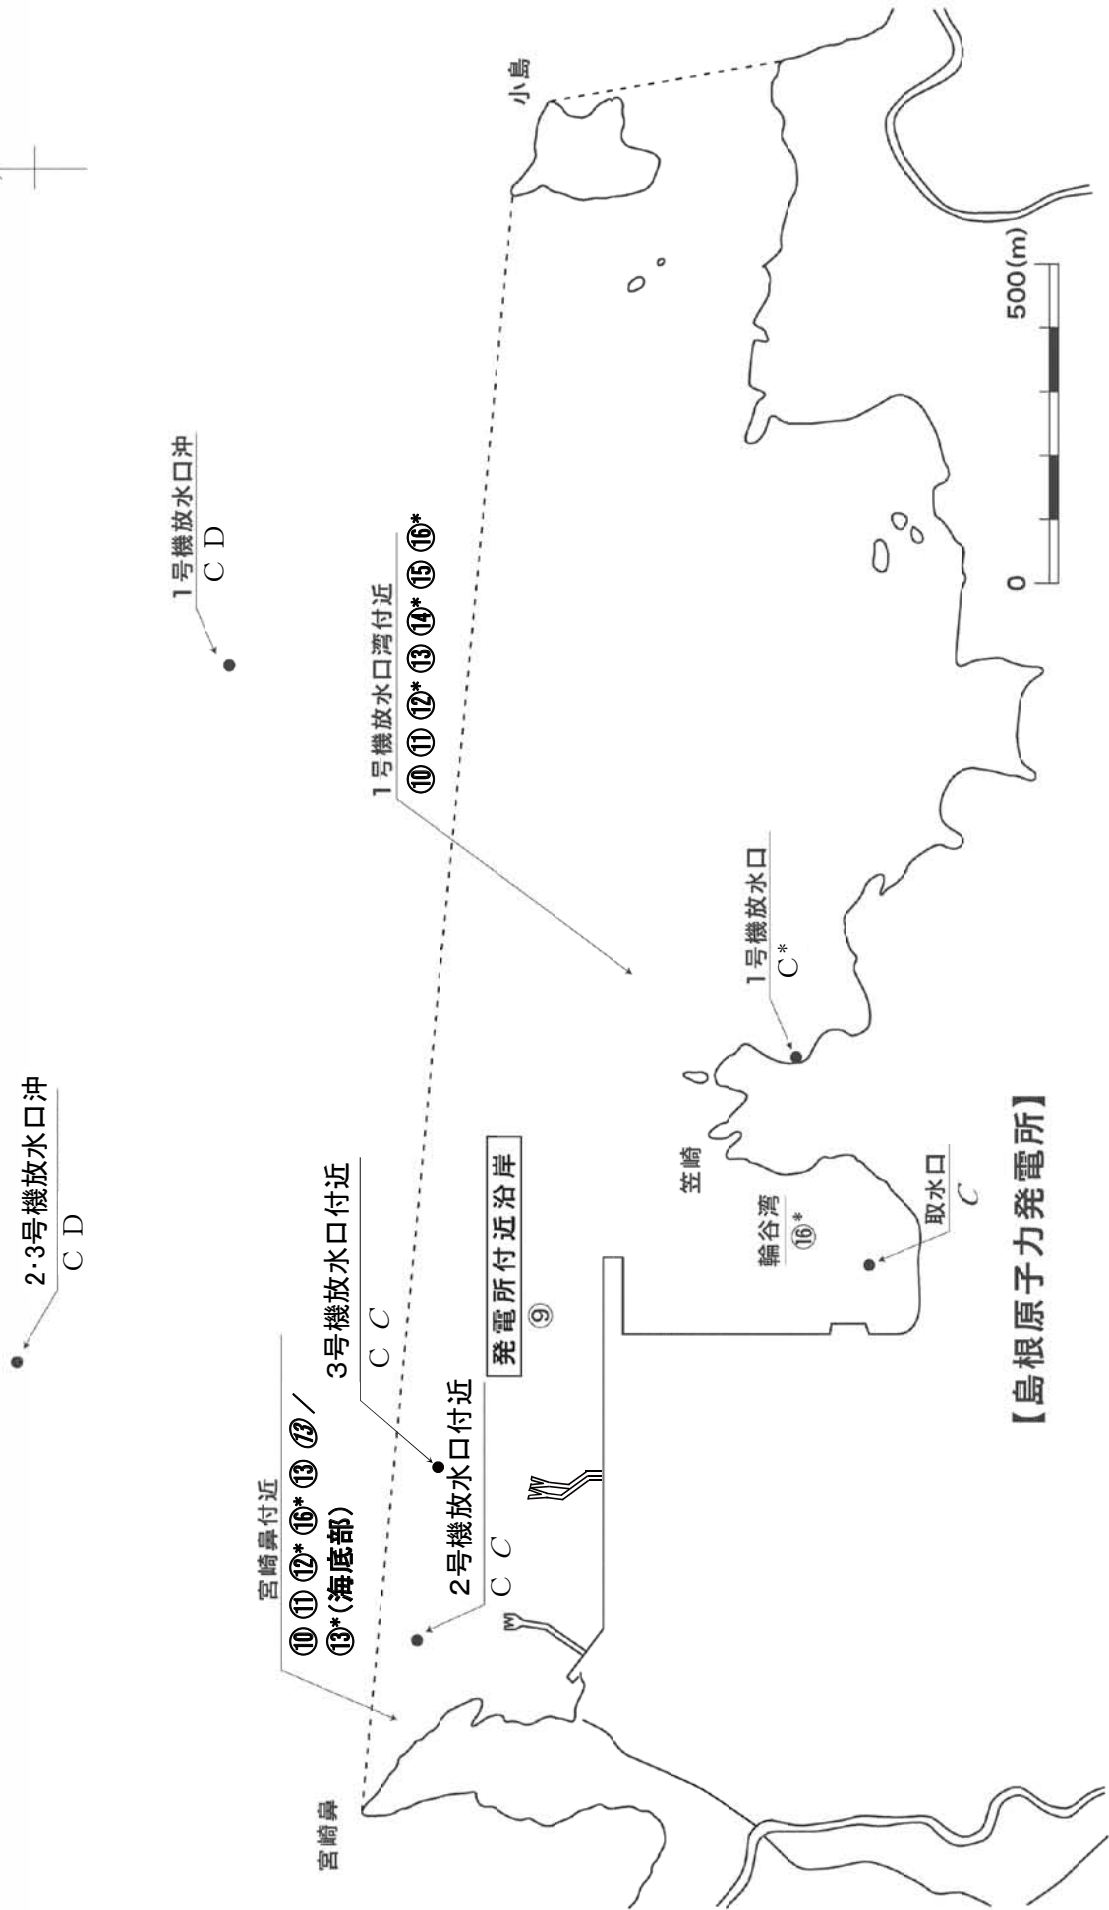

II 温排水関係

調査内容

平成23年4月～6月の調査内容は次のとおりである。

1. 調査機関 島根県、中国電力株式会社
2. 調査項目及び測定法

測定項目	測定点		測定水深	測定方法	測定回数	資料整理	実施者
水温	沖合定線 34点		0～20m 1m間隔 25m 30m～海底 10m間隔	可搬式水温計による測温	年 4回	1. 測定温度表 2. 水温水平分布図 3. 水温鉛直分布図	島根県
	沿岸 定点	放水口沖 (1号)	0～海底 (水深約20m) 1m間隔	可搬式水温計による測温	毎月 3回	測定日の10時データの表	中国電力
		7点	1号機放水口 2号機放水口 3号機放水口 輪谷湾 片 匂 御 津	1m 1m 4m 1m・3m 1m・3m 1m・3m	常設水温計による自動記録	連続	
		格子状定線 89点		0～20m 1m間隔 25m 30m～海底 10m間隔	可搬式水温計による測温	年 4回	1. 測定温度表 2. 水温水平分布図 3. 水温鉛直分布図
水色	沖合定線の測定点 7・9・10・17・18			フォーレルの水色計による観測	年 4回	フォーレルの水色標準液番号の表	島根県

温排水測定地点は別図のとおり。

3. 今期の島根原子力発電所の運転状況

○ 1号機（定格出力：46万kW、放水方式：表層放水）

- ・放水量 4月1日～6月30日 $1 \text{ m}^3 / \text{s}$
- ・発電状況 4月1日～6月30日 第29回定期検査のため発電停止
(平成22年3月31日から自主的な点検のため発電停止)


○ 2号機（定格出力：82万kW、放水方式：水中放水）

- ・放水量 4月1日～6月30日 $60 \text{ m}^3 / \text{s}$
- ・発電状況 4月1日～6月30日 定格熱出力一定運転（約81～83万kW）を行った。

○ 3号機（建設中）（定格出力：137.3万kW、放水方式：水中放水）

- ・放水量 4月1日～6月30日 $3 \text{ m}^3 / \text{s}$

温排水測定定点図

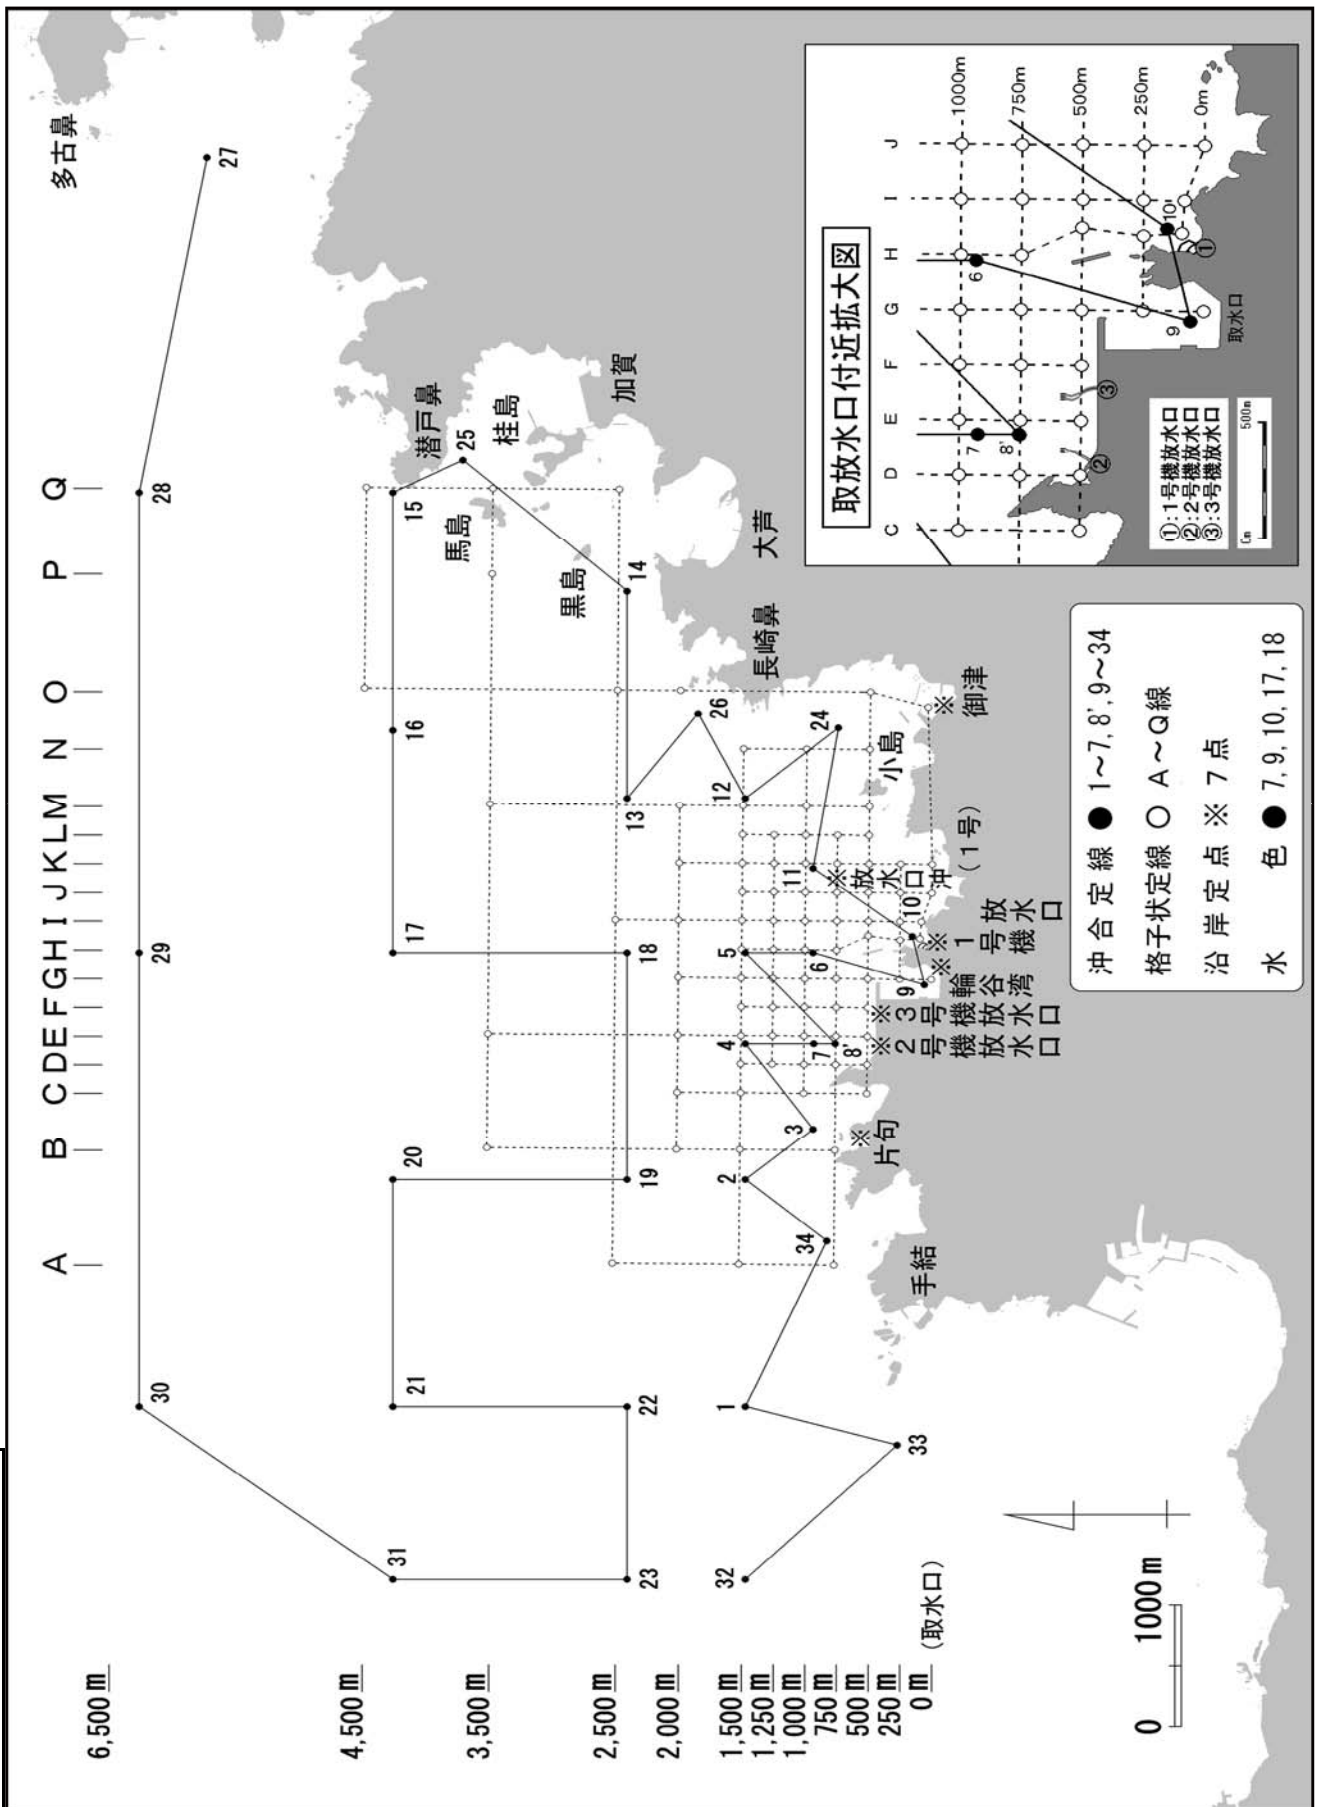

4. 調査結果の概要

今期の調査結果について、各々の測定項目ごとに詳細な検討を行った。1号機は第29回定期検査のため停止中であり、建設中の3号機は燃料装荷前の検査段階であるため、2号機のみが定格運転中であった。

沿岸や沖合の一部水域では基準水温よりやや高い水温帯が表層付近および中層で観測されたが、温排水に関連する特異的な状況は認められなかった。

(1) 沖合定線 [測定年月日 ; 平成 23年6月6日]

○測定日の島根原子力発電所の運転状況 (10時)

	1号機	2号機	3号機(建設中)
発電出力 (万 kW)	0	82	0
放水量 (m ³ /s)	1	60	3
放水口水温 (1 m) (°C)	18.9	24.9	18.7
温度上昇 (°C)	0.6	6.6	0.4

※ : 1号機および3号機の放水量は補機冷却系の運転によるもの

○測定日の気象・海象 (9時09分 ~ 14時39分)

天 候	薄曇
気温 (°C)	20.6 ~ 23.8 °C
風 向	北 ~ 北北西
風速 (m/s)	1.4 ~ 7.0 m/s
風 浪	2 (なめらか、小波がある)
うねり	2 (長く弱いうねり (波高 2 m未満))

a. 水温測定結果 9時09分 ~ 14時39分

最高水温は 20.2 °C (定点32 の 1m)

最低水温は 15.9 °C (定点30 の 80m 他1点)

基準水温は

水深層	基準水温	水深層	基準水温	水深層	基準水温
0 m	19.0°C	10 m	18.3°C	20 m	18.0°C
1 m	18.9°C	11 m	18.3°C	25 m	18.0°C
2 m	18.6°C	12 m	18.2°C	30 m	17.8°C
3 m	18.6°C	13 m	18.2°C	40 m	17.0°C
4 m	18.6°C	14 m	18.1°C	50 m	16.6°C
5 m	18.5°C	15 m	18.1°C	60 m	16.4°C
6 m	18.5°C	16 m	18.0°C	70 m	16.3°C
7 m	18.4°C	17 m	18.0°C		
8 m	18.4°C	18 m	18.0°C		
9 m	18.3°C	19 m	18.0°C		

(基準水温とは定点15、16、17、20、21の水深別の平均値)

観測された水温 (15.9~20.2°C) は、過去6ヶ年(平成17年度~平成22年度)の第1四半期 (以下「過去の」という) の測定範囲 (13.5~25.6°C) 内であった。最高水温 (20.2°C) は、過去の最高水温観測範囲 (18.7~25.6°C) の範囲内であった。一方、最低水温 (15.9°C) は過去の最低水温観測範囲 (13.5~15.8°C) よりもわずかに高かった。

[資料 1 - 1 「島根原子力発電所 沖合定線の水温」 P. 27 参照]

b. 出現水温の観測状況（水温水平分布、水温鉛直分布）

- 水温が基準水温より1℃以上高かった定点

定点 30 : 2 m層	定点 32 : 1～3 m層
--------------	----------------

- 水温が基準水温より0.5℃以上1℃未満高かった定点

定点 21 : 0 m層	定点 23 : 2 m層
定点 27 : 2～4 m層	定点 29 : 1～3 m層
定点 30 : 1 m層	定点 32 : 0, 4 m層
定点 33 : 16～17 m層	

2号機は稼働中で温排水も排出されていたが、高水温が観測されたいずれの定点は放水口からかなり離れていることから比較的水温の高い沿岸水塊をそれぞれ観測したものと考えられる。

[資料1-2「島根原子力発電所 沖合定線の水温水平分布図」P.28～P.29 参照]

- 各水深層別の水温範囲

0 m層 : 18.4 ～ 19.9 ℃	11 m層 : 17.9 ～ 18.6 ℃
1 m層 : 18.4 ～ 20.2 ℃	12 m層 : 17.8 ～ 18.6 ℃
2 m層 : 18.4 ～ 19.8 ℃	13 m層 : 17.8 ～ 18.6 ℃
3 m層 : 18.3 ～ 19.7 ℃	14 m層 : 17.8 ～ 18.5 ℃
4 m層 : 18.3 ～ 19.2 ℃	15 m層 : 17.8 ～ 18.5 ℃
5 m層 : 18.2 ～ 18.9 ℃	16 m層 : 17.8 ～ 18.5 ℃
6 m層 : 18.2 ～ 18.9 ℃	17 m層 : 17.8 ～ 18.5 ℃
7 m層 : 18.1 ～ 18.8 ℃	18 m層 : 17.7 ～ 18.4 ℃
8 m層 : 18.0 ～ 18.8 ℃	19 m層 : 17.7 ～ 18.4 ℃
9 m層 : 18.0 ～ 18.7 ℃	20 m層 : 17.6 ～ 18.4 ℃
10 m層 : 17.9 ～ 18.7 ℃	

1℃以上の上昇域は、定点30の2m層、定点32の1～3m層で観測された。

0.5℃以上の上昇域は、定点21の0m層、定点23の2m層、定点29の1～3m層、定点30の1m層、定点32の0および4m層、定点33の16～17m層に出現した。

[資料1-3「島根原子力発電所 沖合定線の水温鉛直分布図」P.30～P.31 参照]

水温が基準水温より1℃以上高かった水深層は、過去の出現範囲外である定点30の2m層と定点32の1～3m層に出現した。

水温が基準水温より0.5℃以上1℃未満高かった水深層は、過去の出現範囲外である定点21の0m層、定点23の層2m層、定点26mの2および4m層、定点29の1～3m層、定点30の1m層、定点32の0および4m層、定点34の16～17m層に出現した。

[資料1-4「島根原子力発電所 基準水温より水温が高かった点の過去の出現範囲」P.32 参照]

(2) 格子状定線 [測定年月日；平成23年6月8日]

○測定日の島根原子力発電所の運転状況 (10時)

	1号機	2号機	3号機(建設中)
発電出力(万kW)	0	82	0
放水量(m^3/s)	1	60	3
放水口水温(1m)($^{\circ}C$)	19.2	24.9	19.0
温度上昇($^{\circ}C$)	0.9	6.6	0.7

※：1号機および3号機の放水量は補機冷却系の運転によるもの

○測定日の気象・海象

	第1回(10時00分)	第2回(14時09分)
天候	晴	晴
気温($^{\circ}C$)	20.6	21.8
風向	北	北北西
風速(m/s)	1.4	1.8
風浪	2(なめらか、小波がある)	2(なめらか、小波がある)

a. 水温測定結果

第1回 9時30分～11時17分

最高水温は 21.5 $^{\circ}C$ (定線K・距離2000m・0m層)

最低水温は 16.2 $^{\circ}C$ (定線A・距離2500m・60m層, 他1点)

[資料2-1「島根原子力発電所 格子状定線の水温」(第1回) P. 33～P. 34参照]

第2回 13時30分～15時16分

最高水温は 22.6 $^{\circ}C$ (定線Q・距離2500m・0m層)

最低水温は 16.1 $^{\circ}C$ (定線B・距離3500m・70m層, 他1点)

[資料2-1「島根原子力発電所 格子状定線の水温」(第2回) P. 35～P. 36参照]

b. 温排水の拡散状況(水温水平分布、水温鉛直分布)

基準水温より1 $^{\circ}C$ 以上高い水温上昇域は、1回目の測定では確認されず、2回目の測定で各号機放水口付近および発電所沖合に点在することを確認した。また、大芦沿岸部でも確認した。

[資料2-2「島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図」 P. 37～P. 39参照]

[資料2-3「島根原子力発電所 格子状定線の水温鉛直分布図」 P. 40～P. 41参照]

(3) 沿岸定点 [測定年月日；平成23年4月1日～6月30日]

a. 水温測定結果 (10時データ、1m層)

単位：℃

	4月		5月		6月	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低
放水口沖 (1号)	13.9 (13.9～19.4)	13.0 (12.3～15.4)	16.8 (17.8～21.4)	14.8 (15.4～19.2)	20.7 (20.5～23.7)	16.6 (17.8～21.2)
1号機放水口	15.1 (14.2～26.7)	13.5 (12.6～24.5)	18.1 (17.7～30.3)	15.1 (14.2～26.4)	23.5 (22.4～30.7)	17.1 (16.4～26.6)
2号機放水口	21.0 (15.7～23.2)	19.3 (13.2～21.7)	24.2 (17.5～26.8)	21.0 (14.7～22.7)	29.1 (22.8～30.3)	23.1 (17.7～26.0)
3号機放水口	14.6	12.8	17.7	14.6	23.7	17.2
輪谷湾	14.4 (14.2～18.3)	12.7 (12.4～14.7)	18.7 (17.8～21.5)	14.5 (14.2～16.7)	23.4 (21.7～24.9)	16.7 (17.6～19.8)
片 句	14.2 (14.0～16.3)	12.5 (12.2～14.5)	18.6 (17.7～20.3)	14.5 (14.1～16.4)	23.0 (20.8～23.8)	16.4 (17.3～19.4)
御 津	14.6 (14.2～17.0)	12.6 (11.7～14.8)	18.8 (18.3～20.4)	14.6 (14.4～16.9)	23.3 (21.0～24.5)	16.8 (17.8～19.6)

- 注) 1. 放水口沖 (1号) の水温は、月3回 (上旬、中旬、下旬) の測定値
 2. 表中 () 内は、過去10ヶ年の同月水温の観測範囲 (最低～最高)
 3. 表中 部分は、過去10ヶ年の同月水温の観測範囲 (最低～最高) から外れたもの
 4. 3号機放水口については、今年度から測定を開始した

[資料3-1「島根原子力発電所 沿岸定点の水温」P.42～P.44参照]

[資料3-2「島根原子力発電所 沿岸定点の水温推移」P.45参照]

過去10ヶ年の同月水温の観測範囲内 (最低～最高) と比較して、放水口沖 (1号) の5月の最高最低および6月の最低と、輪谷湾、片句、御津の6月の最低が外れていた。これ以外の観測定点の水温は、過去10ヶ年の同月水温の観測範囲内 (最低～最高) に収まるものであった。沖合定線測定日の沿岸定点水温測定結果は資料3-3「島根原子力発電所沖合定線測定日の沿岸定点水温測定結果」(P.46参照) のとおり。

b. 取水-放水温度差 (温度上昇)

単位：℃

	4月	5月	6月
1号機	0.4～1.2	0.3～1.3	0.0～1.4
2号機	6.6～6.7	6.6～6.8	6.5～6.7
3号機(建設中)	0.0～0.4	0.0～1.0	0.0～1.4

- 注) 1号機放水量は 4月1日～6月30日 $1 \text{ m}^3 / \text{s}$
 2号機放水量は 4月1日～6月30日 $60 \text{ m}^3 / \text{s}$
 3号機放水量は 4月1日～6月30日 $3 \text{ m}^3 / \text{s}$

(4) 水色〔測定年月日；平成 23年6月6日〕

定点	7	9 (取水口前)	10 (1号機放水口前)	17	18
時刻	10時04分	10時18分	10時27分	13時00分	11時31分
水色	4	4	3	3	3

過去6ヶ年の第1四半期の観測範囲（水色2～5）内であった。

また、内湾等を除く日本近海の水色分布の範囲（水色2～6）内であった。（出典 海洋の事典東京堂出版）

水色について：測定に使用しているフォーレルの水色計では水色は1から11まであり、1は澄んだ海を表す青色で数字が大きくなるほど濁った海水を表す黄色がかった色になります。

島根原子力発電所 沖合定線の水温

平成 23年 6月 6日 9時9分 ~ 14時39分





出力(万kW)	1号機	2号機	3号機
放水量(m ² /s)	0	82	0
	1	60	3

測定定点	1号機		2号機		3号機		26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	時刻	取水口	取水口前	取水口	取水口前	取水口										取水口前
時刻	9:17	9:35	9:43	9:56	10:33	10:47	10:54	11:09	11:37	13:47	14:00	14:13	14:23	14:39	9:09	9:27
水深(m)	58.3	53.5	39.6	48.9	47.4	40.0	37.7	30.8	16.7	6.4	35.9	35.5	50.6	31.2	20.3	62.4
天候	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
気温(°C)	23.1	22.5	22.4	22.2	22.0	21.7	23.5	23.8	23.0	22.6	20.7	20.8	21.0	21.6	23.0	23.3
風向	SSW	WSW	WSW	NW	NE	NE	NNE	NNW	NNW	N	WSW	E	ENE	SW	WNW	W
風速(m/s)	7.0	2.4	3.6	4.0	2.0	4.3	3.0	1.4	3.3	3.0	1.4	4.2	4.6	3.7	3.8	7.0
透明度(m)	16	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	13	14	14	12	13
水色							4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
風浪	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
方向	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0m	18.9	18.9	18.6	18.8	18.7	18.8	18.8	18.8	19.3	19.0	19.2	19.1	19.0	19.0	18.7	18.9
1m	18.6	18.8	18.6	18.7	18.6	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.7	18.9	18.6	18.7	19.0	19.1
2m	18.6	18.7	18.8	18.6	18.6	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.7	18.5	18.6	18.5	18.8	18.7
3m	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.8	18.7	18.6	18.6	18.4	18.7	18.8	18.5	18.6	18.3	18.6
4m	18.5	18.5	18.5	18.3	18.5	18.8	18.7	18.6	18.6	18.5	18.6	18.5	18.6	18.5	18.6	18.5
5m	18.4	18.5	18.5	18.4	18.2	18.3	18.8	18.6	18.7	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
6m	18.3	18.4	18.3	18.4	18.2	18.3	18.8	18.6	18.6	18.4	18.5	18.3	18.3	18.4	18.4	18.4
7m	18.2	18.4	18.3	18.4	18.2	18.3	18.8	18.5	18.6	18.4	18.4	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
8m	18.1	18.4	18.2	18.4	18.2	18.3	18.8	18.5	18.4	18.4	18.4	18.5	18.3	18.3	18.2	18.4
9m	18.1	18.4	18.1	18.3	18.2	18.3	18.7	18.5	18.3	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.1	18.3
10m	18.1	18.4	18.0	18.2	18.2	18.2	18.7	18.4	18.3	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.1	18.3
11m	18.1	18.3	18.0	18.2	18.2	18.1	18.5	18.4	18.2	18.0	18.0	18.2	18.3	18.4	18.1	18.3
12m	18.1	18.3	17.9	18.2	18.2	18.0	18.4	18.2	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.4	18.1	18.3
13m	18.0	18.3	17.9	18.2	18.1	18.0	18.3	18.1	18.1	18.0	18.3	18.3	18.3	18.3	18.4	18.1
14m	18.0	18.3	17.9	18.2	18.1	18.0	18.1	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.8	18.3	18.2	18.3
15m	18.0	18.3	17.9	18.2	18.1	18.0	18.1	18.0	17.9	18.0	18.1	18.0	17.8	18.3	18.2	18.3
16m	18.0	18.1	17.9	18.1	18.1	18.0	18.1	18.0	18.0	18.0	18.0	18.2	18.4	18.3	18.2	18.4
17m	18.0	17.9	17.9	18.1	18.1	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.1	18.4	18.3	18.2	18.1
18m	18.0	17.9	17.9	17.9	18.1	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.1	18.3	18.0	18.1	18.3
19m	18.0	17.9	17.9	17.9	18.1	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.1	18.2	18.0	18.1	18.4
20m	18.0	17.9	17.9	17.9	18.0	17.9	17.8	18.0	18.0	18.0	18.0	18.1	18.2	18.0	18.1	18.4
25m	17.8	17.8	17.7	17.7	17.8	17.3	17.3	17.8	17.7	17.8	17.7	17.9	17.8	18.1	18.0	18.0
30m	17.6	17.6	17.2	17.6	17.7	17.4	17.1	17.7	17.6	17.7	17.7	17.7	17.9	17.9	17.9	17.7
40m	17.0	17.0		16.9	16.9		16.9			16.9						17.0
50m	16.6	16.7														16.6
60m																16.4
70m																16.3
80m																15.9
海底付近(°C)	16.4	16.7	16.9	16.8	17.0	17.1	17.2	17.9	18.6	17.1	17.1	16.7	17.7	18.0	16.4	16.2
海底付近(m)	56.6	50.9	37.6	45.3	44.8	37.5	33.9	26.8	15.4	5.1	34.3	33.5	48.2	28.4	19.1	62.2





水温の最低 15.9°C(定点30の80m 他1点) 水温の最高 20.2°C(定点32の1m) 水温の最低より1°C以上高かった点 水温の最低より0.5°C以上1°C未満高かった点 標準水温は定点15, 16, 17, 20, 21の5点の水深別の平均値

太字 標準水温の最低点




斜字 水温の最低点

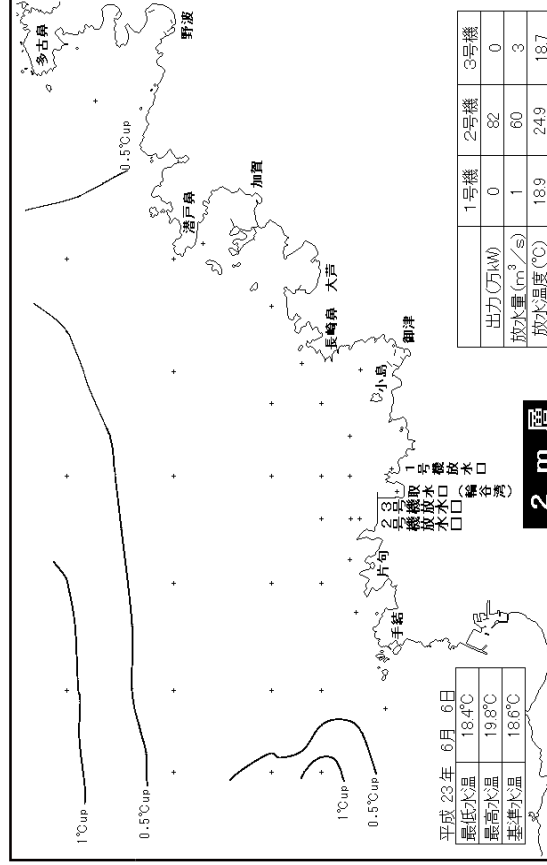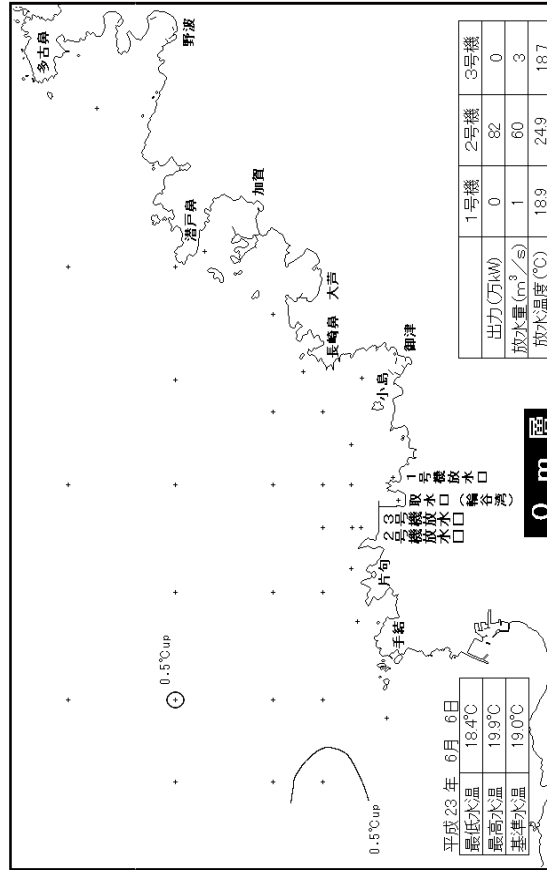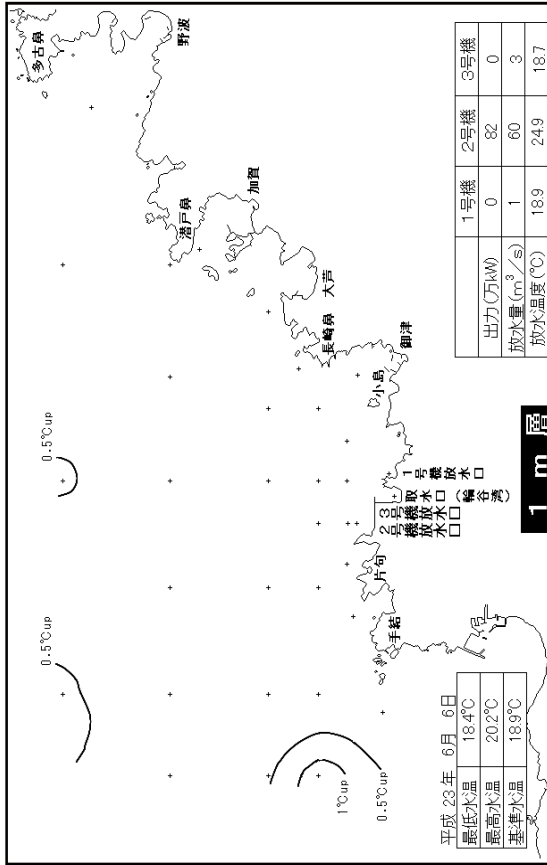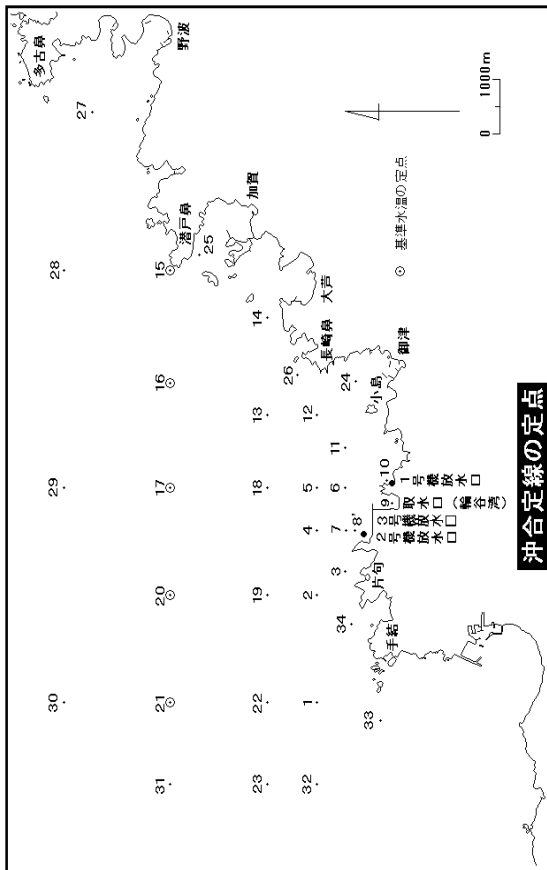



島根原子力発電所 沖合定線の水温水分布図 (基準水温との温度差) 平成23年6月6日

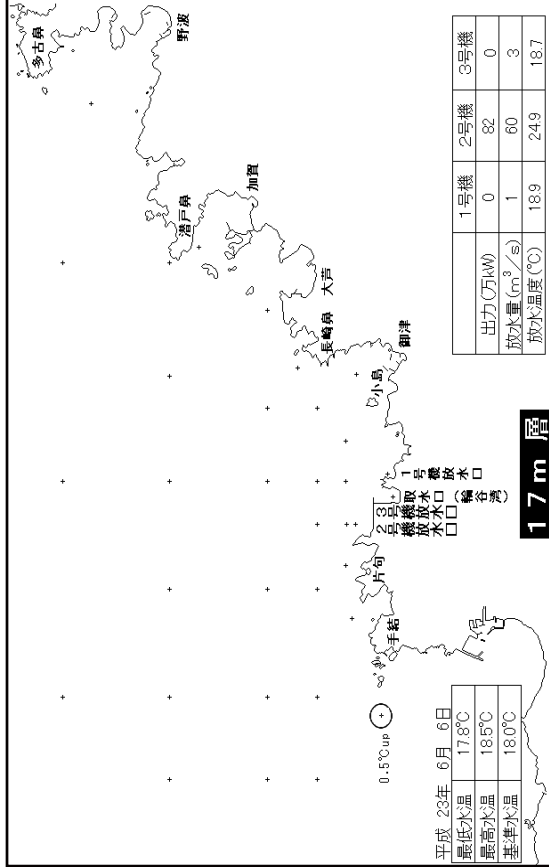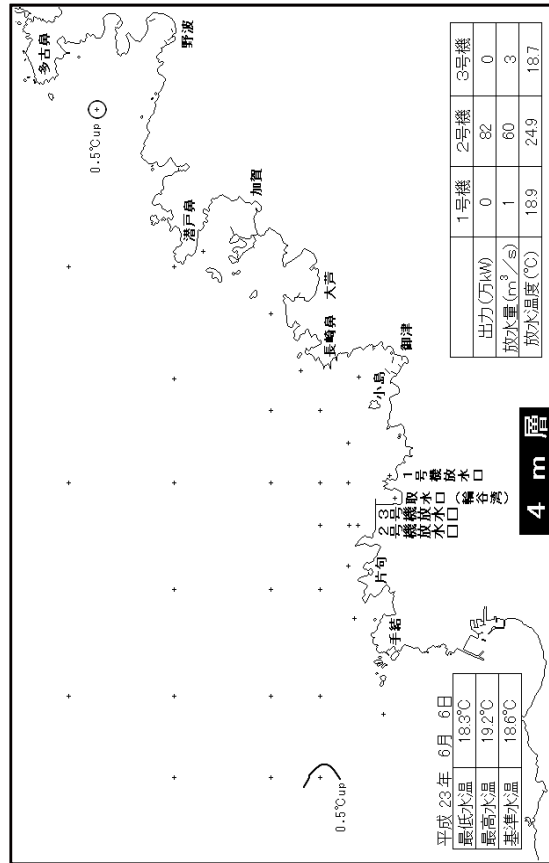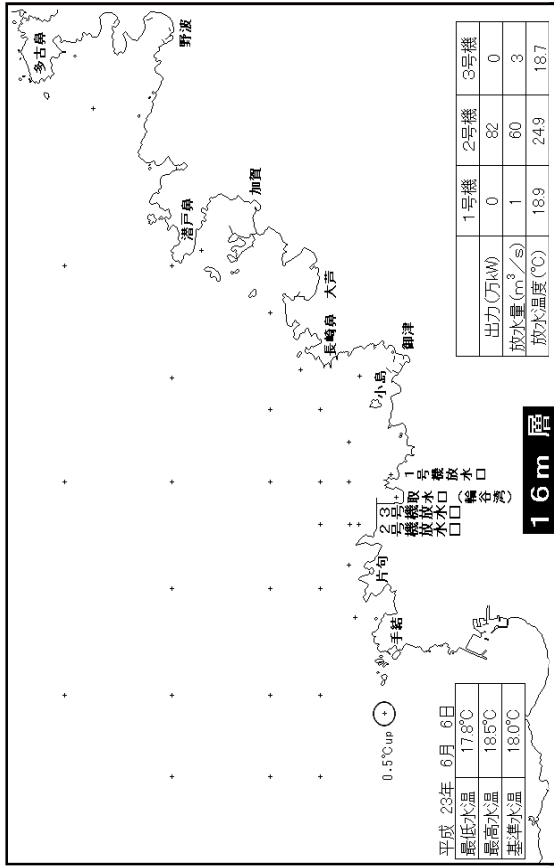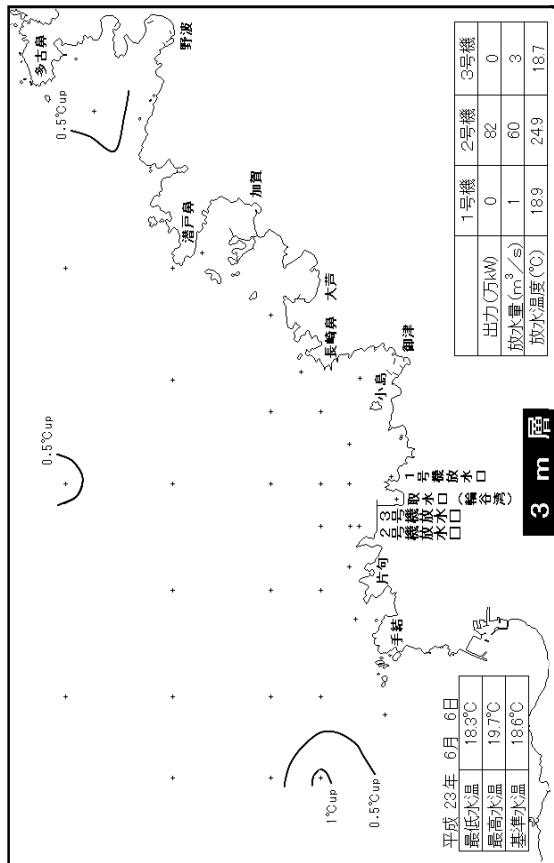

島根原子力発電所 沖合定線の水温水平分布図（基準水温との温度差）平成23年6月6日

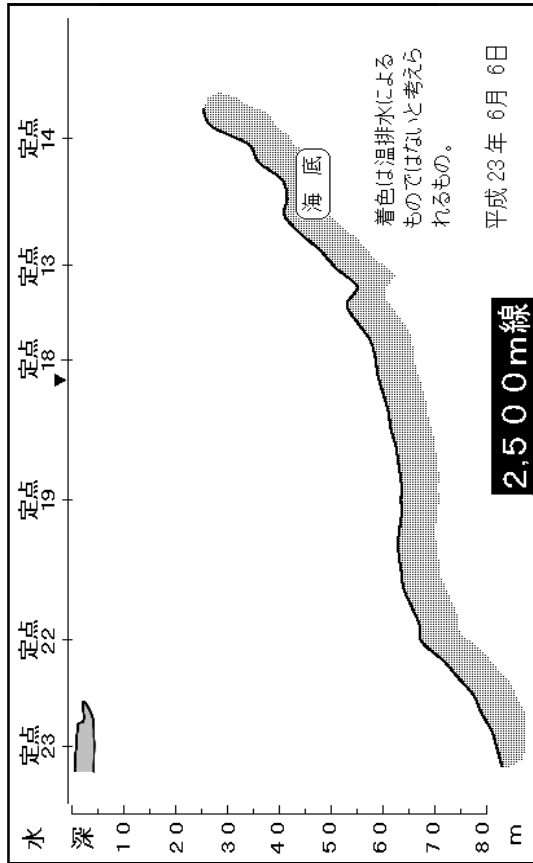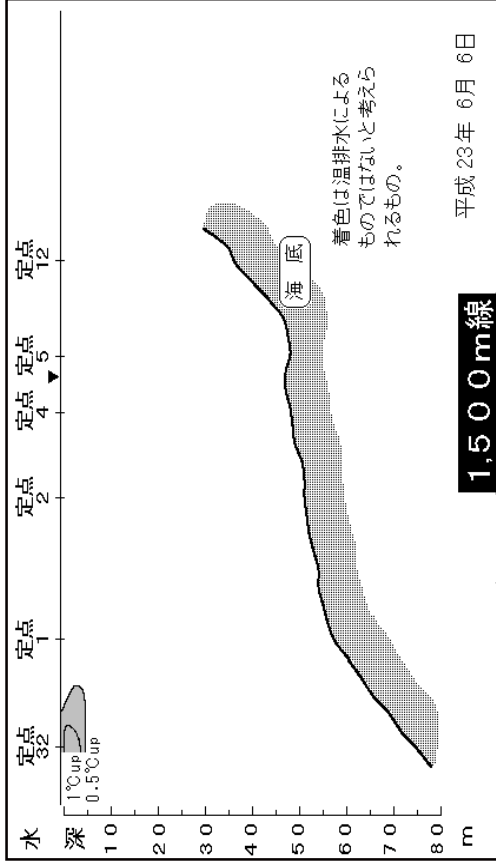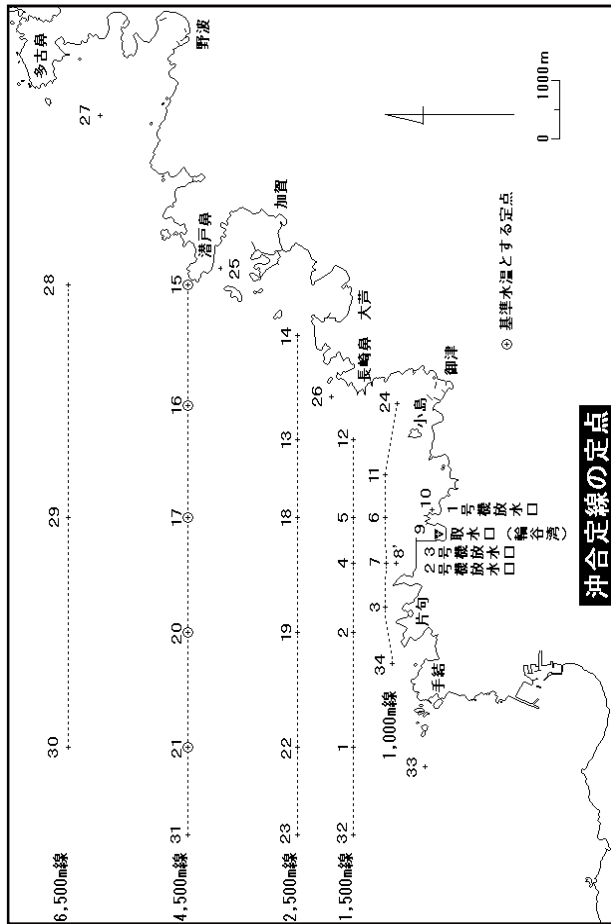

島根原子力発電所 沖合定線の水温鉛直分布図 (基準水温との温度差) 平成23年6月6日

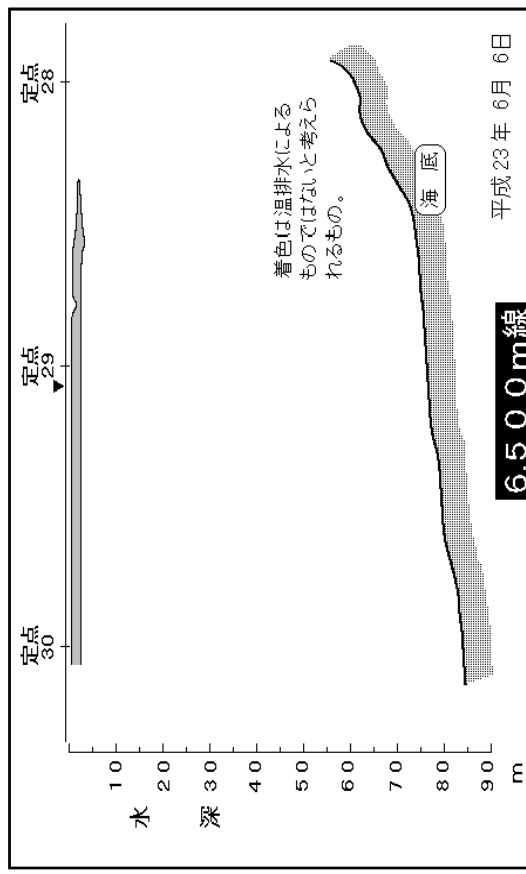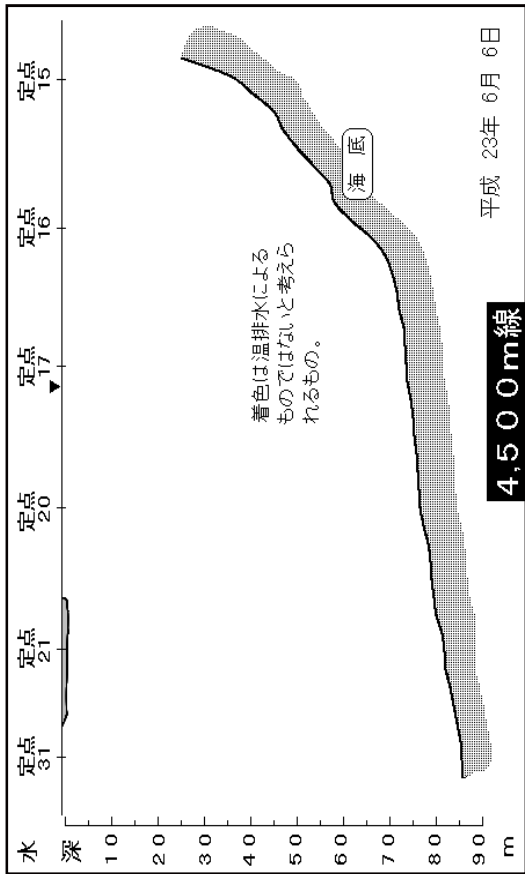

島根原子力発電所 沖合定線の水温鉛直分布図 (基準水温との温度差) 平成23年6月6日

基準水温より水温が高かった点の過去の出現範囲(17~22年度)

区分	水深	定 点 番 号																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1 °C 以上	0				*	*	*	*	*	*	*	*														*											
	1				*		*	*	*	*	*	*																									
	2								*		*																										
	3																																				
	4																																				
	5																																				
	6																																				
	7																																				
	8																																				
	9																																				
	10																																				
	11																																				
	12																																				
	13																																				
	14																																				
	15																																				
	16																																				
	17																																				
	18																																				
	19																																				
20																																					
25																																					
30																																					
40																																					
50																																					
60																																					
70																																					
80																																					
0 . 5 °C 以上 1 °C 未 満	0				*						*	*	*													*	*										
	1				*	*					*															*											
	2				*	*	*	*	*	*	*	*																									
	3							*	*																			*									
	4							*	*																												
	5							*	*																										*		
	6							*	*																										*		
	7							*	*																										*		
	8							*	*																										*		
	9							*	*																										*		
	10							*																											*		
	11							*	*																		*									*	
	12							*	*																										*		
	13							*	*																										*		
	14							*	*																										*		
	15							*																											*		
	16																																				
	17																																				
	18																																				
	19																									*							*	*	*		
20																								*						*	*	*			*		
25														*																	*	*	*				
30																													*	*	*			*			
40																																	*	*			
50																				*												*	*				
60																																					
70																																					
80																																					

島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図 (基準水温との温度差)

平成23年6月8日 第1回
9時30分～11時17分








出力 (万kW)	1号機	0
	2号機	82
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	1号機	1
	2号機	60
	3号機	3
天候		晴
気温 (°C)		20.6
風向		北
風速 (m/s)		1.4
風浪		2

※基準水温
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500の6点の平均値

※1°C上昇域予測包絡線の凡例

—— 島根原発2号機修正環境影響調査書より

- - - - 島根原発3号機環境影響評価書より

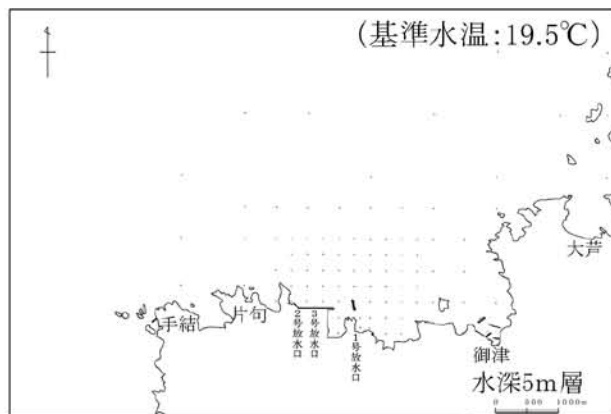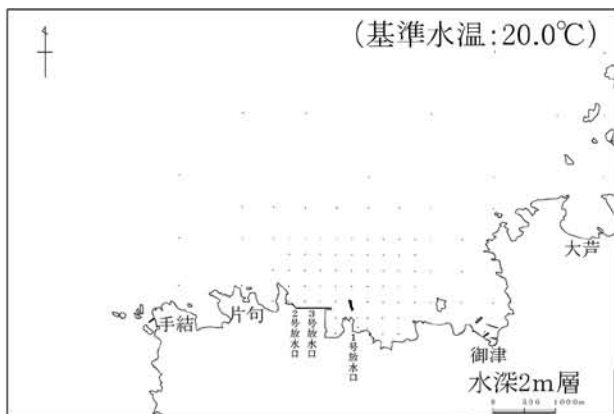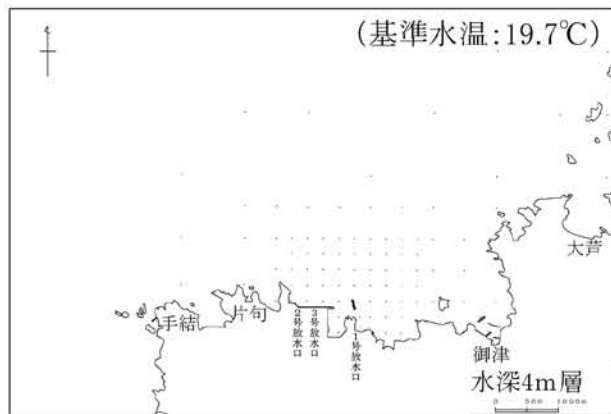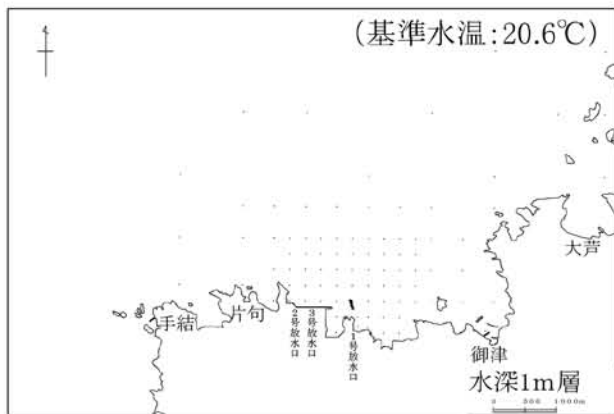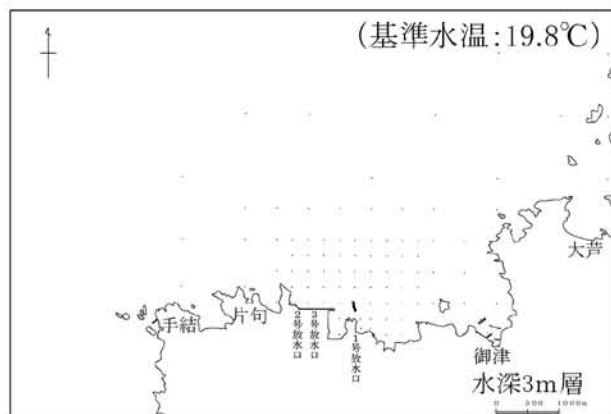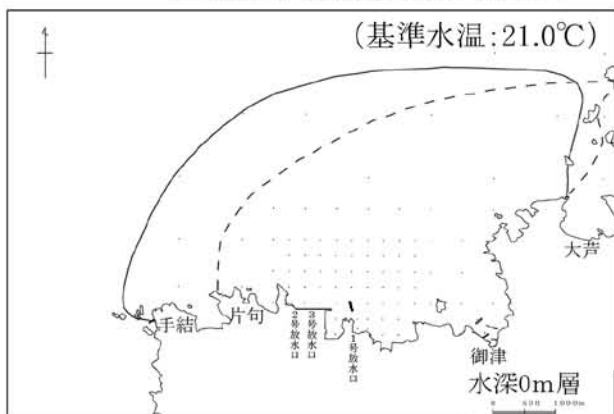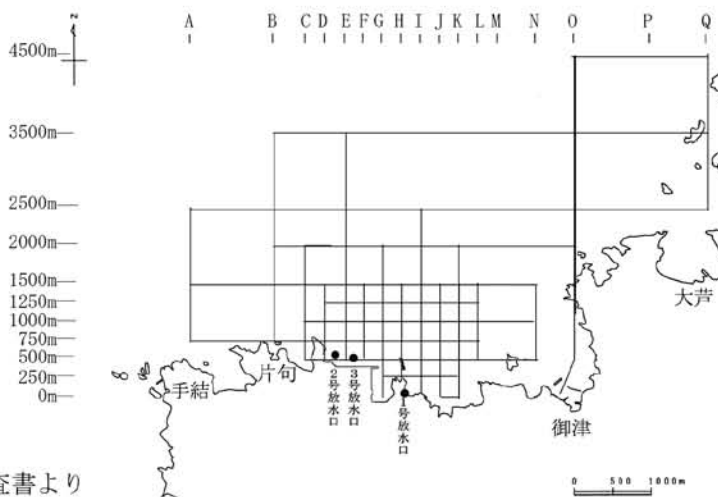

◎基準水温より1°C以上高い水温上昇域は
確認されなかった。

- 基準水温より1°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より2°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より3°C以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図 (基準水温との温度差)

平成23年6月8日 第2回
13時30分～15時16分








出力 (万kW)	1号機	0
	2号機	82
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	1号機	1
	2号機	60
	3号機	3
天候	晴	
気温 (°C)	21.8	
風向	北北西	
風速 (m/s)	1.8	
風浪	2	

※基準水温
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500の6点の平均値

※1°C上昇域予測包絡線の凡例

————— 島根原発2号機修正環境影響調査書より

- - - - - 島根原発3号機環境影響評価書より

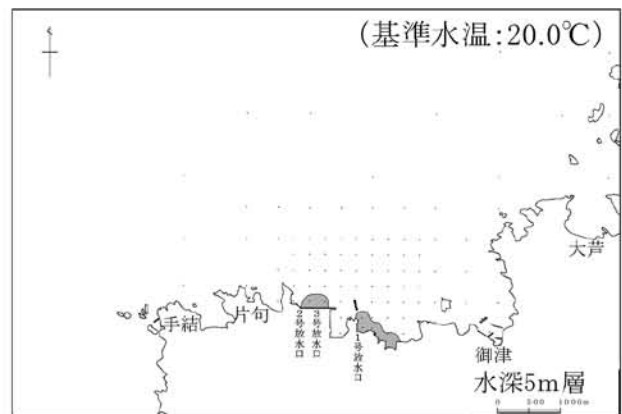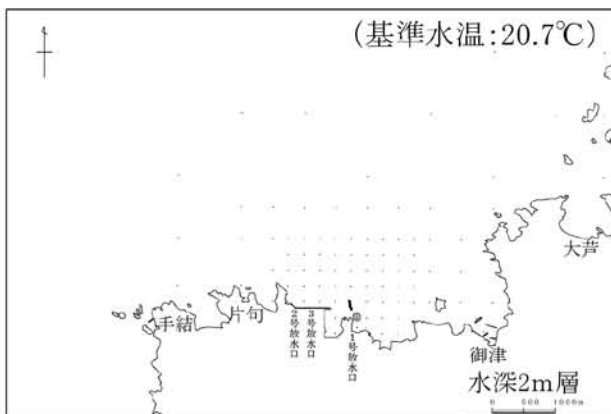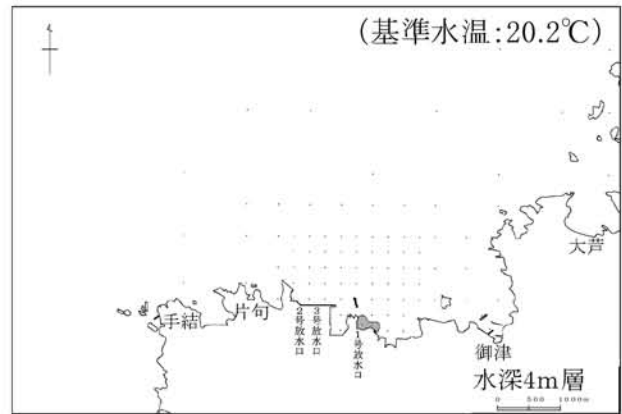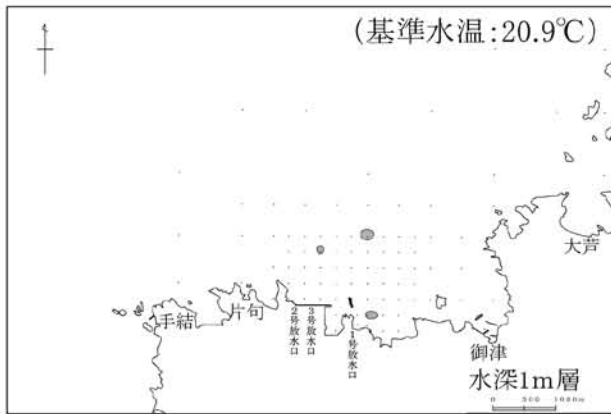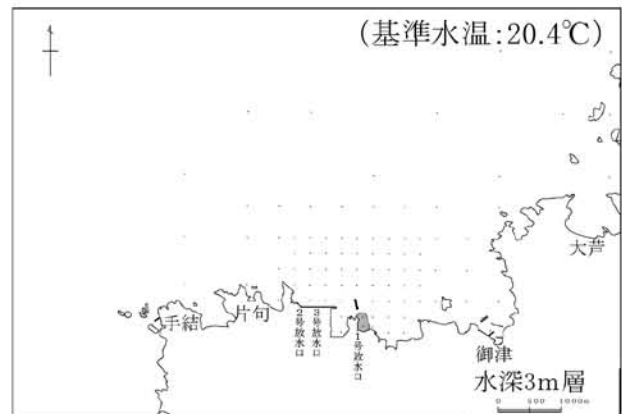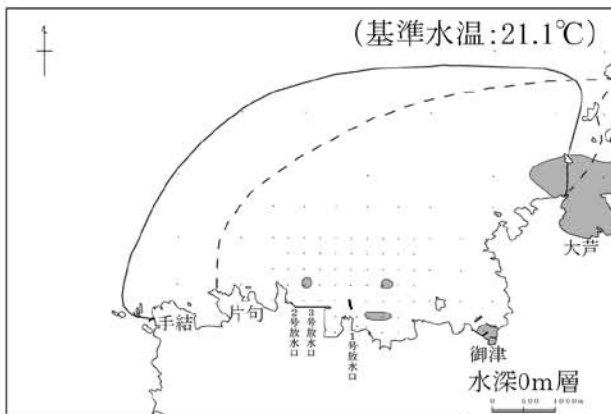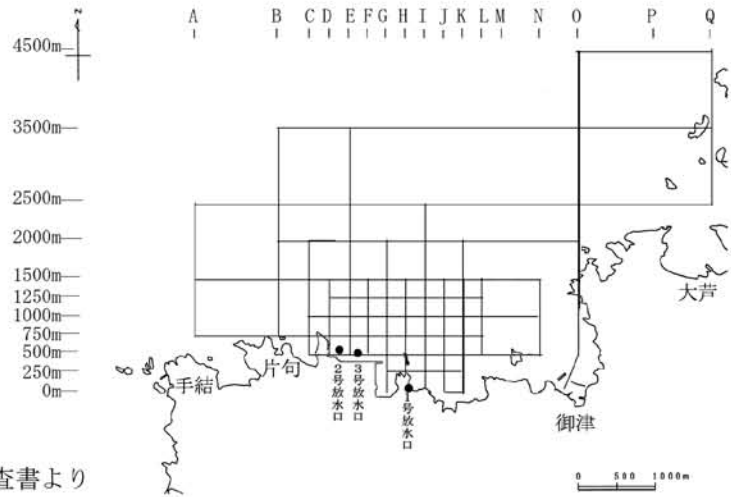

◎水深10m層以深において、基準水温より1°C以上高い水温上昇域は確認されなかった。

- 基準水温より1°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より2°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より3°C以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図 (基準水温との温度差)

平成23年6月8日 第2回
13時30分～15時16分







出力 (万kW)	1号機	0
	2号機	82
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	1号機	1
	2号機	60
	3号機	3
天候		晴
気温	(°C)	21.8
風向		北北西
風速	(m/s)	1.8
風浪		2

※基準水温
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500の6点の平均値

※1°C上昇域予測包絡範囲の凡例

————— 島根原発2号機修正環境影響調査書より

- - - - - 島根原発3号機環境影響評価書より

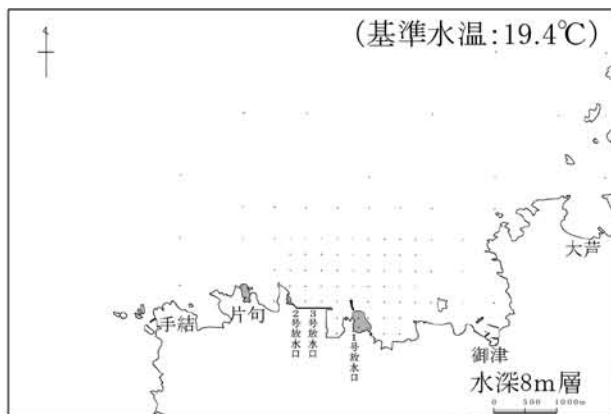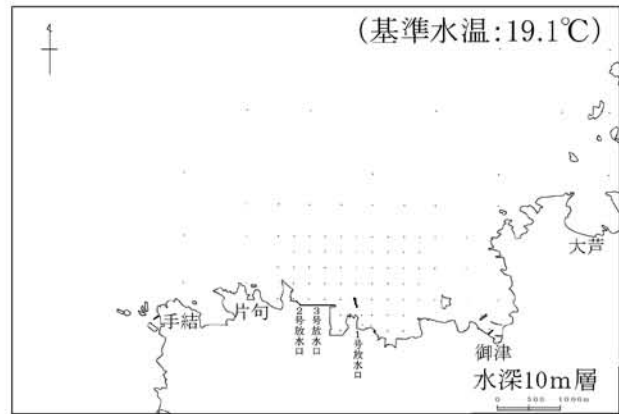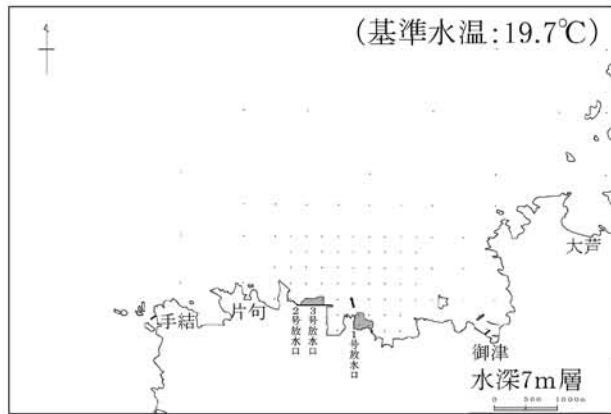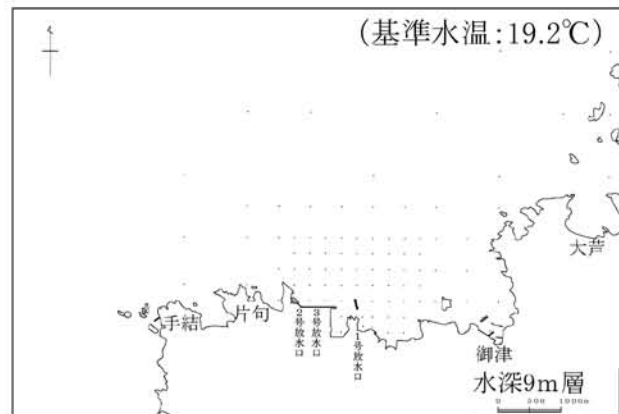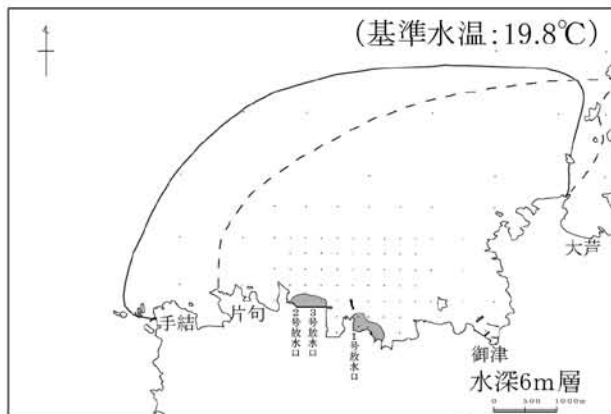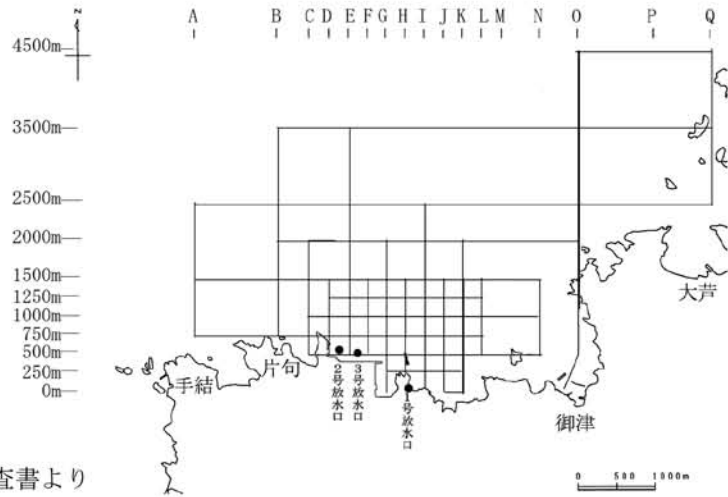

◎水深10m層以深において、基準水温より1°C以上
高い水温上昇域は確認されなかった。









- 基準水温より1°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より2°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より3°C以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水溫鉛直分布図 (基準水溫との温度差)

平成23年6月8日 第1回
9時30分～11時17分

出力 (万kW)	1号機	0
	2号機	82
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	1号機	1
	2号機	60
	3号機	3
天候		晴
氣温	(°C)	20.6
風向		北
風速	(m/s)	1.4
風浪		2

断面位置見取図

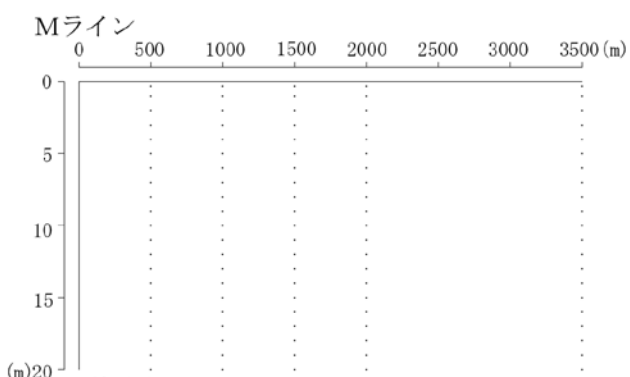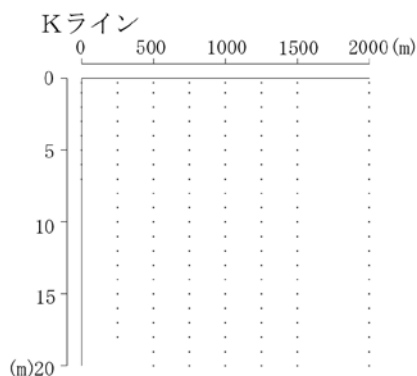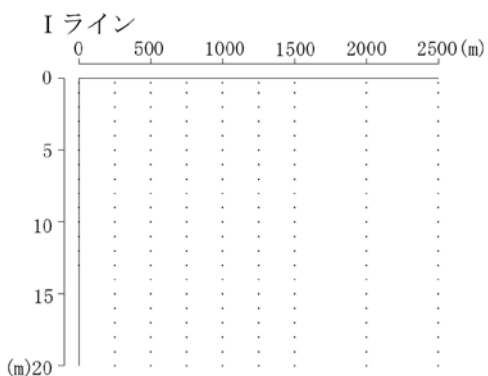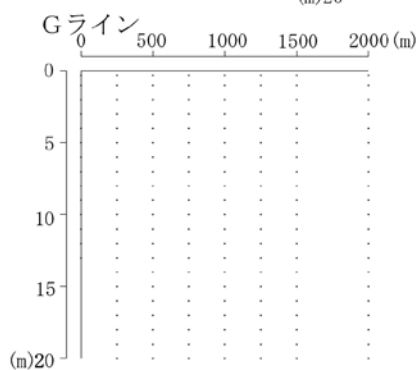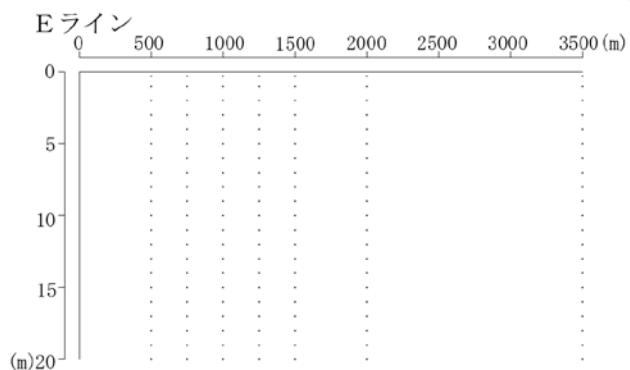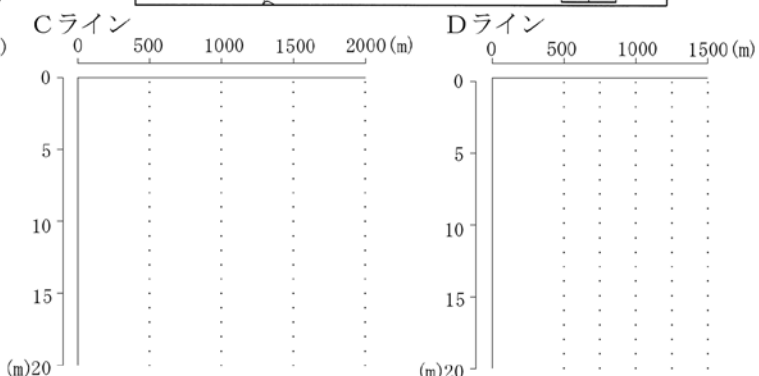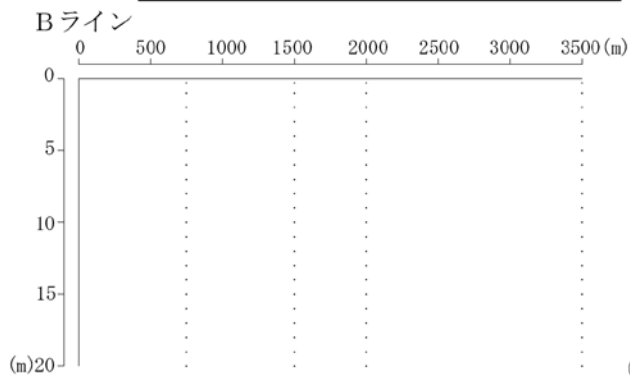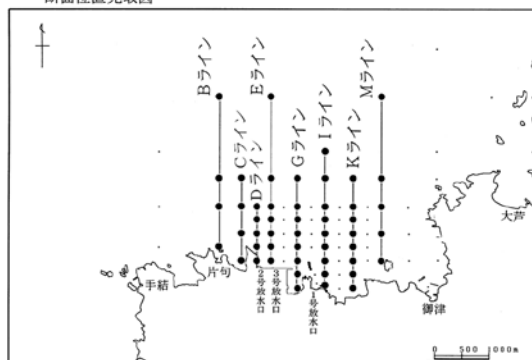

- 基準水溫より1°C以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より2°C以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より3°C以上高い水溫上昇域

水深	基準水溫(°C)
0m層	21.0
1m層	20.6
2m層	20.0
3m層	19.8
4m層	19.7
5m層	19.5









※基準水溫
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500の6点の平均値

島根原子力発電所 格子状定線の水溫鉛直分布図 (基準水溫との温度差)

平成23年6月8日 第2回
13時30分～15時16分

出力 (万kW)	1号機	0
	2号機	82
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	1号機	1
	2号機	60
	3号機	3
天候		晴
気温	(°C)	21.8
風向		北北西
風速	(m/s)	1.8
風浪		2

断面位置見取図

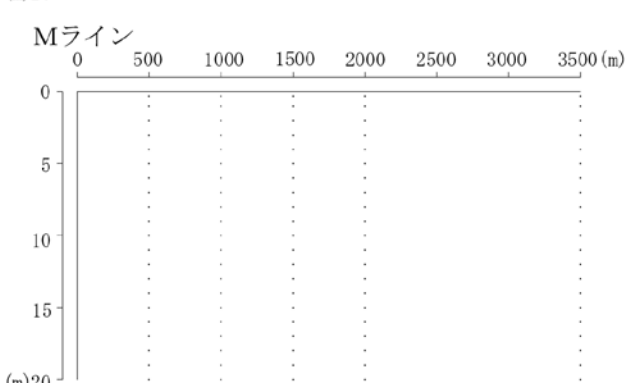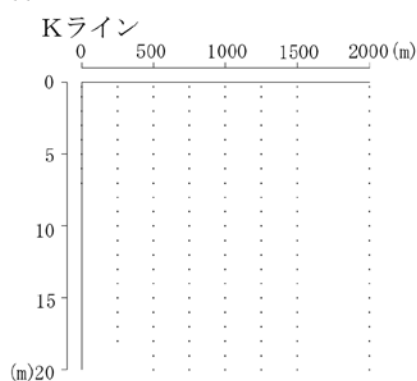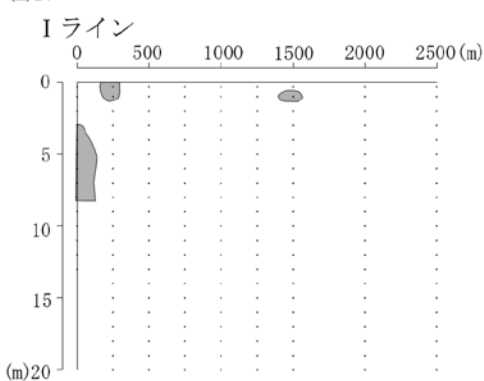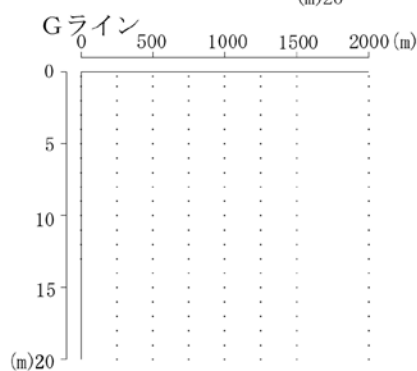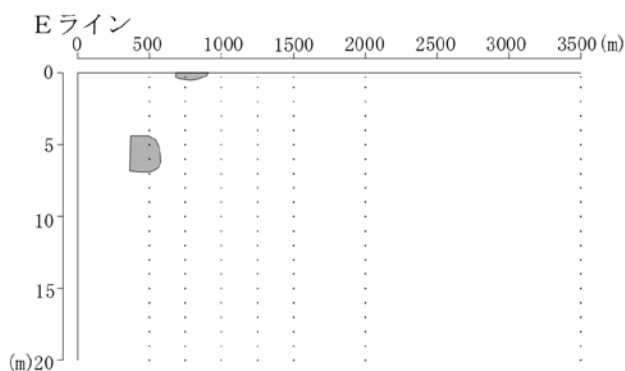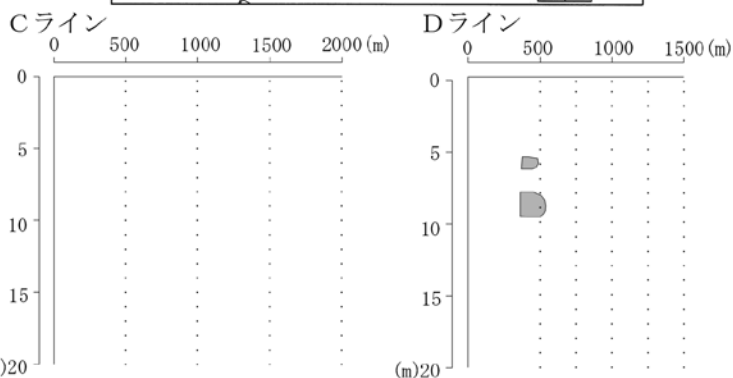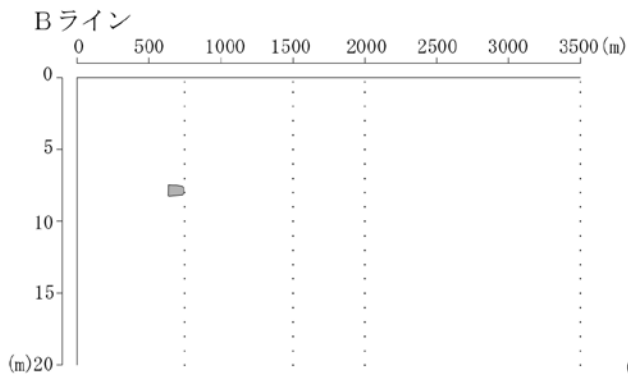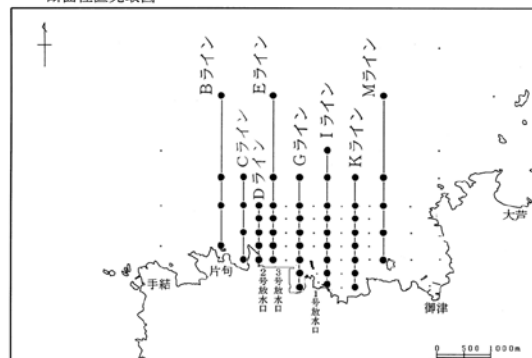

- 基準水溫より1°C以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より2°C以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より3°C以上高い水溫上昇域

水深	基準水溫 (°C)	水深	基準水溫 (°C)
0m層	21.1	7m層	19.7
1m層	20.9	8m層	19.4
2m層	20.7	9m層	19.2
3m層	20.4	10m層	19.1
4m層	20.2		
5m層	20.0		
6m層	19.8		

※基準水溫
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500の6点の平均値

島根原子力発電所 沿岸定点の水溫 (平成23年4月)

観測時刻 10時

(単位: °C)

場所	日	月 間																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	水深別平均	最高	最低
1号機放水口	1m	13.7	13.6	13.6	13.6	13.6	13.5	13.7	14.0	14.1	14.0	14.2	14.4	14.7	14.7	14.6	14.9	14.6	14.6	14.5	14.6	14.5	14.4	14.8	15.0	14.9	15.1	15.0	15.1	15.0	14.4	15.1	13.5	
	2m	19.6	19.7	19.6	19.5	19.5	19.3	19.4	19.8	19.9	20.0	20.2	20.2	20.2	20.5	20.4	20.3	20.1	20.2	20.4	20.3	20.6	20.7	20.6	20.8	20.9	20.9	20.8	21.0	20.9	20.9	20.2	21.0	19.3
	4m	13.0	13.2	13.1	13.1	13.0	12.8	12.9	13.3	13.4	13.5	13.8	13.8	13.8	14.1	14.0	14.0	13.9	13.9	14.1	14.0	14.2	14.2	14.3	14.5	14.6	14.5	14.6	14.5	14.5	13.8	14.6	12.8	
輪谷湾	1m	13.1	13.1	12.8	12.8	12.8	12.7	13.2	13.2	13.5	13.5	13.6	13.7	13.7	13.9	13.7	13.7	13.7	13.7	13.8	13.7	14.1	14.0	14.0	14.1	14.4	14.1	14.4	14.3	14.4	14.4	14.4	12.7	
	3m	13.1	13.1	12.8	12.8	12.8	12.7	13.0	13.1	13.2	13.4	13.5	13.6	13.6	13.8	13.7	13.7	13.6	13.6	13.8	13.7	14.0	14.0	14.0	14.1	14.4	14.1	14.4	14.3	14.3	14.3	14.4	12.7	
	1m	12.9	12.8	12.7	12.5	12.5	12.6	13.3	13.0	13.2	13.4	13.3	13.4	13.5	13.7	13.5	13.4	13.5	13.5	13.3	13.8	13.9	13.8	13.7	13.8	13.8	13.8	13.8	14.1	13.9	14.1	14.2	12.5	
片 旬	3m	13.0	12.9	12.8	12.6	12.6	12.6	13.1	13.1	13.3	13.5	13.5	13.6	13.8	14.1	14.2	13.9	13.6	13.6	13.5	13.9	14.0	13.8	13.8	14.0	14.3	14.4	14.3	14.2	14.3	13.5	14.3	12.6	
	1m	13.2	13.3	※1	12.6	12.9	12.9	13.6	13.3	13.4	13.7	13.8	13.4	13.8	14.1	14.2	13.9	13.7	13.8	13.6	13.0	13.8	14.1	13.9	14.3	14.4	14.4	14.6	14.3	14.6	14.6	13.8	14.6	12.6
	3m	13.0	13.2	13.2	12.4	12.6	12.7	13.3	13.1	13.1	13.4	13.6	13.1	13.5	13.8	13.9	13.7	13.5	13.6	13.5	12.8	13.5	13.9	14.0	14.1	14.1	14.3	14.3	14.2	14.3	14.4	14.4	13.5	14.4

※1 計器不調のため欠測

場所	日	月 間																											
		上旬(1日)	中旬(12日)	下旬(21日)	水深別平均	最高	最低																						
※2 放水口沖(1号)	0m	13.0	13.6	13.9	13.5	13.9	13.0																						
	1m	13.0	13.6	13.9	13.5	13.9	13.0																						
	2m	13.0	13.6	13.9	13.5	13.9	13.0																						
	3m	13.0	13.6	13.8	13.5	13.8	13.0																						
	4m	13.0	13.6	13.7	13.4	13.7	13.0																						
	5m	13.0	13.6	13.7	13.4	13.7	13.0																						
	6m	13.0	13.6	13.7	13.4	13.7	13.0																						
	7m	12.9	13.6	13.7	13.4	13.7	12.9																						
	8m	12.9	13.6	13.7	13.4	13.7	12.9																						
	9m	12.8	13.5	13.7	13.3	13.7	12.8																						
10m	12.8	13.5	13.7	13.3	13.7	12.8																							

日	水深	月 間																											
		上旬(1日)	中旬(12日)	下旬(21日)	水深別平均	最高	最低																						
11m		12.8	13.5	13.7	13.3	13.7	12.8																						
12m		12.8	13.5	13.7	13.3	13.7	12.8																						
13m		12.8	13.5	13.7	13.3	13.7	12.8																						
14m		12.8	13.5	13.6	13.3	13.6	12.8																						
15m		12.8	13.5	13.6	13.3	13.6	12.8																						
16m		12.8	13.5	13.6	13.3	13.6	12.8																						
17m		12.8	13.5	13.6	13.3	13.6	12.8																						
18m		12.8	13.5	13.6	13.3	13.6	12.8																						
19m		12.8	13.5	13.6	13.3	13.6	12.8																						
20m		12.8	13.4	13.6	13.3	13.6	12.8																						

※2 放水口沖水溫は、可搬式水溫計による実測値。

島根原子力発電所 沿岸定点の水溫 (平成23年5月)

観測時刻 10 時

(単位: °C)

場所	日	観測時刻 10 時																													水深別平均	月間				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	最高	最低	
1号機放水口	1m	15.1	15.6	15.3	15.5	15.7	15.5	15.4	15.5	16.5	16.6	17.0	16.7	17.2	17.3	17.3	17.2	17.4	17.7	18.0	17.9	18.1	17.8	17.2	17.4	17.4	17.6	17.2	17.1	17.4	17.3	17.2	16.8	18.1	15.1	
	1m	21.0	21.5	21.5	21.2	21.4	21.2	21.2	21.9	21.9	22.7	22.9	22.3	22.6	23.2	23.0	23.1	23.4	23.3	23.9	23.6	23.5	24.2	23.1	23.1	23.4	23.8	22.9	23.1	23.5	23.3	23.1	22.7	24.2	21.0	
	4m	14.6	14.9	14.7	14.7	14.8	14.7	14.7	15.0	15.4	15.6	16.3	15.9	16.3	16.8	16.8	17.0	17.2	17.3	17.7	17.7	17.7	17.5	17.6	17.2	17.1	17.2	17.4	17.2	17.1	17.4	17.5	17.2	16.4	17.7	14.6
輪谷湾	1m	14.5	14.8	14.9	14.7	15.0	14.8	14.6	15.4	15.8	16.4	16.3	15.8	16.0	16.6	16.4	16.5	16.8	17.1	17.4	17.6	17.9	18.7	17.2	16.6	17.0	17.4	16.5	16.8	17.0	16.7	16.7	16.3	18.7	14.5	
	3m	14.4	14.7	14.9	14.6	14.9	14.6	14.5	15.3	15.6	16.3	16.2	15.8	16.0	16.5	16.4	16.4	16.7	17.0	17.3	17.3	17.8	18.6	17.1	16.5	16.8	17.4	16.4	16.7	16.9	16.7	16.7	16.2	18.6	14.4	
	1m	14.5	14.5	14.7	14.7	14.8	14.7	14.7	15.4	16.0	16.3	16.0	15.9	15.8	16.0	16.2	16.4	16.7	17.1	17.2	17.5	18.0	18.6	17.3	16.8	17.0	17.3	16.8	16.9	17.0	16.4	16.4	16.2	18.6	14.5	
御津	3m	14.5	14.6	14.8	14.8	14.9	14.8	14.7	15.3	15.7	16.2	16.0	15.9	16.0	16.3	16.4	16.7	16.9	17.1	17.4	17.8	18.8	17.3	16.9	16.8	17.4	16.8	17.4	16.8	16.9	17.0	16.5	16.5	16.3	18.8	14.5
	1m	14.6	15.1	15.4	15.2	15.2	15.2	15.1	15.8	16.0	16.8	16.6	16.0	16.1	16.4	16.9	17.0	17.2	17.3	17.8	18.2	18.4	18.8	17.4	16.8	17.4	17.0	17.9	17.0	16.9	17.0	16.4	16.7	16.6	18.8	14.6
	3m	14.3	14.7	15.1	14.9	14.8	14.6	14.5	15.2	15.5	16.4	16.3	15.7	15.9	16.0	16.3	16.6	16.8	16.9	17.2	17.4	17.7	18.3	16.7	16.4	16.6	17.2	16.5	16.7	16.8	16.6	16.5	16.2	18.3	14.3	

日	水深	上旬 (2日)		中旬 (12日)		下旬 (23日)		水深別平均		月間	
		最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
11m		14.6		15.7		16.5		15.6		16.5	14.6
12m		14.6		15.7		16.5		15.6		16.5	14.6
13m		14.6		15.7		16.5		15.6		16.5	14.6
14m		14.6		15.7		16.5		15.6		16.5	14.6
15m		14.6		15.7		16.4		15.6		16.4	14.6
16m		14.6		15.7		16.4		15.6		16.4	14.6
17m		14.6		15.7		16.4		15.6		16.4	14.6
18m		14.6		15.6		16.4		15.5		16.4	14.6
19m		14.6		15.6		16.4		15.5		16.4	14.6
20m		14.6		15.5		16.3		15.5		16.3	14.6

場所	日	水深	上旬 (2日)		中旬 (12日)		下旬 (23日)		水深別平均		月間	
			最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
※ 放水口沖水深計による実測値。	0m		14.8		15.8		16.8		15.8		16.8	14.8
	1m		14.8		15.8		16.8		15.8		16.8	14.8
	2m		14.8		15.8		16.8		15.8		16.8	14.8
	3m		14.8		15.8		16.8		15.8		16.8	14.8
	4m		14.8		15.8		16.8		15.8		16.8	14.8
	5m		14.7		15.8		16.6		15.7		16.6	14.7
	6m		14.7		15.8		16.6		15.7		16.6	14.7
	7m		14.7		15.8		16.6		15.7		16.6	14.7
	8m		14.7		15.7		16.5		15.6		16.5	14.7
	9m		14.6		15.7		16.5		15.6		16.5	14.6
10m		14.7		15.7		16.5		15.6		16.5	14.7	

島根原子力発電所 沿岸定点の水溫 (平成23年6月)

観測時刻 10時

(単位: °C)

場所	日 水深	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	月間 最高 最低		
		1号機放水口	1m	17.1	17.4	17.7	17.8	18.8	18.9	19.0	19.2	19.4	20.6	20.5	20.0	19.7	20.9	20.1	19.6	19.1	18.9	19.0	19.1	20.2	21.0	21.5	21.9	22.3	22.3	22.1	21.2	22.4	23.2	23.5
2号機放水口	1m	23.1	23.2	23.7	23.5	24.8	24.9	24.8	24.9	24.6	26.8	26.4	26.2	26.0	26.7	26.7	25.1	25.7	24.9	25.3	26.3	27.3	27.3	27.3	27.6	28.3	28.3	28.0	27.5	28.4	29.0	29.1	26.0	29.1
3号機放水口	4m	17.2	17.2	17.4	17.7	18.5	18.7	18.9	19.0	19.1	20.2	19.9	19.7	19.4	19.5	19.5	19.3	19.2	19.0	19.1	19.2	20.0	21.2	22.5	22.9	22.9	22.3	21.2	23.0	23.7	23.2	20.0	23.7	
輪谷湾	1m	16.7	16.8	17.8	17.5	18.2	18.8	18.7	19.4	20.1	20.5	20.1	20.0	19.8	20.2	20.4	19.6	19.7	19.2	19.3	19.1	20.7	20.9	20.8	21.2	21.6	21.9	21.0	21.8	22.5	23.4	19.9	23.4	
	3m	16.6	16.8	17.5	17.3	18.2	18.6	18.5	18.7	19.5	20.4	20.1	19.7	19.7	20.2	20.3	19.5	19.4	19.1	19.1	18.9	20.4	20.8	20.7	21.1	21.6	21.9	20.9	21.8	22.4	23.0	19.8	23.0	
片句	1m	16.4	16.8	17.8	18.6	18.2	18.4	18.9	19.4	20.5	20.3	19.9	19.6	19.3	20.0	20.2	19.4	19.6	19.3	19.3	18.9	20.2	20.8	21.1	21.5	21.6	21.5	20.9	21.9	22.5	23.0	19.9	23.0	
	3m	16.5	16.8	17.5	18.0	18.1	18.3	18.7	18.9	20.2	20.2	20.0	19.7	19.3	19.9	20.0	19.4	19.4	19.2	18.7	18.8	19.6	20.6	20.8	21.1	21.7	21.6	20.9	21.9	22.3	22.9	19.7	22.9	
御津	1m	16.8	16.9	17.7	17.8	18.5	18.9	19.1	20.1	20.4	20.8	20.1	20.0	19.7	20.5	20.7	20.0	19.6	19.8	19.2	19.4	19.8	20.8	21.1	21.5	22.2	22.2	21.0	21.7	22.7	23.3	20.1	23.3	
	3m	16.6	16.7	17.1	17.1	17.8	18.4	18.4	19.3	19.6	20.4	19.8	19.6	19.3	20.2	20.2	19.1	19.0	18.9	18.5	18.9	19.3	20.3	20.5	20.8	21.7	21.6	20.6	21.3	22.0	22.8	19.5	22.8	

場所	日 水深	上旬 (1日)		中旬 (13日)		下旬 (21日)		水深別 平均		月間 最高 最低	
		※	11m	16.5	19.5	19.5	20.0	18.7	20.0	16.5	16.5
放水口沖 (1号)	12m	16.4	19.5	19.5	19.8	18.6	19.8	16.4	16.4		
	13m	16.4	19.4	19.4	19.8	18.5	19.8	16.4	16.4		
	14m	16.4	19.3	19.3	19.7	18.5	19.7	16.4	16.4		
	15m	16.4	19.3	19.3	19.6	18.4	19.6	16.4	16.4		
	16m	16.4	19.3	19.3	19.6	18.4	19.6	16.4	16.4		
	17m	16.4	19.2	19.2	19.6	18.4	19.6	16.4	16.4		
	18m	16.4	18.9	18.9	19.5	18.3	19.5	16.4	16.4		
	19m	16.4	18.6	18.6	19.5	18.2	19.5	16.4	16.4		
	20m	16.4	18.7	18.7	19.5	18.2	19.5	16.4	16.4		

※ 放水口沖水溫は、可搬式水溫計による実測値。

島根原子力発電所 沖合定線測定日の沿岸定点水温測定結果

場 所	時刻 水深	測定年月日 平成23年 6月 6日																								水深別 平均	最高	最低	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1号機放水口	1m	18.9	18.8	18.8	18.8	18.8	18.9	18.8	18.8	18.8	18.9	19.0	19.0	19.1	18.9	18.8	18.8	18.9	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	18.9	18.9	18.9	18.9	19.1	18.8
	3m	24.9	24.9	24.7	24.7	24.6	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	24.9	24.7	24.7	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.3	24.9	24.9	25.3	24.5
2号機放水口	1m	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
3号機放水口	1m	18.8	18.8	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.7	18.8	18.8	18.8	19.5	19.7	19.5	20.1	20.2	20.3	20.3	20.3	19.5	19.3	19.4	19.3	19.4	19.2	20.3	18.6
	3m	18.7	18.6	18.6	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.6	18.6	18.6	18.6	18.7	18.9	18.9	19.1	19.2	19.0	19.0	18.9	18.8	18.8	18.7	18.9	18.7	19.2	18.4	
輪 谷 湾	1m	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.4	18.4	18.5	18.4	18.4	18.5	18.8	18.8	19.2	19.0	19.2	19.2	19.2	19.4	19.5	19.7	19.7	19.7	19.7	18.9	19.7	18.4	
	3m	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.4	18.4	18.4	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.8	18.9	19.0	18.5	19.0	18.3		
片 匂	1m	19.2	19.1	19.0	19.0	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	19.0	19.0	19.4	19.5	19.7	19.8	19.7	19.7	19.8	19.9	19.8	19.7	19.6	19.3	19.9	18.9	
	3m	18.9	18.8	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.5	18.5	18.6	18.8	19.0	18.7	18.8	18.9	19.1	19.0	18.9	18.7	19.1	18.4		
御 津	1m	18.9	18.8	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.5	18.5	18.6	18.8	18.8	18.7	18.8	18.8	18.9	19.1	19.0	18.7	19.1	18.8		
	3m	18.9	18.8	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.5	18.5	18.6	18.8	19.0	18.7	18.8	18.9	19.1	19.0	18.9	18.7	19.1	18.4		

III 参 考 资 料

1. 島根原子力発電所敷地内におけるモニタリングポスト測定結果

単 位 : 【 nGy/h 】

	区 分	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
4月	平 均 値	24	26	35	22	31	28
	最 大 値	57	53	63	40	61	53
5月	平 均 値	24	27	35	23	31	29
	最 大 値	39	39	49	37	44	41
6月	平 均 値	24	26	35	23	31	30
	最 大 値	45	44	56	42	52	47
7月	平 均 値						
	最 大 値						
8月	平 均 値						
	最 大 値						
9月	平 均 値						
	最 大 値						
10月	平 均 値						
	最 大 値						
11月	平 均 値						
	最 大 値						
12月	平 均 値						
	最 大 値						
1月	平 均 値						
	最 大 値						
2月	平 均 値						
	最 大 値						
3月	平 均 値						
	最 大 値						
前年度までのデータ	月平均値の範囲	19~25	23~29	30~36	21~25	28~33	26~30
	2分値の最大値	82	79	115	105	130	100

- (注) 1. 測定者 中国電力
 2. 測定方法 3"φ球形NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償型)を使用し、50keV~3MeVのエネルギー範囲で測定した。
 3. 平成13年4月から2分値を測定値としている。
 このため、「前年度までのデータ」は、平成13年4月~23年3月の2分値について記載した。

2. 島根原子力発電所における放射性廃棄物管理の状況

(1) 液体廃棄物及び気体廃棄物

	液体廃棄物		気体廃棄物						
	トリチウムを除く (Bq)	トリチウム (Bq)	放射性希ガス (Bq)	放射性 ヨウ素 [¹³¹ I] (Bq)	トリチウム (Bq)	全粒子状物質 (四半期合計値) (Bq)			
						γ線 放出核種	⁸⁹ Sr, ⁹⁰ Sr	全α 放射能	
原 子 力 発 電 所 合 計	4月	ND	2.0×10 ⁹	ND	2.5×10 ⁶ (注3)	1.5×10 ¹⁰	ND	ND	ND
	5月	ND	3.3×10 ¹⁰	ND	ND	1.8×10 ¹⁰			
	6月	ND	2.9×10 ¹⁰	ND	ND	2.1×10 ¹⁰			
	7月								
	8月								
	9月								
	10月								
	11月								
	12月								
	1月								
	2月								
	3月								
年間合計									
年間放出 管理目標値	7.4×10 ¹⁰	(7.4×10 ¹²) (注2)	8.4×10 ¹⁴	4.3×10 ¹⁰					

(注) 1. NDは検出下限値未満を示す。

検出下限値は、液体廃棄物(トリチウムを除く) 約 2 × 10⁻² Bq/cm³ (⁶⁰Co で代表)
 気体廃棄物(放射性希ガス) 約 2 × 10⁻² Bq/cm³
 気体廃棄物(放射性ヨウ素) 約 7 × 10⁻⁹ Bq/cm³
 気体廃棄物(γ線放出核種) 約 4 × 10⁻⁹ Bq/cm³ (⁶⁰Co で代表)
 気体廃棄物(⁸⁹Sr, ⁹⁰Sr) 約 4 × 10⁻¹⁰ Bq/cm³ (⁹⁰Sr で代表)
 気体廃棄物(全α放射能) 約 4 × 10⁻¹⁰ Bq/cm³

2. 年間放出管理の基準値

3. 福島第一原子力発電所における事故の影響によるものと推測される。

(2) 固体廃棄物

		固 体 廃 棄 物					
		ド ラ ム 缶			そ の 他 の 種 類		
		発生量 (本)	焼却量・ 減容処理量等 (本)	累 積 保管量 (本)	発生量 (本相当)	焼却量・ 減容処理量等 (本相当)	累 積 保管量 (本相当)
原 子 炉 施 設 合 計	4月	194	290	24,271	0	0	3,349
	5月	296	1,614 (注2)	22,953	118	29	3,438
	6月	376	252	23,077	18	30	3,426
	7月						
	8月						
	9月						
	10月						
	11月						
	12月						
	1月						
	2月						
	3月						
年間合計							

- (注) 1. 固体廃棄物貯蔵所の保管容量は、35,500本である。
2. 低レベル放射性廃棄物埋設センターへの搬出量(1,280本)を含む。

3. 島根原子力発電所の運転状況

1 号機（定格電気出力：46万kW）

	運 転 状 況	時間稼働率(%)	設備利用率(%)
4月	第29回定期検査のため発電停止中	0.0	0.0
5月	第29回定期検査のため発電停止中	0.0	0.0
6月	第29回定期検査のため発電停止中	0.0	0.0
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

2 号機（定格電気出力：82万kW）

	運 転 状 況	時間稼働率(%)	設備利用率(%)
4月	原子炉定格熱出力一定運転	100.0	101.0
5月	原子炉定格熱出力一定運転	100.0	100.7
6月	原子炉定格熱出力一定運転	100.0	100.1
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

(注) 1.
$$\text{時間稼働率} = \frac{\text{稼働時間数}}{\text{暦時間数}} \times 100(\%)$$

2.
$$\text{設備利用率} = \frac{\text{発電電力量}}{\text{認可電気出力} \times \text{暦時間数}} \times 100(\%)$$

4. 福島第一原子力発電所における事故の発生を受けた影響調査の実施について

島根県では、福島第一原子力発電所における事故の発生を受け、通常のモニタリングに加え、松江市と益田市において、事故発生直後の3月12日（益田市では3月22日）より、毎日定時に降下物と大気浮遊塵を採取し、それらを用いた核種分析を実施した。

4月から6月にかけて実施した影響調査の結果、以下のとおり、福島第一原子力発電所の事故に由来すると推測される人工放射性核種を検出した。

なお、他県でも同様の影響調査が実施されており、参考として岡山県及び愛媛県において実施された影響調査の結果を示した。

(1) 松江市西浜佐陀町にて実施した影響調査結果（注1）

採取月	採取期間 (9:00～9:00)	降下物 (MBq/km ²)		大気浮遊塵 (μBq/m ³)				
		ヨウ素131	粒子状ヨウ素131	ガス状ヨウ素131	テルル132	セシウム134	セシウム136	セシウム137
4月	1日～2日	検出せず	440	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	2日～3日	検出せず	720	検出せず	検出せず	70	検出せず	検出せず
	3日～4日	検出せず	880	検出せず	検出せず	98	検出せず	検出せず
	4日～5日	検出せず	1100	検出せず	検出せず	110	検出せず	検出せず
	5日～6日	検出せず	1100	検出せず	検出せず	160	検出せず	検出せず
	6日～7日	5.5	4100	6200	検出せず	4100	150	3600
	7日～8日	2.4	1100	検出せず	4500	2000	検出せず	1700
	8日～9日	検出せず	120	検出せず	検出せず	120	検出せず	84
	9日～10日	検出せず	380	検出せず	検出せず	200	検出せず	170
	10日～11日	検出せず	610	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	190
	11日～12日	1.6	420	検出せず	検出せず	120	検出せず	検出せず
	12日～13日	検出せず	540	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	120
	13日～14日	検出せず	330	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	180
	14日～15日	検出せず	310	検出せず	検出せず	81	検出せず	検出せず
	15日～16日	検出せず	120	検出せず	検出せず	140	検出せず	検出せず
	16日～17日	検出せず	330	検出せず	検出せず	130	検出せず	98
	17日～18日	検出せず	160	検出せず	検出せず	98	検出せず	検出せず
	18日～19日	1.8	140	検出せず	検出せず	590	検出せず	72
	19日～20日	4.1	790	検出せず	検出せず	1100	検出せず	570
	20日～21日	検出せず	1000	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	950
	25日～26日	検出せず	98	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
5月	6日～7日	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	150	検出せず	81
	27日～28日	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	110	検出せず	検出せず
	29日～30日	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	180	検出せず	160
6月	18日～19日	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	78	検出せず	検出せず
	19日～20日	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	160	検出せず	130

(2) 益田市昭和町にて実施した影響調査結果（注1）

採取月	採取期間 (9:00～9:00)	降下物 (MBq/km ²)		大気浮遊塵 (μBq/m ³)						
		ヨウ素131	セシウム134	粒子状ヨウ素131	ガス状ヨウ素131	テルル132	セシウム134	セシウム136	セシウム137	
4月	1日～2日	検出せず	検出せず	400	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	2日～3日	検出せず	検出せず	750	210	検出せず	160	検出せず	110	
	3日～4日	検出せず	検出せず	810	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	4日～5日	検出せず	検出せず	1500	検出せず	検出せず	170	検出せず	130	
	5日～6日	検出せず	検出せず	2000	190	検出せず	570	検出せず	490	
	6日～7日	1.5	検出せず	5600	900	2100	6300	210	5700	
	7日～8日	1.2	検出せず	860	200	検出せず	970	検出せず	900	
	8日～9日	1.1	検出せず	140	検出せず	検出せず	60	検出せず	75	
	9日～10日	検出せず	検出せず	430	検出せず	検出せず	210	検出せず	170	
	10日～11日	0.98	検出せず	630	検出せず	検出せず	160	検出せず	130	
	11日～12日	検出せず	検出せず	280	検出せず	検出せず	88	検出せず	87	
	12日～13日	検出せず	検出せず	410	検出せず	検出せず	100	検出せず	87	
	13日～14日	検出せず	検出せず	340	検出せず	検出せず	130	検出せず	120	
	14日～15日	検出せず	検出せず	240	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	16日～17日	検出せず	検出せず	180	検出せず	検出せず	110	検出せず	73	
	17日～18日	検出せず	検出せず	180	検出せず	検出せず	110	検出せず	100	
	18日～19日	検出せず	検出せず	84	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	19日～20日	2.0	検出せず	300	検出せず	検出せず	110	検出せず	96	
	20日～21日	検出せず	検出せず	230	検出せず	検出せず	110	検出せず	93	
	22日～23日	検出せず	検出せず	83	検出せず	検出せず	80	検出せず	65	
	5月	6日～7日	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	89	検出せず	検出せず
		27日～28日	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	110	検出せず	120
28日～29日		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
29日～30日		検出せず	3.0	73	検出せず	検出せず	290	検出せず	290	
30日～31日	検出せず	0.47	検出せず	検出せず	検出せず	160	検出せず	130		
6月	該当期間なし	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		

(3) 岡山県、愛媛県にて実施された影響調査結果

1) 岡山県における影響調査結果 (注1)

採取月	採取期間 (9:00~9:00)	大気浮遊塵 (mBq/m ³)			
		降下物 (MBq/km ²)	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
4月	1日~2日	検出されず	0.35	検出されず	検出されず
	2日~3日	検出されず	0.32	検出されず	検出されず
	3日~4日	検出されず	0.57	検出されず	検出されず
	4日~5日	検出されず	1.65	検出されず	検出されず
	5日~6日	検出されず	1.18	0.31	検出されず
	6日~7日	検出されず	2.25	2.12	1.68
	7日~8日	検出されず	1.77	2.37	1.98
	8日~9日	検出されず	0.42	検出されず	検出されず
	9日~10日	検出されず	0.32	検出されず	検出されず
	10日~11日	検出されず	0.64	0.12	検出されず
	11日~12日	検出されず	0.55	検出されず	検出されず
	12日~13日	検出されず	0.73	検出されず	0.10
	13日~14日	検出されず	0.39	検出されず	検出されず
	14日~15日	検出されず	0.45	検出されず	検出されず
	16日~17日	検出されず	0.23	検出されず	検出されず
	17日~18日	検出されず	0.45	0.42	0.31
	18日~19日	15.8	1.87	3.12	3.01
	19日~20日	検出されず	0.14	検出されず	検出されず
	20日~21日	検出されず	0.84	0.71	0.65
	21日~22日	検出されず	0.33	0.50	0.35
	22日~23日	検出されず	0.25	0.23	0.20
	23日~24日	検出されず	0.18	検出されず	検出されず
	5月	6日~7日	検出されず	検出されず	0.17
6月	該当期間なし	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず

(岡山県公表ホームページから引用)

2) 愛媛県における影響調査結果 (注1)

採取月	採取期間 (注2)	降下物 (MBq/km ²)		大気浮遊塵 (mBq/m ³)									
		ヨウ素131	セシウム137	ニオブ95	テクネチウム 99m	粒子状ヨウ素131	ガス状ヨウ素131	テルル129m	テルル132	セシウム134	セシウム136	セシウム137	
4月	1日~2日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.12	検出されず	検出されず	検出されず	0.10	検出されず	検出されず	検出されず
	2日~3日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.29	検出されず	検出されず	検出されず	0.10	検出されず	検出されず	検出されず
	3日~4日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.3	1.5	検出されず	検出されず	0.24	検出されず	検出されず	検出されず
	4日~5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	2.3	2.1	検出されず	検出されず	0.24	検出されず	0.23	0.23
	5日~6日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	4.7	7.9	検出されず	0.11	3.9	0.19	3.5	3.5
	6日~7日	検出されず	検出されず	0.17	0.22	7.8	14	5.4	0.23	12	0.37	11	11
	7日~8日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.40	1.1	検出されず	検出されず	0.07	検出されず	0.12	0.12
	8日~9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.17	1.3	検出されず	検出されず	0.10	検出されず	検出されず	検出されず
	9日~10日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.50	検出されず	検出されず	検出されず	0.19	検出されず	0.14	0.14
	10日~11日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.58	1.0	検出されず	検出されず	0.13	検出されず	0.13	0.13
	11日~12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.50	検出されず	検出されず	検出されず	0.09	検出されず	0.07	0.07
	12日~13日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.46	検出されず	検出されず	検出されず	0.11	検出されず	0.09	0.09
	13日~14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.40	検出されず	検出されず	検出されず	0.11	検出されず	0.13	0.13
	14日~15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.16	検出されず	検出されず	検出されず	0.11	検出されず	0.13	0.13
	15日~16日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.16	検出されず	検出されず	検出されず	0.11	検出されず	0.13	0.13
	16日~17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.15	検出されず	検出されず	検出されず	0.16	検出されず	0.09	0.09
	17日~18日	2.3	検出されず	検出されず	検出されず	0.49	検出されず	検出されず	検出されず	0.60	検出されず	0.50	0.50
	18日~19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.07	検出されず	検出されず	検出されず	0.08	検出されず	0.09	0.09
	19日~20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.25	検出されず	検出されず	検出されず	0.08	検出されず	0.09	0.09
	20日~21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.11	検出されず	検出されず	検出されず	0.13	検出されず	0.12	0.12
	21日~22日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.19	1.2	検出されず	検出されず	0.18	検出されず	0.14	0.14
	22日~23日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.07	1.2	検出されず	検出されず	0.09	検出されず	0.07	0.07
	5月	1日~2日	検出されず	3.7	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.09	検出されず	0.06	0.06
6日~7日		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.07	検出されず	0.12	0.12	
29日~30日		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.10	検出されず	0.06	0.06	
30日~31日		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.10	検出されず	0.06	0.06	
6月	該当期間なし	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	

(愛媛県公表ホームページから引用)

- (注) 1. 4月から6月にかけて実施した影響調査結果のうち、人工放射性核種を検出した期間のみを抄出した。
 2. 愛媛県における降下物の採取時間は9:00~9:00、大気浮遊塵の採取時間は15:00~15:00である。

5. 用語の解説

(1) 「平常の変動幅」について

「平常の変動幅」については、「環境放射線モニタリングに関する指針」（原子力安全委員会）において「測定条件等が良く管理されており、かつ原子力施設が平常運転を続けている限り、測定値の変動はある幅の中に納まるはずであり、これを「平常の変動幅」と呼ぶことにする。」と規定されている。

本技術会は測定項目別の「平常の変動幅」を指針に準拠し下表のとおり定めた。

なお、測定値が「平常の変動幅」を外れた場合はその原因を調査している。

測定項目別「平常の変動幅」

調査項目	平常の変動幅	更新等
空間放射線の積算線量	前年度までの5年間の最小値から最大値までの範囲とする。	年度毎に更新
モニタリングポストによる空間放射線量率	前年度までの5年間(移設等があった場合は2年間以上)の全データから求めた累積相対度数分布の(平均値 \pm 3 \times 標準偏差)相当の範囲とする。	年度毎に更新
地表面における人工放射能面密度	前年度までの5年間の最小値から最大値までの範囲とする。	年度毎に更新
環境試料中の放射能	前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲とする。	年度毎に更新

(2) 「検出下限値」について

環境試料中の放射能の検出下限値は計数誤差の3倍とする。

本報告書では「検出下限値未満」を「ND」と表記する。

(3) 環境放射線調査関係

【あ】

R P L D (RadioPhotoLuminescence glass Dosimeter の略、蛍光ガラス線量計)

銀活性化リン酸塩ガラスなどの物質は、放射線を照射した後に紫外線レーザーを照射すると、放射線量に比例して発光する性質を有する。このような性質を利用した線量計を R P L D という。

α線、β線、γ線

α線は、原子核から飛び出した陽子2個と中性子2個が組み合わさった粒子 (He (ヘリウム) の原子核) である。α線は物質を透過する力が弱く、皮膚の表面や薄い紙1枚程度で止める (遮蔽する) ことができるが、強い電離作用がある。

β線は、原子核から飛び出した高速の電子である。β線の物質を透過する力はα線の約100倍であり、皮膚の表面から数mmの深さまで到達する。薄いアルミニウム板などで止める (遮蔽する) ことができる。

γ線は電磁波であり、励起状態にある原子核が安定状態になる際に放出される。γ線の物質を透過する力はβ線より強く、身体の深部にまで到達する。鉛やコンクリートなどで止める (遮蔽する) ことができる。

イン サイチュ

in-situ 測定

「現場での測定」を意味する。本報告書においては、可搬型ゲルマニウム半導体検出器を環境中に運搬し、現場においてγ線スペクトロメトリーを行うことを指す。

液体シンチレーション分析

環境試料中の放射性核種を測定するために、測定試料を液体発光物質 (液体シンチレータ) に溶かし、試料が出す放射線が発光物質に衝突して発する光を測定して、放射性核種の分析を行うことがある。これを液体シンチレーション分析という。

³H (トリチウム) は (γ線を放出せず) β線のみを放出する放射性核種であるため、γ線スペクトロメトリーではなく、液体シンチレーション分析を用いて放射能を測定している。

【か】

核種分析

ほとんどの放射性核種は固有のエネルギーを有するγ線等の放射線を放出しているため、物質から放出される放射線のエネルギーとその放出量を測定することによって、放射性核種がどれだけ含まれているかを知ることができる。このようにして、物質に含まれる放射性核種の種類及び放射能を分析することを核種分析という。

環境試料中の放射能

放射性核種の分布や変動の程度を把握するために、一般環境に存在するものを採取し、その放射能分析を行っている。現在のところ、このような環境試料としては、浮遊塵、植物 (松葉)、農畜産物、海産生物、陸水、海水、陸土、海底土等がある。

測定結果は試料によって、試料の単位体積あたりの放射能 ($\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ 、 mBq/l)、単位面積あたりの放射能 (kBq/m^2) 又は単位質量あたりの放射能 (Bq/kg) で表している (μ (マイクロ) は100万分の1、 m (ミリ) は千分の1、 k (キロ) は千倍)。

γ線スペクトロメトリー（γ線分光分析）

γ線スペクトロメータを用いてγ線のエネルギースペクトルの測定を行い、得られたスペクトルを解析することによって、試料に含まれる放射性核種の種類及び放射能の分析を行うことをγ線スペクトロメトリー（γ線分光分析）という。

国際放射線防護委員会（ICRP）

1928年に設立された国際X線・ラジウム防護委員会を継承して設立された国際的な専門家の委員会であり、1950年から放射線防護に関する国際的な基準を勧告してきた。最初の勧告（Publication 1）は1958年に出されている。

この勧告は拘束力を持つものではないが、国際機関および各国の法律制定に大きな影響を与えている。世界の放射線防護はICRPの勧告に基づいて実施されており、日本の放射線防護に係る法令もICRPの勧告を国内で審議のうえ採用している。

【さ】

積算線量（空間放射線積算線量）

ある地点で一定期間にわたって測定された空間放射線量の積算量をいう。放射線量は物質に吸収されたエネルギーで表す。物質1kgあたり1J（ジュール）のエネルギー吸収をもたらす放射線量を1Gy（グレイ）とする。RPLD（蛍光ガラス線量計）による測定の場合、同一地点で約3ヶ月間測定した値を90日間の値に換算して、mGy（ミリグレイ）／90日で表している（ミリは千分の1）。

線量限度

放射線防護の目的のために設定された放射線被ばくの限度のことを指す。放射線が人体に及ぼす確定的影響を防止し、確率的影響を容認できるレベルに制限するために設定されている。

日本では、法令によって自然放射線と医療放射線を除いて、職業人に対して100mSv／5年かつ50mSv／年、一般公衆に対して1mSv／年と定めている。

線量率（空間放射線量率）

単位時間あたりの空間放射線量をいう。本報告書では、これを1時間あたりの空間放射線量であるnGy（ナノグレイ）／hで表している（ナノは10億分の1）。

【は】

平常の変動幅

測定条件、気象状態や自然環境などによって変動する測定値について、その変動する原因を調査した方がよいかどうかのふり分けをする大まかなレベルのことをいう。

この範囲は、過去のデータを統計処理して求めたものであり、範囲をはずれた測定値については原因調査を行い、原子力発電所の影響の有無を確認する。

なお、この範囲は、人体に影響を生じるレベルよりはるかに低い値であり、人体への影響を評価するためのものではない。

放射化学分析

環境試料中の放射性核種を測定するために、適当な化学的方法により元素の分離・精製を行い、その中に含まれる放射性核種の種類あるいは放射エネルギーを求めることを放射化学分析という。

⁹⁰Sr（ストロンチウム90）は（γ線を放出せず）β線を放出する放射性核

種であるため、 γ 線スペクトロメトリーではなく、放射化学分析法を用いて核種分析を行っている。

放射性核種

放射能をもつ同位元素を放射性核種といい、放射性同位元素といってもよい。例えば天然に存在する原子番号19のカリウムは質量数39のK-39、質量数40のK-40、質量数41のK-41の3種類がある。このうちK-39とK-41は放射能をもたないので安定核種とよぶが、K-40は放射能をもつので放射性核種という。

放射線

空間を伝播、移動するエネルギーの流れで、このうち電離作用をもったものをいう。代表的なものに、 α （アルファ）線、 β （ベータ）線、 γ （ガンマ）線、X（エックス）線などがある。

放射能と混同して使われることがあるが、異なるものである。

放射能

原子核が不安定であるために壊変し、 α 線や β 線、または γ 線やX線等の放射線を放出する性質またはその壊変の起きやすさをいう。

放射能（の強さ）は単位時間における壊変数で表し、Bq（ベクレル）を単位とする。1秒間に1個の原子核が壊変する物質の放射能（の強さ）は1Bqであるという。

【ま】

面密度

陸土試料などについて、単位質量あたりの放射能を単位面積あたりの放射能に換算した値。単位はkBq/m²など。

モニタリングカー

空間放射線量率計などの測定装置を備えていて、空間放射線などを移動測定することのできる車をいう。

モニタリングポスト

空間放射線量率を自動連続測定する装置を備えた野外測定設備をいう。なお、空間放射線量率計に加えて気象観測装置なども備えている設備のことをモニタリングステーションと呼んでいる。

【や】

預託実効線量

人体組織に対する放射線の影響は、放射線の種類やエネルギーにより異なるため、これを共通の尺度で評価するために使う量を等価線量という。これは物質が単位質量あたりに吸収する放射線のエネルギー（単位：Gy）に換算係数（放射線の種類やエネルギーにより異なる）を乗じたものであり、単位はSv（シーベルト）である。

体内に取り込まれた放射性核種からの被ばく（内部被ばく）の場合、体外に排泄されるまで、または崩壊によって減衰するまで被ばくが続く。このことを考慮して求めた50年間（成人の場合）にわたる等価線量の積分値を預託等価線量という。

人体に対する放射線の影響は被ばくする組織によって異なっているため、組織ごとの影響を共通の尺度で評価する必要がある。この目的に使うため、各組織ごとの預託等価線量に荷重係数（ W_T ）を乗じて合計した量を預託実効線量としている。

(参考)

確率的影響、確定的影響

放射線の被ばくにより生じる影響で、影響の程度は線量に依存しないが、影響が発生する確率と線量との間にはしきい値（それ以下の線量では影響が現れないとされる値）のない比例関係が存在することを確率的影響という。例えば、被ばくした人の子孫に現れる遺伝的影響ならびに被ばくした人に現れる身体的影響のうちの発ガンがこれに当たる。

これに対して、その発生にしきい値線量があり、しきい値以下の線量では影響が現れず、影響の程度が線量に比例すると考えられるものを確定的影響という。例えば、放射線被ばくに起因する皮膚の障害、白内障、不妊などがこれに当たる。

本書は平成 23 年度広報・安全等対策交付金事業により作成しました。