


## 流入水、放流水の水質経年変化(1981~2022年度)

宍道湖東部浄化センター

水質データ経年変化

(注) 流入水は時間的な水質変動が激しいため、参考水質として見て下さい。

### COD (化学的酸素要求量)

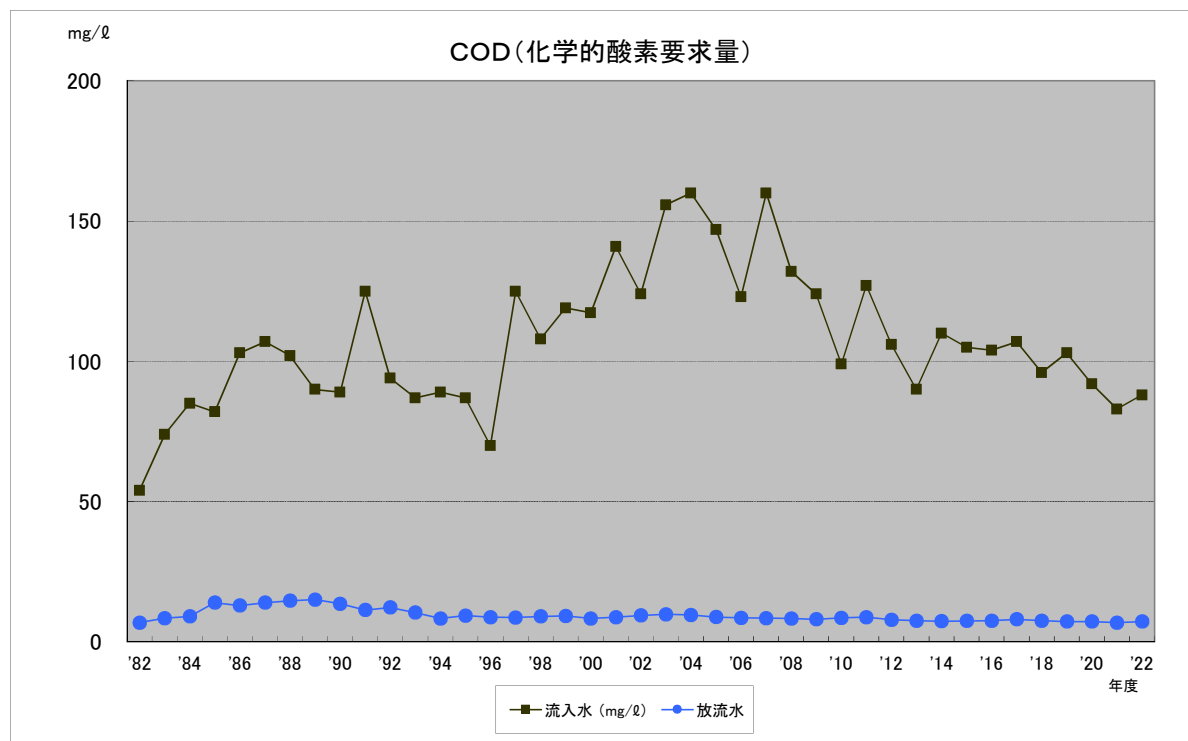

※放流水の法定基準: 15mg/l

### COD (化学的酸素要求量)

	流入水	放流水
	(mg/l)	
1981	38	7.4
'82	54	6.9
'83	74	8.5
'84	85	9.1
'85	82	14.0
'86	103	13.0
'87	107	14.0
'88	102	14.7
'89	90	15.1
'90	89	13.6
'91	125	11.4
'92	94	12.3
'93	87	10.5
'94	89	8.4
'95	87	9.4
'96	70	8.8
'97	125	8.7
'98	108	9.1
'99	119	9.3
'00	117	8.4
'01	141	8.8
'02	124	9.5
'03	156	9.8
'04	160	9.6
'05	147	8.9
'06	123	8.6
'07	160	8.5
'08	132	8.4
'09	124	8.1
'10	99	8.6
'11	127	8.8
'12	106	7.9
'13	90	7.6
'14	110	7.4
'15	105	7.5
'16	104	7.6
'17	107	8.1
'18	96	7.6
'19	103	7.3
'20	92	7.3
'21	83	6.9
'22	88	7.3