





横置保管すると絶縁油が漏れる可能性があります。

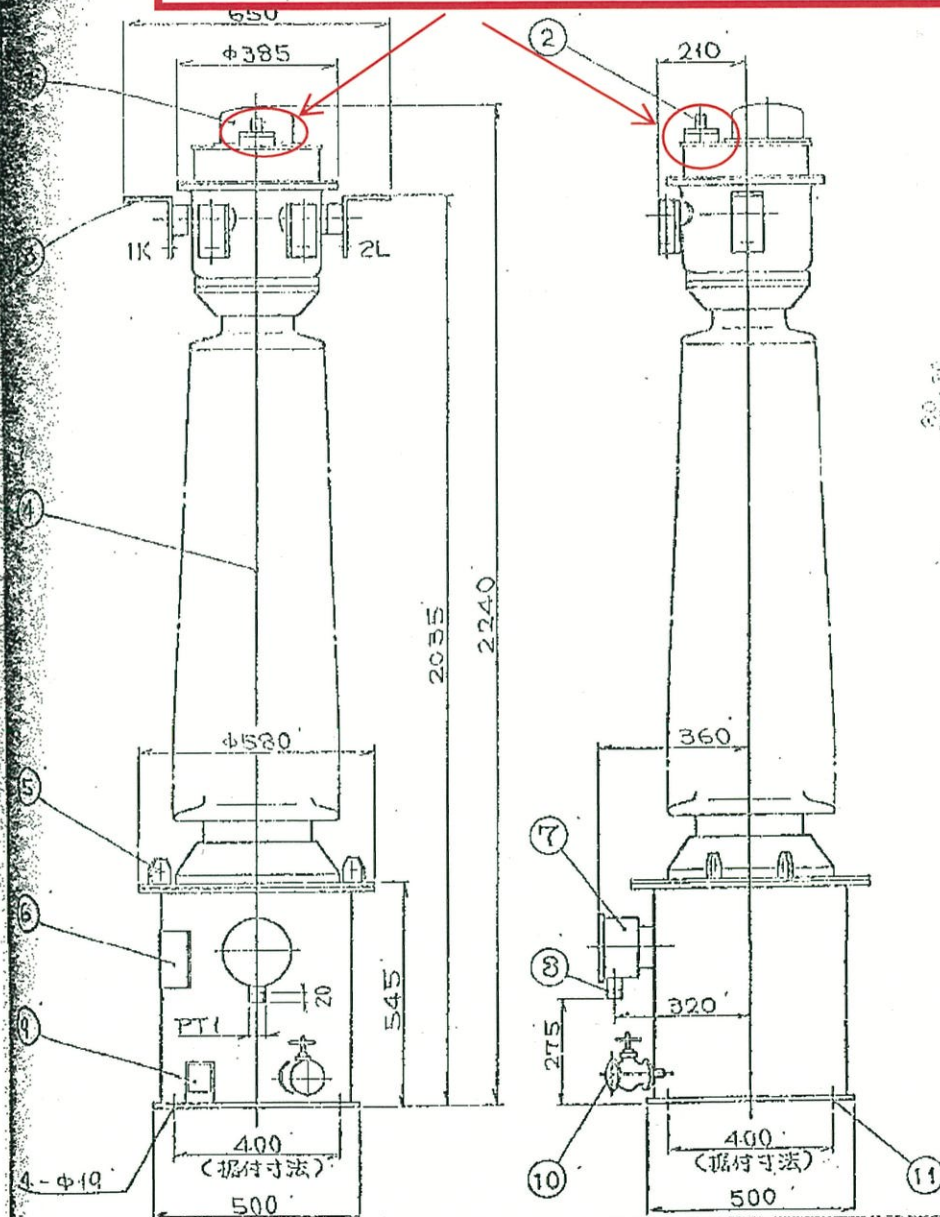

端子寸法



二次端子箱内
端子寸法

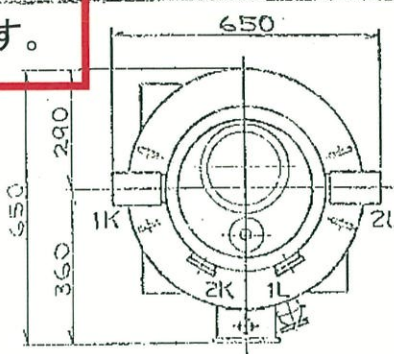

N0	名称	寸法・注
①	放斥装置	
②	密封入口	封じ切り二重式
③	一次端子	直並列切接板付品
④	一次導管(BC-110F)	電力用規格B-302=311/2
⑤	吊り耳	中身・全体兼用
⑥	銘板	
⑦	二次端子箱	
⑧	二次リード線出シ口	PT1
⑨	接地端子(銅付形)	38x60mm ² 附
⑩	排油弁(10)	
⑪	据付ボルト	M16x50

形	CT2-100
最高電圧	115 kV
絶縁階級	100 号
一次電流	100-50 A
二次電流	5 A
負担	40 VA
階級	1.0 級
過電流定数	>20
過電流強度	300
油量	103 L
総重量	4.5 kg

既存変流器(CT)仕様書

日付	略名	R 図
2010.10.3	略名	
2010.10.3	略名	
2010.10.3	略名	

第三角法

富士電機製造株式会社

製造番号	ABT8300T3
製造主	日本下水処理事業団 豊
設置用途	京道湖東郡浄化センター電気設備
外形図	密封形変流器

TR4A5322