
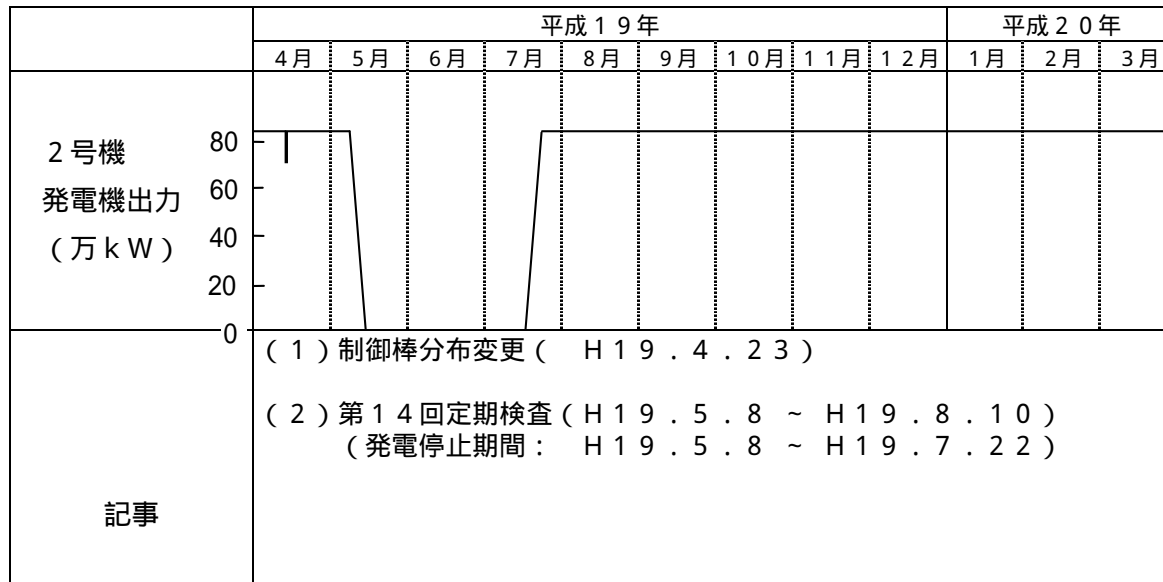


島根原子力発電所の運転実績（平成19年度）

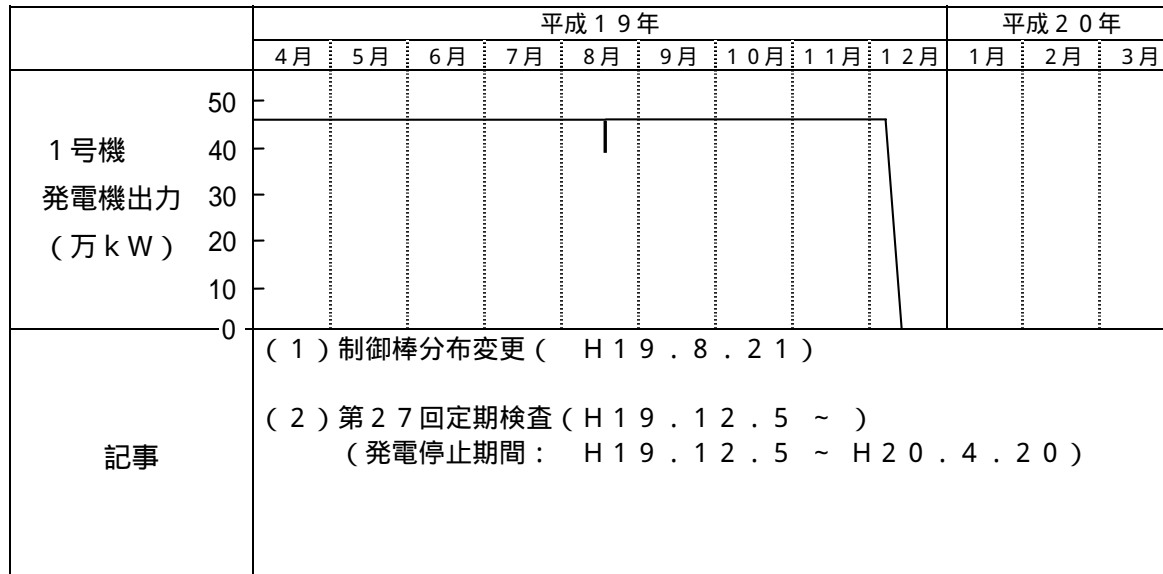

1. 運転実績

項目	単位	1号機	2号機
発電時間	h	5,975:27	6,994:03
発電電力量	万kWh	278,983.2	569,471.9
設備利用率	%	69.0	79.1

2. 放射性気体廃棄物放出管理実績

単位: Bq/年

	放射性希ガス	放射性よう素 I-131
1号機	ND	ND
2号機	ND	ND
放出管理目標値	8.4×10^{14}	4.3×10^{10}
サイトバンカ建物	-	ND

検出限界値未満

3. 放射性液体廃棄物放出管理実績

単位: Bq/年

	トリチウムを除く	トリチウム
1号機放水口	1 ND	2.2×10^{11}
2号機放水口	1 ND	4.4×10^{11}
放出管理目標値	7.4×10^{10}	27.4×10^{12}

1 検出限界値未満

2 年間放出管理の基準値

4. 定期検査

	1号機第27回	2号機第14回
発電停止日	平成19年12月5日	平成19年5月8日
発電開始日	平成20年4月20日	平成19年7月22日
定期検査終了日	-	平成19年8月10日
発電開始日までの期間	138日	76日
定期検査終了までの期間	-	95日