


現場確認対象機器【No. 1】

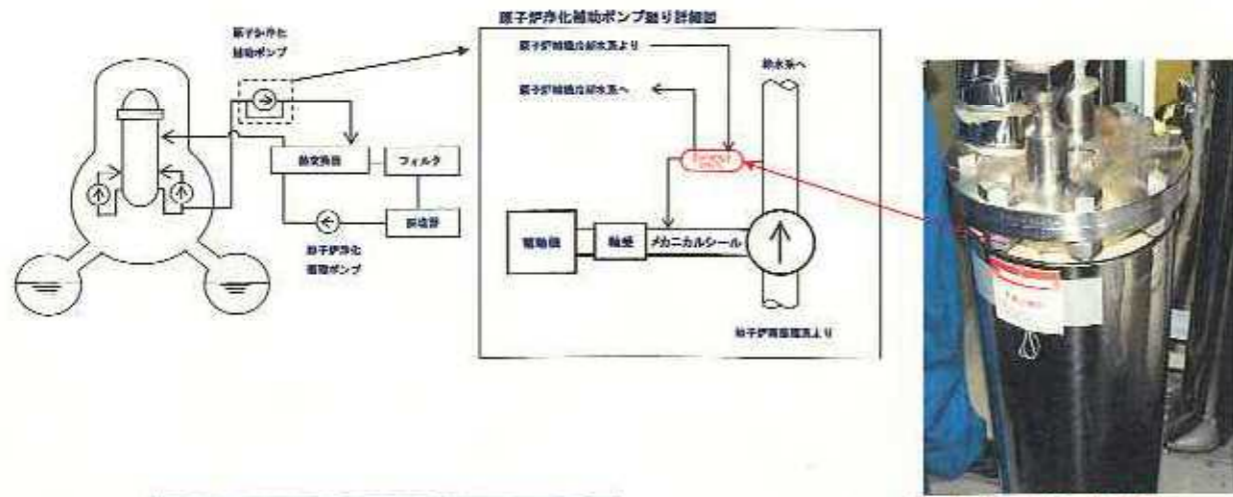

設置目的：メカニカルシール(軸封装置)のシール水を冷却する目的で設置している。

No. 1 メカニカルシール冷却器
(点検内容: 清掃・目視検査、パッキン取替、空圧試験)

原子炉浄化系(CUW)概略系統図


現場確認対象機器【No. 2, 3】



設置目的：過がし弁は、何らかの要因で系統の圧力が上昇した場合に圧力を逃がす目的で設置している。


原子炉浄化系(CUW)概略系統図

現場確認対象機器【No. 4~7】

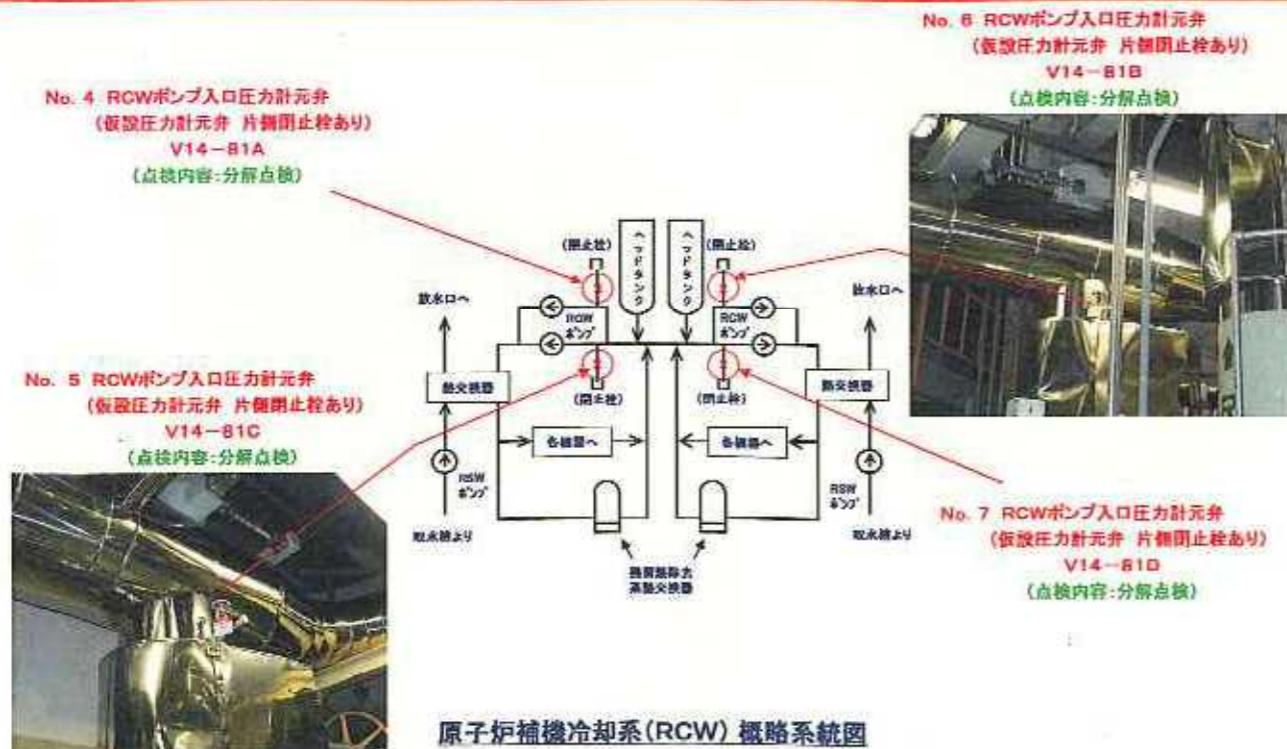

原子炉補機冷却系(RCW)概略系統図

現場確認対象機器【No. 20, 22, 24】

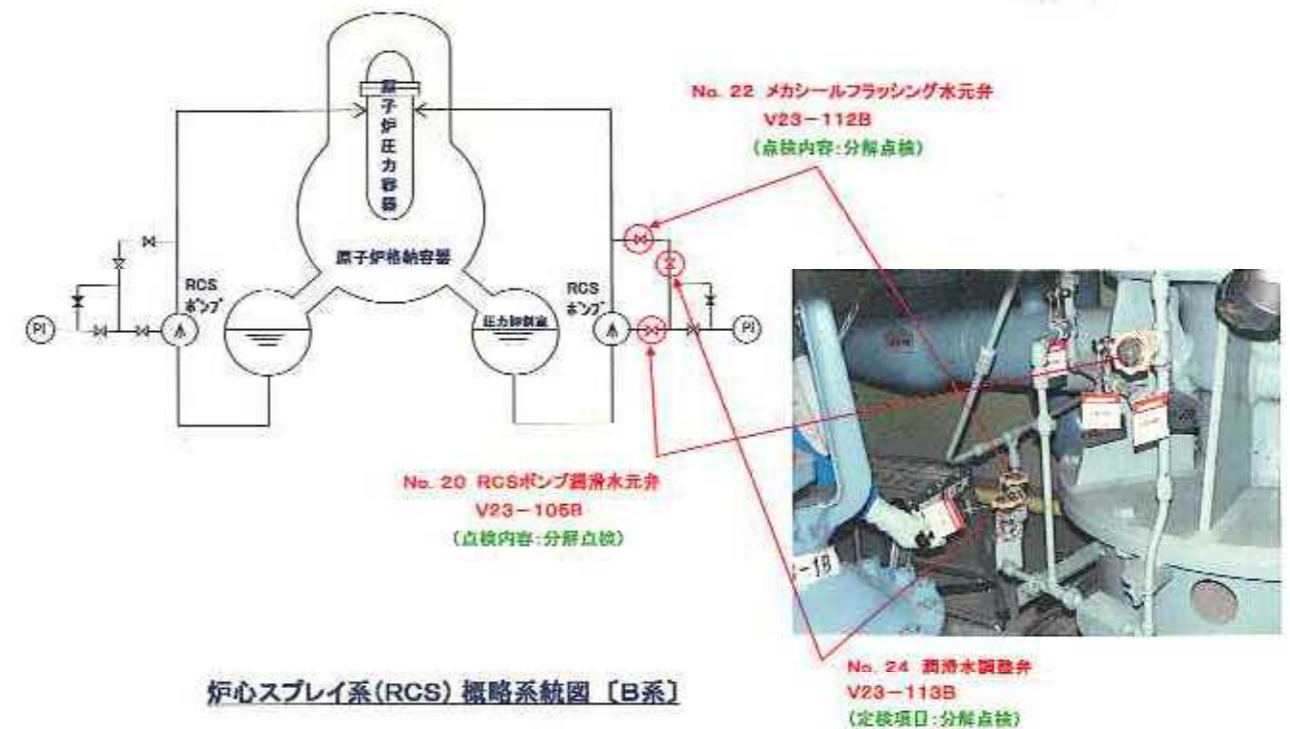

炉心スプレイ系(RCS)概略系統図 [B系]