









# 島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図 (基準水温との温度差)








2020年7月30日 第1回  
9時30分~11時05分

|                            |       |      |
|----------------------------|-------|------|
| 出力<br>(万 kW)               | 1号機   | -*   |
|                            | 2号機   | 0    |
|                            | 3号機   | 0    |
| 放水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 1号機   | 22   |
|                            | 2号機   | 2.4  |
|                            | 3号機   | 3    |
| 天候                         |       | 曇    |
| 気温                         | (°C)  | 27.6 |
| 風向                         |       | 北北西  |
| 風速                         | (m/s) | 2.2  |
| 風浪                         |       | 1    |



※2015年4月30日付で運転終了  
[基準水温]  
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、  
P3500の6点の平均値  
[1°C上昇域予測包絡範囲の凡例]

—— 島根原子力発電所2号機修正環境影響調査書より

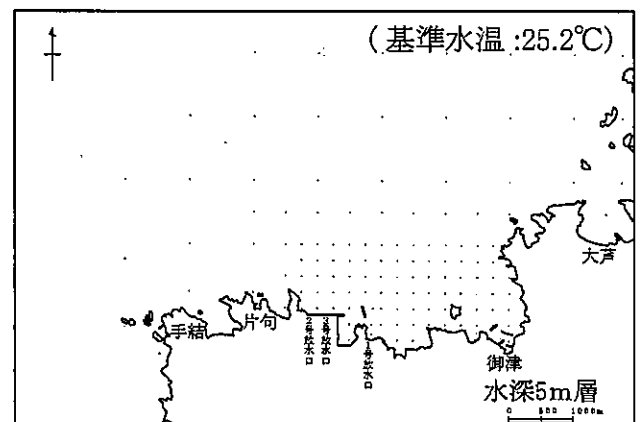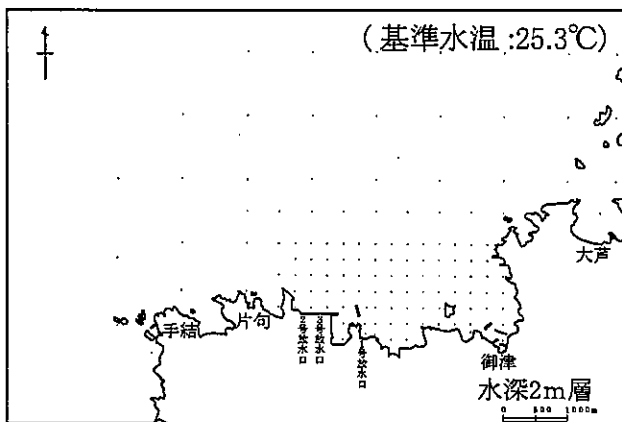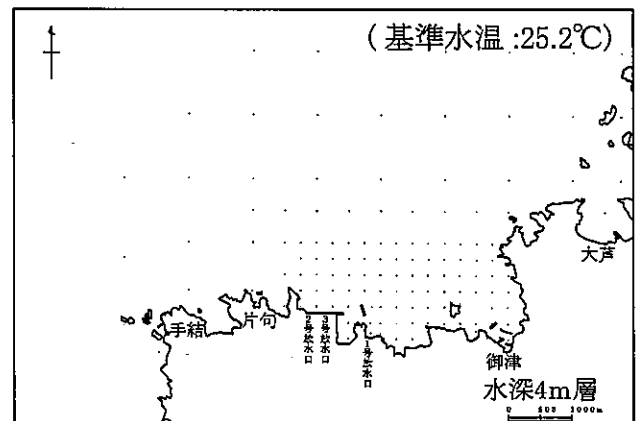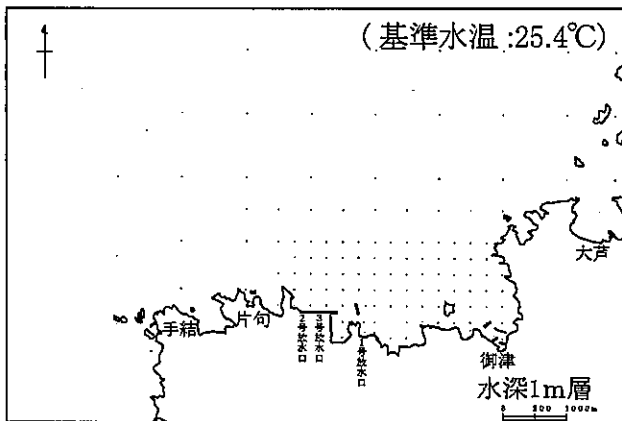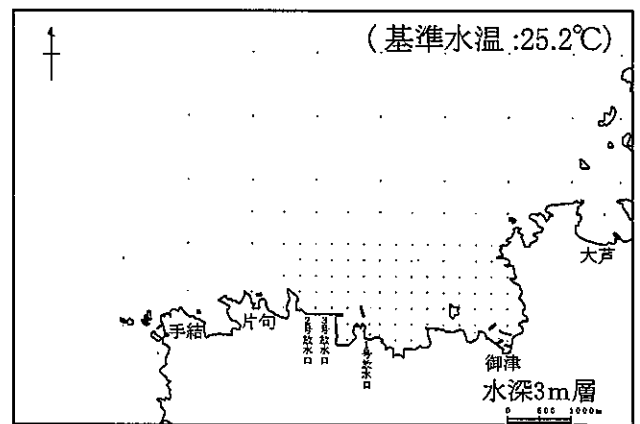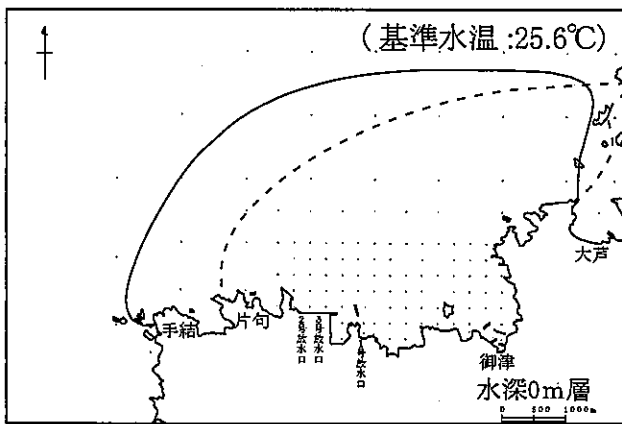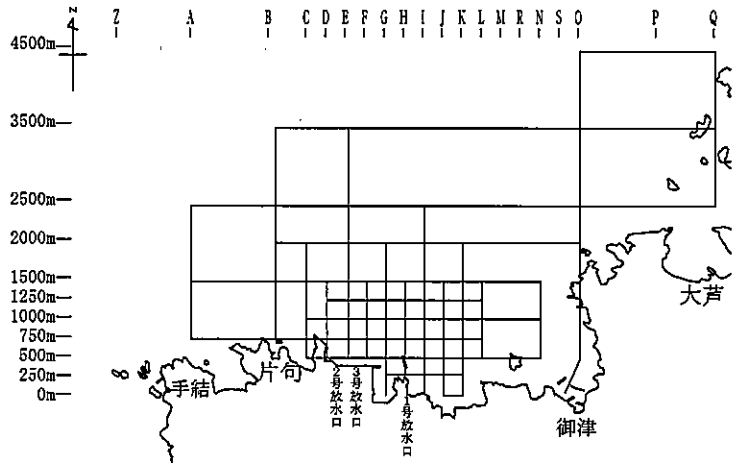----- 島根原子力発電所3号機環境影響評価書より



◎基準水温より1°C以上高い水温上昇域は  
確認されなかった。

 基準水温より1°C以上高い水温上昇域  
 基準水温より2°C以上高い水温上昇域








# 島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図 (基準水温との温度差)

2020年7月30日 第2回  
11時30分~13時10分

|                            |       |      |
|----------------------------|-------|------|
| 出力<br>(万kW)                | 1号機   | 1.8  |
|                            | 2号機   | 0    |
|                            | 3号機   | 0    |
| 放水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 1号機   | 22   |
|                            | 2号機   | 2.4  |
|                            | 3号機   | 3    |
| 天候                         |       | 晴    |
| 気温                         | (°C)  | 29.2 |
| 風向                         |       | 北西   |
| 風速                         | (m/s) | 5.3  |
| 風浪                         |       | 2    |

※2015年4月30日付で運転終了  
[基準水温]  
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、  
P3500の6点の平均値  
[1°C上昇域予測包絡範囲の凡例]

—— 島根原子力発電所2号機修正環境影響調査書より  
----- 島根原子力発電所3号機環境影響評価書より

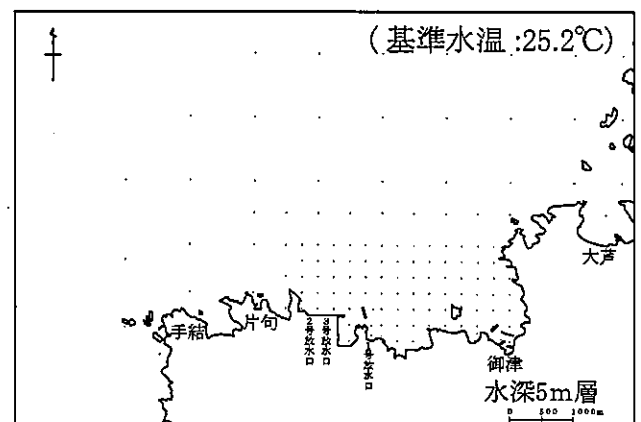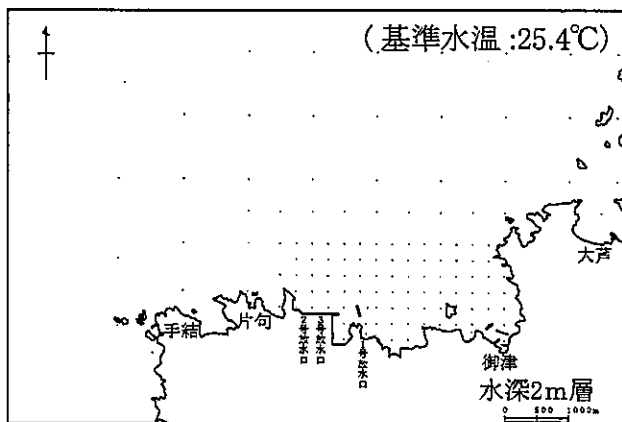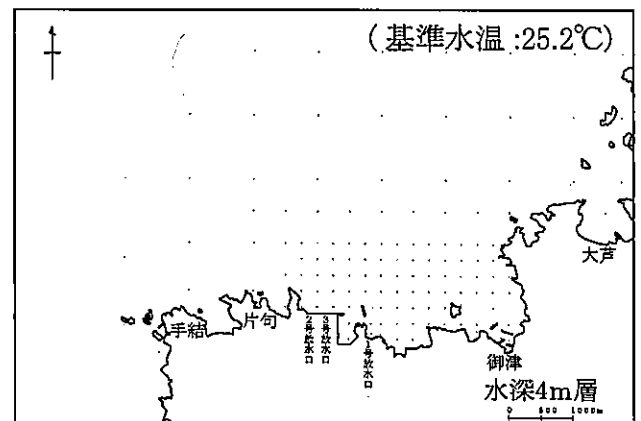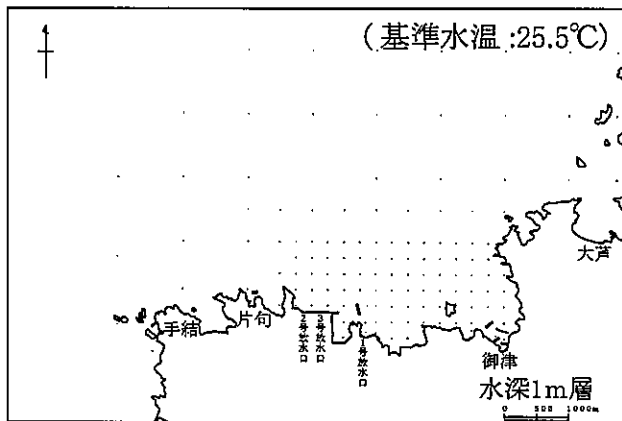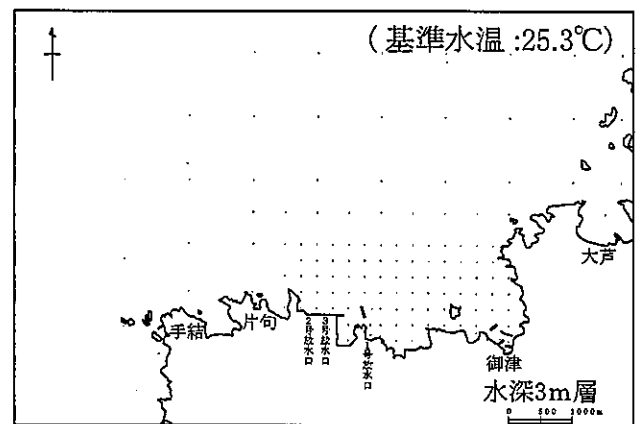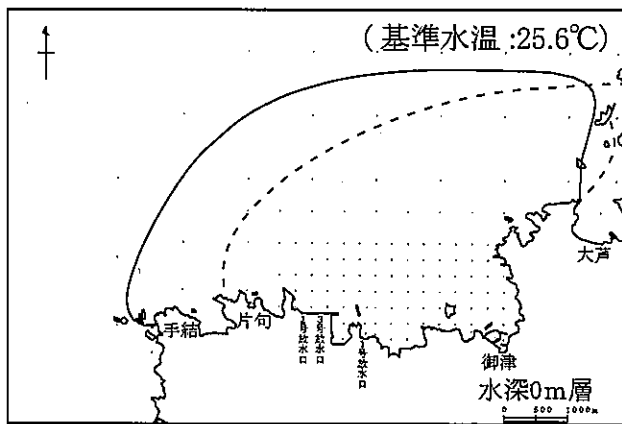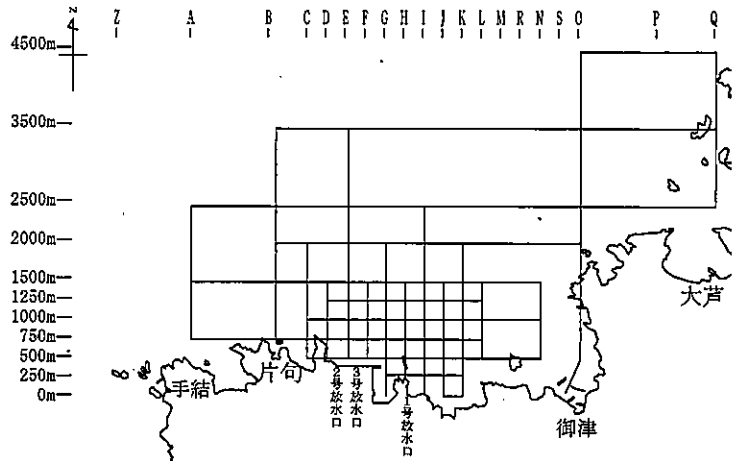

◎1m以深において、基準水温より1°C以上高い  
水温上昇域は確認されなかった。









■ 基準水温より1°C以上高い水温上昇域  
■ 基準水温より2°C以上高い水温上昇域

# 島根原子力発電所 格子状定線の水溫鉛直分布図 (基準水溫との温度差)

2020年7月30日 第1回  
9時30分~11時05分

|                            |       |      |
|----------------------------|-------|------|
| 出力<br>(万kW)                | 1号機   | -*   |
|                            | 2号機   | 0    |
|                            | 3号機   | 0    |
| 放水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 1号機   | 22   |
|                            | 2号機   | 2.4  |
|                            | 3号機   | 3    |
| 天候                         |       | 曇    |
| 気温                         | (°C)  | 27.6 |
| 風向                         |       | 北北西  |
| 風速                         | (m/s) | 2.2  |
| 風浪                         |       | 1    |

断面位置見取図

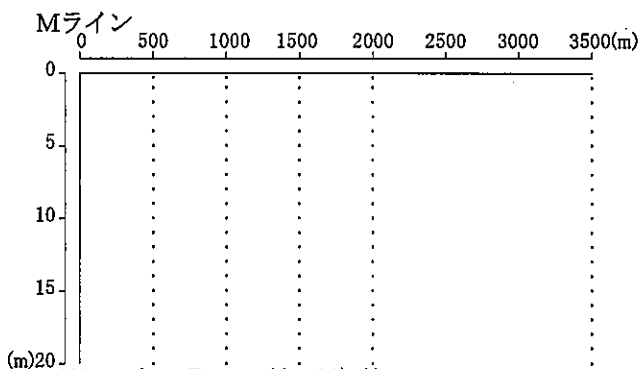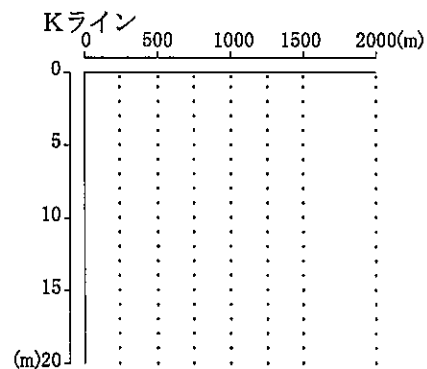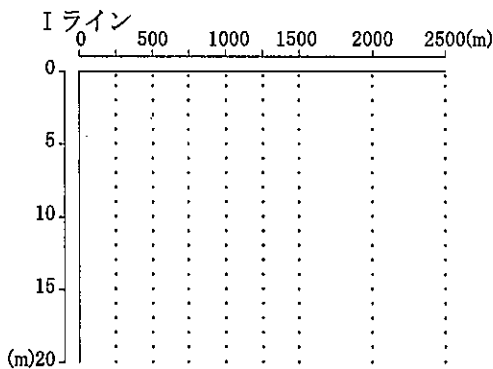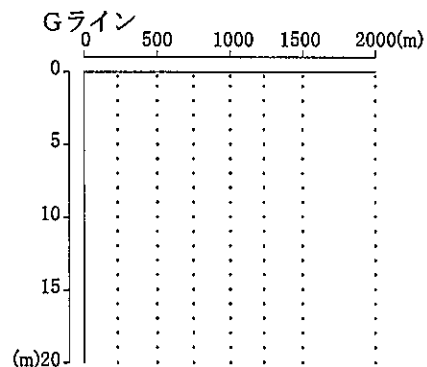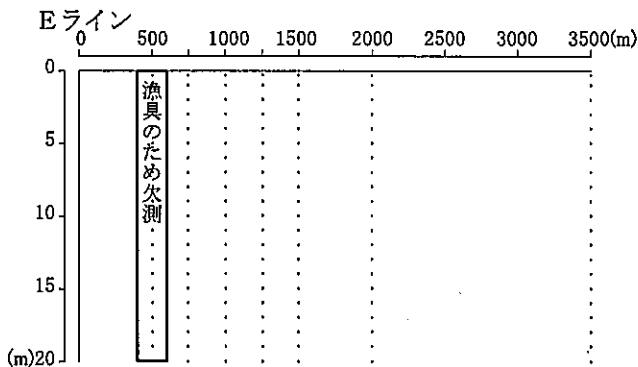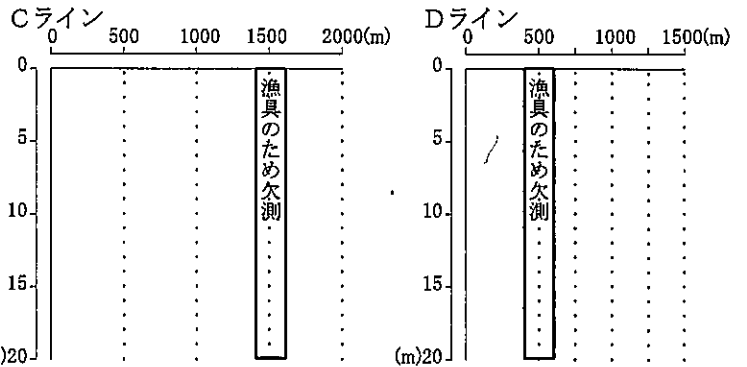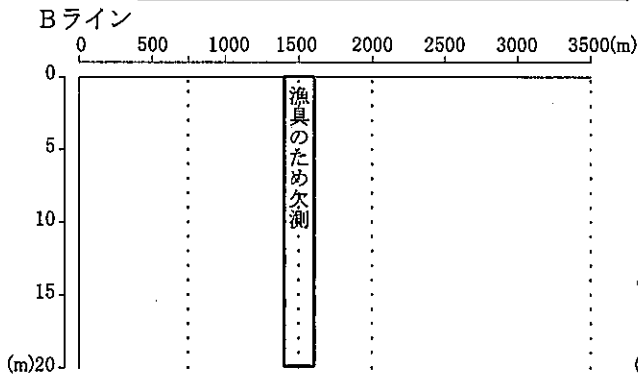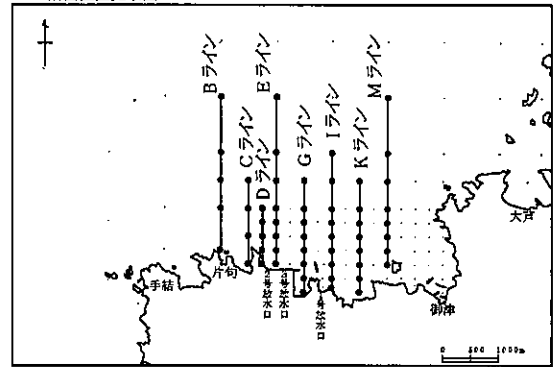

基準水溫より1°C以上高い水溫上昇域  
 基準水溫より2°C以上高い水溫上昇域

| 水深  | 基準水溫(°C) |
|-----|----------|
| 0m層 | 25.6     |
| 1m層 | 25.4     |
| 2m層 | 25.3     |
| 3m層 | 25.2     |
| 4m層 | 25.2     |
| 5m層 | 25.2     |

※2015年4月30日付で運転終了

[基準水溫]









A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500の6点の平均値

# 島根原子力発電所 格子状定線の水溫鉛直分布図 (基準水溫との温度差)

2020年7月30日 第2回  
11時30分～13時10分

|                            |       |      |
|----------------------------|-------|------|
| 出力<br>(万kW)                | 1号機   | -*   |
|                            | 2号機   | 0    |
|                            | 3号機   | 0    |
| 放水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 1号機   | 22   |
|                            | 2号機   | 2.4  |
|                            | 3号機   | 3    |
| 天候                         |       | 晴    |
| 気温                         | (°C)  | 29.2 |
| 風向                         |       | 北西   |
| 風速                         | (m/s) | 5.3  |
| 風浪                         |       | 2    |

断面位置見取図

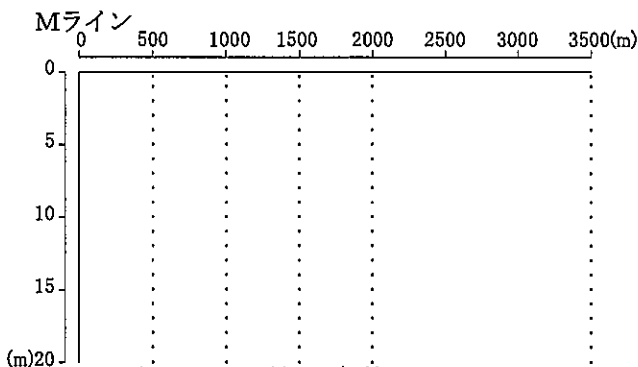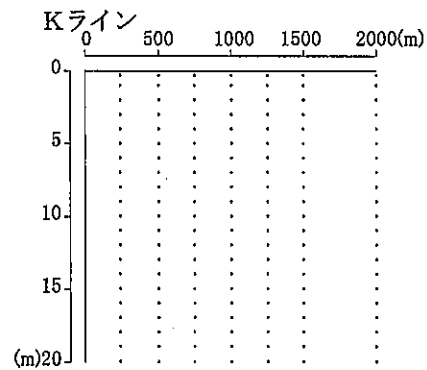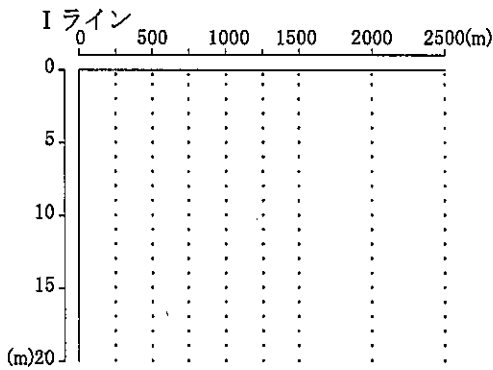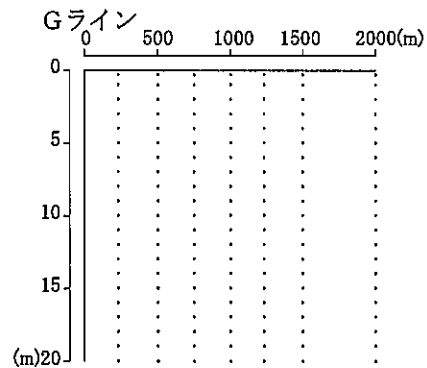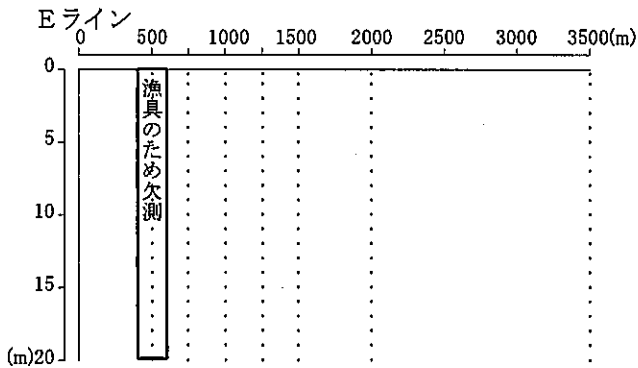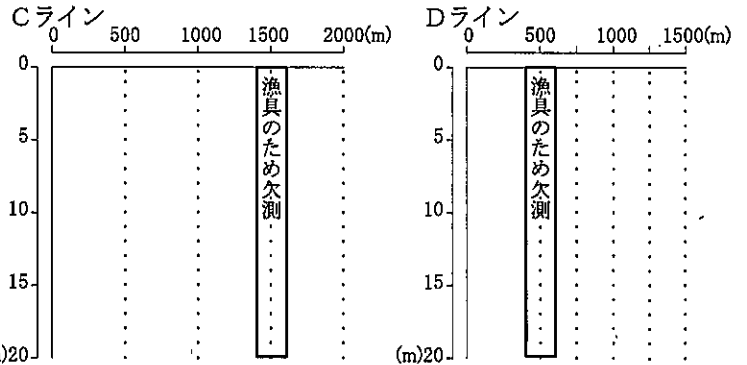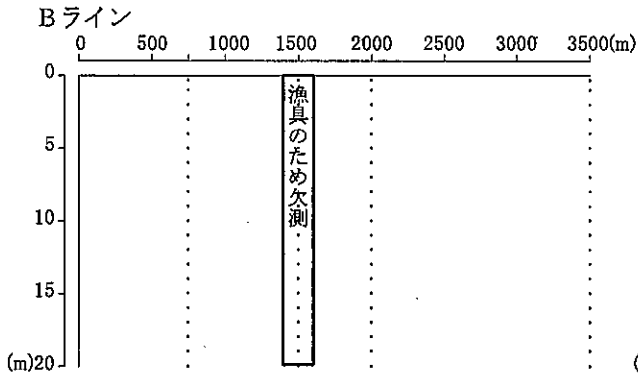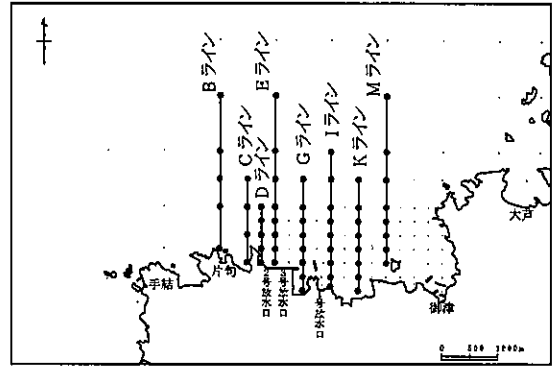

基準水溫より1°C以上高い水溫上昇域  
 基準水溫より2°C以上高い水溫上昇域

| 水深  | 基準水溫(°C) |
|-----|----------|
| 0m層 | 25.6     |
| 1m層 | 25.5     |
| 2m層 | 25.4     |
| 3m層 | 25.3     |
| 4m層 | 25.2     |
| 5m層 | 25.2     |

※2015年4月30日付で運転終了

[基準水溫]

A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500の6点の平均値