添付

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成２９年１２月）

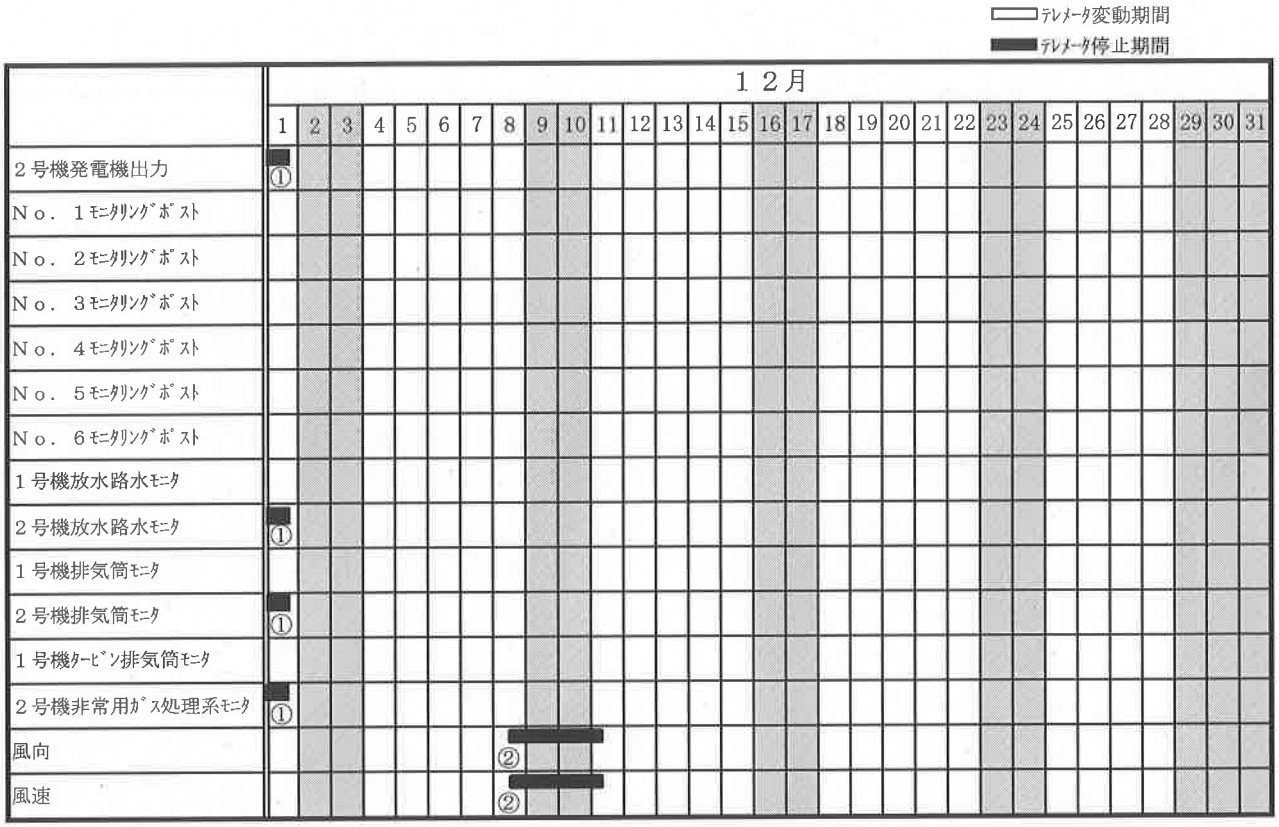

［作業内容］

①２号機中性子計装出力領域モニタリプレースにおける２号機運転監視用計算機改造工事に伴う伝送停止

平成２９年１２月１日（金）０：００～１７：００

②管理事務所用電気設備点検に伴う伝送停止

平成２９年１２月８日（金）１７：００～平成２９年１２月１１日（月）９：００

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（１２月分）］

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
２号機排気筒モニタ	3.0	3.7	2.5
１号機放水路水モニタ	2.2	3.4*	1.9
２号機放水路水モニタ	4.3	6.5*	3.7
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.3	3.7
２号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.5	2.4

＊　降雨の影響による指示変動

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以　上