

島根原子力発電所の運転状況（平成19年9月）

I. 1号機


1. 運転状況

発電時間 720h 発電電力量 33,359.1万kWh 設備利用率 100.7%

2. 主要項目

なし

(万kW)

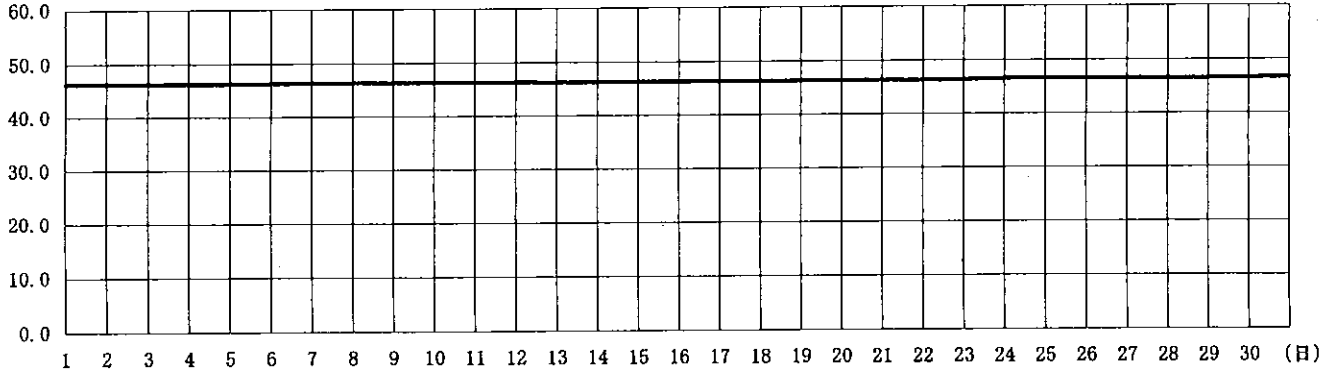

3. 特記事項

- (1) 5月28日(月) C-復水昇圧ポンプのメカニカルシールの機能低下を確認したため、当該ポンプメカニカルシールを取替えることとし、B-C号機運転からA-B号機運転に切り替えた。その後メカニカルシールの取替えを完了し、B-C号機運転に復旧した。現在、取替えたメカニカルシールの機能低下の原因について調査中。

II. 2号機


1. 運転状況

発電時間 720h 発電電力量 58,106.9万kWh 設備利用率 98.4%

2. 主要項目

なし

(万kW)

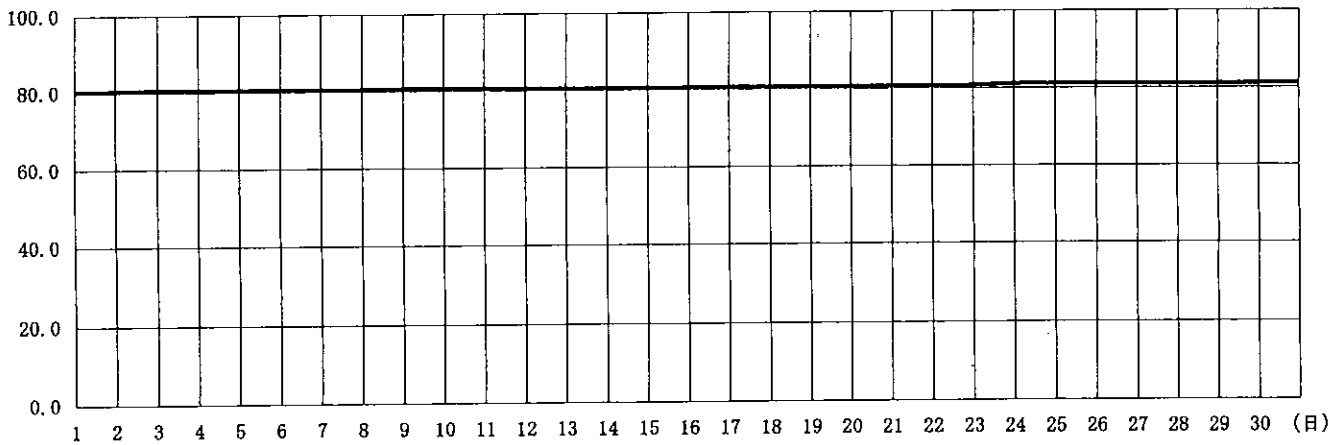

3. 特記事項

なし

III. その他

なし