

島根原子力発電所の運転状況（平成19年10月）

I. 1号機


1. 運転状況

発電時間 744 h 発電電力量 34,752.5万kWh 設備利用率 101.5%

2. 主要項目

なし

(万kW)

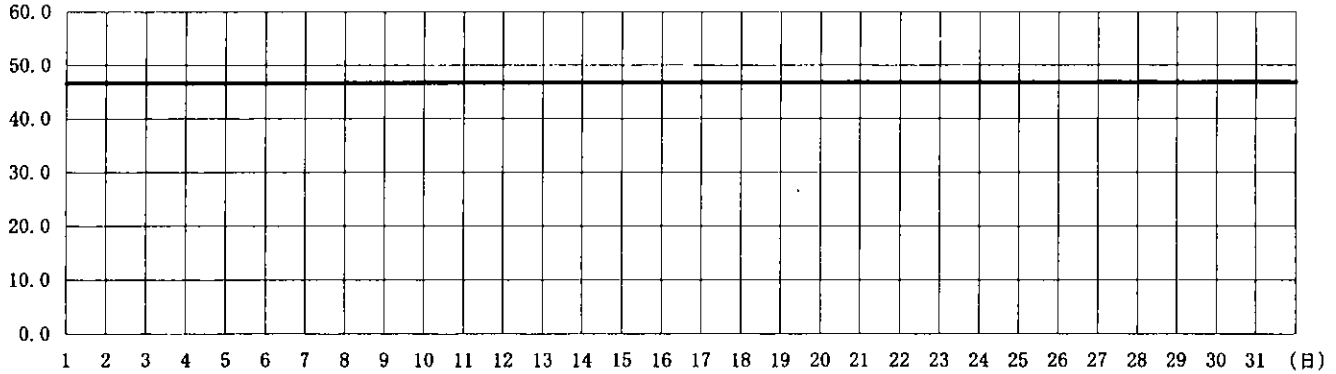

3. 特記事項

(1) 5月28日、C-復水昇圧ポンプのメカニカルシールの機能低下を確認したため、当該メカニカルシールを取替えることとし、B-C号機運転からA-B号機運転に切替えた。

その後、メカニカルシールの取替えを完了し、6月1日、B-C号機運転に復旧した。

当該メカニカルシールの調査を行った結果、軽微な面荒れを確認した。

原因は偶発的な潤滑不良またはポンプ組立等の作業時に微細な異物がシール内に混入し噛み込んだものと推定した。

対策として、ポンプ組立前の異物確認を更に徹底するよう作業手順書に追記することとした。

II. 2号機


1. 運転状況

発電時間 744 h 発電電力量 60,581.0万kWh 設備利用率 99.3%

2. 主要項目

なし

(万kW)

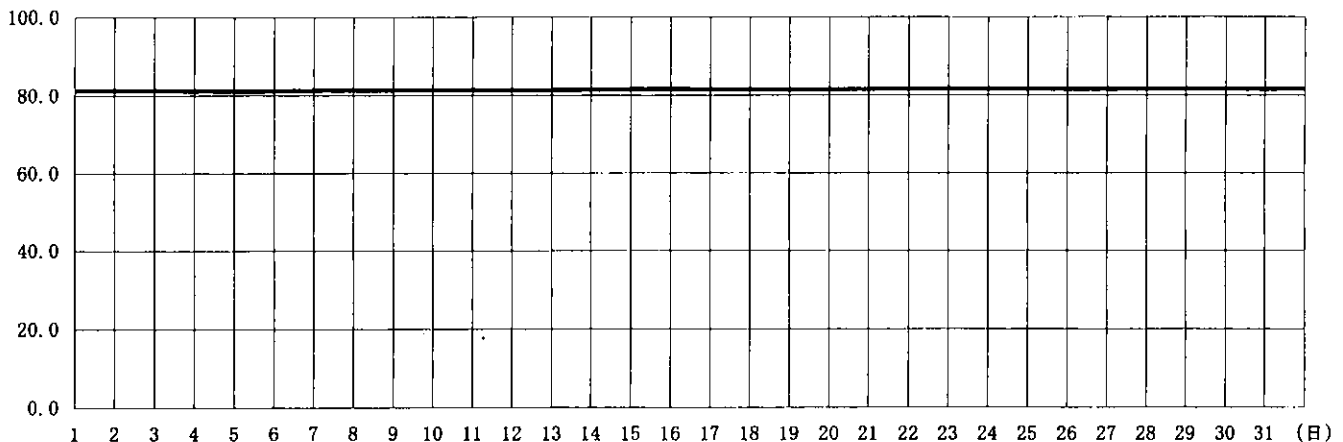

3. 特記事項

なし

III. その他

なし