


島根原子力発電所1号機 取放水の水温（平成20年2月）

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備考
1	10時	0	1	13.3	14.5	1.2	
2	10時	0	1	13.2	14.2	1.0	
3	10時	0	1	13.4	14.5	1.1	
4	10時	0	1	13.5	14.5	1.0	
5	10時	0	1	13.3	14.3	1.0	
6	10時	0	1	13.3	14.3	1.0	
7	10時	0	1	13.1	14.3	1.2	
8	10時	0	1	13.0	※	※	
9	10時	0	1	13.0	14.0	1.0	
10	10時	0	1	13.2	14.2	1.0	
11	10時	0	1	13.1	14.3	1.2	
12	10時	0	1	13.2	14.2	1.0	
13	10時	0	1	13.3	14.2	0.9	
14	10時	0	1	12.9	14.1	1.2	
15	10時	0	1	12.9	14.0	1.1	
16	10時	0	1	12.8	13.9	1.1	
17	10時	0	1	12.6	13.6	1.0	
18	10時	0	1	12.7	13.7	1.0	
19	10時	0	1	12.5	13.5	1.0	
20	10時	0	1	12.5	13.5	1.0	
21	10時	0	1	12.6	13.8	1.2	
22	10時	0	1	12.7	13.9	1.2	
23	10時	0	1	12.7	13.6	0.9	
24	10時	0	1	12.5	13.3	0.8	
25	10時	0	1	12.2	13.1	0.9	
26	10時	0	1	12.2	13.1	0.9	
27	10時	0	1	12.3	13.1	0.8	
28	10時	0	1	12.1	13.1	1.0	
29	10時	0	1	12.1	13.0	0.9	

※ 海水温度記録計点検の為、データ欠測

島根原子力発電所 1 号機 冷却水実績曲線 (平成 2 0 年 2 月)

観測時刻 1 0 時

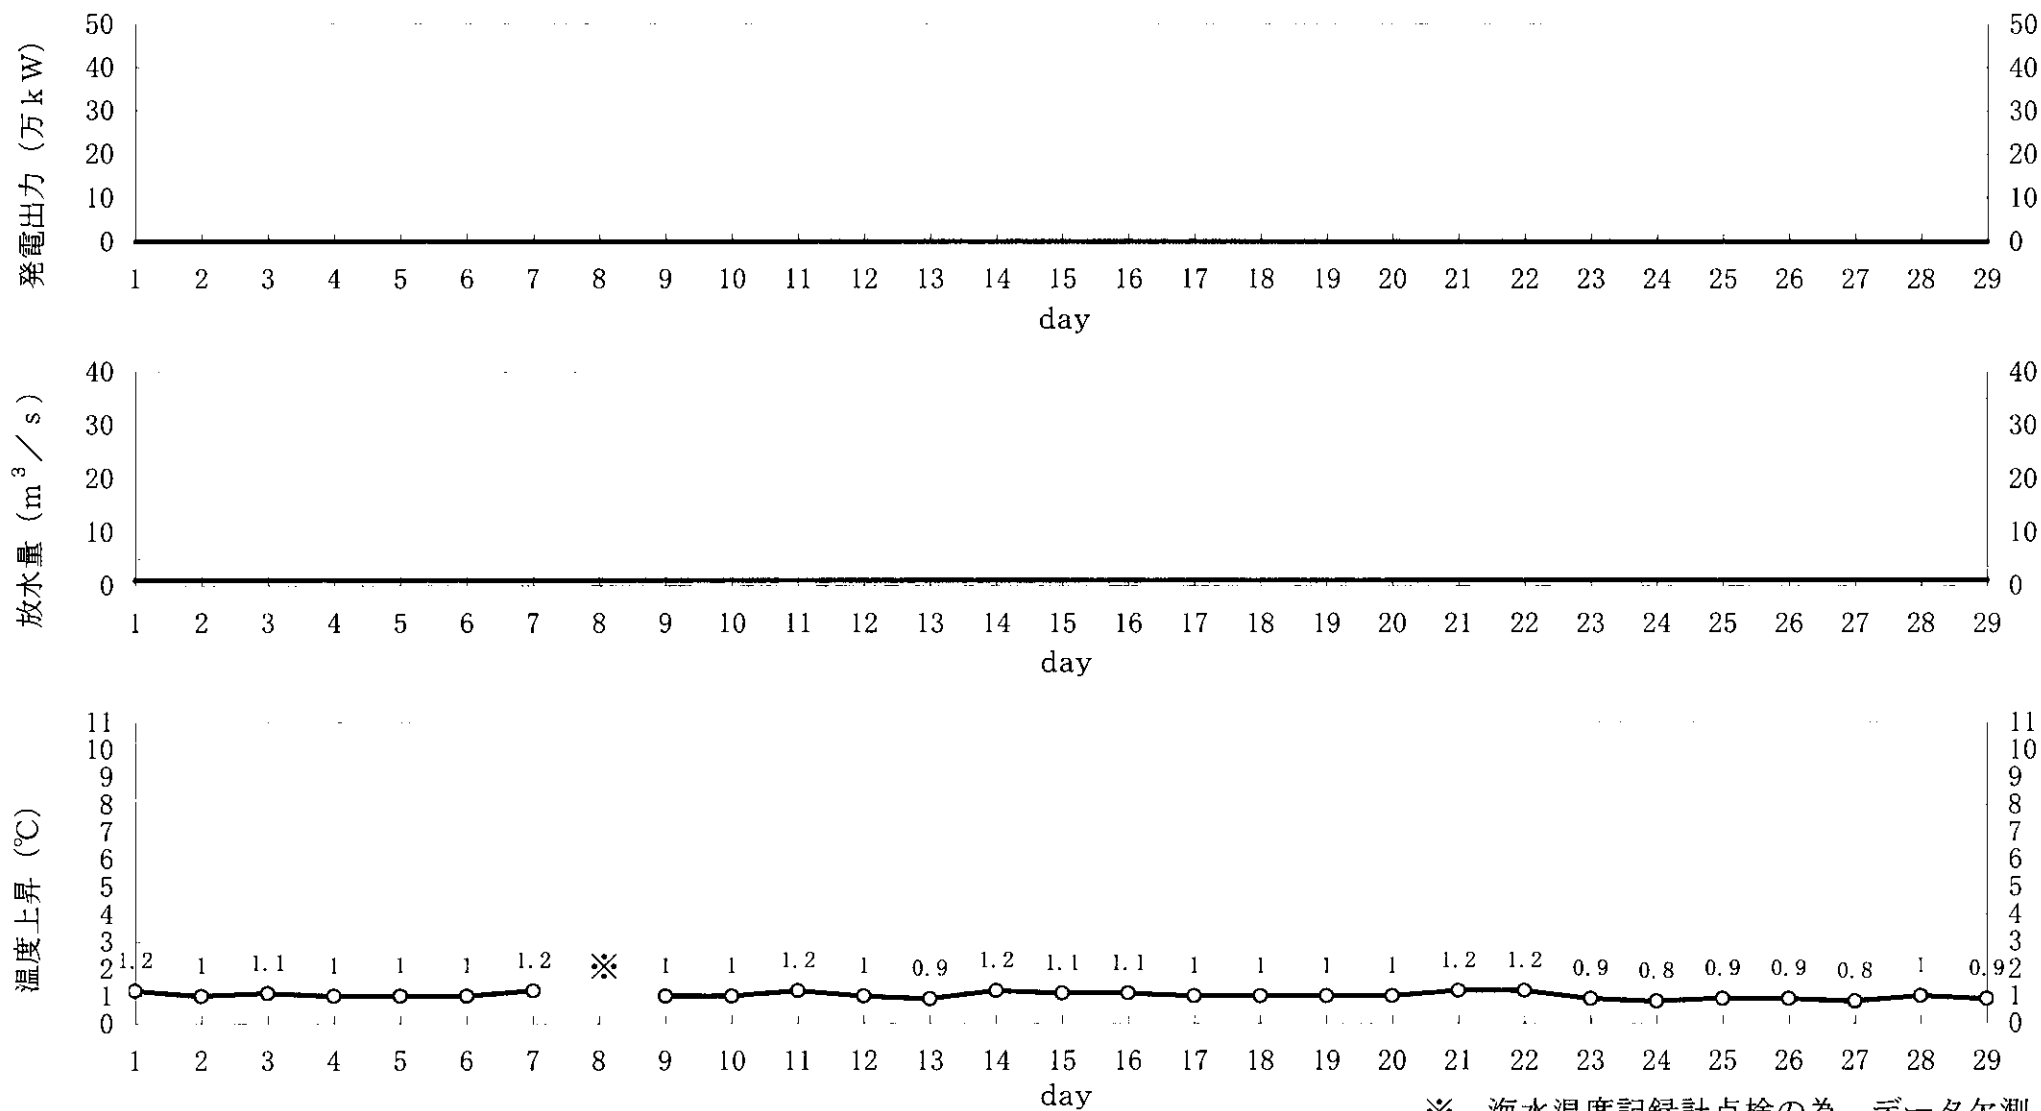

※ 海水温度記録計点検の為、データ欠測

島根原子力発電所2号機 取放水の水温（平成20年2月）

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備考
1	10時	82	60	13.3	20.1	6.8	
2	10時	82	60	13.2	20.0	6.8	
3	10時	82	60	13.4	20.2	6.8	
4	10時	82	60	13.5	20.3	6.8	
5	10時	82	60	13.3	20.1	6.8	
6	10時	82	60	13.3	20.1	6.8	
7	10時	82	60	13.1	19.9	6.8	
8	10時	82	60	13.0	19.8	6.8	
9	10時	82	60	13.0	19.8	6.8	
10	10時	82	60	13.2	20.0	6.8	
11	10時	82	60	13.1	20.0	6.9	
12	10時	82	60	13.2	20.0	6.8	
13	10時	82	60	13.3	20.1	6.8	
14	10時	82	60	12.9	19.8	6.9	
15	10時	82	60	12.9	19.7	6.8	
16	10時	82	60	12.8	19.6	6.8	
17	10時	82	60	12.6	19.4	6.8	
18	10時	82	60	12.7	19.6	6.9	
19	10時	82	60	12.5	19.3	6.8	
20	10時	82	60	12.5	19.3	6.8	
21	10時	82	60	12.6	19.4	6.8	
22	10時	82	60	12.7	19.5	6.8	
23	10時	82	60	12.7	19.4	6.7	
24	10時	82	60	12.5	19.3	6.8	
25	10時	82	60	12.2	19.0	6.8	
26	10時	82	60	12.2	18.9	6.7	
27	10時	82	60	12.3	19.0	6.7	
28	10時	82	60	12.1	18.8	6.7	
29	10時	82	60	12.1	18.8	6.7	

島根原子力発電所 2 号機 冷却水実績曲線 (平成 2 0 年 2 月)

観測時刻 1 0 時

