

島根原子力発電所の運転状況（平成20年2月）

I. 1号機


1. 運転状況

発電時間 0 h 発電電力量 0 万 kWh 設備利用率 0 %

2. 主要項目

なし

(万 kW)

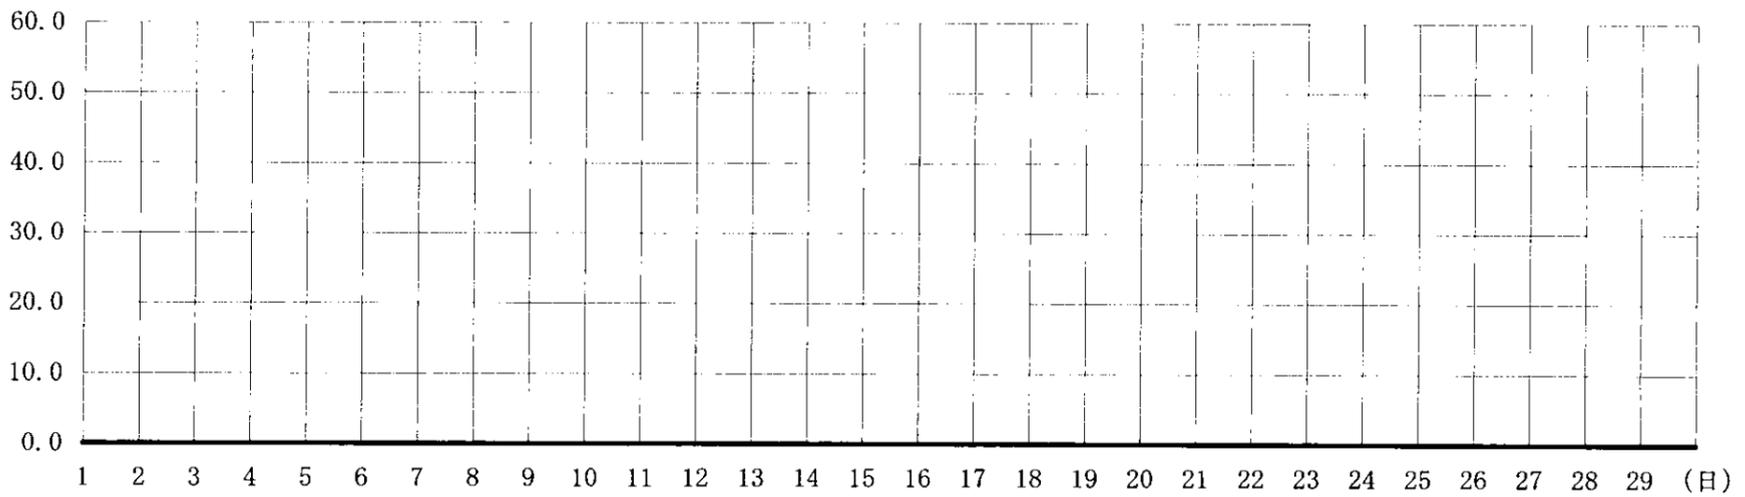

3. 特記事項

(1) 原子炉再循環系配管等の点検のために実施した作業環境の改善（当該配管内面の化学除染による線量当量率の低減）に時間を要したため、定期検査工程を以下のとおり変更した。

平成19年12月5日から平成20年5月中旬まで
 （当初計画は平成19年12月5日から平成20年5月上旬まで）
 なお、発電停止期間は平成19年12月5日から平成20年4月中旬。

II. 2号機


1. 運転状況

発電時間 696 h 発電電力量 57,214.0 万 kWh 設備利用率 100.2 %

2. 主要項目

なし

(万 kW)

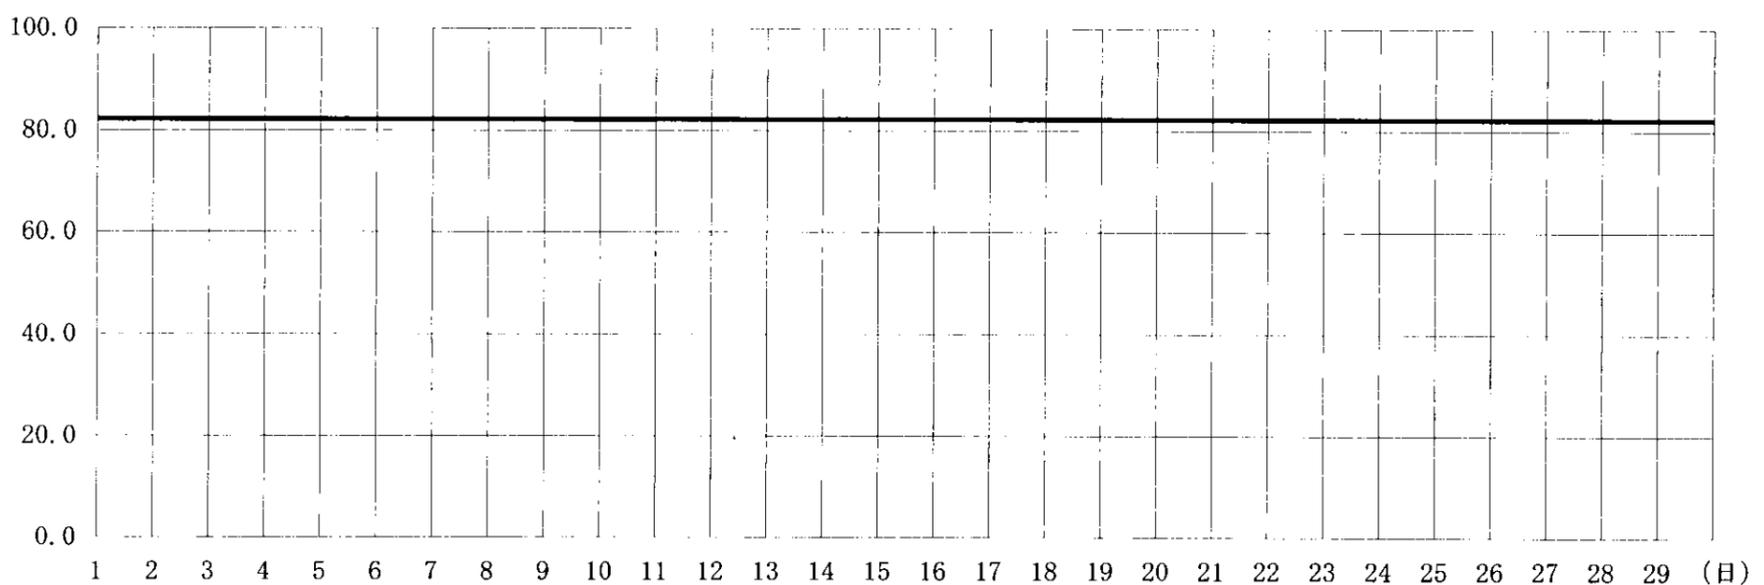

3. 特記事項

なし

III. その他

なし