


島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成20年3月)

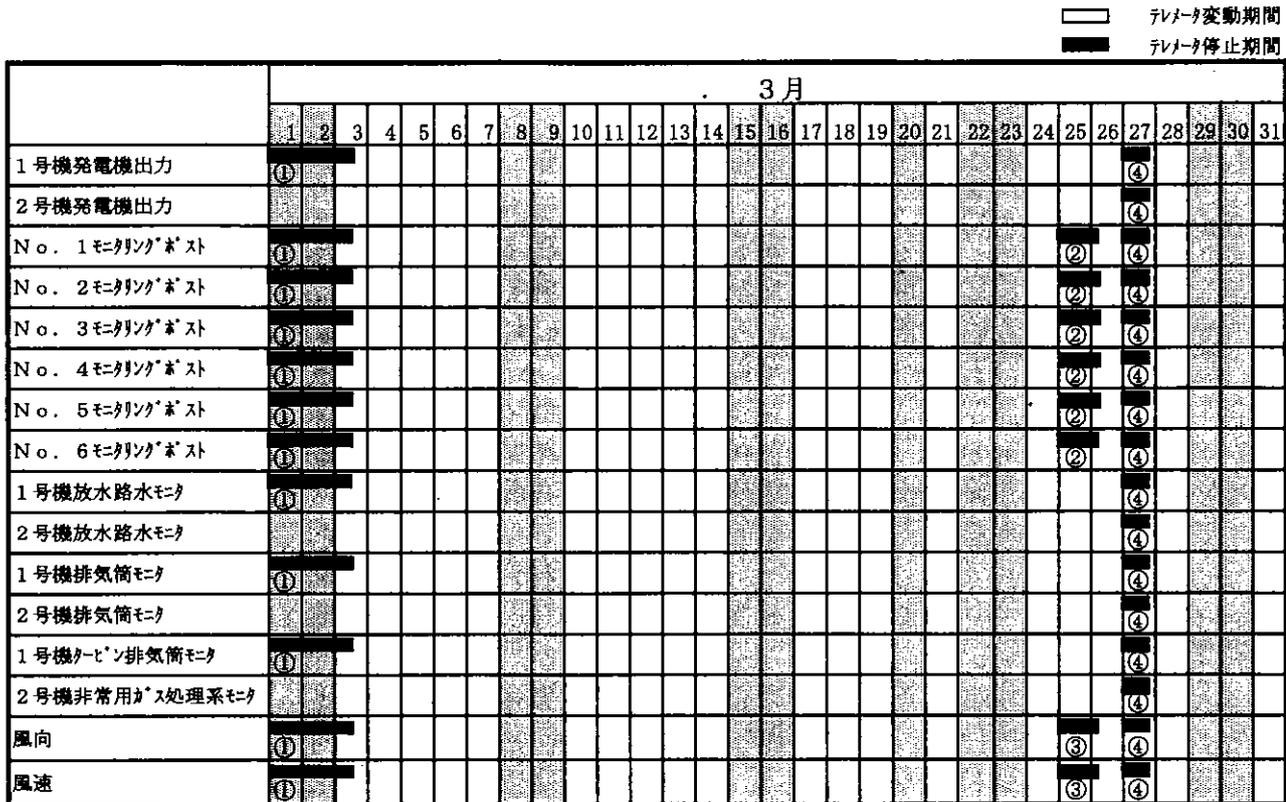

[作業・変動実績]

- ① 1号機運転監視用計算機点検に伴う伝送停止
平成20年 3月 1日 (土) 0:00~平成20年 3月 3日 (月) 9:58
- ② 1号機運転監視用計算機点検 (日射放射切替プログラム変更) に伴う伝送停止
平成20年 3月25日 (火) 9:00~平成20年 3月26日 (水) 9:58
- ③ 野外モニタ変圧器盤保護継電器点検に伴う伝送停止
平成20年 3月25日 (火) 9:00~平成20年 3月26日 (水) 9:58
- ④ SPDS (緊急時原子力発電所情報伝送システム) 免震装置取付作業に伴う伝送停止
平成20年 3月27日 (木) 13:00~平成20年 3月27日 (木) 17:16

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (3月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.0	7.1	5.1
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.8
1号機放水路水モニタ	2.5	8.1	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	5.4	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.6	5.4	3.9
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.3	3.9	2.8

単位: cps (2分平均値)

以上