


島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成20年4月）

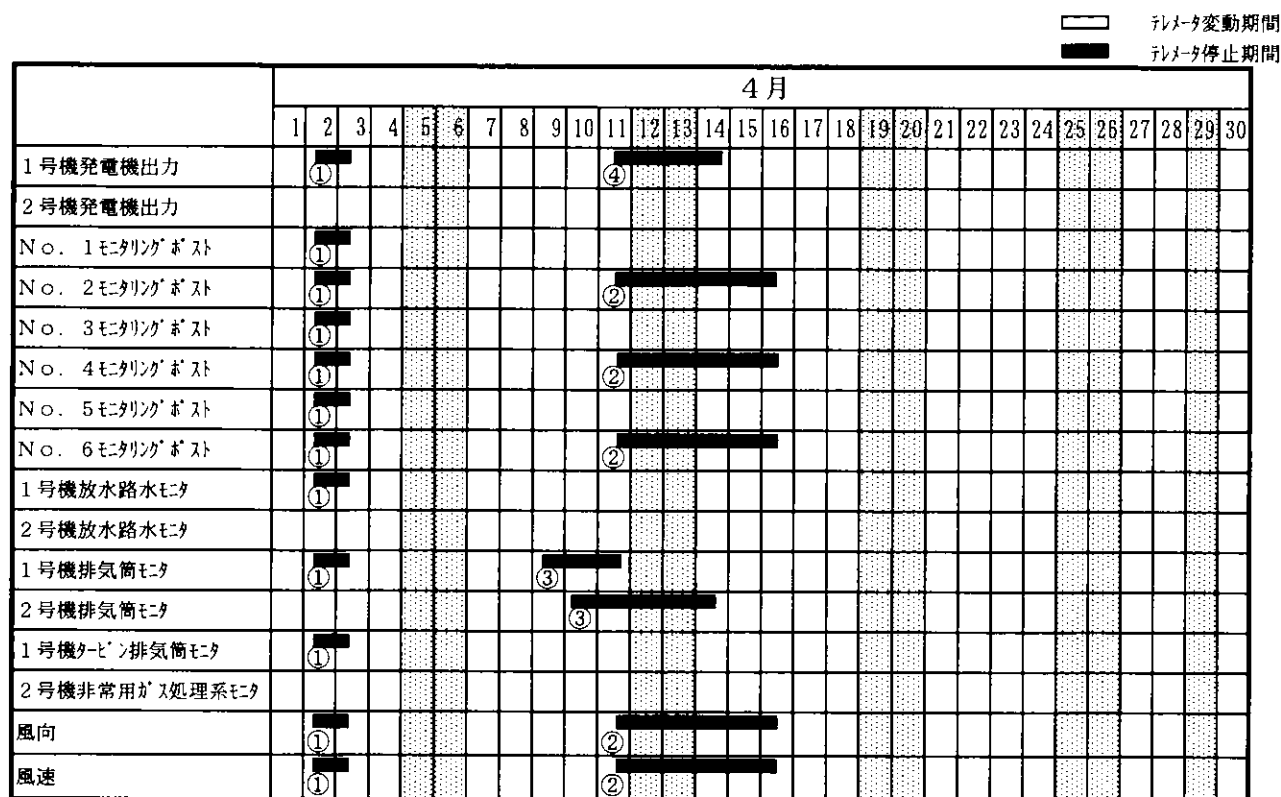

〔作業・変動実績〕

- ① 1号機運転監視用計算機点検に伴う伝送停止  
平成20年 4月 2日（水） 9：00～平成20年 4月 3日（木） 12：58
- ② 定期事業者検査の実施に伴う伝送停止  
平成20年 4月11日（金） 17：00～平成20年 4月16日（水） 11：58
- ③ 土木構造物耐震裕度向上工事の事前調査に伴う伝送停止  
平成20年 4月 9日（水） 9：00～平成20年 4月14日（月） 16：58
- ④ 1号機プラント総合インターロック機能試験に伴う伝送停止  
平成20年 4月11日（金） 17：00～平成20年 4月14日（月） 8：58

〔排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（4月分）〕

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.0	7.0	5.2
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.9
1号機放水路水モニタ	2.5	3.1	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	5.1	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.6	5.5	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.3	3.8	2.8

単位：cps（2分平均値）

以上