様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成２０年６月）

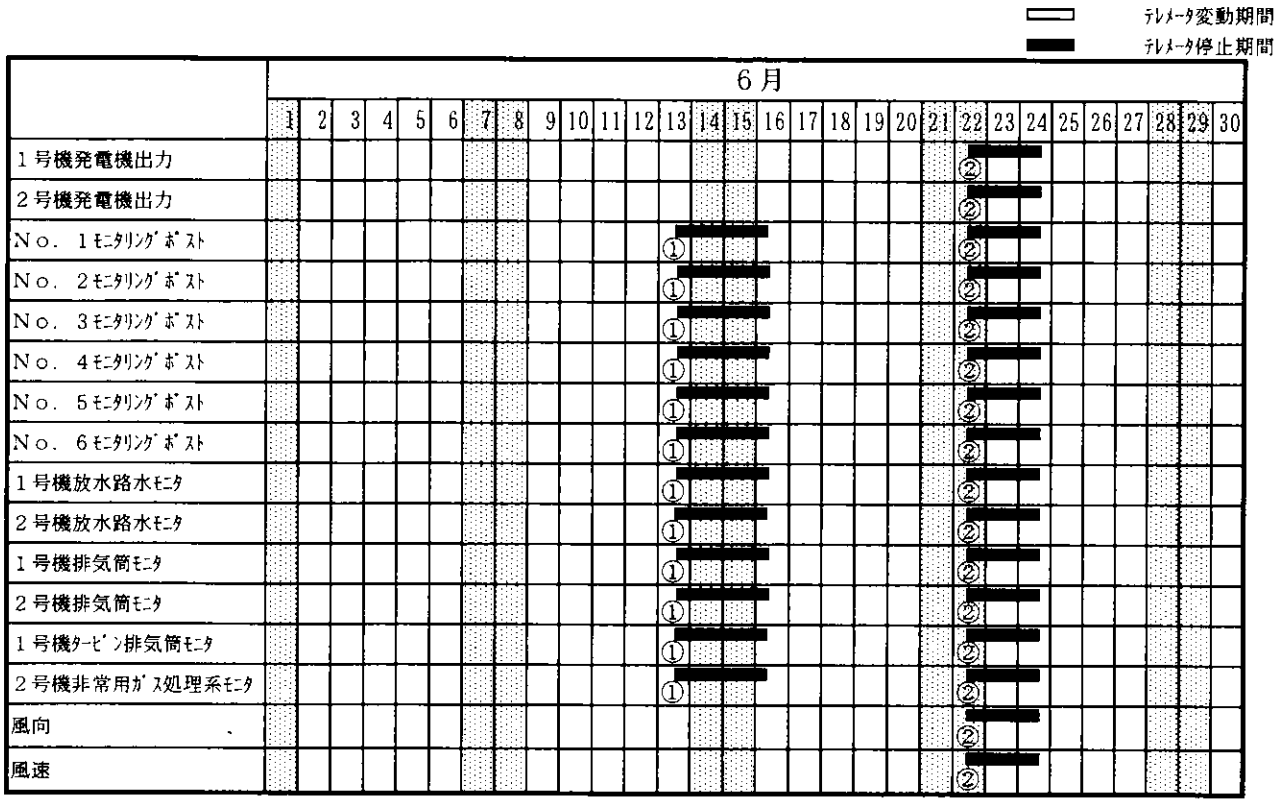

［作業内容］

①　３号機接地線電位測定試験に伴う伝送停止
　平成２０年　６月１３日（金）１６：００～平成２０年　６月１６日（月）　９：０４

②　「島根原子力情報伝送システム」の通信回線不良に伴う伝送停止
　平成２０年　６月２２日（日）１０：５４～平成２０年　６月２４日（火）１５：１４
　（通信テストに伴う仮復旧　１４：３２～１５：００）

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
　２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（６月分）］

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	6.0	6.9	5.0
２号機排気筒モニタ	3.3	4.2	2.8
１号機放水路水モニタ	2.6	3.6	2.3
２号機放水路水モニタ	4.3	5.3	3.6
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.7	5.6	3.9
２号機非常用ガス処理系モニタ	3.3	3.8	2.7

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以上