

島根原子力発電所の運転状況（平成20年12月）

I. 1号機


1. 運転状況

発電時間 744 h 発電電力量 34,942.1万kWh 設備利用率 102.1%

2. 主要項目

なし

(万kW)

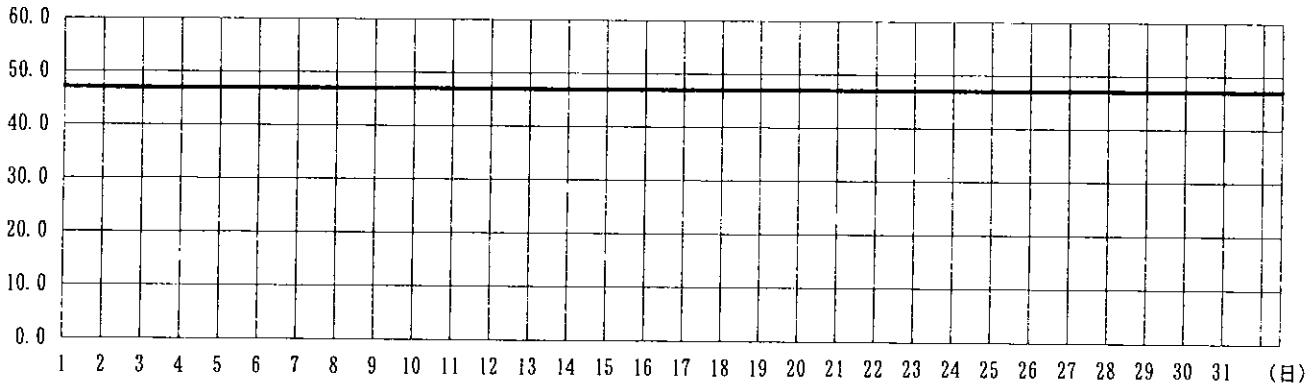

3. 特記事項

なし

II. 2号機


1. 運転状況

発電時間 0 h 発電電力量 0万kWh 設備利用率 0%

2. 主要項目

なし

(万kW)

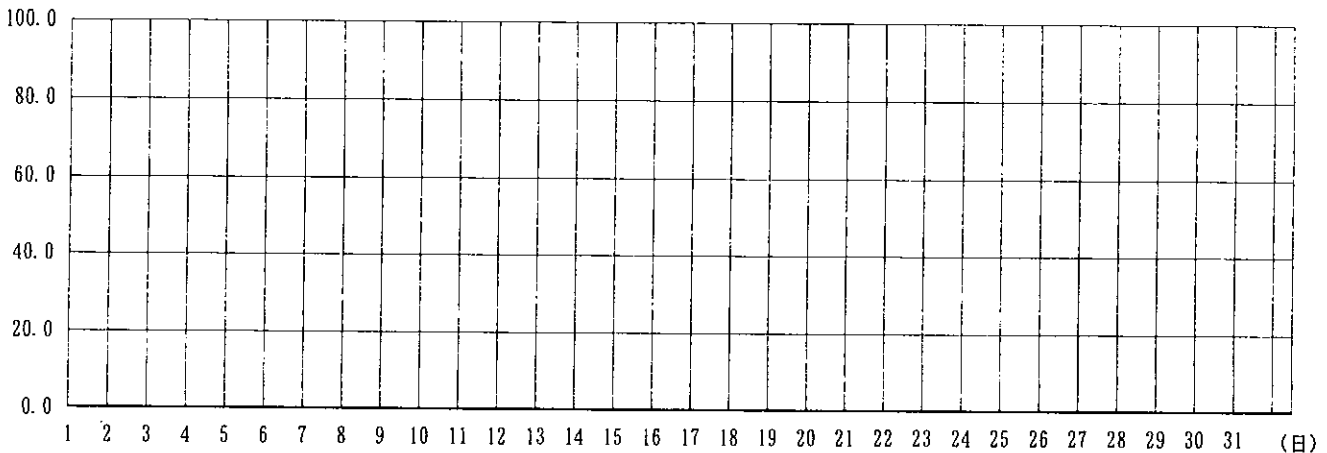

3. 特記事項

なし

III. その他

平成20年12月31日（水），20時30分頃から約10分間，島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト（放射線モニタ）の指示値が一時的に上昇（最大約900nGy/h，通常値：約30～50nGy/h）する事象が発生した。

1，2号機の排気筒モニタや関連パラメータに異常はなく，発電所のトラブル等に起因するものではないことを確認した。

なお，事象発生時に降雪および発雷を観測しており，これらの影響によるものと推定した。