


## 島根原子力発電所1号機 取放水の水温 (平成21年11月)

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m <sup>3</sup> /s)	取水温度 (°C)	放水温度 (°C)	温度上昇 (°C)	備考
1	10時	47	30	21.7	29.1	7.4	
2	10時	47	30	21.5	28.9	7.4	
3	10時	47	30	21.3	28.8	7.5	
4	10時	47	30	21.1	28.6	7.5	
5	10時	47	30	21.0	28.6	7.6	
6	10時	47	30	20.9	28.4	7.5	
7	10時	47	30	20.9	28.4	7.5	
8	10時	47	30	21.0	28.4	7.4	
9	10時	47	30	21.0	28.4	7.4	
10	10時	47	30	21.0	28.4	7.4	
11	10時	47	30	20.9	28.4	7.5	
12	10時	47	30	20.5	28.0	7.5	
13	10時	47	30	20.4	27.9	7.5	
14	10時	47	30	20.6	28.0	7.4	
15	10時	47	30	20.1	27.6	7.5	
16	10時	47	30	19.8	27.3	7.5	
17	10時	47	30	19.7	27.2	7.5	
18	10時	47	30	19.6	27.2	7.6	
19	10時	47	30	19.3	26.8	7.5	
20	10時	47	30	19.2	26.7	7.5	
21	10時	47	30	19.1	26.7	7.6	
22	10時	47	30	18.9	26.5	7.6	
23	10時	47	30	19.0	26.5	7.5	
24	10時	47	30	19.1	26.6	7.5	
25	10時	47	30	19.4	26.9	7.5	
26	10時	47	30	19.2	26.7	7.5	
27	10時	47	30	19.2	26.7	7.5	
28	10時	47	30	19.5	27.0	7.5	
29	10時	47	30	19.2	26.7	7.5	
30	10時	47	30	19.0	26.5	7.5	

# 島根原子力発電所 1号機 冷却水実績曲線 (平成21年11月)

観測時刻 10時

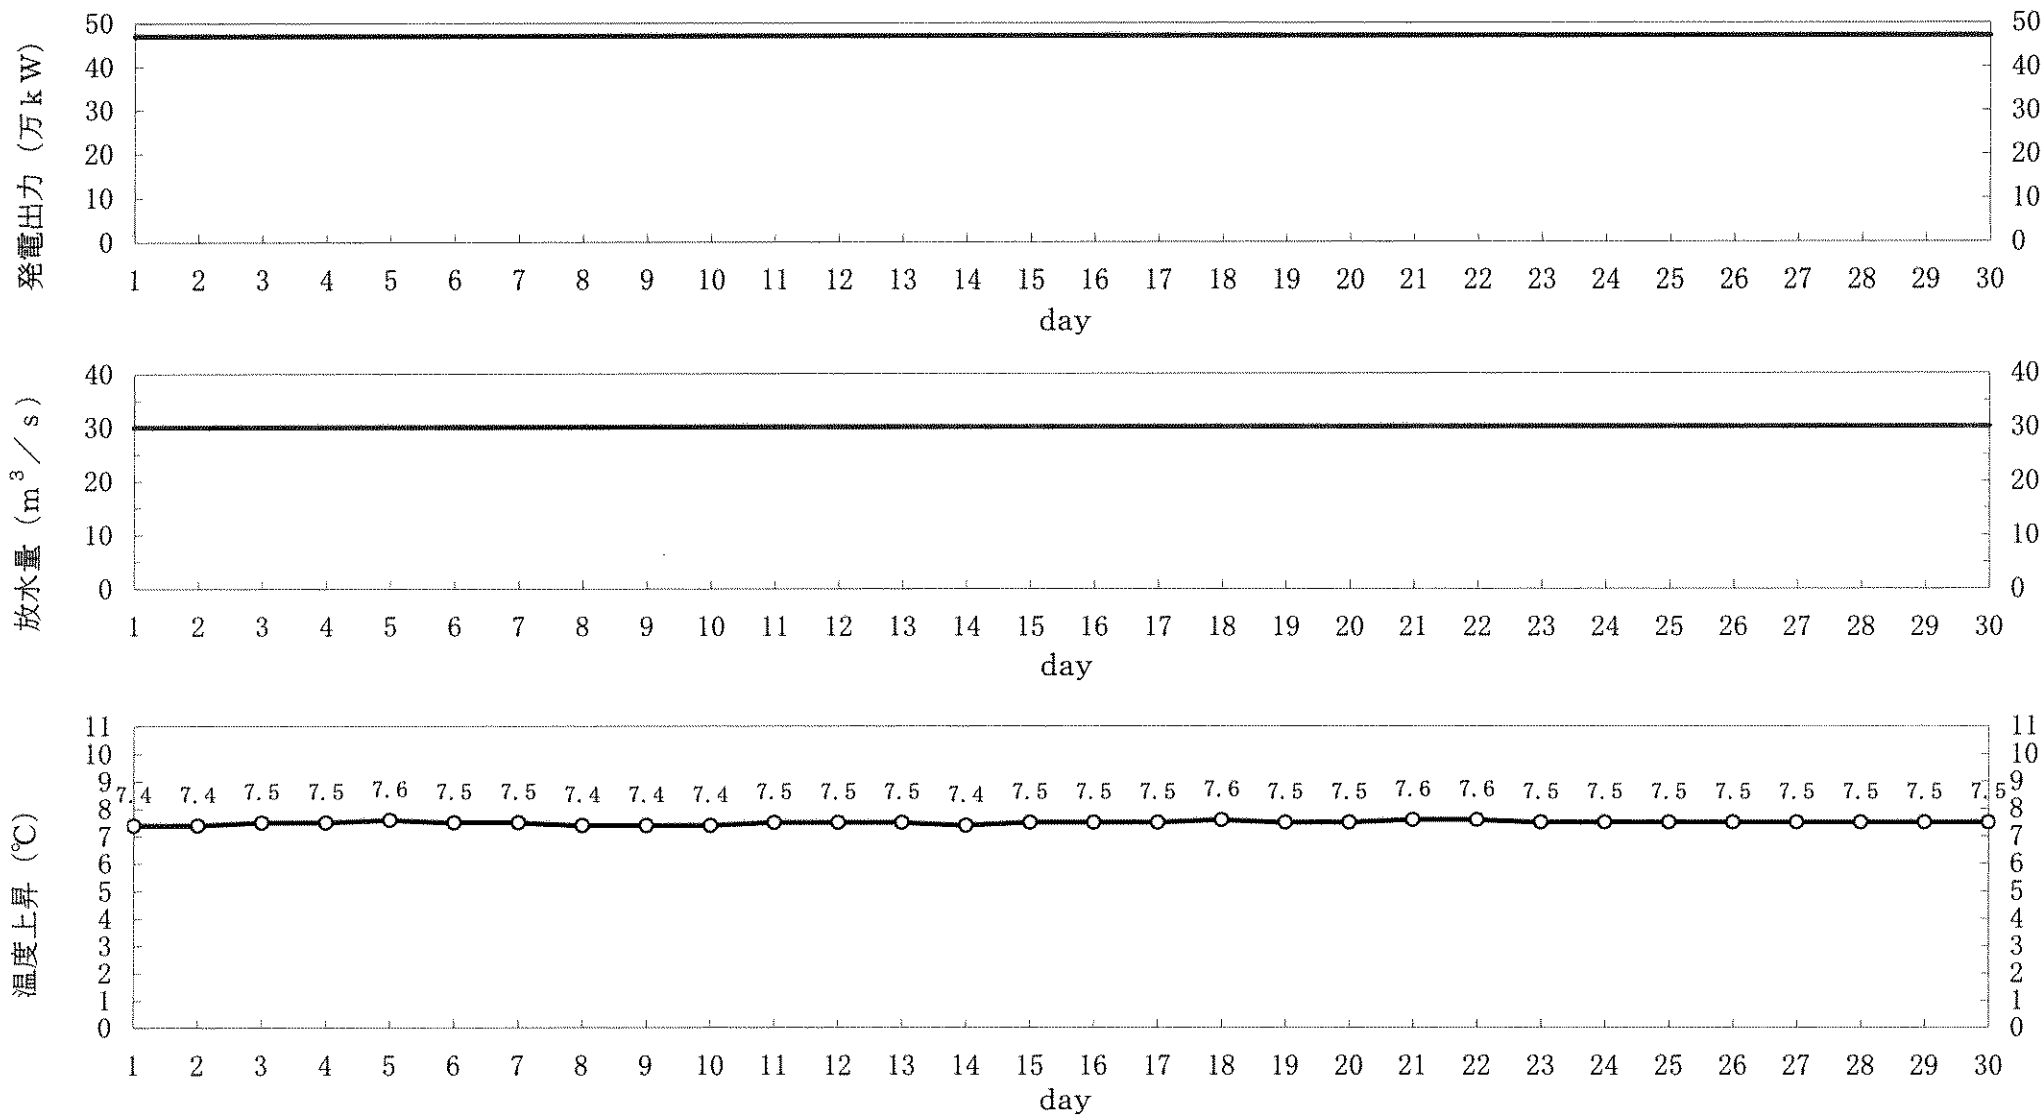

## 島根原子力発電所2号機 取放水の水温 (平成21年11月)

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m <sup>3</sup> /s)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備考
1	10時	82	60	21.5	28.2	6.7	
2	10時	82	60	21.4	28.0	6.6	
3	10時	82	60	21.2	27.9	6.7	
4	10時	82	60	21.0	27.6	6.6	
5	10時	82	60	20.9	27.6	6.7	
6	10時	82	60	20.8	27.5	6.7	
7	10時	82	60	20.8	27.5	6.7	
8	10時	82	60	20.8	27.5	6.7	
9	10時	82	60	20.8	27.5	6.7	
10	10時	82	60	20.8	27.5	6.7	
11	10時	82	60	20.8	27.5	6.7	
12	10時	82	60	20.4	27.1	6.7	
13	10時	82	60	20.3	27.0	6.7	
14	10時	82	60	20.4	27.0	6.6	
15	10時	82	60	20.1	26.7	6.6	
16	10時	82	60	19.7	26.4	6.7	
17	10時	82	60	19.6	26.2	6.6	
18	10時	82	60	19.5	26.1	6.6	
19	10時	82	60	19.2	25.8	6.6	
20	10時	82	60	19.1	25.8	6.7	
21	10時	82	60	19.0	25.6	6.6	
22	10時	82	60	18.8	25.5	6.7	
23	10時	82	60	18.8	25.5	6.7	
24	10時	82	60	19.0	25.6	6.6	
25	10時	82	60	19.3	25.9	6.6	
26	10時	82	60	19.1	25.7	6.6	
27	10時	82	60	19.1	25.8	6.7	
28	10時	82	60	19.4	26.1	6.7	
29	10時	82	60	19.1	25.8	6.7	
30	10時	82	60	18.8	25.5	6.7	

# 島根原子力発電所 2号機 冷却水実績曲線 (平成21年11月)

観測時刻 10時

