

島根原子力発電所の運転状況（平成22年 3月）


I. 1号機

1. 運転状況

発電時間 736h 発電電力量 34,487.1万kWh 設備利用率 100.8%

2. 主要項目

①自主的な点検のため発電停止（H22.3.31 15:30）

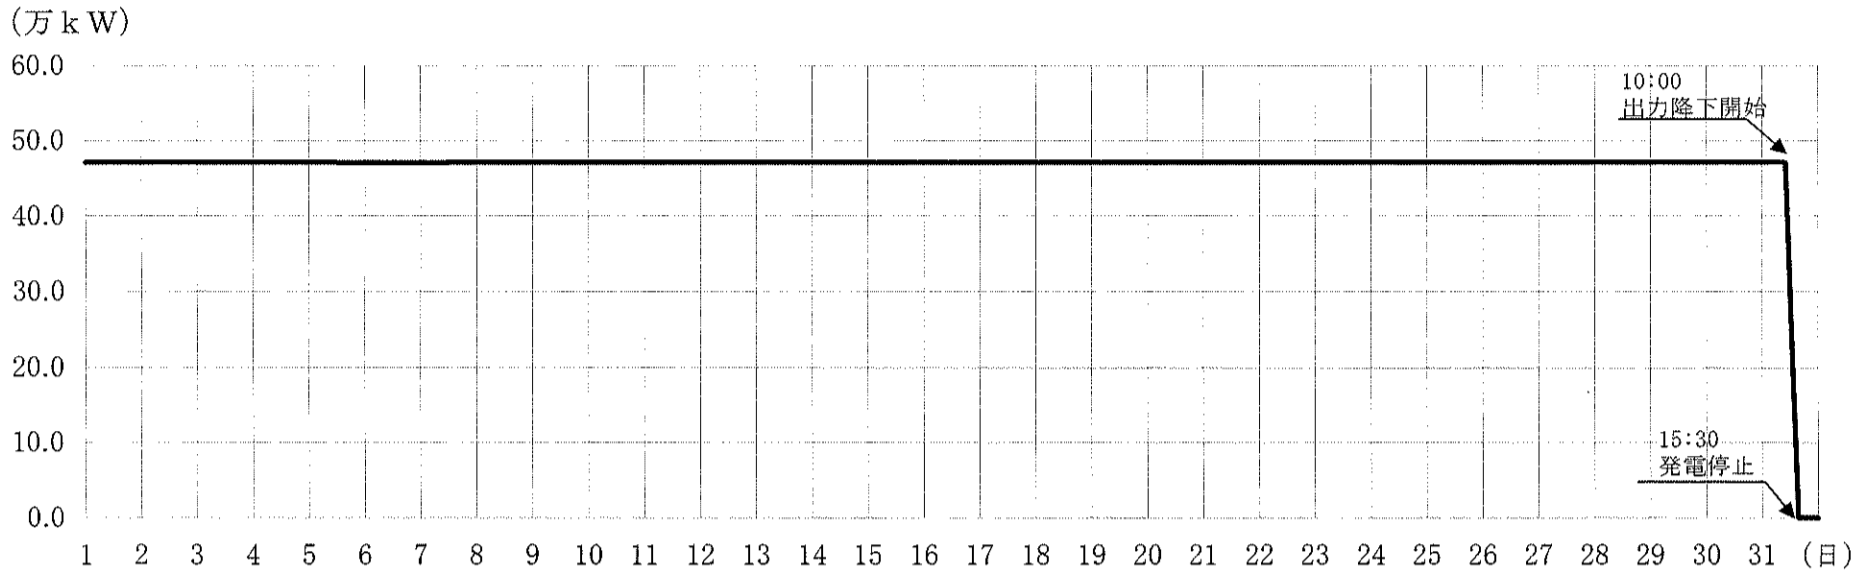

3. 特記事項

別紙参照


II. 2号機

1. 運転状況

発電時間 409h 発電電力量 33,551.5万kWh 設備利用率 55.0%

2. 主要項目

①第16回定期検査のため発電停止（H22.3.18 1:00）

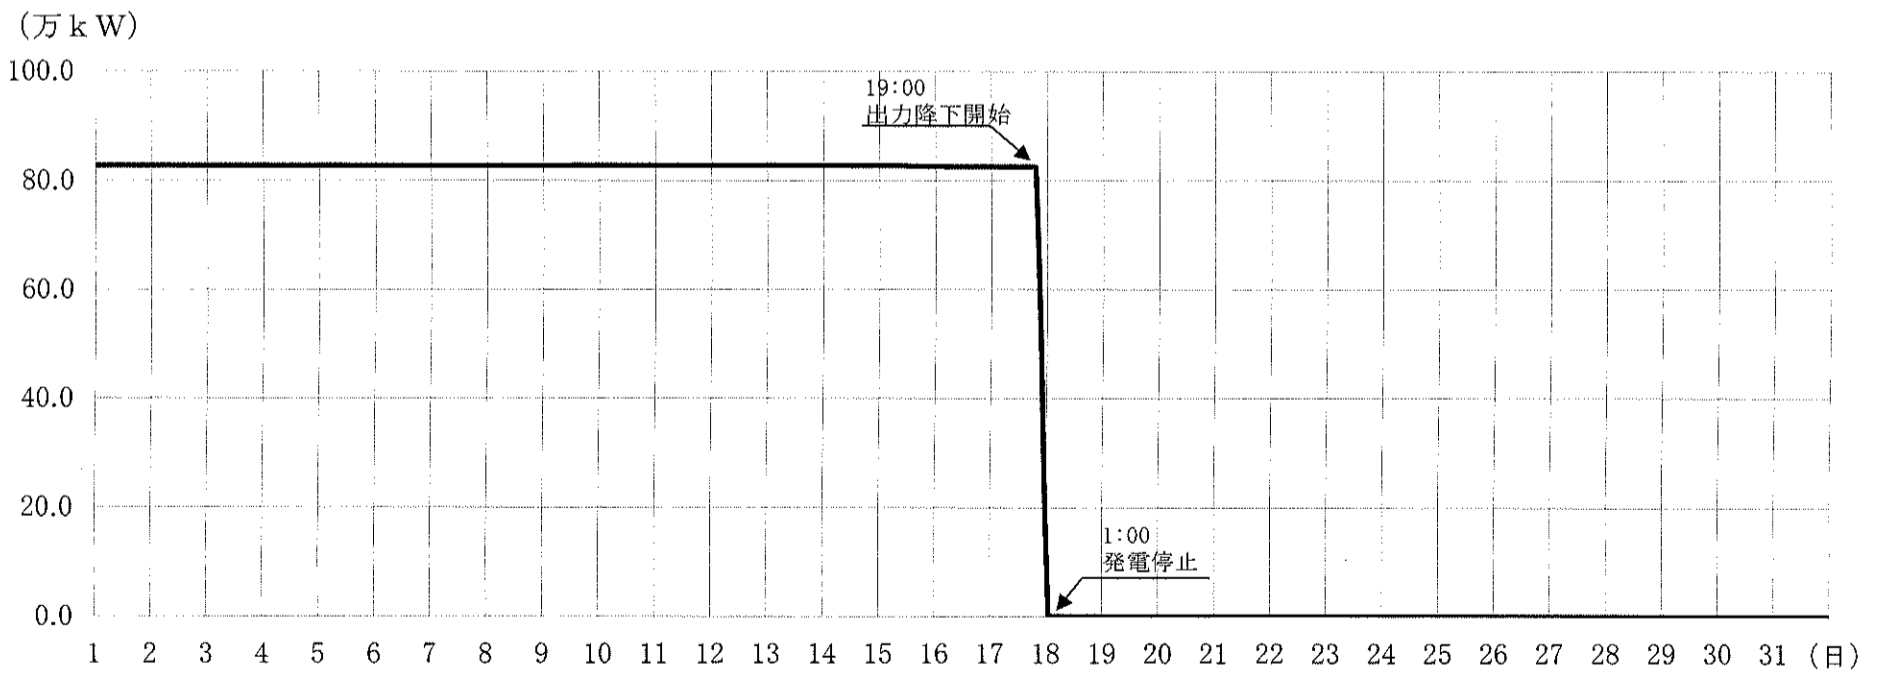

3. 特記事項

なし

III. その他

なし

【特記事項（1号機）】

(1) 自主的な点検に伴う原子炉手動停止について

第28回定期検査（平成21年5月～平成21年10月）の後に行った「不適合管理検討会」（平成22年1月22日（金）開催）において、「点検計画表」上では第26回定期検査で点検したこととなっていた「高圧注水系蒸気外側隔離弁の駆動用電動機」が、実際には点検されておらず、当該機器を自ら定めた点検期間を超過して使用していたことについて、不適合事象にあたるものと判断した。

その後、他にも同様の事象がないか、優先して重要度の高い設備について至近の点検実績を調査したところ、合計123件（1号機74件、2号機49件）の機器について、自ら定めた点検計画どおり点検されていないことを確認した。

今回判明した事象の機器を含む設備のうち、1号機の設備については、健全性評価を行い、原子炉施設の安全性に問題ないことを確認したが、当社としては、自主的に1号機の運転を停止し改めて点検を実施することとした。

その後、平成22年3月31日（水）15時30分に発電を停止し、同日22時30分に原子炉を停止した。

以上