

島根原子力発電所の運転状況（平成22年 4月）

I. 1号機


1. 運転状況

発電時間 0 h 発電電力量 0万kWh 設備利用率 0%

2. 主要項目

なし

(万kW)

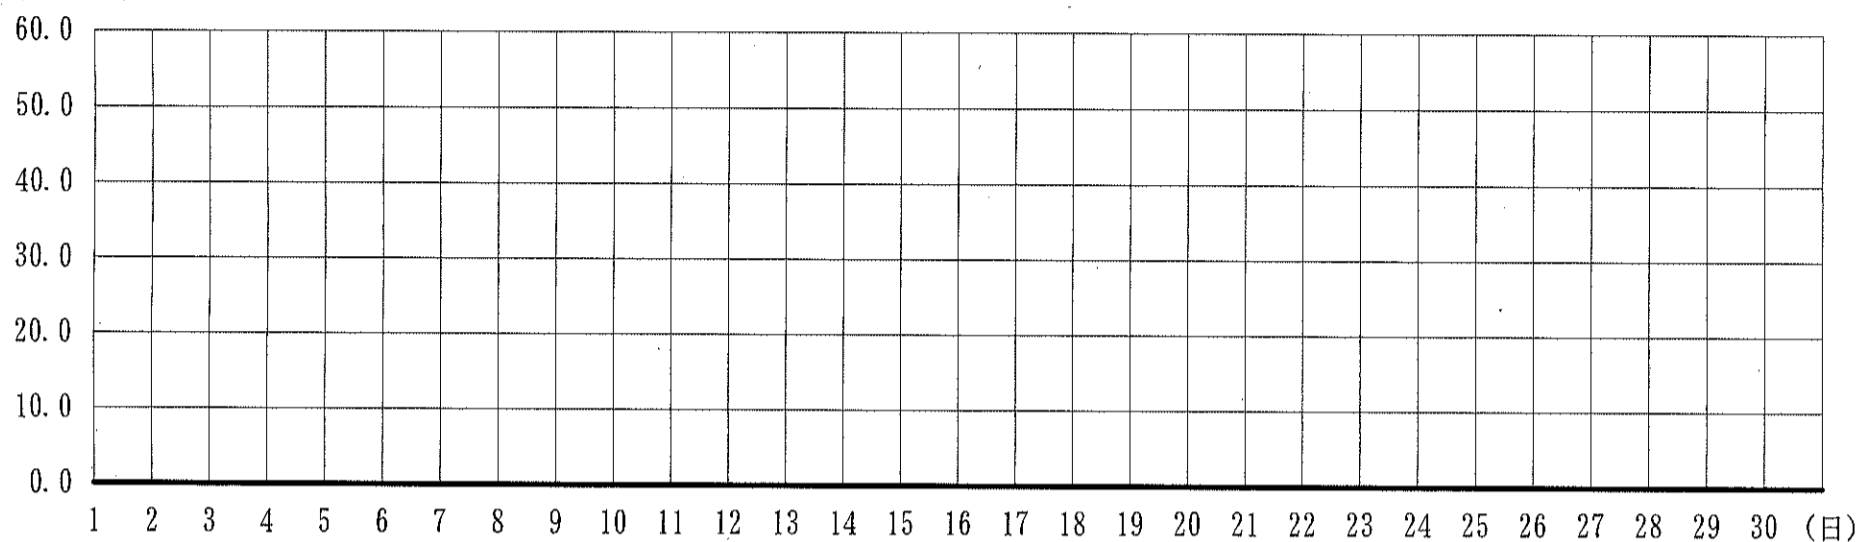

3. 特記事項

停止中（自主点検）

II. 2号機


1. 運転状況

発電時間 0 h 発電電力量 0万kWh 設備利用率 0%

2. 主要項目

なし

(万kW)

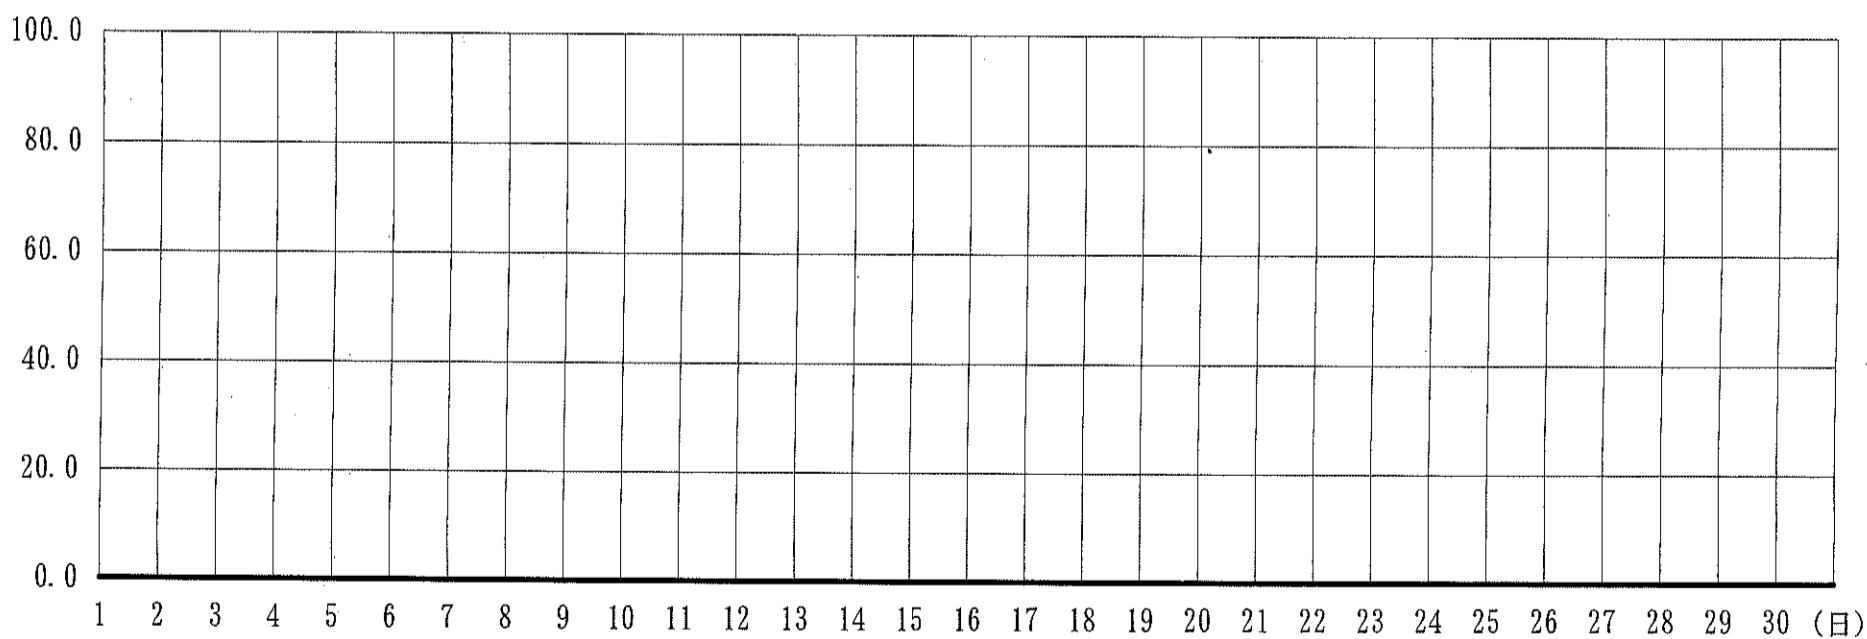

3. 特記事項

第16回定期検査中

III. その他

別紙参照

【特記事項】

その他

(1) 4月16日(金)、経済産業大臣からの報告徴収「島根原子力発電所第1号機及び第2号機の保守管理の不備並びに定期事業者検査の一部未実施に係る報告徴収について」及び原子力安全・保安院からの指示「島根原子力発電所第1号機及び第2号機の保守管理の不備並びに定期事業者検査の一部未実施に係る対応について」(以下 報告徴収等)に基づき、調査検討並びに総点検に関する点検計画書を、経済産業省原子力安全・保安院に提出した。

(2) 4月30日(金)、保守管理の不備並びに定期事業者検査の一部未実施に係る報告徴収等に関する点検について、報告期限である4月30日(金)までの結果を取りまとめ、報告書(中間)として経済産業大臣へ提出した。

このたびの調査の結果、報告済みである事案を含む506件について、点検時期が超過していたことを確認した。これらの機器のうち19件について、「点検計画表」に定められた点検内容を実施し、健全性を確認した。また、その他の487件についても、外観点検、肉厚測定等による代替点検または巡視点検を実施し、異常のないことを確認した。

以上