

# 島根原子力発電所の運転状況（平成22年 7月）

## I. 1号機


### 1. 運転状況

発電時間 0 h      発電電力量 0 万 kWh      設備利用率 0 %

### 2. 主要項目

なし

(万 kW)

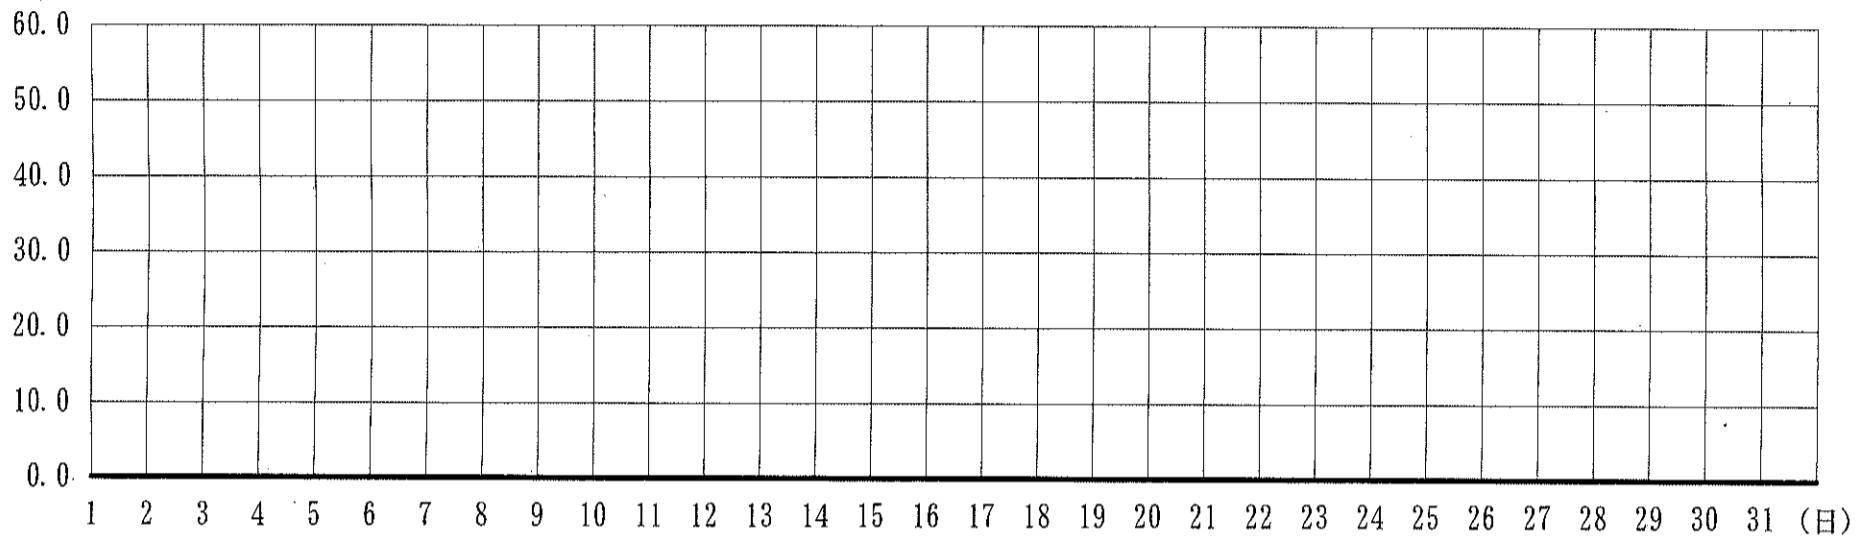

### 3. 特記事項

別紙参照

## II. 2号機


### 1. 運転状況

発電時間 0 h      発電電力量 0 万 kWh      設備利用率 0 %

### 2. 主要項目

なし

(万 kW)

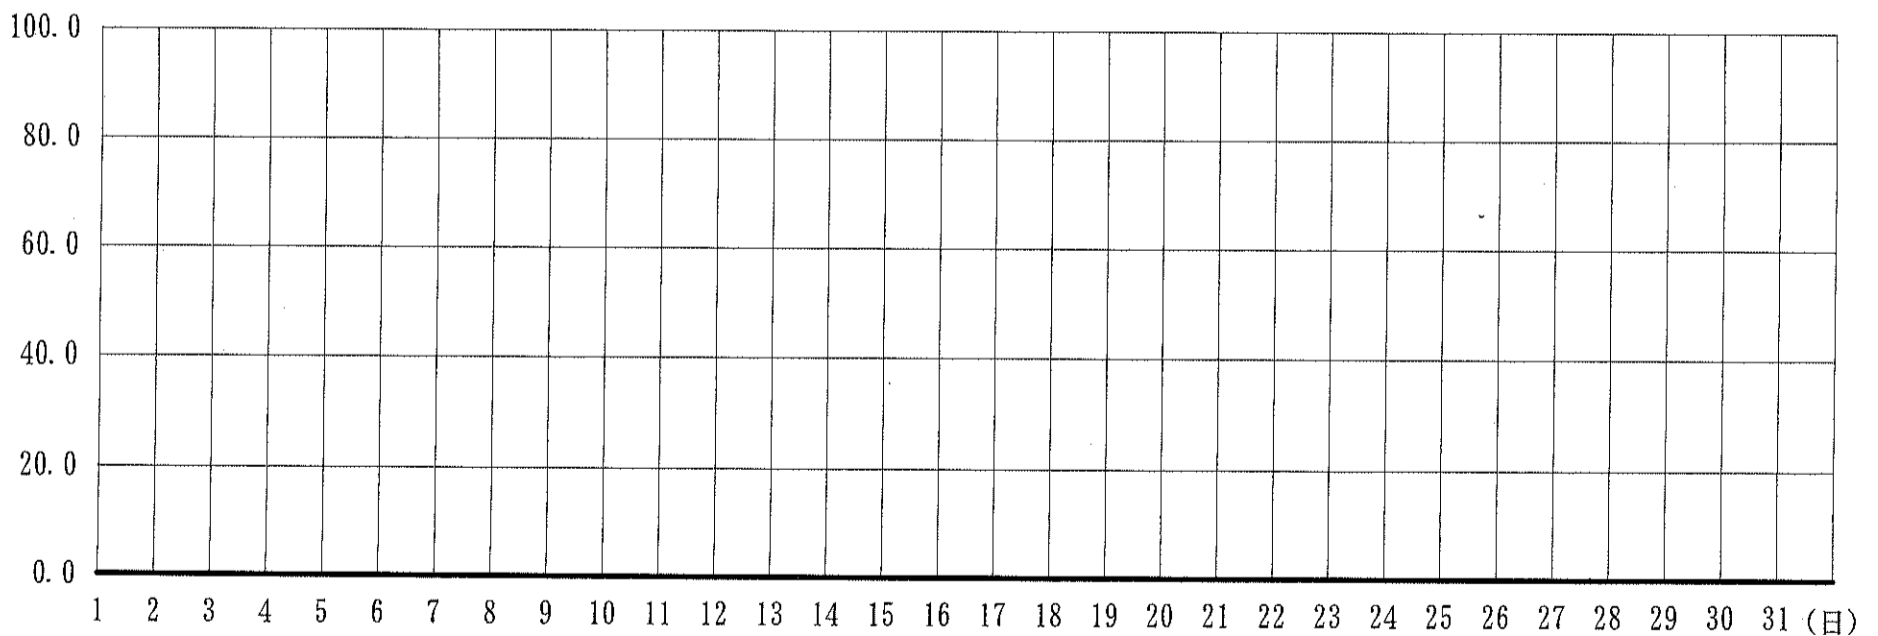

### 3. 特記事項

第16回定期検査中

## III. その他

なし

【特記事項（1号機）】

- (1) 停止中（自主点検）
- (2) 予防保全の観点から次回の定期検査において計画している、主蒸気安全弁および逃がし弁（安全弁）改造工事について、6月15日（火）に、国へ工事計画認可申請を行っていたが、7月22日（木）に同工事計画が認可された。
- (3) 予防保全の観点から次回の定期検査において計画している、原子炉再循環ポンプケーシングカバー取替工事について、8月4日（水）に、国へ工事計画認可申請を行った。

以上