

# 島根原子力発電所の運転状況（平成22年12月）


## I. 1号機

### 1. 運転状況

発電時間 0 h      発電電力量 0 万 kWh      設備利用率 0 %

### 2. 主要項目

なし

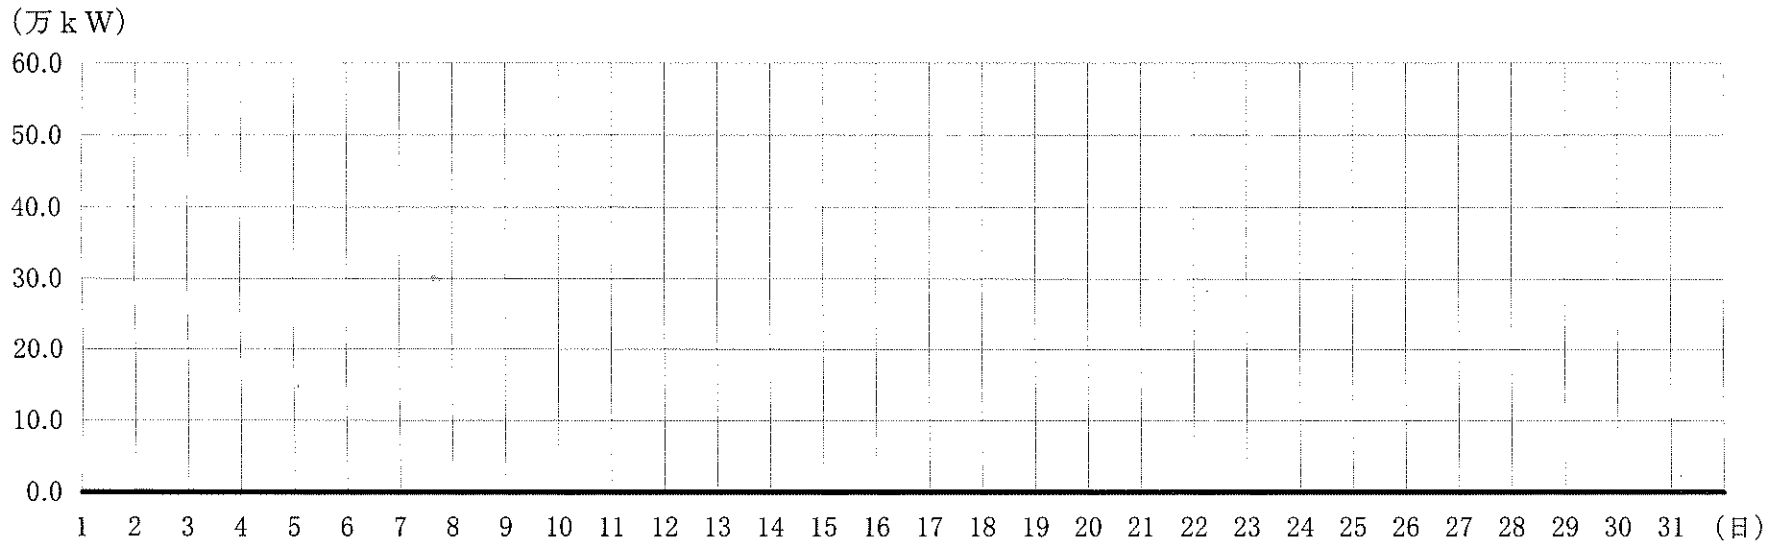

### 3. 特記事項

第29回定期検査中


## II. 2号機

### 1. 運転状況

発電時間 613 h      発電電力量 49,379.6 万 kWh      設備利用率 80.9 %

### 2. 主要項目

- ①原子炉起動（12/2 9:00）
- ②試運転開始（12/6 9:00）
- ③発電開始（12/6 22:05）
- ④定格熱出力到達（12/9 4:00）

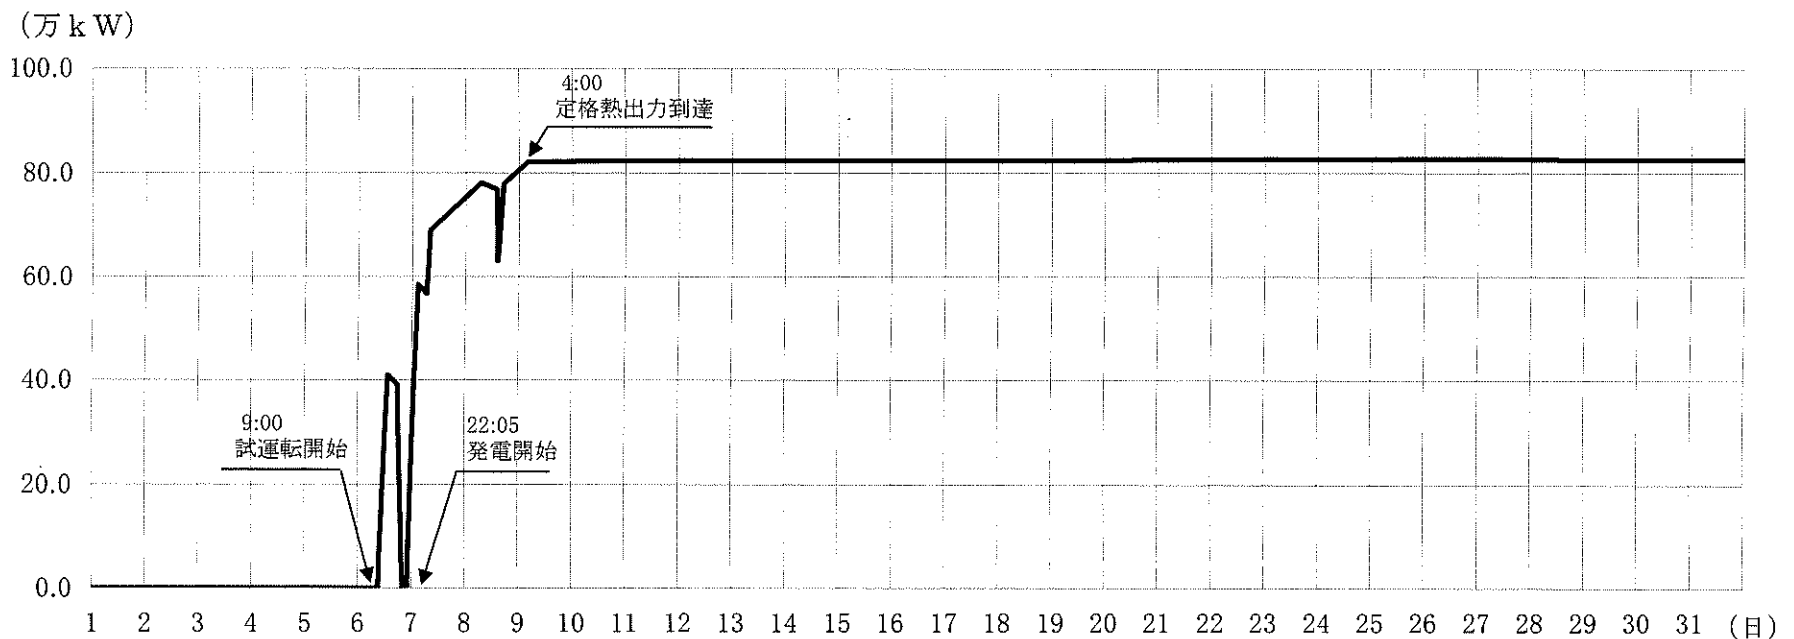

### 3. 特記事項

12月28日（火）に実施した島根原子力発電所2号機 第16回定期事業者検査（総合負荷性能検査）に向けた準備をしていたところ、記録用紙の測定項目の制限値を記載した欄に4箇所の誤記が見つかった。

念のため、前回の第15回定期事業者検査を確認したところ、同じ箇所に誤記があることが判明した。

その後さらに精査していたところ、第15回定期事業者検査（総合負荷性能検査）の測定項目の制限値を記載した欄に新たに1項目に誤記が見つかった。

過去の検査に誤記のあった項目の測定値は、全て通常運転の目標値の範囲内であり、いずれも正しい制限値を下回る値であったため、当該検査の合否判定には影響しないことを確認した。

なお、第16回定期事業者検査の記録用紙は修正し、正しいもので検査を実施した。

## III. その他

なし