

# 島根原子力発電所の運転状況 (平成23年8月)


## I. 1号機

### 1. 運転状況

発電時間 0 h      発電電力量 0 万 kWh      設備利用率 0 %

### 2. 主要項目

なし

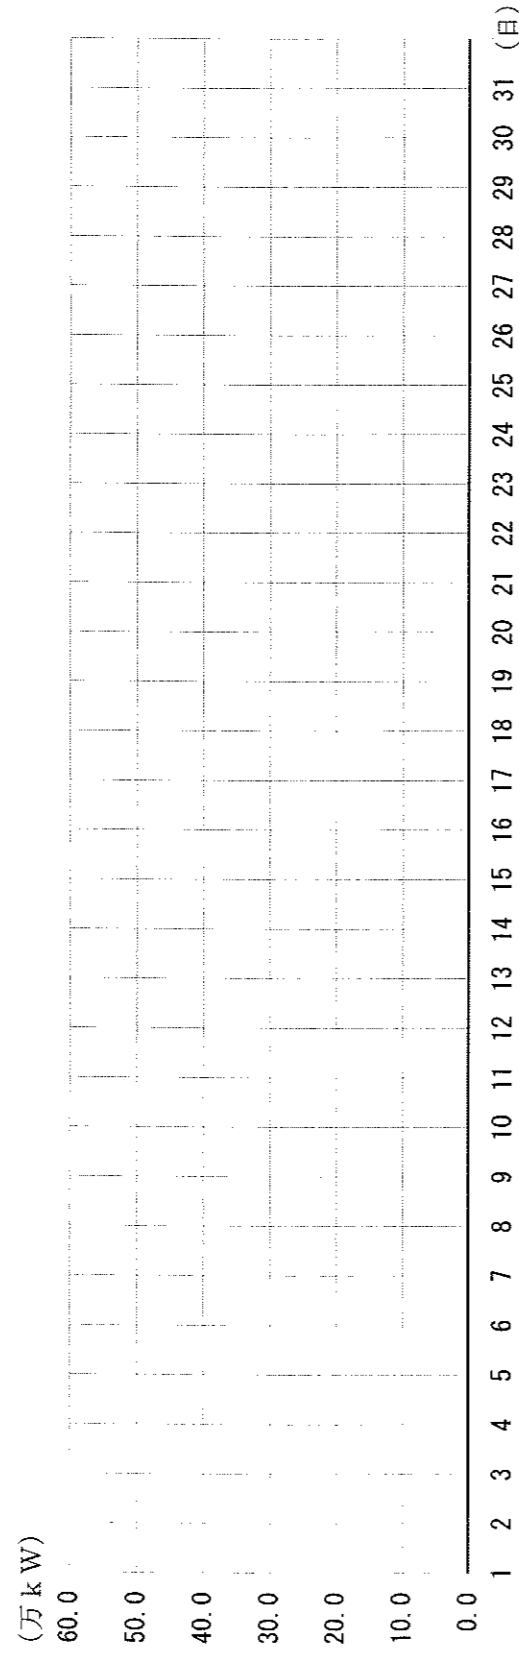

### 3. 特記事項

- (1) 第29回定期検査中
- (2) 第29回定期検査において計画している原子炉再循環系配管取替工事について8月1日(月)に国へ工事計画認可申請を行い、8月25日(木)に認可された。


## II. 2号機

### 1. 運転状況

発電時間 744 h      発電電力量 60.191.2 万 kWh      設備利用率 98.7 %

### 2. 主要項目

なし

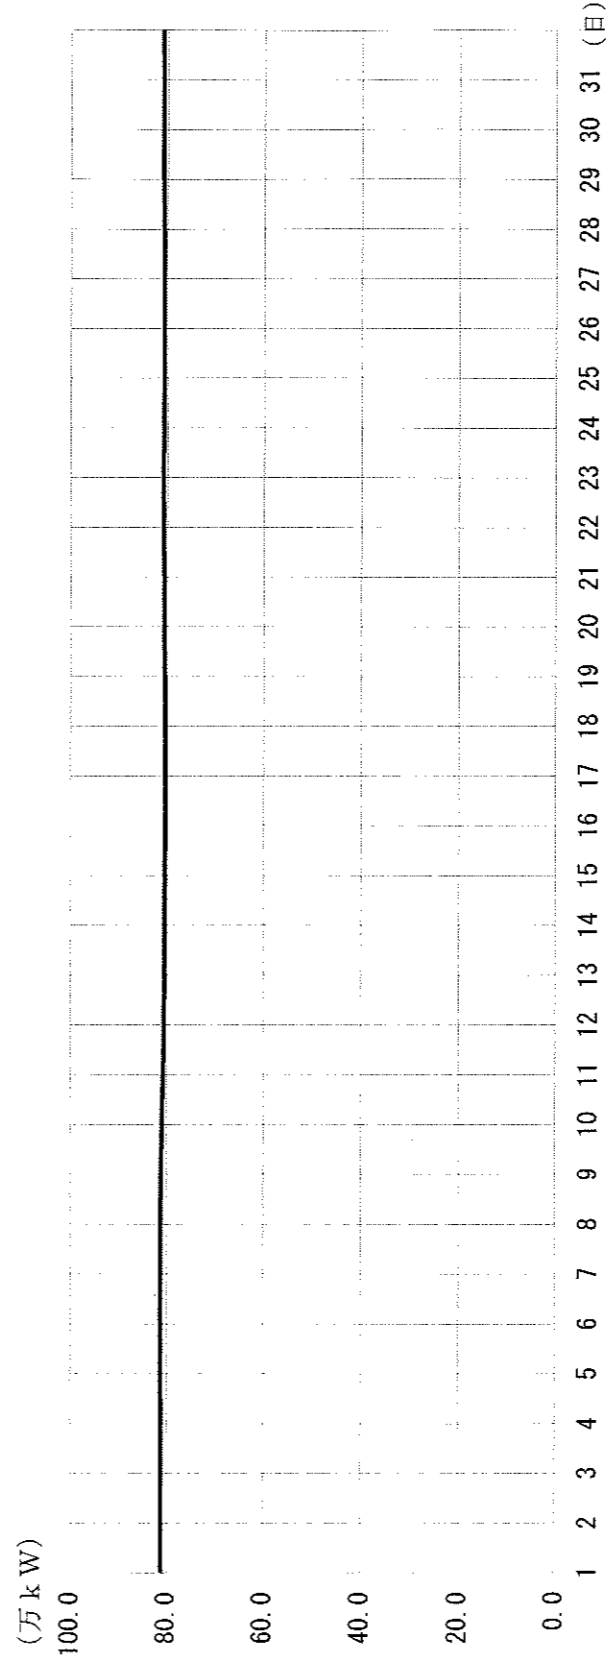

### 3. 特記事項

なし

## III. その他

なし