


島根原子力発電所1号機 取放水の水温（平成24年8月）

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備考
1	10時	0	22	27.6	27.8	0.2	
2	10時	0	22	27.0	27.1	0.1	
3	10時	0	22	26.8	26.9	0.1	
4	10時	0	22	24.1	24.2	0.1	
5	10時	0	22	26.5	26.6	0.1	
6	10時	0	22	26.7	26.7	0.0	
7	10時	0	22	24.3	24.4	0.1	
8	10時	0	22	24.0	24.0	0.0	
9	10時	0	22	23.9	24.0	0.1	
10	10時	0	22	23.5	23.6	0.1	
11	10時	0	22	24.5	24.6	0.1	
12	10時	0	22	25.2	25.2	0.0	
13	10時	0	22	25.9	26.0	0.1	
14	10時	0	22	27.3	27.3	0.0	
15	10時	0	22	27.3	27.4	0.1	
16	10時	0	22	27.2	27.3	0.1	
17	10時	0	22	27.3	27.4	0.1	
18	10時	0	22	27.9	28.0	0.1	
19	10時	0	22	27.5	27.5	0.0	
20	10時	0	22	28.6	28.7	0.1	
21	10時	0	22	27.6	27.7	0.1	
22	10時	0	22	27.8	27.9	0.1	
23	10時	0	22	28.1	28.1	0.0	
24	10時	0	22	27.5	27.5	0.0	
25	10時	0	22	27.4	27.5	0.1	
26	10時	0	22	28.1	28.2	0.1	
27	10時	0	22	28.2	28.3	0.1	
28	10時	0	22	27.6	27.7	0.1	
29	10時	0	22	28.3	28.4	0.1	
30	10時	0	22	28.7	28.7	0.0	
31	10時	0	22	28.7	28.7	0.0	

島根原子力発電所 1 号機 冷却水実績曲線 (平成24年8月)

観測時刻 10 時

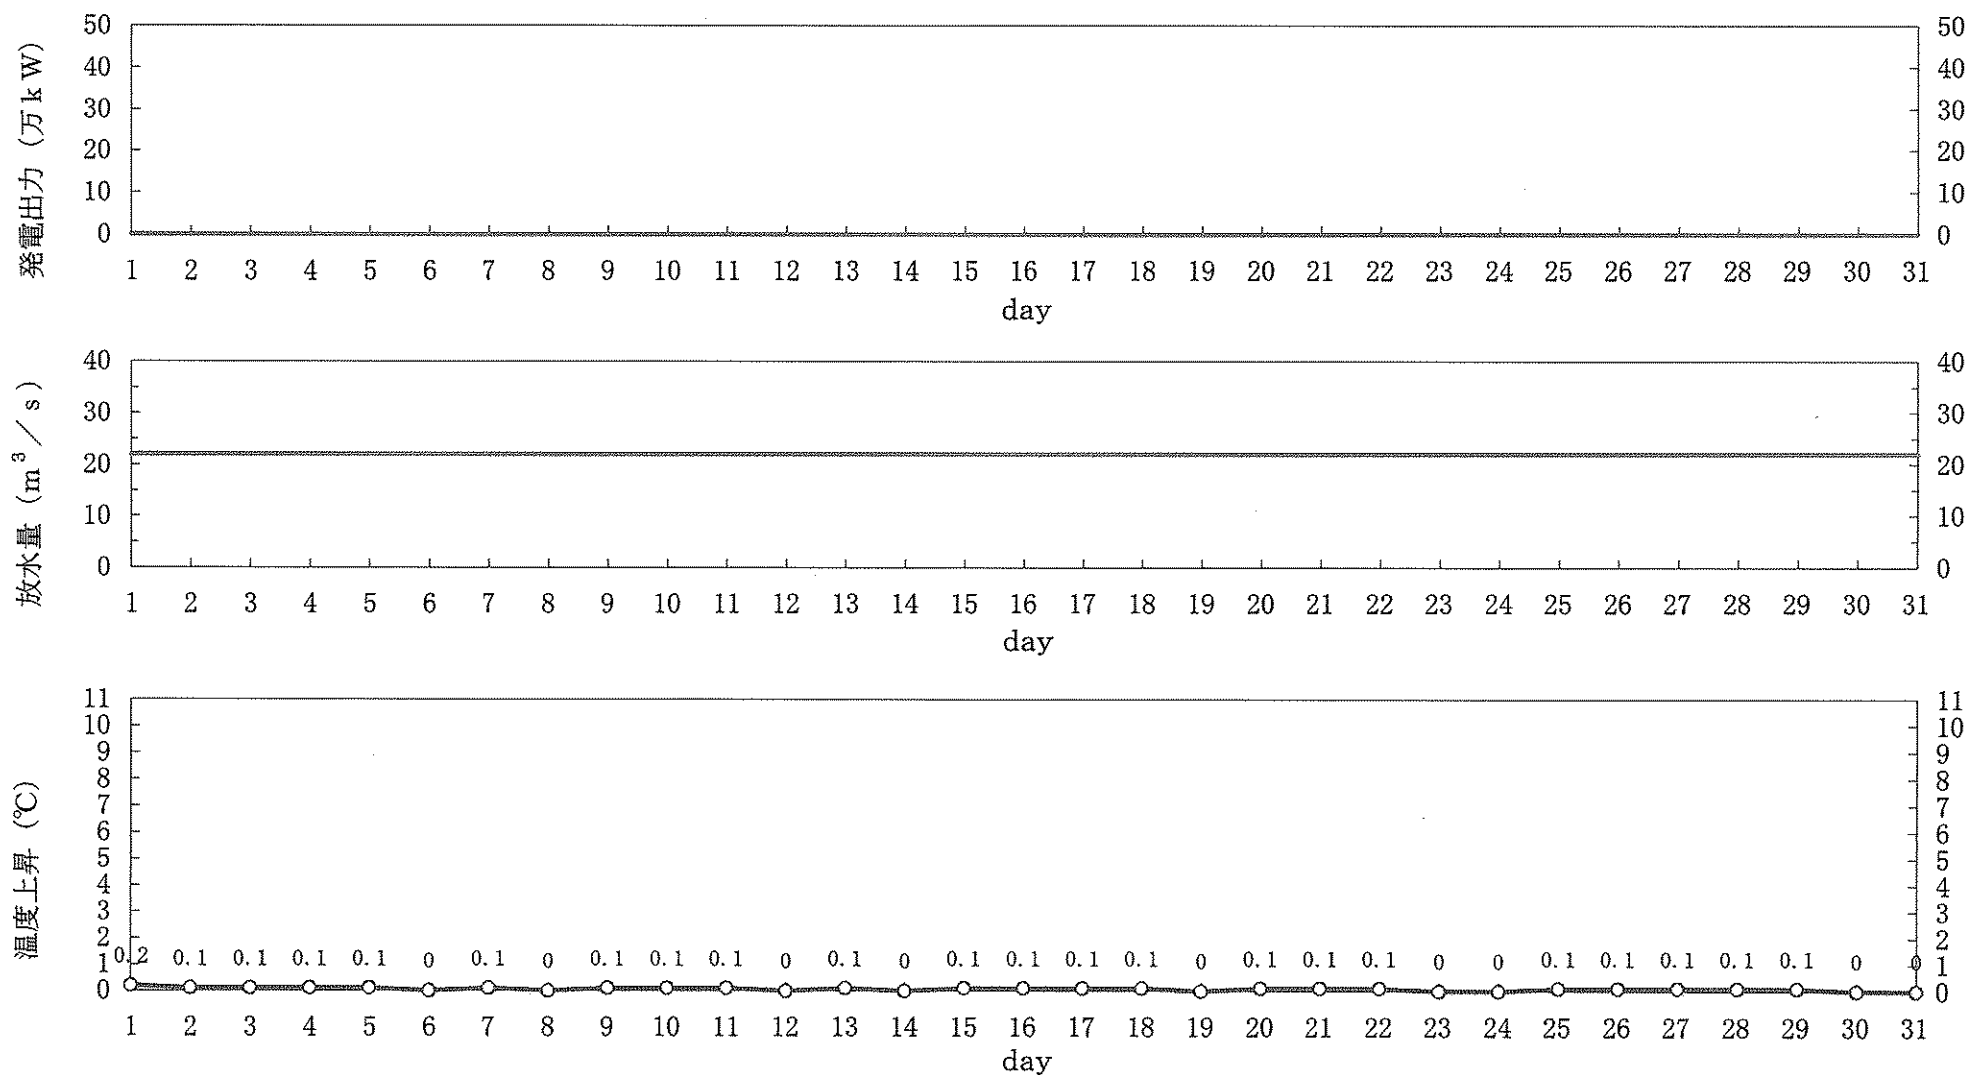




島根原子力発電所 2 号機 取放水の水温（平成24年8月）

日	時刻	発電出力 (万 kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備考
1	10時	0	2.4	27.6	28.8	1.2	※1
2	10時	0	2.4	27.0	28.5	1.5	※1
3	10時	0	2.4	26.8	28.1	1.3	※1
4	10時	0	2.4	24.1	27.5	3.4	※1
5	10時	0	2.4	26.5	27.2	0.7	※1
6	10時	0	2.4	26.7	27.0	0.3	※1
7	10時	0	2.4	24.3	27.8	3.5	※1
8	10時	0	2.4	24.0	26.9	2.9	※1
9	10時	0	2.4	23.9	25.4	1.5	※1
10	10時	0	2.4	23.5	25.2	1.7	※1
11	10時	0	2.4	24.5	24.9	0.4	※1
12	10時	0	2.4	25.2	25.7	0.5	※1
13	10時	0	2.4	25.9	26.4	0.5	※1
14	10時	0	2.4	27.3	28.0	0.7	※1
15	10時	0	2.4	27.3	27.9	0.6	※1
16	10時	0	2.4	27.2	28.2	1.0	※1
17	10時	0	2.4	27.3	28.6	1.3	※1
18	10時	0	2.4	27.9	28.3	0.4	※1
19	10時	0	2.4	27.5	28.4	0.9	※1
20	10時	0	2.4	28.6	29.1	0.5	※1
21	10時	0	2.4	27.6	28.8	1.2	※1
22	10時	0	2.4	27.8	28.5	0.7	※1
23	10時	0	2.4	28.1	28.7	0.6	※1
24	10時	0	2.4	27.5	28.7	1.2	※1
25	10時	0	2.4	27.4	29.2	1.8	※1
26	10時	0	2.4	28.1	29.0	0.9	※1
27	10時	0	2.4	28.2	28.7	0.5	※1
28	10時	0	2.4	27.6	29.1	1.5	※1
29	10時	0	2.4	28.3	29.1	0.8	※1
30	10時	0	2.4	28.7	29.5	0.8	※1
31	10時	0	2.4	28.7	29.5	0.8	※1

※1：取水温度は、1号機 取水温度（2号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 2 号機 冷却水実績曲線（平成24年8月）

観測時刻 10 時

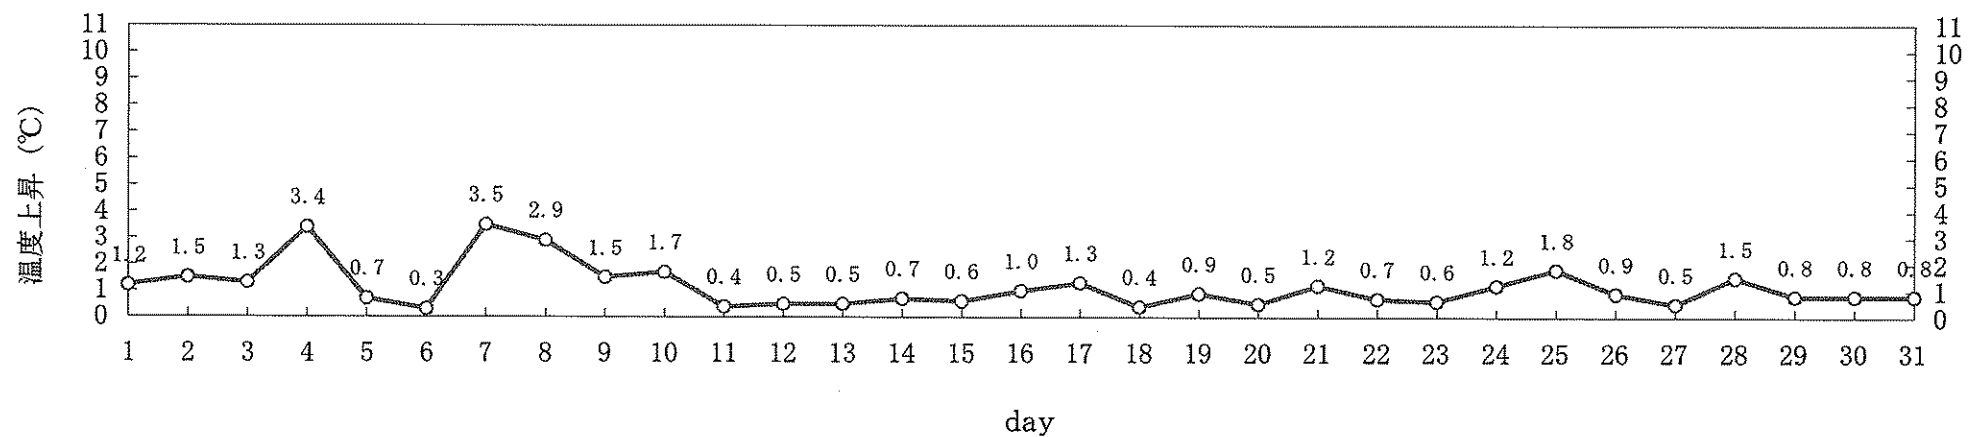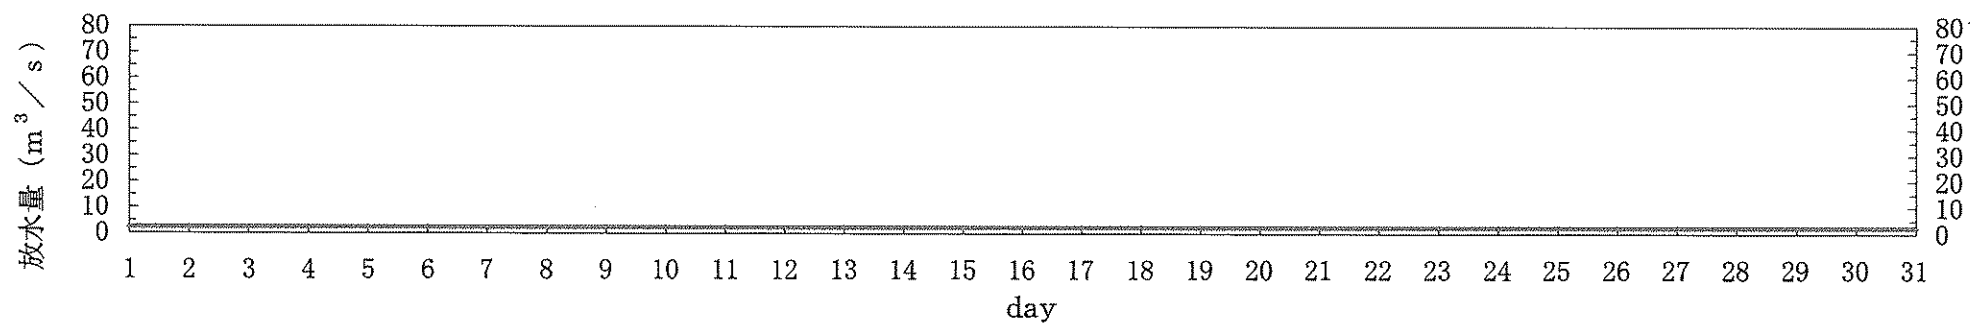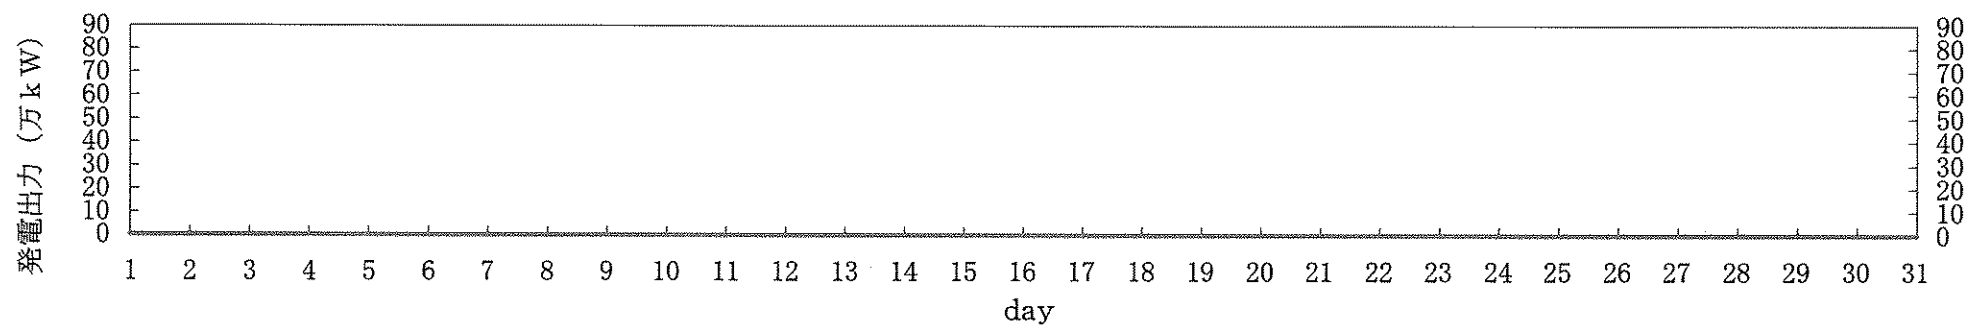

島根原子力発電所3号機 取放水の水温（平成24年8月）

日	時刻	発電出力 (万kW)	放水量 (m^3/s)	取水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	放水温度 ($^{\circ}\text{C}$)	温度上昇 ($^{\circ}\text{C}$)	備考
1	10時	0	3	27.6	27.5	0.0	※1
2	10時	0	3	27.0	26.4	0.0	※1
3	10時	0	3	26.8	26.0	0.0	※1
4	10時	0	3	24.1	24.0	0.0	※1
5	10時	0	3	26.5	25.4	0.0	※1
6	10時	0	3	26.7	26.2	0.0	※1
7	10時	0	3	24.3	26.0	1.7	※1
8	10時	0	3	24.0	24.5	0.5	※1
9	10時	0	3	23.9	23.9	0.0	※1
10	10時	0	3	23.5	23.4	0.0	※1
11	10時	0	3	24.5	24.5	0.0	※1
12	10時	0	3	25.2	25.0	0.0	※1
13	10時	0	3	25.9	26.6	0.7	※1
14	10時	0	3	27.3	28.3	1.0	※1
15	10時	0	3	27.3	28.2	0.9	※1
16	10時	0	3	27.2	27.9	0.7	※1
17	10時	0	3	27.3	28.4	1.1	※1
18	10時	0	3	27.9	28.5	0.6	※1
19	10時	0	3	27.5	28.3	0.8	※1
20	10時	0	3	28.6	28.9	0.3	※1
21	10時	0	3	27.6	28.1	0.5	※1
22	10時	0	3	27.8	28.5	0.7	※1
23	10時	0	3	28.1	28.7	0.6	※1
24	10時	0	3	27.5	28.8	1.3	※1
25	10時	0	3	27.4	28.2	0.8	※1
26	10時	0	3	28.1	28.8	0.7	※1
27	10時	0	3	28.2	28.6	0.4	※1
28	10時	0	3	27.6	28.2	0.6	※1
29	10時	0	3	28.3	29.1	0.8	※1
30	10時	0	3	28.7	29.7	1.0	※1
31	10時	0	3	28.7	29.5	0.8	※1

※1：取水温度は、1号機 取水温度（3号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所 3 号機 冷却水実績曲線 (平成24年8月)

観測時刻 10 時

