

島根原子力発電所 格子状定線の水温(2024年度第1四半期)

島根原子力発電所 格子状定線の水温(第1回)

(2024年5月30日 09:30~11:17)

2号機出力: 0 万kW

2号機放水量: 47 m³/s

天候:曇

気温: 20.0℃

○水温の最高 19.4 ℃(定線K・距離2000m・0m層、他1点)

3号機出力: 0 万kW

3号機放水量: 3 m³/s

風向・風速: 北北東、1.5 m/s

風浪: 1

○水温の最低 17.5 ℃(定線B・距離3500m・60m層、他1点)

定線	距離 (m)	開始 時刻	終了 時刻	測定水深 (m)																													
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30	40	50	60	70	海底上1m		
A線	750			漁具のため欠測																													
	1500	9:56	9:57	19.1	19.0	18.8	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.3	18.0	17.9	17.7	17.7			17.6	
	2500	10:06	10:07	19.2	18.9	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.2	18.2	18.1	18.0	17.7	17.6	17.6	17.6	17.6		17.6	
B線	750	9:31	9:32	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.3	18.2								18.0	
	1500			漁具のため欠測																													
	2000	11:16	11:17	19.3	19.1	18.8	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.3	18.3	18.2	17.8	17.7	17.6	17.6			17.6	
C線	3500	10:45	10:46	19.3	19.3	18.9	18.9	18.9	18.8	18.7	18.7	18.6	18.5	18.5	18.4	18.4	18.3	18.3	18.2	18.1	18.1	18.1	18.0	17.9	17.8	17.6	17.6	17.5	17.5	17.5			17.5
	500	9:38	9:38	19.1	18.7	18.7	18.6	18.5																								18.5	
	1000	9:45	9:46	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.3	18.2	18.2	18.2	18.1	18.1	18.0	18.0	18.0	17.9						17.9	
D線	1500			漁具のため欠測																													
	2000	11:08	11:09	19.3	19.1	19.0	18.9	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.1	17.7	17.6			17.6	
	500	9:30	9:31	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.7	18.7	18.7																						18.7
E線	750	9:48	9:49	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.1	17.9					18.5
	1000	9:52	9:52	18.9	18.8	18.6	18.7	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.1	17.9					17.8	
	1250	9:51	9:52	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.2	18.2	18.2	18.1	18.1	18.0	17.9	17.8				17.7
F線	1500	10:59	11:00	19.0	18.9	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.2	18.2	18.2	18.2	18.1	17.9	17.7					17.7
	500	9:34	9:34	18.8	18.8	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5																		18.5	
	750	9:44	9:45	18.8	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.2	18.1	18.1	18.1	18.1	17.9	17.8					17.8
G線	1000	9:57	9:57	18.8	18.8	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.1	17.9					17.8
	1250	10:39	10:40	19.0	19.0	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.2	18.2	18.1	18.0	17.8	17.8			17.8	
	1500	10:43	10:44	19.0	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.4	18.4	18.4	18.2	18.2	18.2	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	17.9	17.8	17.7					17.7
H線	2000	10:49	10:50	19.0	19.0	18.9	18.9	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.7	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.3	18.2	18.0	17.8	17.7	17.7				17.7
	3500	11:03	11:05	19.3	19.2	19.0	19.0	18.9	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.2	18.2	18.2	18.2	18.1	18.1	17.9	17.8	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6
	500	9:37	9:38	18.9	18.9	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6																							18.5
I線	750	9:41	9:41	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.3	18.3	18.2	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.9	17.8						17.8
	1000	10:01	10:02	18.9	18.8	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.1	17.9						17.8
	1250	10:34	10:35	19.0	18.9	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.2	18.1	18.0	17.8		17.7					17.7
J線	1500	10:37	10:38	19.0	18.8	18.7	18.8	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.1	17.9	17.7					17.7
	0			工事のため欠測																													
	250	9:31	9:31	19.1	19.0	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.0	17.9	17.9	17.8	17.8	17.8							17.8
K線	500	9:35	9:36	19.0	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.3	18.1	17.9	17.9	17.9	17.8	17.8	17.8	17.7	17.7					17.7
	750	9:54	9:55	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.3	18.1	18.1	18.1	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.8	17.8					17.8	
	1000	10:02	10:03	19.0	19.0	18.8	18.6	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.1	17.8						17.7	
L線	1250	10:19	10:19	19.0	18.9	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.2	18.1	18.1	18.1	18.0	17.8	17.7						17.7
	1500	10:31	10:32	19.2	19.1	18.9	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.2	18.2	18.1	18.1	17.8	17.7						17.7
	2000	10:45	10:46	19.2	19.2	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.3	18.3	18.3	18.2	18.2	18.2	17.8	17.7	17.7				17.7
M線	0	9:34	9:34	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6																									18.6
	250	9:37	9:37	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.4	18.4	18.4																		18.4	
	500	9:42	9:43	18.9	18.9	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.3	18.3	18.2	18.0	17.9	17.8						17.8	
N線	750	9:47	9:48	18.9	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.3	18.1	18.1	18.1	18.1	18.0	17.8						17.8
	1000	10:07	10:08	18.8	18.8	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.1	17.8						17.7	
	1250	10:13	10:14	19.1	18.9	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.2	18.1	18.1	17.8	17.7						17.7
O線	1500	10:25	10:26	19.1	19.1	18.8	18.7	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.2	18.1	18.1	18.1	17.8	17.7						17.7

(2024年5月30日 13:30~15:14)

○水温の最低 17.6 °C (定線B・距離3500m・40m層, 他15点)

添付

:水温の最低

定線	距離 (m)	開始 時刻	終了 時刻	測 定 水 深 (m)																											
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30	40	50	60	70	海底上1m
I線	0	13:31	13:31	19.0	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.3	18.2											18.6
	250	13:39	13:40	19.3	19.3	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.2	18.1	18.1	18.1	18.0	18.0	17.9						18.3
	500	13:42	13:43	19.3	18.9	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.2	18.1	18.1	18.1	18.1	18.0	18.0	18.0	17.9	17.9					17.9
	750	13:48	13:49	19.8	19.3	18.8	18.8	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.3	18.3	18.2	18.2	18.1	18.1	18.1	18.0	17.9	17.9				17.9
	1000	13:53	13:53	19.5	19.5	18.9	18.8	18.7	18.7	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.3	18.2	18.1	18.1	18.1	17.9	17.9	17.9				17.8
	1250	13:57	13:58	19.4	19.4	19.3	18.7	18.7	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.2	18.2	18.2	18.1	18.1	18.1	17.9	17.8	17.8				17.8
	1500	14:02	14:03	18.9	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	17.8	17.8	17.8				17.7
	2000	14:08	14:09	19.4	19.3	19.0	18.8	18.7	18.6	18.6	18.5	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.0	17.8	17.7	17.7			17.7
J線	2500	14:14	14:15	19.6	19.6	19.5	19.5	19.2	18.8	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.2	18.2	18.1	18.0	17.7	17.7	17.6		17.6
	0	13:33	13:33	19.7	19.3	18.9	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.2															18.2
	250	13:36	13:36	19.1	19.1	18.9	18.7	18.7	18.7	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.1	17.9	17.9	17.9	17.9									17.9
	500	13:51	13:52	19.6	19.2	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.2	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0						18.0
	750	13:59	14:00	19.5	19.3	18.9	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.3	18.3	18.2	18.1	18.1	18.1	18.1	18.0	18.0	17.9				17.9
	1000	14:03	14:04	19.4	19.4	18.9	18.7	18.7	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.2	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	17.9	17.9				17.8
	1250	14:16	14:17	19.4	19.3	18.8	18.7	18.7	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.3	18.2	18.2	18.2	18.1	18.1	18.1	17.9	17.9	17.8				17.8
	1500	14:25	14:26	19.5	19.4	18.9	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.1	17.8	17.8		17.8
K線	0	13:30	13:30	19.3	19.1	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5																	18.5	
	250	13:39	13:39	19.1	19.0	18.8	18.7	18.7	18.7	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4														18.4
	500	14:40	14:41	19.5	19.5	18.9	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.3	18.3	18.3	18.2	18.1	18.1	17.9	17.9	17.9	17.9						17.9
	750	13:55	13:56	19.3	19.1	18.8	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.1	18.1	18.1	18.1	18.0	17.9					17.9
	1000	14:08	14:08	19.2	18.9	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.2	18.1	18.1	18.1	18.0	17.9					17.9
	1250	14:12	14:13	19.3	19.3	18.9	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.3	18.2	18.2	18.1	18.1	18.1	18.1	17.9	17.9					17.8
	1500	14:21	14:22	19.4	19.4	19.3	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	17.9	17.9	17.8				17.8
	2000	14:31	14:32	19.3	19.3	19.3	18.9	18.7	18.7	18.6	18.5	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.1	17.8	17.6				17.7
L線	500	13:42	13:43	19.4	19.2	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.2	18.1	18.0	18.0	17.9	17.9	17.9	17.9							17.9
	750	13:54	13:54	19.4	18.8	18.8	18.7	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.2	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0							18.0
	1000	13:58	13:59	19.2	19.2	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.1	18.1	18.1	18.1	18.0	17.9					17.9
	1250	14:11	14:12	19.3	19.1	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.2	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.0	17.9					17.9
	1500	14:16	14:17	19.3	19.3	19.1	18.7	18.7	18.7	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.3	18.2	18.2	18.2	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	17.9	17.9					17.8
M線	500	13:46	13:46	19.5	19.4	19.1	18.8	18.7	18.7																						18.6
	1000	14:02	14:03	19.3	19.2	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.3	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	17.9						17.9
	1500	14:20	14:21	19.4	19.4	19.1	18.9	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6	18.5	18.5	18.4	18.4	18.3	18.3	18.2	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.0	17.9					17.9
	2000	14:13	14:15	19.2	19.2	19.2	19.0	18.8	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.3	18.3	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.0	17.7				17.7
	3500	14:26	14:28	19.6	19.5	19.5	19.4	19.1	19.0	19.0	19.0	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.1	17.9	17.7	17.6	17.6	
N線	500	13:58	13:59	19.6	19.2	18.9	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.3	18.1	18.0									18.0
	1000	13:42	13:42	19.2	19.0	19.0	18.9	18.9	18.8	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.3	18.1	18.0	18.0	18.0									17.9
	1500	13:56	13:57	19.3	19.3	19.3	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.2	18.2	18.1	18.0	18.0						18.0
O線	0	13:43	13:43	19.8	19.1	18.8	18.7	18.6																							18.6
	500	13:52	13:52	19.8	19.3	19.1	18.9	18.7	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4																18.4
	2000	13:32	13:33	19.3	19.3	18.8	18.7	18.6	18.6	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.1						18.0
	2500	13:38	13:39	19.4	19.3	18.9	18.8	18.7	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.2	18.1	17.8				

島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図（基準水温との温度差）

2024年 5月 30日 第1回
9時 30分～11時 17分

出力 (万 kW)	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m^3/s)	2号機	47
	3号機	3
天候		曇
気温	($^{\circ}\text{C}$)	20.0
風向		北北東
風速	(m/s)	1.5
風浪		1







[基準水温]

A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500 の6点の平均値

[1 $^{\circ}\text{C}$ 上昇域予測包絡範囲の凡例]

——— 島根原子力発電所2号機修正環境影響調査書より

----- 島根原子力発電所3号機環境影響評価書より

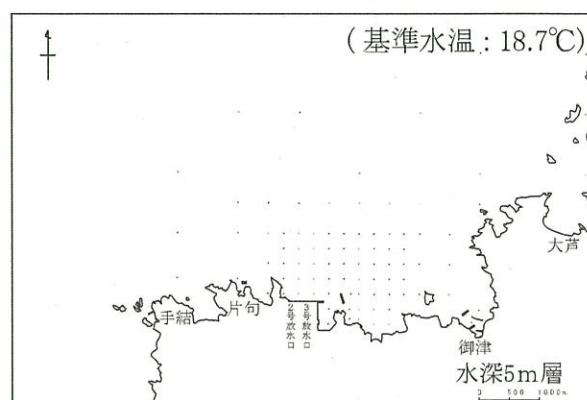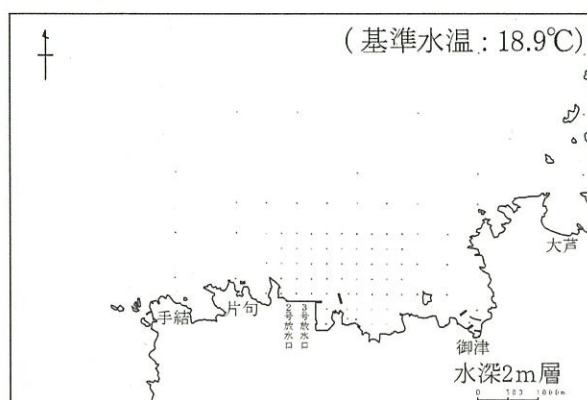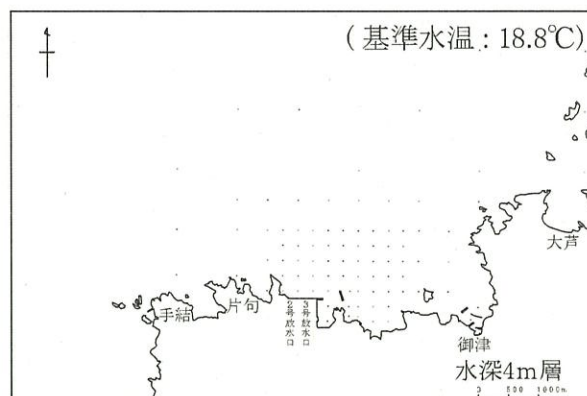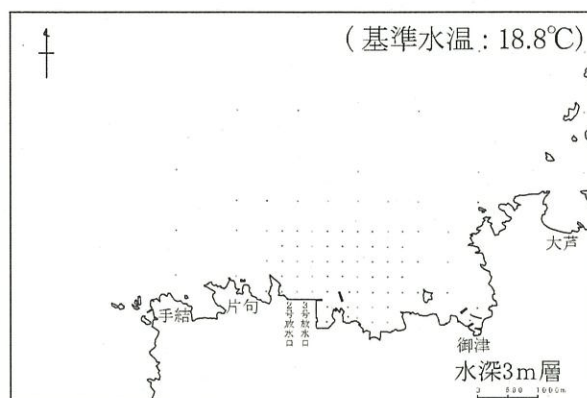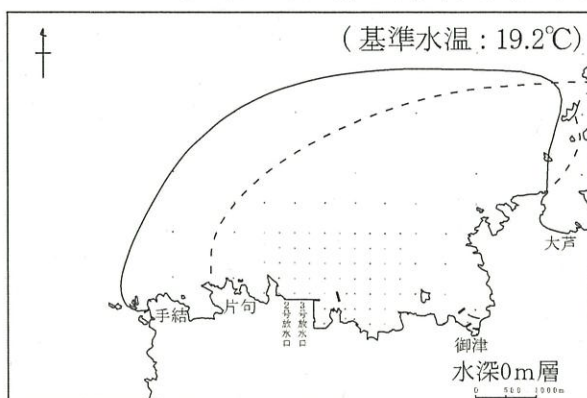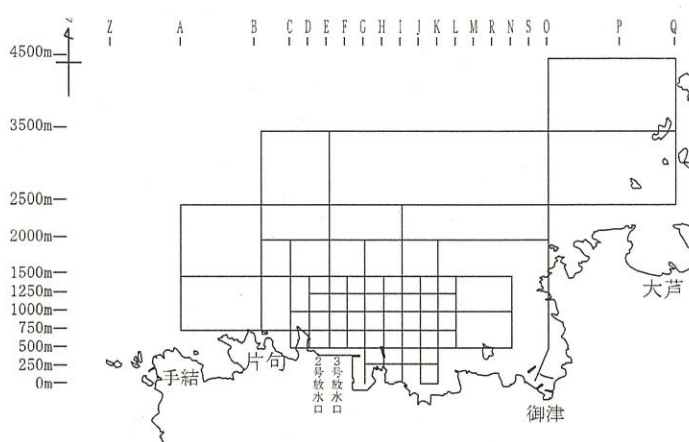

◎基準水温より1 $^{\circ}\text{C}$ 以上高い水温上昇域は確認
されなかった。

基準水温より1 $^{\circ}\text{C}$ 以上高い水温上昇域
基準水温より2 $^{\circ}\text{C}$ 以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図（基準水温との温度差）

2024年 5月 30日 第2回
13時 30分～15時 14分

出力 (万 kW)	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m^3/s)	2号機	47
	3号機	3
天 候		曇
気 温	($^{\circ}\text{C}$)	23.0
風 向		北北東
風 速	(m/s)	1.0
風 浪		1





[基準水温]

A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、
P3500 の 6 点の平均値

[1 $^{\circ}\text{C}$ 上昇域予測包絡範囲の凡例]

————— 島根原子力発電所 2号機修正環境影響調査書より

----- 島根原子力発電所 3号機環境影響評価書より

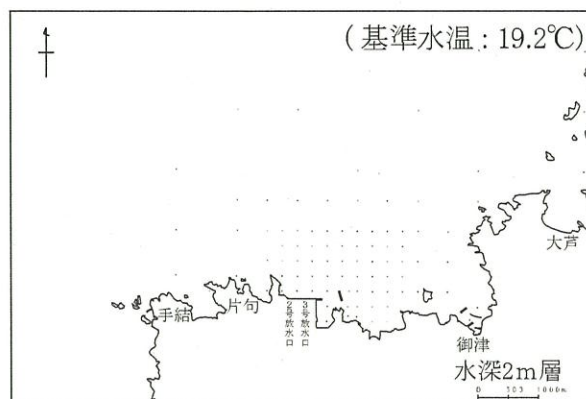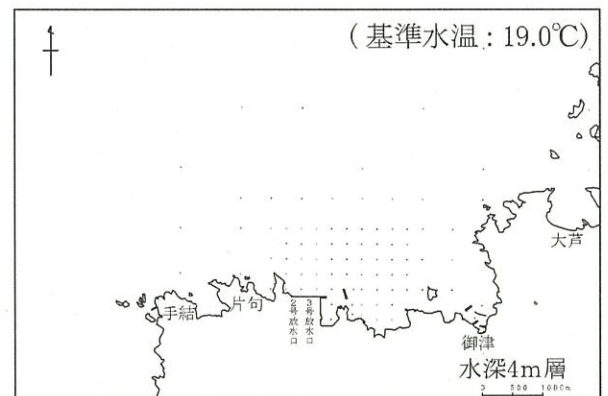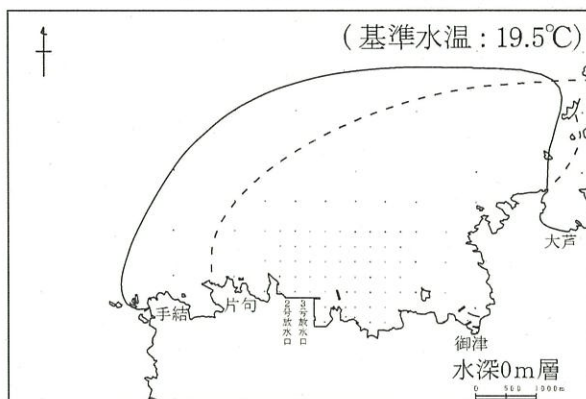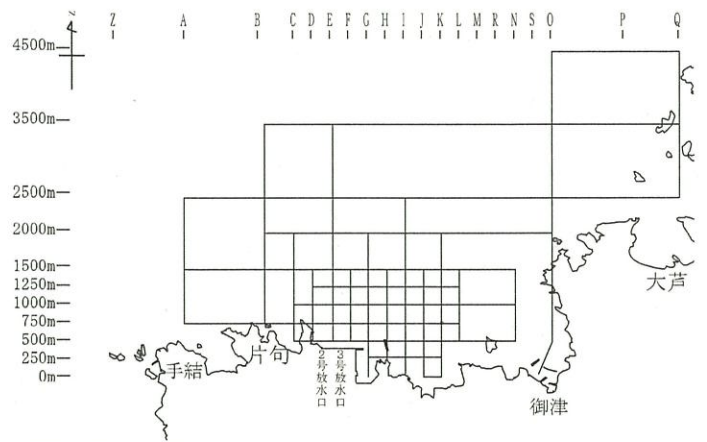









◎基準水温より 1 $^{\circ}\text{C}$ 以上高い水温上昇域は確認
されなかった。

■ 基準水温より 1 $^{\circ}\text{C}$ 以上高い水温上昇域
■ 基準水温より 2 $^{\circ}\text{C}$ 以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水溫鉛直分布図（基準水溫との温度差）

2024年 5月 30日 第1回
9時 30分～11時 17分

出力 (万kW)	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	2号機	47
	3号機	3
天 候	曇	
気 温	(°C)	20.0
風 向	北北東	
風 速	(m/s)	1.5
風 浪	1	

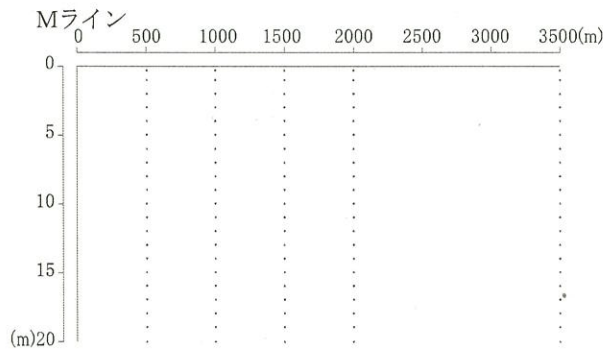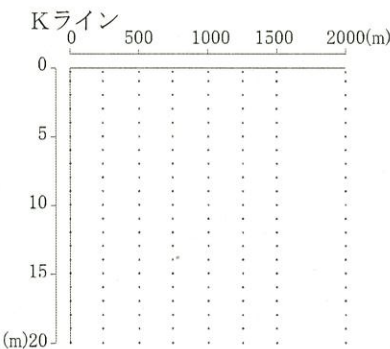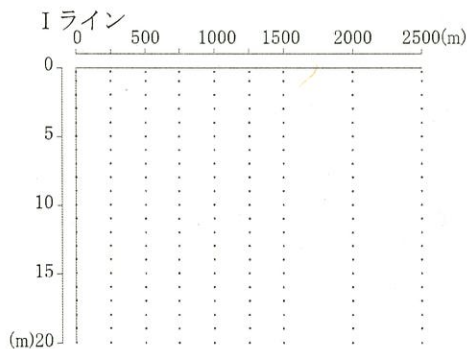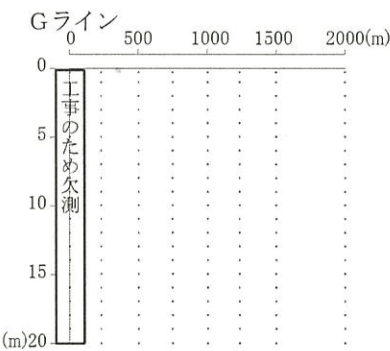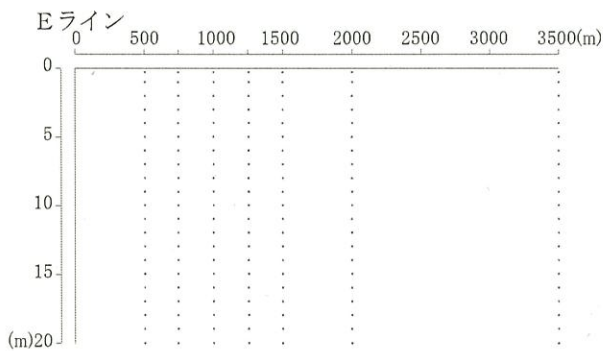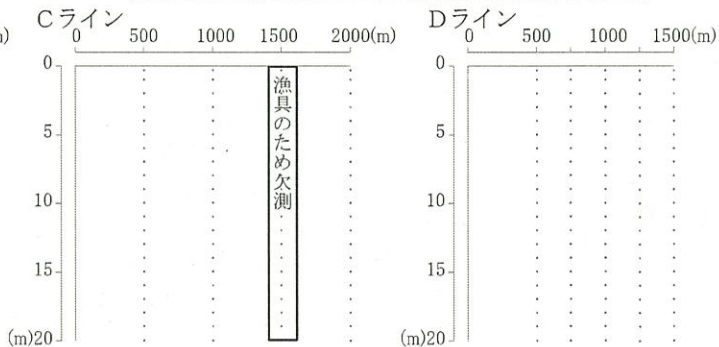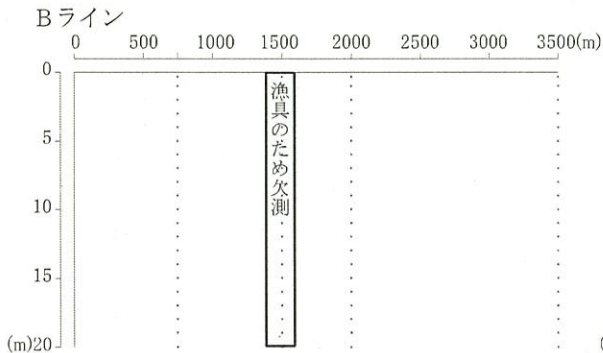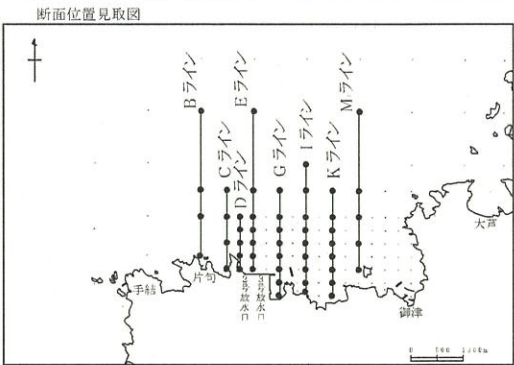

基準水溫より1℃以上高い水溫上昇域
基準水溫より2℃以上高い水溫上昇域









水深	基準水溫(°C)
0m層	19.2
1m層	19.0
2m層	18.9
3m層	18.8
4m層	18.8
5m層	18.7

〔基準水溫〕
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500の6点の平均値

島根原子力発電所 格子状定線の水溫鉛直分布図（基準水溫との温度差）

2024年 5月30日 第2回
13時 30分～ 15時 14分

出力 (万kW)	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m ³ /s)	2号機	47
	3号機	3
天 候		曇
気 温	(℃)	23.0
風 向		北北東
風 速	(m/s)	1.0
風 浪		1

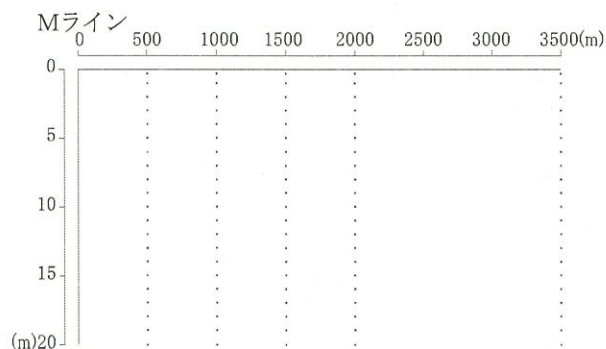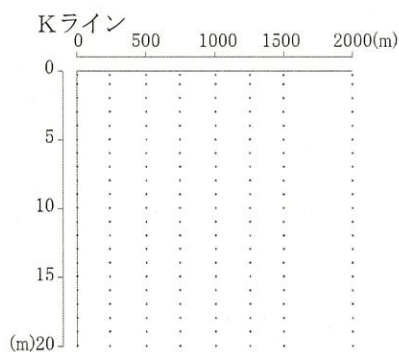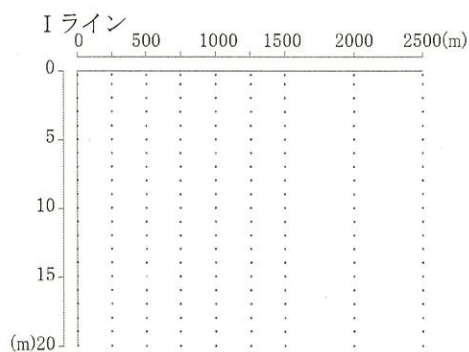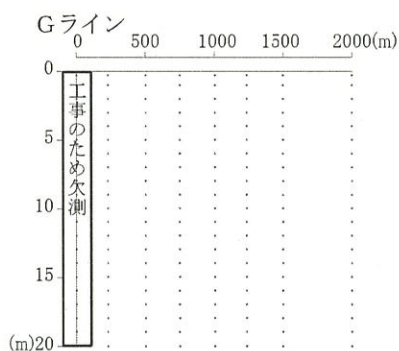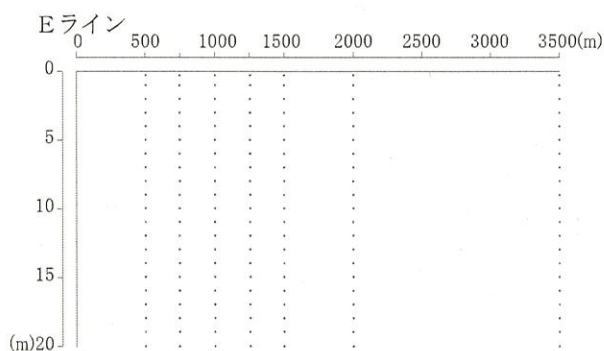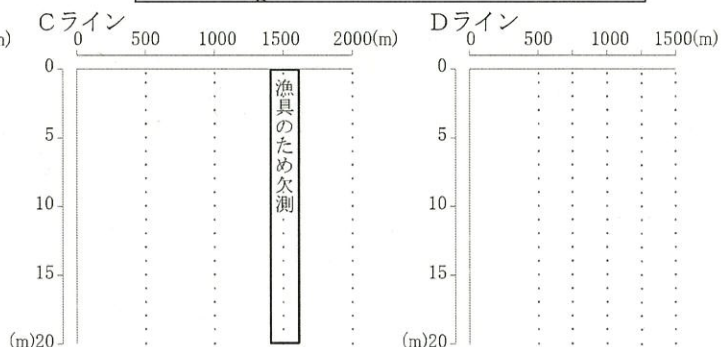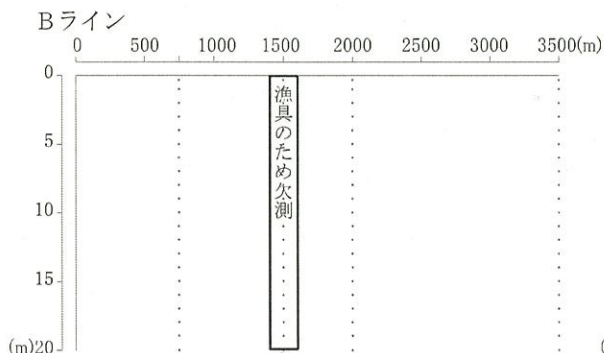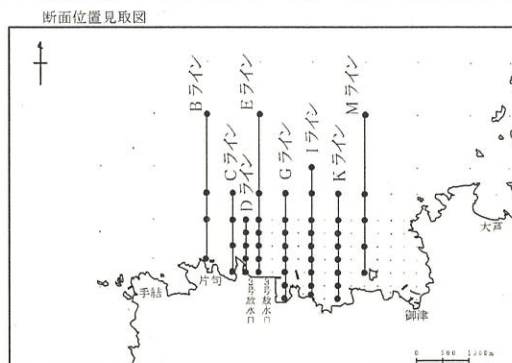

基準水溫より1℃以上高い水溫上昇域
基準水溫より2℃以上高い水溫上昇域

〔基準水溫〕
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500 の6点の平均値

水深	基準水溫(℃)
0m層	19.5
1m層	19.4
2m層	19.2
3m層	19.0
4m層	19.0
5m層	18.9