


温排水 調査結果 平成18年度

各測定ポイントの1m層平均水温

- 取水口(輪谷湾)
- 1号機放水口
- 2号機放水口
- 1号機放水口沖
- 御津
- 片匂

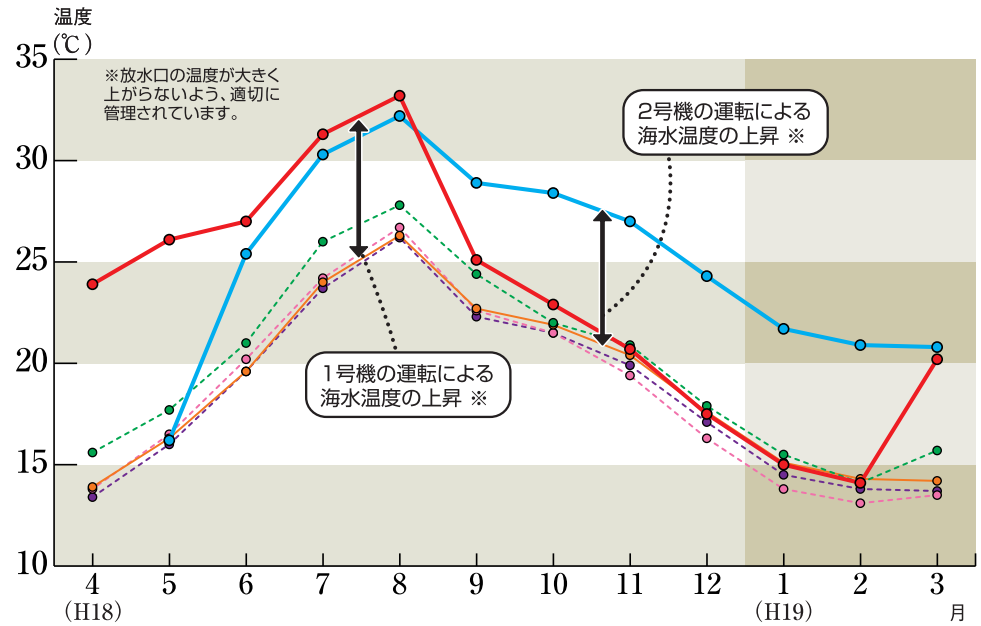

水温の分布状況(基準水温との温度差)【0m層】

第1四半期



測定日	運転状況	発電出力(万kw)	放水量(m ³ /s)
H18.4.18	1号機	47	22
	2号機	0	2.4

第3四半期



測定日	運転状況	発電出力(万kw)	放水量(m ³ /s)
H18.11.1	1号機	0	1
	2号機	82	60

第2四半期



測定日	運転状況	発電出力(万kw)	放水量(m ³ /s)
H18.8.7	1号機	46	30
	2号機	81	60

第4四半期



測定日	運転状況	発電出力(万kw)	放水量(m ³ /s)
H19.2.8	1号機	0	22
	2号機	82	60

※基準水温:温排水の影響がないと考えられる測定ポイント5地点の平均水温