

# 島根原子力発電所周辺 環境放射線等調査結果

平成19年度 第1・四半期

島根県

## ま え が き

「平成19年度島根原子力発電所周辺環境放射線等測定計画」に基づき、発電所周辺地域の環境放射線等の調査を行った。

この報告書は、平成19年4月から6月の測定結果について、

「島根原子力発電所周辺環境放射線等測定技術会」において検討、確認されたものを取りまとめたものである。

# 目 次

## I 環境放射線関係

1. 調査機関	1
2. 調査項目及び測定法	1
3. 調査結果の概要	2
4. 調査項目別測定結果	5
(1) 空間放射線	5
1) 積算線量	5
2) 線量率	6
(2) 環境試料中の放射能	8
1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種	8
2) トリチウム	14
3) ストロンチウム90	15
付図1. 環境放射線測定地点図	16
付図2. 環境放射線測定地点図(海域拡大図)	17

## II 温排水関係

1. 調査機関	18
2. 調査項目及び測定法	18
3. 今期の島根原子力発電所の運転状況	18
4. 調査結果の概要	19
(1) 沖合定線	19
(2) 格子状定線	21
(3) 沿岸定点	22
(4) 水色	23
[添付資料]	
資料1-1 島根原子力発電所 沖合定線の水温	24
資料1-2 島根原子力発電所 沖合定線の水温水平分布図	25
資料1-3 島根原子力発電所 沖合定線の水温鉛直分布図	26
資料1-4 島根原子力発電所 基準水温より水温が高かった点の過去の出現範囲	27
資料2-1 島根原子力発電所 格子状定線の水温	28
資料2-2 島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図	32
資料2-3 島根原子力発電所 格子状定線の水温鉛直分布図	34
資料3-1 島根原子力発電所 沿岸定点の水温	36
資料3-2 島根原子力発電所 沿岸定点の水温推移	39
資料3-3 島根原子力発電所 沖合定線測定日の沿岸定点水温測定結果	40
付図3. 温排水測定地点図	41

## III 参考資料

1. 島根原子力発電所敷地内におけるモニタリングポスト測定結果	42
2. 島根原子力発電所における放射性廃棄物管理の状況	43
3. 島根原子力発電所の運転状況	44
4. 用語の解説	45

# I 環境放射線關係



## 調査内容

平成19年4月～6月の調査内容は次のとおりである。

1. 調査機関 島根県、中国電力株式会社

### 2. 調査項目及び測定法

調査項目		測定機関	測定法		測定機器		
空間 放射線	積算線量	島根県 中国電力	放射線熱ルミネセンス法		熱ルミネセンス線量計 (TLD)		
	線量率 (モニタリングポスト)	島根県	エネルギー補償方式		NaI(Tl)シンチレーション 検出器		
	線量率 (モニタリングカー)	島根県	同上		同上		
環境 試験 料 中 の 放 射 能	ガンマ線	浮遊塵 海底土	島根県	計測試料	文部科学省編 「ゲルマニウム 半導体検出器 によるγ線ス ペクトロメト リー」による。	高分解能 γ線スペクトロメータ (高純度ゲルマニウム検出器)	
			捕集フィルター				
	放出核種	海水 陸水 牛乳 植農産物 海産物	島根県 中国電力	風乾物			生試料
				共沈物			
				濃縮物			
				灰化物(ヨウ素 131以外の核種)			
				生体(ヨウ素 131)			
ストロンチウム90	海水 植農産物 海産物	島根県	文部科学省編 「放射性ストロンチウム分析法」 による。		低バックグラウンド ガスフロー計数装置		
			海水 陸水	島根県 中国電力		文部科学省編 「トリチウム分析法」による。	

### 3. 調査結果の概要

今期の調査結果について、各々の測定項目ごとに詳細な検討を行ったが、島根原子力発電所の運転による影響は認められなかった。

#### (1) 空間放射線

##### 1) 積算線量

上講武地点を除くすべての測定地点で平常の変動幅内の線量であった。

なお、上講武地点については、上講武公会堂移転工事に伴い、期間の途中で線量計を回収したため欠測とした。

##### 2) 線量率

###### a) モニタリングポストによる測定

4月に深田北局、片句局、大芦局及び手結局、5月に西浜佐陀局、深田北局、片句局、佐陀本郷局、末次局及び大芦局、6月に全ての測定局で平常の変動幅を外れる線量率が測定された。いずれも降水による線量率の増加あるいは確率的変動による線量率の低下であった。

###### b) モニタリングカーによる測定

すべての測定地点において、平常の変動幅内の線量率であった。


#### (2) 環境試料中の放射能

##### 1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種

植物、農産物、海水及び海産生物からセシウム 137 が検出されたが、平常の変動幅内であり、過去の大気圏内核実験等によるものと考えられる。

##### 2) トリチウム

陸水からトリチウムが検出されたが、平常の変動幅内であり、過去の大気圏内核実験等によるものと考えられる。

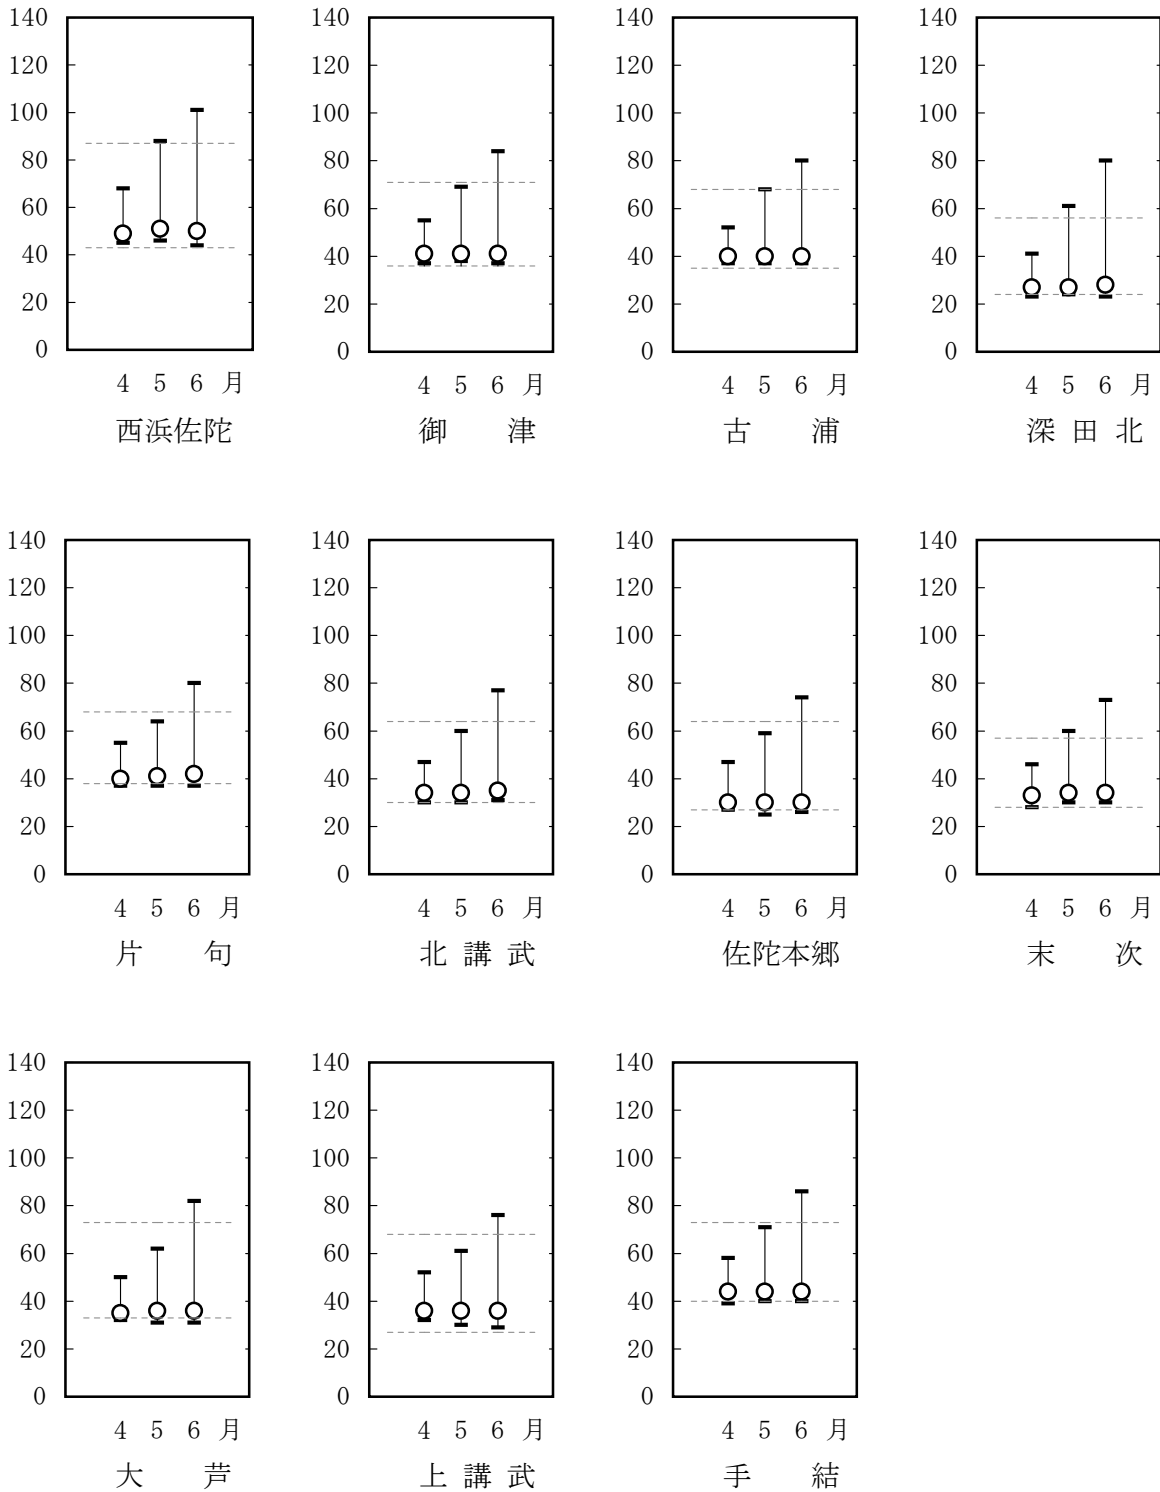

モニタリングポスト各局の月間の平均値、最高値及び最低値（単位：nGy/h）

最高値  

 平均値  

 最低値
 

 .....  
 .....  
 平常の変動幅 : 平成13~14年度の全データから求めた累積相対度数分布の (平均値±3×標準偏差) 相当の範囲。



## 環 境 試 料 中 の 放 射 能

ガンマ線スペクトロメトリー対象核種

試料名	測定 試料数	測定結果						前年同期の <sup>137</sup> Cs	単位
		<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs		
浮遊塵	2	ND	ND	ND	ND	/	ND	ND	μBq/m <sup>3</sup>
海水	7	ND	ND	ND	ND	/	1.2~ 2.4	1.8~2.8	mBq/l
陸水	池水	3	ND	ND	ND	/	ND	ND	
	水道原水	4	ND	ND	ND	/	ND	ND	
植物	松葉	1	ND	ND	ND	ND	0.04	0.06	Bq/kg (生)
農産物	大根	1	ND	ND	ND	/	ND	ND	
	キャベツ	2	ND	ND	ND	/	ND~ 0.01	ND	
	茶	2	ND	ND	ND	ND	0.03~ 0.06	ND~0.04	
海産 生物	かさご	1	ND	ND	ND	/	0.11	0.15 (注2)	
	さぎえ	4	ND	ND	ND	/	ND	ND	
	あらめ	1	ND	ND	ND	/	ND	ND	
	わかめ	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	ほんだわら類	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
海底土	3	ND	ND	ND	ND	/	ND	ND	Bq/kg (風乾物)
牛乳	原乳	2	/	/	/	ND	/	ND ( <sup>131</sup> I)	mBq/l

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
2. 前年度が欠測であったので、前々年度同期の値を示す。

トリチウム

試料名	測定試料数	測定結果	前年同期 の測定値	単位
海水	5	ND	ND	Bq/l
池水	2	0.50~0.54	ND~0.59	
水道原水	2	0.44~0.56	0.39~0.48	

- (注) NDは検出下限値未満を示す。

#### 4. 調査項目別測定結果

##### (1) 空間放射線

##### 1) 積算線量

単 位 : 【mGy/90 日】

測定地点	測定値				平常の変動幅	年間線量 (mGy/365日)	測定者	備考
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
一 矢	0.16				0.14~0.16		中国電力	
佐 陀 本 郷	0.14				0.12~0.14		〃	
深 田	0.13				0.11~0.13		〃	
片 匂	0.16				0.15~0.17		島根県	
	0.17						中国電力	
御 津	0.15				0.14~0.16		島根県	
	0.16						中国電力	
且 過	0.14				0.12~0.14		〃	
古 浦	0.13				0.12~0.14		島根県	
	0.14						中国電力	
恵 曇	0.13				0.12~0.14		〃	
手 結	0.11				0.10~0.12		〃	
上 講 武	欠測 (注3)				0.13~0.16		島根県	
南 講 武	0.12				0.11~0.13		〃	
	0.13						中国電力	
佐 陀 宮 内	0.15				0.14~0.16		島根県	
大 芦	0.14				0.13~0.15		〃	
加 賀	0.11				0.11~0.12		〃	
西 生 馬	0.16				0.14~0.18		〃	
西 川 津	0.14				0.13~0.17		〃	

- (注) 1. 測定方法 熱ルミネセンス線量計 (TLD) で測定した。  
 2. 積算線量の「平常の変動幅」は前年度までの5年間の最小値から最大値までの範囲である。  
 3. 上講武地点は、上講武公会堂移転工事に伴い、5月25日にTLDを回収したため欠測とした。なお、参考までに5月25日までの測定値から算出した値は0.16 mGy/90日であった。

2) 線量率

a) モニタリングポストによる測定

単 位 : 【nGy/h】

測定地点	区 分	測 定 値			平常の変動幅	備 考
		4月	5月	6月		
西 浜 佐 陀	平 均 値	49	51	50	43～87	
	最 高 値	68	88	101		
	最 低 値	45	46	44		
御 津	平 均 値	41	41	41	36～71	
	最 高 値	55	69	84		
	最 低 値	37	38	37		
古 浦	平 均 値	40	40	40	35～68	
	最 高 値	52	68	80		
	最 低 値	37	37	37		
深 田 北	平 均 値	27	27	28	24～56	
	最 高 値	41	61	80		
	最 低 値	23	24	23		
片 匂	平 均 値	40	41	42	38～68	
	最 高 値	55	64	80		
	最 低 値	37	37	37		
北 講 武	平 均 値	34	34	35	30～64	
	最 高 値	47	60	77		
	最 低 値	30	30	31		
佐 陀 本 郷	平 均 値	30	30	30	27～64	
	最 高 値	47	59	74		
	最 低 値	27	25	26		
末 次	平 均 値	33	34	34	28～57	
	最 高 値	46	60	73		
	最 低 値	28	30	30		
大 芦	平 均 値	35	36	36	33～73	
	最 高 値	50	62	82		
	最 低 値	32	31	31		
上 講 武	平 均 値	36	36	36	27～68	
	最 高 値	52	61	76		
	最 低 値	32	30	29		
手 結	平 均 値	44	44	44	40～73	
	最 高 値	58	71	86		
	最 低 値	39	40	40		

- (注)
1. 測定者 島根県
  2. 測定方法 3”φ球形NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償型)を使用し、50keV～3MeVのエネルギー範囲で測定した。
  3. 測定値は、2分値である。
  4. モニタリングポストの「平常の変動幅」は各測定地点の平成13年4月から平成15年3月までの全データから求めた累積相対度数分布の(平均値±3×標準偏差)相当の範囲である。

b) モニタリングカーによる測定

単 位：【nGy/h】

測 定 地 点	測 定 値				平 常 の 変 動 幅	備 考
	4 月	7 月	10 月	1 月		
片 句	28				26～33	
手 結	30				25～31	
古 浦	34				28～40	
佐 陀 本 郷	36				29～37	
西 生 馬	55				47～59	
西 川 津	36				29～39	
加 賀	34				30～42	
大 芦	35				28～38	
御 津	40				38～49	
上 講 武	30				25～31	
南 講 武	33				28～34	
佐 陀 宮 内	46				38～47	
西 浜 佐 陀	49				46～53	

- (注)
1. 測定者 島 根 県
  2. 測定方法 3” φ球形NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償型)を使用し、50keV～3MeVエネルギー範囲で、車外(地上高1.5m)にて測定した。
  3. 測定値は、2分値5個の平均である。
  4. モニタリングカーの「平常の変動幅」は、前年度までの5年間の最小値から最大値までの範囲である。

(2) 環境試料中の放射能

1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種

浮遊塵

単位:【 $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ 】

採取地点	採取期間	対象核種					天然核種		測定者	$^{137}\text{Cs}$ 平常の変動幅
		$^{54}\text{Mn}$	$^{59}\text{Fe}$	$^{58}\text{Co}$	$^{60}\text{Co}$	$^{137}\text{Cs}$	$^7\text{Be}$	$^{40}\text{K}$		
御津	4月2日～ 5月1日	ND	ND	ND	ND	ND	7100	41	島根県	ND
	月日～ 月日								〃	
	月日～ 月日								〃	
	月日～ 月日								〃	
古浦	4月2日～ 5月1日	ND	ND	ND	ND	ND	4100	ND	島根県	ND
	月日～ 月日								〃	
	月日～ 月日								〃	
	月日～ 月日								〃	

(注) 1. NDは検出下限値未満を示す。

2.  $^{137}\text{Cs}$ 「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。

陸水

単位:【 $\text{mBq}/\text{l}$ 】

試料名	部位	採取地点	採取月日	対象核種					天然核種		測定者	$^{137}\text{Cs}$ 平常の変動幅
				$^{54}\text{Mn}$	$^{59}\text{Fe}$	$^{58}\text{Co}$	$^{60}\text{Co}$	$^{137}\text{Cs}$	$^7\text{Be}$	$^{40}\text{K}$		
池水	表層水	一矢	5月8日	ND	ND	ND	ND	ND	25	61	島根県	ND ~ 1.2
				ND	ND	ND	ND	ND	13	73	中国電力	
		上講武	5月8日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	67	〃	ND
水道原水	着井	古志浄水場	5月8日	ND	ND	ND	ND	ND	10	35	島根県	ND
				ND	ND	ND	ND	ND	11	62	中国電力	
		月日								島根県	ND ~ 3.7	
										中国電力		
		忌部浄水場	5月8日	ND	ND	ND	ND	ND	12	51	島根県	ND ~ 3.7
				ND	ND	ND	ND	ND	22	78	中国電力	
月日								島根県	ND ~ 3.7			
								中国電力				

(注) 1. NDは検出下限値未満を示す。

2.  $^{137}\text{Cs}$ 「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。

植 物

単 位 : 【Bq/kg(生)】

試料名	部位	採地	取点	採取月日	対 象 核 種						天 然 核 種		測定者	<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅
					<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be	<sup>40</sup> K		
松葉	2年葉	御津	一矢	4月18日	ND	ND	ND	ND	ND	0.04	15	70	島根県	ND ~ 0.12
				月 日										中国電力

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。

農 産 物

単 位 : 【 Bq/kg(生) 】

試料名	部位	採地	取点	採取月日	対 象 核 種						天 然 核 種		測定者	<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅
					<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be	<sup>40</sup> K		
大根	根	御津	根連木	月 日									島根県	ND
				4月12日	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	52	中国電力	ND ~ 0.06	
				月 日								島根県		
ほうれん草	葉	御津	根連木	月 日									中国電力	ND ~ 0.09
				月 日								島根県	ND ~ 0.12	
キャベツ	葉	御津	根連木	5月2日	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	2.0	63	島根県	ND
				5月1日	ND	ND	ND	ND	0.01	0.43	62	中国電力	ND ~ 0.06	
精米	尾坂	尾坂	尾坂	月 日									中国電力	ND ~ 0.01
				月 日									島根県	ND ~ 0.10
茶葉	北講武	北講武	北講武	5月14日	ND	ND	ND	ND	ND	0.06	45	160	島根県	ND ~ 0.10
				5月14日	ND	ND	ND	ND	ND	0.03	40	150	中国電力	

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。

## 牛 乳

単 位 : 【 mBq/l 】

試 料 名	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種		測 定 者	平 常 の 変 動 幅
			<sup>131</sup> I			
原 乳	南 講 武	4 月 9 日	ND		島 根 県	ND
			ND		中国電力	
		月 日			島 根 県	
		月 日			”	
		月 日			中国電力	
月 日			島 根 県			

- (注) 1. ND は検出下限値未満を示す。  
 2. 「平常の変動幅」は前年度までの 10 年間の最小値から最大値までの範囲である。  
 3. <sup>131</sup>I のみが測定対象である。

## 陸 土 ( 濃 度 )

単 位 : 【 Bq/kg (風乾物) 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					天 然 核 種		測 定 者	<sup>137</sup> Cs 平 常 の 変 動 幅
			<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be	<sup>40</sup> K		
表 層 土 (0~5 cm)	南 講 武	月 日								島 根 県	(ND ~ 2.4) (注 3)
	片 匂	月 日								”	1.6 ~ 7.5
	佐 陀 宮 内	月 日								” 中国電力	1.9 ~ 32

## 陸 土 ( 面 密 度 )

単 位 : 【 kBq/m<sup>2</sup> 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					天 然 核 種	測 定 者	<sup>137</sup> Cs 平 常 の 変 動 幅
			<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be		
表 層 土 (0~5 cm)	南 講 武	月 日							島 根 県	(ND ~ 0.18) (注 3)
	片 匂	月 日							”	0.04 ~ 0.48
	佐 陀 宮 内	月 日							” 中国電力	0.07 ~ 2.2

- (注) 1. ND は検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs 「平常の変動幅」は前年度までの 10 年間の最小値から最大値までの範囲である。  
 3. 南講武の <sup>137</sup>Cs 「平常の変動幅」は平成 12 年度に採取ポイントを若干移動したため、平成 12~18 年度の値。  
 4. 面密度の表は、濃度の表の値を換算したものである。

## 海 水

単 位 : 【 mBq / l 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					測 定 者	<sup>137</sup> Cs 平 常 の 変 動 幅
			<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs		
表 層 水	1 号 機 放 水 口	4 月 10 日	ND	ND	ND	ND	2.2	島 根 県	ND ~ 3.6
			ND	ND	ND	ND	1.2	中国電力	
		月 日						島 根 県	
								中国電力	
	2 号 機 新 放 水 口 付 近	4 月 9 日	ND	ND	ND	ND	2.0	島 根 県	(ND ~ 2.5) (注 3)
		月 日						中国電力	
	取 水 口	4 月 10 日	ND	ND	ND	ND	1.7	〃	1.4 ~ 2.9
		月 日						〃	
	1 号 機 放 水 口 沖	4 月 9 日	ND	ND	ND	ND	2.1	島 根 県	1.7 ~ 3.5
		月 日						〃	
	2 号 機 放 水 口 沖	4 月 9 日	ND	ND	ND	ND	2.4	〃	1.4 ~ 3.2
		月 日						〃	
	手 結 沖	4 月 9 日	ND	ND	ND	ND	2.0	〃	ND ~ 3.2
		月 日						中国電力	

- (注) 1. ND は検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs 「平常の変動幅」は前年度までの 10 年間の最小値から最大値までの範囲である。  
 3. 2 号機新放水口付近の <sup>137</sup>Cs 「平常の変動幅」は、平成 14 年度から測定を開始したため、平成 14~18 年度の値。  
 4. 天然核種 ( <sup>7</sup>Be、<sup>40</sup>K ) は、試料調製過程で除去され測定出来ない。

## 海 底 土

単 位 : 【 Bq / kg (風乾物) 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					天 然 核 種		測 定 者	<sup>137</sup> Cs 平 常 の 変 動 幅
			<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be	<sup>40</sup> K		
表 層 底 質	1 号 機 放 水 口 沖	4 月 9 日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	120	島 根 県	ND
	2 号 機 新 放 水 口 沖	4 月 9 日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	140	〃	ND
	手 結 沖	4 月 9 日	ND	ND	ND	ND	ND	9.1	200	〃	ND

- (注) 1. ND は検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs 「平常の変動幅」は前年度までの 10 年間の最小値から最大値までの範囲である。



海産生物(1)

単位:【Bq/kg(生)】

試料名	部位	採取地点	採取月日	対象核種					天然核種		測定者	<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅	
				<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be	<sup>40</sup> K			
かさご	肉	発電所付近 沿岸	6月6日 6月11日	ND	ND	ND	ND	0.11	ND	100	島根県	0.09 ~ 0.18	
なまこ	肉	発電所付近 沿岸 (コンボジット)	月 日 月 日								〃	ND	
さざえ	肉	1号機放水口湾 付 近	4月20日	ND	ND	ND	ND	ND	0.47	90	〃	ND ~ 0.04 (注5)	
			月 日										〃
			月 日										〃
			月 日										〃
	肉	宮崎鼻 付 近	4月28日	ND	ND	ND	ND	ND	0.88	84	〃	(ND) (注3)	
			月 日										〃
			月 日										〃
			月 日										〃
	内臓	1号機放水口湾 付 近	4月20日	ND	ND	ND	ND	ND	6.6	82	〃	ND ~ 0.13 (注5)	
			月 日										〃
			月 日										〃
			月 日										〃
内臓		宮崎鼻 付 近	4月28日	ND	ND	ND	ND	ND	3.9	70	〃	(ND~0.04) (注3)	
			月 日										〃
			月 日										〃
			月 日										〃
むらさきがい	む	1号機放水口湾 付 近	月 日								中国電力	ND	
			月 日								島根県		
	身	宮崎鼻 付 近	月 日								中国電力	(ND) (注3)	
			月 日								島根県		
身	浜田市	月 日									島根県	ND	
		月 日									〃		
身	松江市 美保関町	月 日									中国電力	ND	
		月 日									〃		

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。  
 3. 宮崎鼻付近の<sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は平成14年度から測定を開始したため、平成14~18年度の値。  
 4. コンボジットとは1号機放水口湾付近の試料と宮崎鼻付近の試料の混合物。  
 5. 1号機放水口湾付近の<sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は、発電所付近沿岸の測定値から計算した。

海産生物(2)

単位:【Bq/kg(生)】

試料名	部位	採取地点	採取月日	対象核種						天然核種		測定者	<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅		
				<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be	<sup>40</sup> K				
あらめ	仮根を除く	1号機放水口湾付近	6月6日	ND	ND	ND	ND		ND	ND	330	島根県	ND~0.16		
			月 日											〃	
		宮崎鼻付近	(注4)										〃	(ND~0.12) (注3)	
			月 日										中国電力		
		宮崎鼻付近海底部	(注4)										島根県	(ND~0.09) (注3)	
													中国電力		
わかめ	仮根を除く	1号機放水口湾付近	4月20日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.76	220	島根県	ND		
				ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	340	中国電力			
岩のり	全体	1号機放水口湾付近	月 日									島根県	ND		
ほんだわら類	仮根を除く	1号機放水口湾付近	6月6日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	400	〃	ND		
				ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.0	460	中国電力			
		宮崎鼻付近	(注4)										島根県	(ND) (注3)	
													中国電力		
		輪谷湾	(注4)										島根県	ND~0.08	
													中国電力		
		浜田市	月 日										島根県	(注5)	
		松江市美保関町	月 日											〃	(注5)
														中国電力	

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。  
 3. 宮崎鼻付近の<sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は平成14年度から測定を開始したため、平成14~18年度の値。  
 4. 第1四半期採取計画であったが、採取できなかったため第2四半期採取予定である。  
 5. 今年度より測定開始した。

## 2) トリチウム

単位：【Bq/l】

試料名	部位	採取地点	採取月日	測定値	測定者	平常の変動幅	
海水	表層水	1号機放水口沖	4月9日	ND	島根県	ND ~ 0.41	
				ND	中国電力		
		月日		島根県			
				中国電力			
		2号機新放水口沖	4月9日	ND	島根県	ND ~ 1.2	
				ND	中国電力		
月日		島根県					
		中国電力					
手結沖	4月9日	ND	島根県	ND			
	月日		中国電力				
陸水	池水	一矢	5月8日	0.54	島根県	ND ~ 0.74	
				0.50	中国電力		
	水道原水	着水井	古志浄水場	5月8日	0.44	島根県	ND ~ 0.84
					0.56	中国電力	
			月日		島根県		
					中国電力		

(注) 1. NDは検出下限値未満を示す。


2. 「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。

3) ストロンチウム 90

試料名	部位	採取地点	採取月日	測定値	単位	平常の変動幅	
松葉	2年葉	御津	4月18日	(注6)	Bq/kg(生)	0.98 ~ 7.2	
ほうれん草	葉	御津	月 日			0.10 ~ 0.30	
茶	葉	北講武	5月14日	(注6)		0.75 ~ 1.9	
海水	表層水	1号機放水口沖	4月9日	(注6)	mBq/l	ND ~ 2.5	
海産生物	さざえ	肉	1号機放水口湾付近	4月20日	(注6)	Bq/kg(生)	ND ~ 0.02 (注4)
			宮崎鼻付近	4月28日	(注6)		(ND) (注5)
	わかめ	仮根を 除く	1号機放水口湾付近	4月20日	(注6)		ND ~ 0.06
陸土	表層土	佐陀宮内	月 日		Bq/kg(風乾物)	2.3 ~ 4.7	
					kBq/m <sup>2</sup>	0.08 ~ 0.22	

- (注) 1. 測定者 島根県  
 2. NDは検出下限値未満を示す。  
 3. 「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。  
 4. 1号機放水口湾付近の「平常の変動幅」は、発電所付近沿岸の測定値から計算した。  
 5. 宮崎鼻付近の「平常の変動幅」は平成14年度から測定を開始したため、平成14~18年度の値。  
 6. 分析・評価に時間を要するので、今期採取分は次期に報告する。


付図1 環境放射線測定地点図

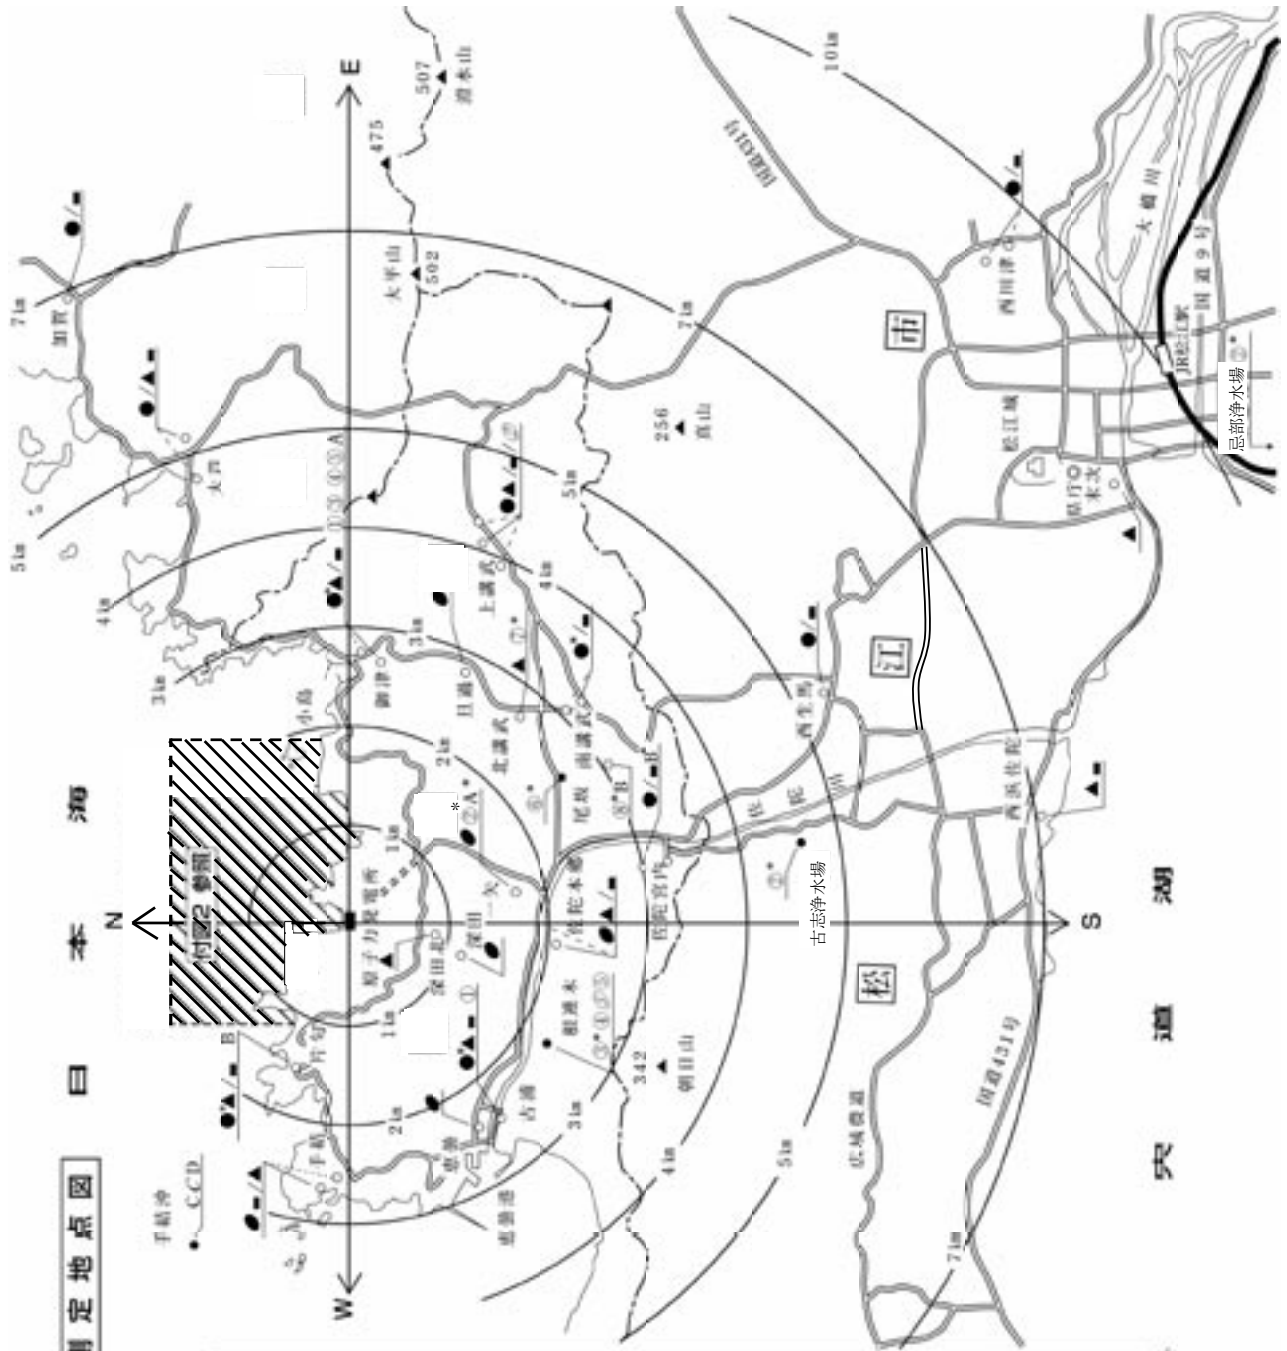


凡 例	
●	積算線量 (実線で指示)
▲	モニタリングポスト
-	モニタリングカー
①	浮遊塵
②	油木、水道用木
③	ほうねん草
④	サヤベツ
⑤	大 根
⑥	精 米
⑦	茶
⑧	草 乳
⑨	かさご
⑩	なまこ
⑪	さざえ
⑫	むらさきいがい
⑬	あらめ
⑭	わかめ
⑮	いわのり
⑯	ほんだわら類
A	松 葉
B	陸 土
C	海 水
D	海底土
測定担当区分 (例) †	
●	① C ..... 島根県
●	②* C* ..... 広島県
●	③ C ..... 中国電力

† 説明は、福スベからロオトリ一辺のみを示す  
/ 前後の放射線測定地点が異なる。

付図 2 環境放射線測定地点 (海域拡大図)



- (注) 1. 凡例は、付図1と共通  
 2. 試料は、Y線スペクトロメトリー法のみを示す

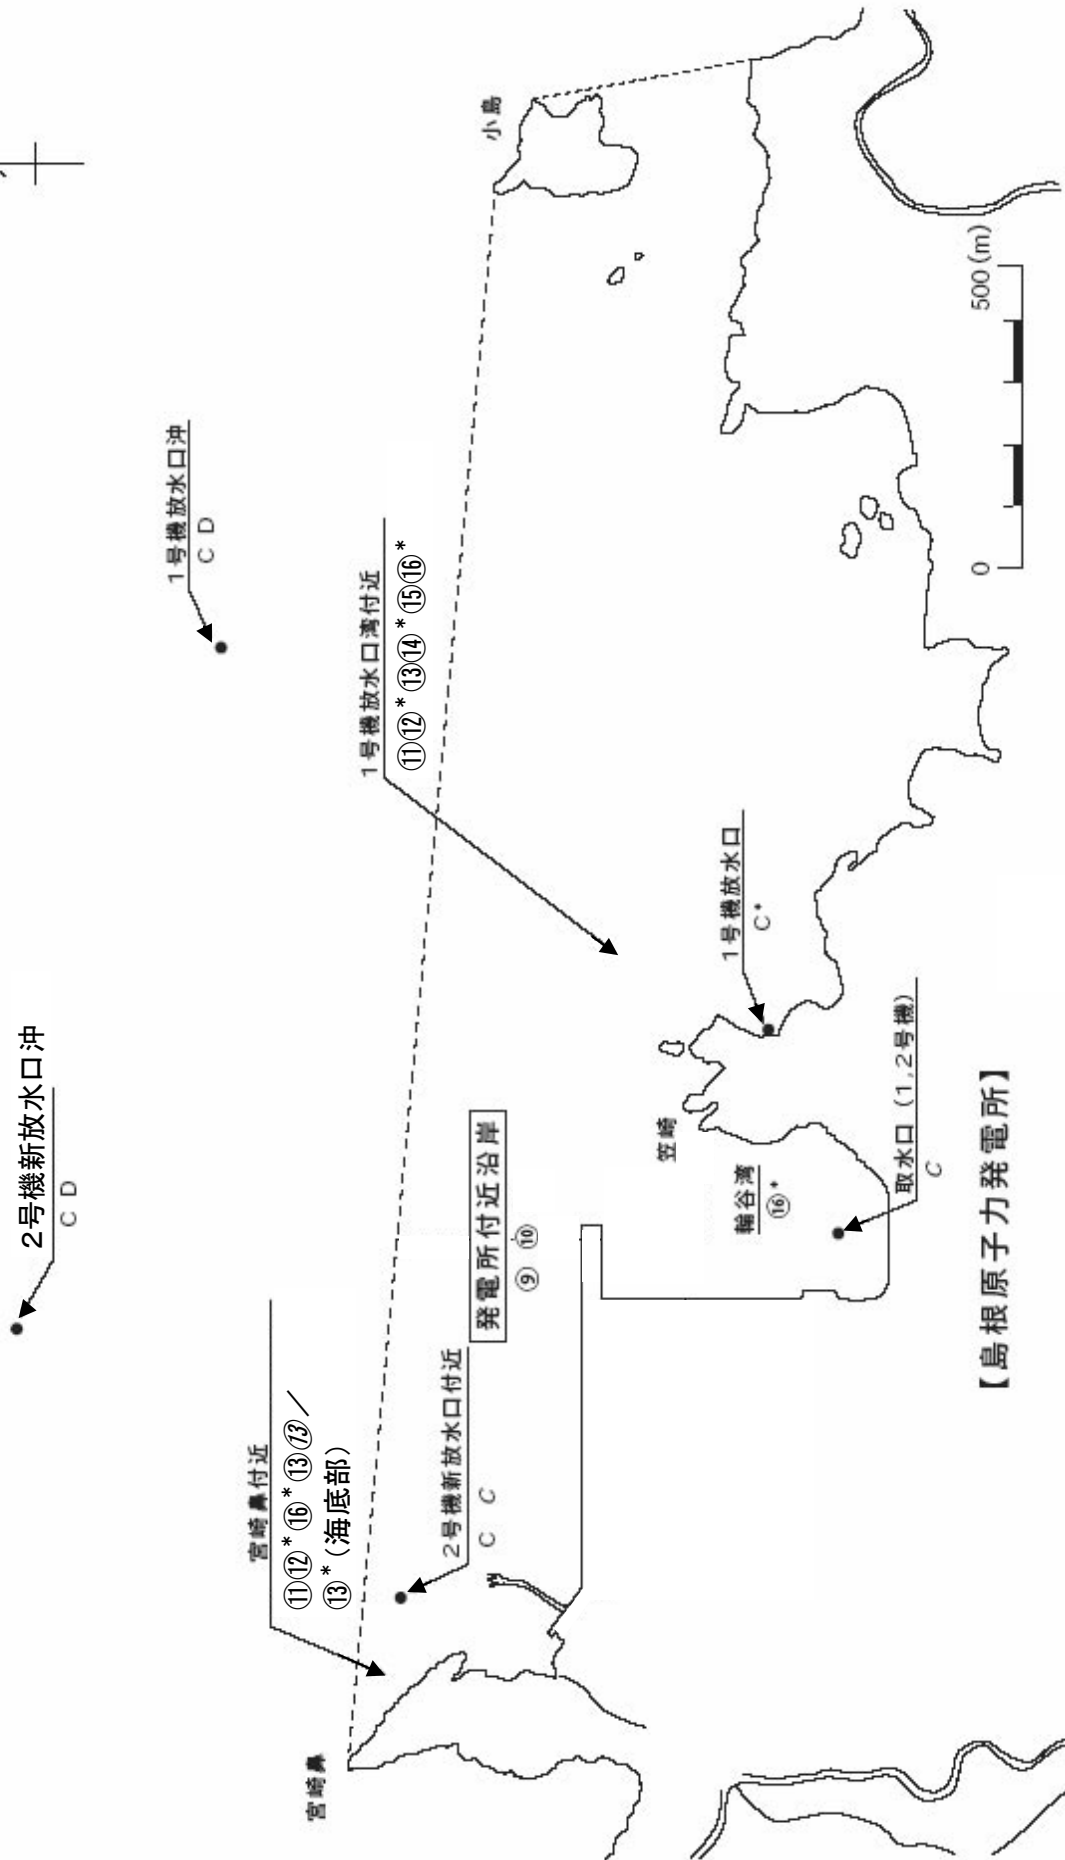



## II 温排水関係





## 調査内容

平成19年4月～6月の調査内容は次のとおりである。

### 1. 調査機関 島根県、中国電力株式会社

### 2. 調査項目及び測定法

測定項目	測定点	測定水深	測定方法	測定回数	資料整理	実施者	
水温	沖合定線 34点	0～20m 1m間隔 25m 30m～海底 10m間隔	可搬式水温計による測温	年 4回	1. 測定温度表 2. 水温水平分布図 3. 水温鉛直分布図	島根県	
	沿岸 定点 6点	放水口沖 (1号)	0～海底 (水深約20m) 1m間隔	可搬式水温計による測温	毎月 3回	測定日の 10時データの表	中国電力
		1号機放水口	1m	常設水温計による自動記録	連続	1. 毎日の 10時データの表 2. 沖合定線測定日の 毎時データの表	
		2号機放水口	1m				
輪谷湾		1m・3m					
片匂 御津	1m・3m 1m・3m						
格子状定線 89点	0～20m 1m間隔 25m 30m～海底 10m間隔	可搬式水温計による測温	年 4回	1. 測定温度表 2. 水温水平分布図 3. 水温鉛直分布図	中国電力		
水色	沖合定線の測定点 7・9・10・17・18		フォーレルの水色計による観測	年 4回	フォーレルの水色標準液番号の表	島根県	

温排水測定地点は別図のとおり。

### 3. 今期の島根原子力発電所の運転状況

○ 1号機（定格出力：46万kW，放水方式：表層放水）

・放水量 4月 1日～ 5月 8日 22 m<sup>3</sup>/s  
5月 9日～ 5月 14日 30 m<sup>3</sup>/s  
5月 15日～ 6月 1日 22 m<sup>3</sup>/s  
6月 2日～ 6月 30日 30 m<sup>3</sup>/s

・発電状況 4月 1日～ 6月 30日 定格熱出力一定運転（約47万kW）を行った。

○ 2号機（定格出力：82万kW，放水方式：水中放水）

・放水量 4月 1日～ 5月 12日 60 m<sup>3</sup>/s  
5月 13日～ 6月 28日 2.4 m<sup>3</sup>/s  
6月 29日 25 m<sup>3</sup>/s  
6月 30日 60 m<sup>3</sup>/s

・発電状況 4月 1日～ 5月 8日 定格熱出力一定運転（約82万kW）を行った。  
5月 8日～ 6月 30日 第14回定期検査のため発電停止

#### 4. 調査結果の概要

今期の調査結果について、各々の測定項目ごとに温排水の影響に関する詳細な検討を行ったが、特異な状況は認められなかった。

##### (1) 沖合定線 [測定年月日； 平成 19年4月12日]

○測定日の島根原子力発電所の運転状況 (10時)

	1号機	2号機
発電出力 (万 kW)	47	82
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	22	60
放水口水温 (1 m) (°C)	25.1	21.8
温度上昇 (°C)	10.1	6.9

○測定日の気象・海象 (9時07分 ~ 13時24分)

天候	晴 ~ 薄曇
気温 (°C)	13.2 ~ 18.4 °C
風向	北 ~ 東南東
風速 (m/s)	1.0 ~ 4.6 m/s
風浪	1 (さざ波がある) ~ 2 (なめらか、小波がある)
うねり	1 (短くまたは中位の弱いうねり (波高 2 m未満))

##### a. 水温測定結果 9時07分 ~ 13時24分

最高水温は 22.5 °C (定点10 の 0m )

最低水温は 14.5 °C (定点30 の 80m )

基準水温は

水深層	基準水温	水深層	基準水温	水深層	基準水温
0 m	15.3°C	10 m	15.0°C	20 m	14.9°C
1 m	15.3°C	11 m	15.0°C	25 m	14.9°C
2 m	15.2°C	12 m	15.0°C	30 m	14.9°C
3 m	15.2°C	13 m	14.9°C	40 m	14.7°C
4 m	15.1°C	14 m	14.9°C	50 m	14.7°C
5 m	15.1°C	15 m	14.9°C	60 m	14.7°C
6 m	15.1°C	16 m	14.9°C	70 m	14.6°C
7 m	15.0°C	17 m	14.9°C	80 m	14.6°C
8 m	15.0°C	18 m	14.9°C		
9 m	15.0°C	19 m	14.9°C		

(基準水温とは定点15、16、17、20、21の水深別の平均値)

過去の測定結果との検討は、測定計画の変更による定点等の追加があるため、過去10ヶ年分(平成9~18年度)の資料がある定点1~25の0~10m層を対象とした。

最高水温は、過去10ヶ年の第1四半期(以下「過去の」という)の測定範囲(17.8~23.7°C)内であり、最低水温(14.8°C)も過去の測定範囲(13.5~17.6°C)内であった。

[資料1-1「島根原子力発電所 沖合定線の水温」P. 24参照]

b. 温排水の拡散状況（水温水平分布、水温鉛直分布）

- ・水温が基準水温より1℃以上高かった定点

定点 5 : 0 m層

定点 6 : 0 m層

定点 10 : 0～1 m層

定点 11 : 0～1 m層

- ・水温が基準水温より0.5℃以上1℃未満高かった定点

定点 5 : 1～2 m層

定点 6 : 1 m層

温排水は1号機放水口から北方向に拡散していた。

[資料1-2 「島根原子力発電所 沖合定線の水温水平分布図」 P. 25参照]

- ・各水深層別の水温範囲

0 m層 : 15.0 ～ 22.5℃

1 m層 : 14.9 ～ 20.9℃

2 m層 : 14.9 ～ 15.7℃

3 m層以深において、基準水温より0.5℃以上の上昇域は確認されなかった。

[資料1-3 「島根原子力発電所 沖合定線の水温鉛直分布図」 P. 26参照]

水温が基準水温より1℃以上高かった水深層が出現した定点は、過去の出現範囲（4～12, 18, 24, 25）内の4定点であり、基準水温より0.5℃以上1℃未満高かった水深層が出現した定点も、過去の出現範囲（2, 4～15, 17～21, 24, 25）内の2定点であった。

水温が基準水温より1℃以上高かった水深層は、過去の出現範囲（0～3m層）内の1 m層までであり、基準水温より0.5℃以上1℃未満高かった水深層は、過去の出現範囲（0～9m層）内の2 m層までみられた。

[資料1-4 「島根原子力発電所 基準水温より水温が高かった点の過去の出現範囲」 P. 27参照]

(2) 格子状定線 [測定年月日；平成19年6月13日]

○測定日の島根原子力発電所の運転状況 (10時)

	1号機	2号機
発電出力 (万kW)	47	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	30	2.4
放水口水温 (1m) (°C)	27.9	21.1
温度上昇 (°C)	7.5	0.7

○気象・海象

	第1回 (9時51分)	第2回 (13時46分)
天候	晴	曇
気温 (°C)	26.4	24.8
風向	東南東	北東
風速 (m/s)	2.8	4.0
風浪	2 (なめらか, 小波がある)	2 (なめらか, 小波がある)

a. 水温測定結果

・第1回 9時30分～10時54分

水温の最高 26.7°C (定線H・距離0m・0m層, 他1点)

水温の最低 18.9°C (定線B・距離3500m・70m層, 他1点)

[資料2-1 「島根原子力発電所 格子状定線の水温」 (第1回) P.28～P.29参照]

・第2回 13時30分～14時55分

水温の最高 27.8°C (定線H・距離250m・0m層)

水温の最低 19.4°C (定線A・距離2500m・60m層, 他2点)

[資料2-1 「島根原子力発電所 格子状定線の水温」 (第2回) P.30～P.31参照]

b. 温排水の拡散状況 (水温水平分布、水温鉛直分布)

温排水の拡がり (基準水温より1°C以上高い水温上昇域) は、第1回目は1号機放水口から北東方向に拡散し1m層まで確認された。

第2回目は1号機放水口から北東方向および東側に拡散し3m層まで確認された。

[資料2-2 「島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図」 P.32～P.33参照]

[資料2-3 「島根原子力発電所 格子状定線の水温鉛直分布図」 P.34～P.35参照]

温排水の拡散状況は、島根原子力発電所2号機 修正環境影響調査書 (昭和56年4月) 及び島根原子力発電所3号機 環境影響評価書 (平成12年9月) における温排水拡散予測の範囲内に収まるものであった。

(3) 沿岸定点 [測定年月日；平成19年4月1日～平成19年6月30日]

a. 水温測定結果（10時データ、1m層）

(°C)

	4月		5月		6月	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低
放水口沖 (1号)	19.4 (15.4~18.2)	15.4 (13.7~15.3)	20.3 (17.5~22.1)	19.2 (15.9~18.4)	22.2 (21.3~24.0)	20.9 (18.5~21.9)
1号機放水口	26.2 (15.8~27.2)	24.5 (13.9~24.2)	29.0 (18.2~30.3)	25.0 (15.5~26.4)	29.9 (22.2~30.7)	26.6 (18.1~26.6)
2号機放水口	22.9 (20.1~24.7)	21.4 (13.2~21.7)	23.8 (17.5~27.0)	17.5 (14.7~22.7)	23.3 (22.8~30.3)	20.3 (17.7~26.0)
輪谷湾	17.0 (15.0~18.3)	14.7 (12.5~14.6)	19.7 (17.8~21.5)	16.7 (15.0~16.6)	22.8 (22.1~24.9)	19.5 (17.7~19.9)
片 句	16.0 (14.7~17.8)	14.2 (12.2~14.5)	19.4 (17.7~20.7)	16.4 (14.6~16.4)	22.0 (22.1~23.8)	18.8 (17.3~19.6)
御 津	16.5 (15.3~20.0)	14.5 (11.7~14.8)	19.9 (18.8~22.0)	16.8 (15.1~16.5)	22.8 (22.7~24.5)	19.2 (17.8~19.9)

注) 1. 放水口沖（1号）の水温は、月3回（上旬、中旬、下旬）の測定値

2. 表中（ ）内は、過去10ヶ年の同月水温の観測範囲（最低～最高）

3. 表中■部分は、過去10ヶ年の同月水温の観測範囲（最低～最高）から外れたもの  
資料3-1 「島根原子力発電所 沿岸定点の水温」 P.36~P.38参照

資料3-2 「島根原子力発電所 沿岸定点の水温推移」 P.39参照

水温が過去10ヶ年の同月水温の観測範囲から外れた定点は、最高値では4月の放水口沖（1号）および6月の片句であり、最低値では4月の放水口沖（1号）、1号機放水口、輪谷湾および5月の放水口沖（1号）、輪谷湾、御津であった。

沖合定線測定日の沿岸定点水温測定結果は、資料3-3「島根原子力発電所沖合定線測定日の沿岸定点水温測定結果」（P.40参照）のとおり。

b. 取水－放水温度差（温度上昇）

(°C)

	4月	5月	6月
1号機	9.9~10.1	7.6~10.1	7.5~10.0
2号機	6.7~6.9	0.2~6.9	0.4~2.7

注) 1号機放水量は  
 4月 1日～5月 8日 22 m<sup>3</sup>/s  
 5月 9日～5月14日 30 m<sup>3</sup>/s  
 5月15日～6月 1日 22 m<sup>3</sup>/s  
 6月 2日～6月30日 30 m<sup>3</sup>/s  
 2号機放水量は  
 4月 1日～5月12日 60 m<sup>3</sup>/s  
 5月13日～6月28日 2.4 m<sup>3</sup>/s  
 6月29日 2.5 m<sup>3</sup>/s  
 6月30日 60 m<sup>3</sup>/s

(4) 水色〔測定年月日；平成 19年4月12日〕


定点	7	9 (取水口前)	10 (1号機放水口前)	17	18
時刻	9時43分	9時55分	10時13分	11時32分	10時52分
水色	5	5	5	5	4

過去10ヶ年の第1四半期の観測範囲（水色2～6）内であり、内湾等を除く日本近海の水色分布の範囲（水色2～6）内であった。（海洋の事典：東京堂出版）


水色について：測定に使用しているフォーレルの水色計では水色は1から11まであり、1は澄んだ海を表す青色で数字が大きくなるほど濁った海水を表す黄色がかった色になります。






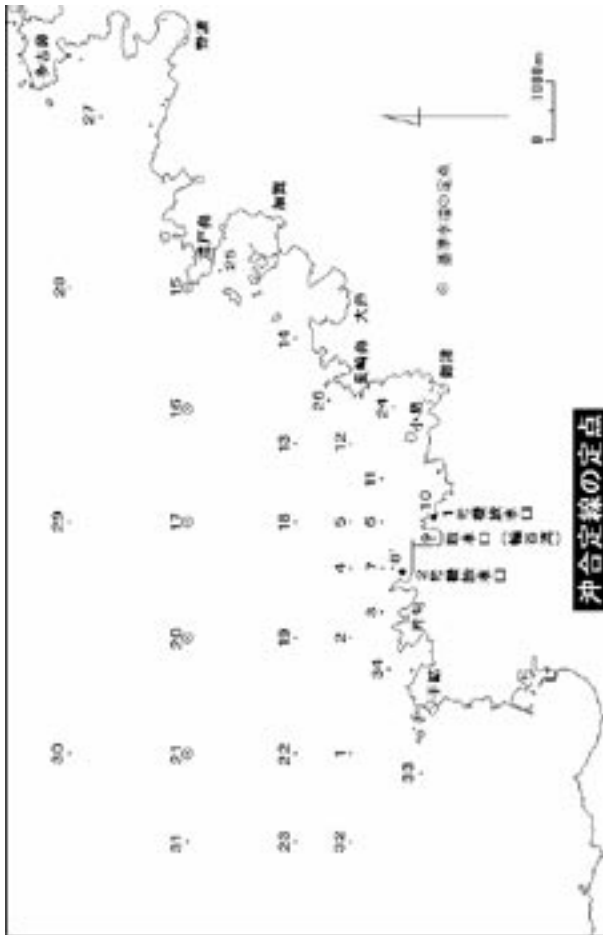


観測線の定名表

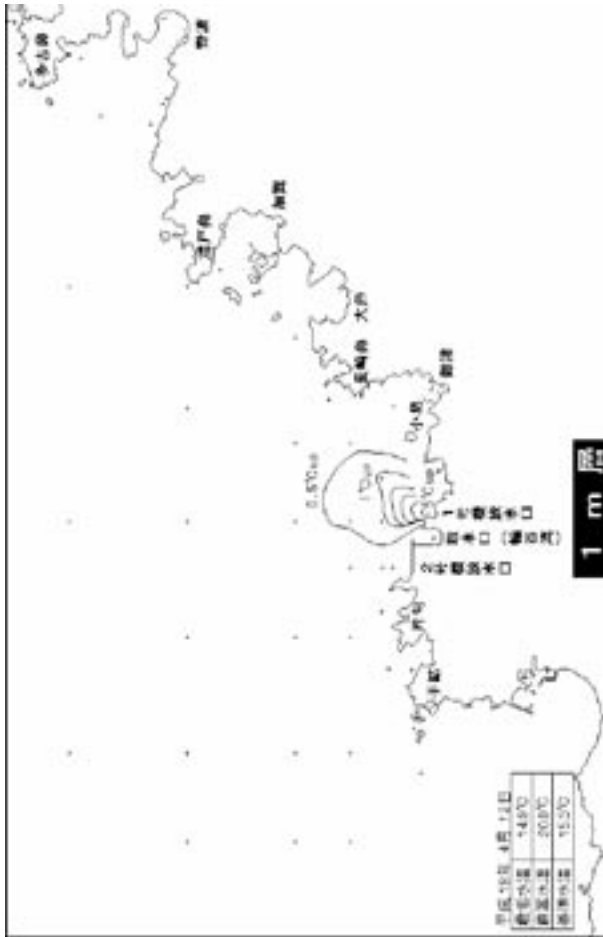

1 m 層


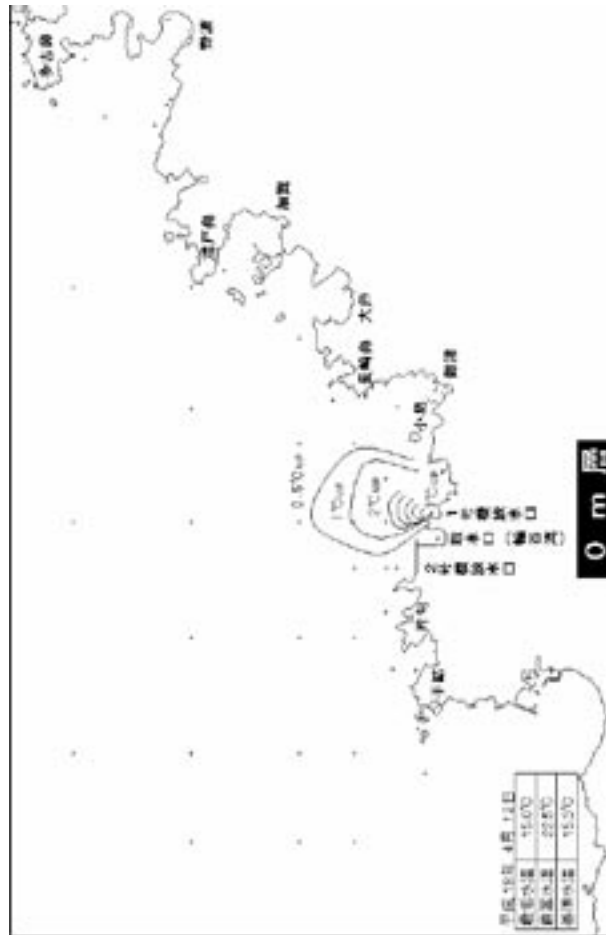


0 m 層

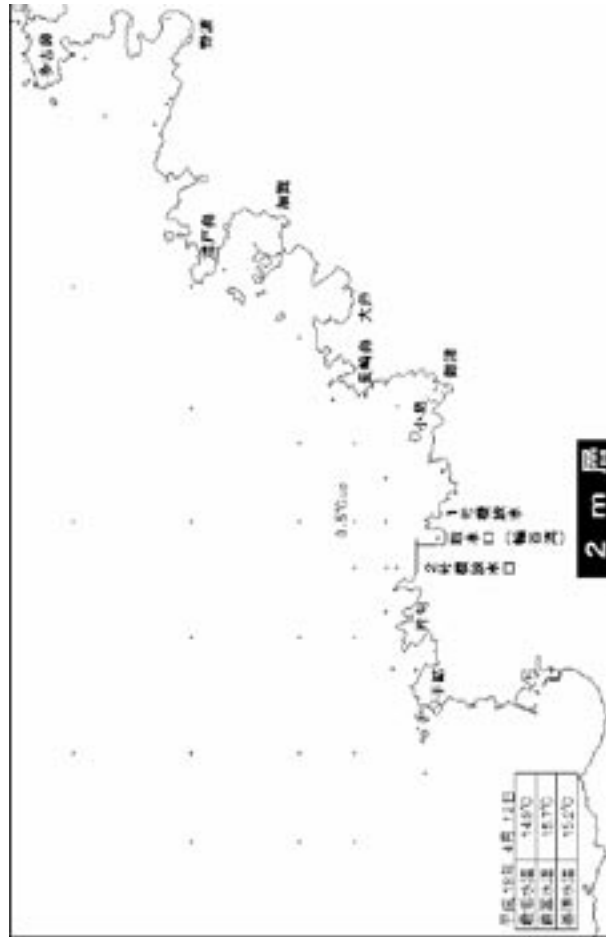


2 m 層

島根原子力発電所 沖合定線の水温水平分布図 平成19年4月12日  
 3m層以深では基準水温より0.5℃以上高い水温は観測されなかった。

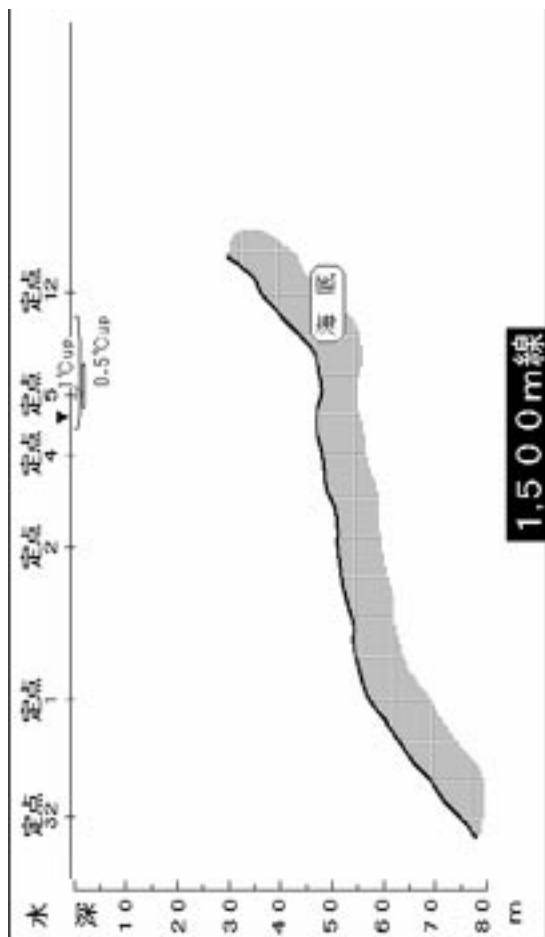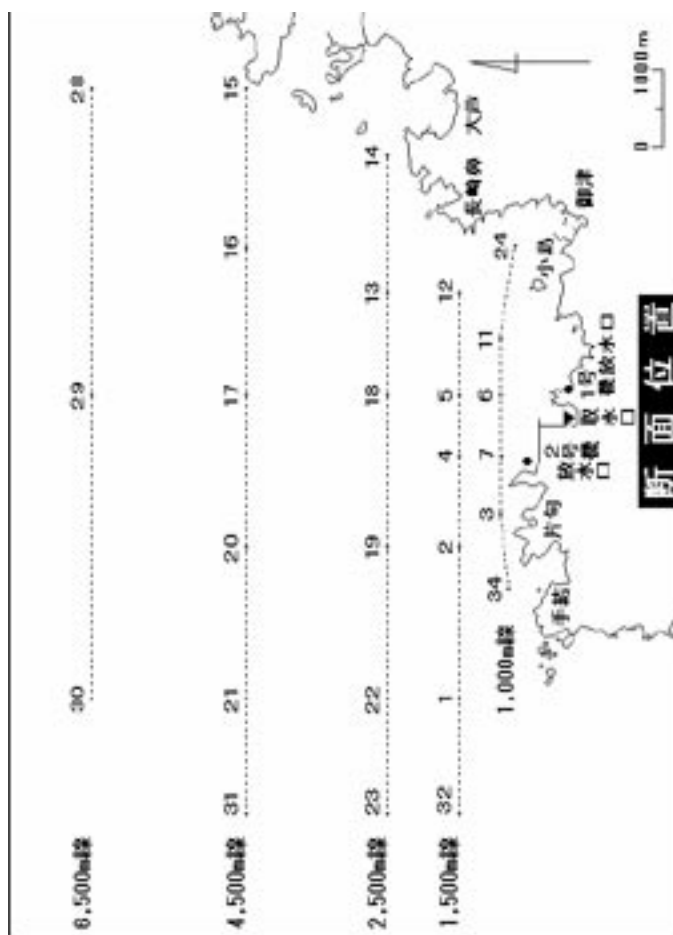


2500m線以遠では基準水温より0.5°C以上高い水温は観測されなかった。

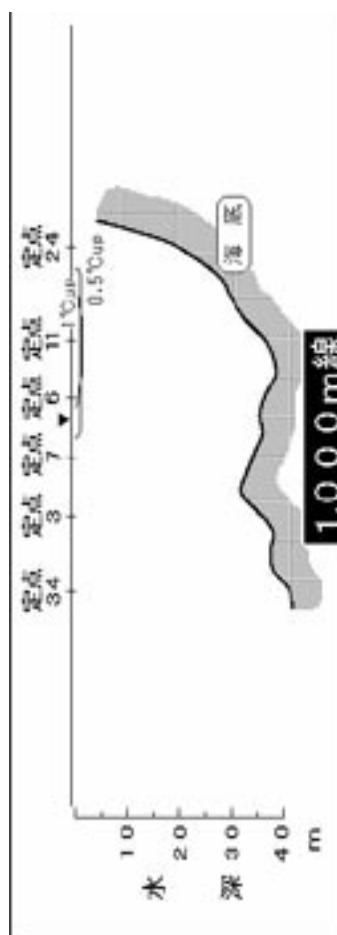

島根原子力発電所 沖合定線の水温鉛直分布図 (基準水温との温度差) 平成19年4月12日

島根原子力発電所 基準水温より水温が高かった点の過去の出現範囲

	水深	定 点 番 号																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 °C 以上	0m				*	*	*	*	*	*	*	*							*						*	*
	1m				*		*	*	*	*	*	*													*	
	2m								*																	
	3m						*		*																	
	4m																									
	5m																									
	6m																									
	7m																									
	8m																									
	9m																									
10m																										
0 . 5 °C 以上 1 °C 未 満	0m				*	*	*			*	*	*	*	*	*	*				*	*				*	*
	1m	*			*	*	*			*	*	*	*	*	*	*		*	*	*		*			*	*
	2m				*	*	*	*		*	*	*	*	*	*			*	*						*	
	3m				*	*			*	*			*		*										*	
	4m				*					*															*	
	5m									*															*	
	6m									*																
	7m									*																
	8m									*																
	9m									*																
10m																										

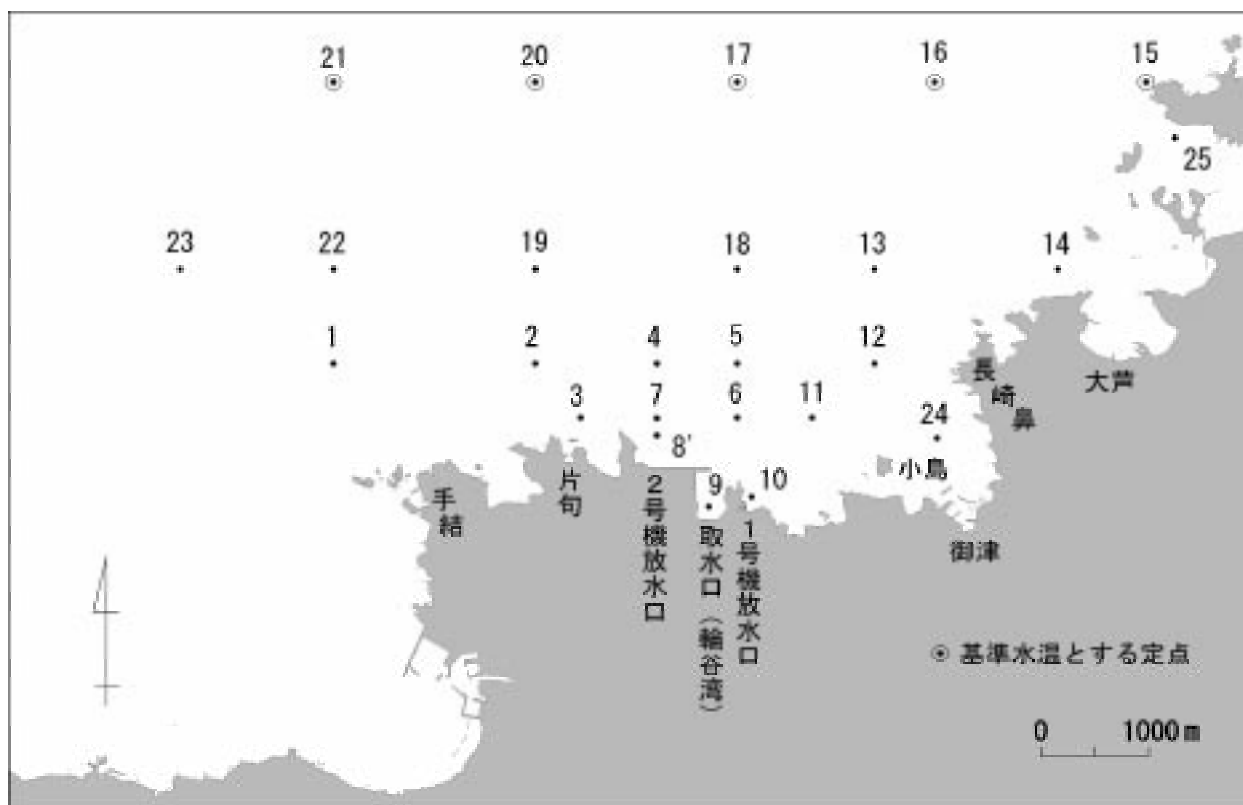

## 島根原子力発電所 格子状定線の水温(第1回)

(平成19年6月13日 9:30~10:54)

1号機出力: 47 万kW  
2号機出力: 0 万kW1号機放水流量: 30 m<sup>3</sup>/s  
2号機放水流量: 2.4 m<sup>3</sup>/s  
風向・風速: 東南東、2.8 m/s気温: 26.4℃  
風浪: 2○水温の最高 26.7 °C (定線H・距離0m・0m層, 他1点)  
○水温の最低 18.9 °C (定線B・距離3500m・70m層, 他1点)

定線	距離 (m)	開始時刻	終了時刻	測定水深(m)																																	
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30	40	50	60	70	海底上1m						
A線	750																																				
	1500	9:52	9:58	20.9	20.8	20.8	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.0	19.8	19.7							19.5			
	2500	10:02	10:10	21.1	21.0	21.0	20.9	20.8	20.7	20.6	20.6	20.6	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.1	19.9	19.8	19.7	19.5						19.3		
	750	9:30	9:33	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.0	19.7	19.7								20.2		
B線	1500	9:42	9:47	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.0	19.7	19.7								19.5		
	2000	9:59	10:04	20.9	20.8	20.7	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	19.9	19.8	19.7	19.6							19.5		
	3500	10:32	10:39	21.2	21.1	21.1	21.0	20.9	20.8	20.7	20.7	20.6	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.3	20.2	20.2	20.1	20.1	20.1	20.1	20.0	19.9	19.8	19.6	19.5	18.9						18.9	
	500	9:35	9:38	20.6	20.6	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.1																						20.1		
C線	1000	9:30	9:33	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	19.9	19.8										19.8		
	1500	10:16	10:21	20.8	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.4	20.4	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.0	19.8	19.7								19.8		
	2000	9:50	9:56	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.4	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.0	19.9	19.8	19.7	19.7								19.5	
	500																																				
D線	750																																				
	1000	9:36	9:40	20.8	20.7	20.7	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	19.9	19.8									19.8		
	1250	9:50	9:55	20.8	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.0	19.8	19.7								19.7		
	1500	10:10	10:15	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.1	20.0	19.8	19.5							19.5	
E線	500																																				
	750																																				
	1000	9:42	9:45	21.0	20.9	20.7	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1	20.1	20.1	20.0	19.9	19.8										19.7	
	1250	9:58	10:02	21.0	21.0	20.9	20.7	20.6	20.6	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.0	19.9	19.8									19.6	
F線	1500	10:43	10:47	21.3	21.3	21.0	20.9	20.8	20.7	20.6	20.6	20.5	20.4	20.4	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.0	19.7									19.5		
	2000	10:24	10:30	20.9	20.9	20.9	20.9	20.8	20.8	20.8	20.7	20.6	20.5	20.4	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.0	19.7	19.6								19.6		
	3500	10:16	10:22	21.1	21.1	21.0	20.9	20.9	20.8	20.7	20.7	20.6	20.4	20.3	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.0	19.8	19.6	19.5	19.4	18.9							18.9	
	500																																				
G線	750																																				
	1000	10:09	10:13	21.0	21.0	21.0	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.4	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.0	19.9										19.7	
	1250	10:15	10:20	21.1	21.1	20.9	20.8	20.8	20.7	20.6	20.6	20.5	20.5	20.4	20.4	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1	20.0	19.9	19.7									19.5	
	1500	10:49	10:54	21.4	21.0	20.9	20.8	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.4	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.0	19.9	19.7									19.5	
H線	0																																				
	250																																				
	500																																				
	750																																				
H線	1000	9:50	10:01	21.6	21.4	21.1	20.7	20.7	20.6	20.5	20.5	20.4	20.4	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.0	19.8										19.8		
	1250	10:28	10:33	21.7	21.7	20.9	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.0	19.8	19.7								19.7		
	1500	10:36	10:40	21.4	21.2	21.0	20.8	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.1	20.0	19.9	19.7									19.6	
	0																																				

■:水温の最高

■:水温の最低



# 島根原子力発電所 格子状定線の水温 (第2回)

(平成19年6月13日 13:30～14:55)

1号機出力: 47 万kW  
2号機出力: 0 万kW

1号機放水流量: 30 m<sup>3</sup>/s  
2号機放水流量: 2.4 m<sup>3</sup>/s

気温: 24.8℃  
風速: 北東、4.0 m/s  
風向: 風速: 北東、4.0 m/s

水温の最高: 27.8 ℃ (定線H・距離250m・0m層)  
水温の最低: 19.4 ℃ (定線A・距離2500m・60m層, 他2点)

定線	距離 (m)	開始 時刻	終了 時刻	測定水深 (m)																												
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30	40	50	60	70	海底上1m	
A線	750				海網のため欠測																											
	1500	13:53	13:59	21.5	21.6	21.5	21.4	21.3	21.2	21.1	21.0	20.9	20.8	20.6	20.5	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.1	20.0	19.6			19.6		
	2500	14:03	14:10	21.6	21.5	21.4	21.1	20.9	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.1	20.0	19.9	19.5	19.4		19.4	
B線	750	13:30	13:34	21.1	21.2	21.2	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.0	20.8	20.8	20.8	20.7	20.6	20.5	20.5	20.5	20.2	20.2	20.0	20.0	19.9	19.9			20.5	
	1500	13:43	13:49	21.3	21.2	21.2	21.2	21.0	20.9	20.8	20.8	20.8	20.6	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.0	20.1	19.8	19.7			19.8
	2000	14:00	14:06	21.2	21.3	21.2	21.0	20.8	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1	19.8	19.7				19.5
C線	3500	14:35	14:43	21.5	21.5	21.5	21.1	21.0	20.9	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.1	20.0	19.9	19.8	19.5	19.4	19.3	
	500	13:36	13:39	21.4	21.2	21.1	21.1	21.1	21.1	21.0	21.0	21.0	20.8	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.2	20.1	20.0			20.6		
	1000	13:30	13:33	21.3	21.5	21.4	21.3	21.3	21.3	21.3	21.0	20.9	20.8	20.8	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.2	20.1	20.0			20.6		
D線	1500	14:10	14:16	21.0	20.9	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.1	20.0	19.7			19.9		
	2000	13:51	13:58	21.1	21.1	20.8	20.7	20.6	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.1	20.1	19.9	19.7			19.6	
	500			工事のため欠測																												
E線	750			工事のため欠測																												
	1000	13:40	13:44	21.2	21.3	21.2	21.1	20.9	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.1	19.9	19.8			19.8		
	1250	13:46	13:51	21.4	21.4	21.4	21.3	21.1	21.0	20.9	20.7	20.6	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.1	20.0	20.0			19.8	
F線	1500	14:04	14:09	21.3	21.4	21.3	21.2	21.1	20.9	20.8	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.2	20.2	20.0	20.0			19.7	
	2000	14:19	14:25	21.4	21.4	21.3	21.2	20.8	20.7	20.6	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.1	19.9	19.7			19.7	
	3500	14:17	14:23	21.5	21.5	21.5	21.4	21.3	21.0	20.7	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.0	19.9	19.6	19.6			19.3	
G線	500			工事のため欠測																												
	750			工事のため欠測																												
	1000	13:55	13:58	21.5	21.5	21.4	20.9	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.3	20.2	20.0			19.9		
H線	1250	13:59	14:05	21.6	21.6	21.6	21.5	21.2	20.9	20.9	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.4	20.4	20.4	20.3	20.2	20.0	19.8			19.8		
	1500	14:39	14:45	21.5	21.5	21.4	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.0	20.8	20.6	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.1	19.9	19.8			19.8	
	0			工事のため欠測																												
I線	250			工事のため欠測																												
	500			工事のため欠測																												
	750			工事のため欠測																												
J線	1000	13:49	13:53	21.7	21.7	21.7	21.5	21.2	20.9	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.0			19.8			
	1250	14:08	14:11	21.7	21.4	21.4	21.3	21.1	20.9	20.8	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.1	19.8			19.8		
	1500	14:30	14:37	21.7	21.7	21.7	21.1	20.9	20.9	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.1	20.1	19.8			19.7		
K線	2000	14:48	14:55	21.2	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.1	20.6	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1	20.1	19.9	19.8			19.6	
	0			13:32 13:34 26.5 23.6 20.9 20.6 20.6 20.5																												
	250	13:32	13:37	27.8	25.2	21.9	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6																	20.5		
L線	500	13:35	13:38	21.8	21.3	21.5	20.9	20.8	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.4	20.4	20.3	20.3	20.2	20.1	19.9					20.6			
	750			工事のため欠測																												
	1000	13:41	13:47	22.0	22.0	21.8	20.9	20.8	20.7	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.0	19.8			19.8		
M線	1250	14:14	14:20	22.0	21.4	20.9	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.2	20.0	19.8			19.8	
	1500	14:22	14:28	21.7	21.6	21.6	21.3	20.9	20.8	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.0	19.8			19.7		


■:水温の最高  
■:水温の最低

定線	距離 (m)	開始時刻	終了時刻	測定水深(m)																																	
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30	40	50	60	70	海底上1m						
I線	0	13:30	13:31	26.5	25.9	22.3	21.6																														
	250	13:39	13:42	26.3	26.0	23.2	22.2	21.1	20.9	20.8	20.7	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.1	20.1	20.3	20.3	20.3	20.3	20.1	19.9					
	500	13:46	13:50	22.8	22.0	21.6	21.5	20.8	20.7	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.1	19.9				
	750	13:52	13:55	21.7	21.2	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.1	19.8			
	1000	13:57	14:00	21.9	21.8	21.1	20.7	20.7	20.7	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.1	20.0	19.8	19.7				
	1250	14:02	14:05	21.7	21.4	20.9	20.8	20.8	20.9	20.9	20.9	20.8	20.7	20.6	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.1	20.0	19.8	19.6	19.6			
	1500	14:07	14:09	21.9	21.8	21.4	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.8	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.1	20.0	19.8	19.6			
	2000	14:12	14:15	21.5	21.5	21.4	21.1	20.8	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.4	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.0	19.9	19.8	19.6	19.6			
2500	14:18	14:22	21.5	21.6	21.5	21.4	21.3	21.1	20.8	20.7	20.6	20.5	20.4	20.3	20.2	20.2	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.0	19.9	19.7	19.6	19.6	19.6				
J線	0																																				
	250	13:39	13:42	25.6	25.7	22.9	22.4	21.4	20.8	20.7	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1	20.1	20.1			
	500	13:43	13:46	21.6	20.9	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.1	19.9	19.8	19.8	19.8			
	750	13:58	14:02	21.7	21.1	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.1	19.9	19.8	19.8			
	1000	14:04	14:08	21.6	21.5	20.9	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.1	19.9	19.8	19.8			
	1250	14:20	14:24	21.5	21.5	21.4	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.2	20.0	19.8	19.7			
	1500	14:32	14:36	21.7	21.7	21.4	20.9	20.9	20.9	20.9	20.8	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.1	19.9	19.8	19.6	19.6			
	2000	14:39	14:44	21.6	21.5	21.4	21.1	20.8	20.8	20.8	20.8	20.9	20.7	20.7	20.6	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.1	20.0	19.9	19.8	19.6	19.6			
K線	0																																				
	250	13:34	13:36	23.5	23.4	22.7	22.0	21.4	20.9	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.0	20.0	20.0	20.0			
	500	13:48	13:52	21.5	21.5	21.1	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.1	19.8	19.8	19.8	19.8		
	750	13:53	13:57	21.6	21.4	20.8	20.7	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.2	20.1	19.8	19.8	19.8		
	1000	14:10	14:13	21.4	21.1	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.2	20.2	20.1	19.7	19.7		
	1250	14:15	14:18	21.6	21.6	21.1	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.1	19.7	19.7	19.7		
	1500	14:26	14:30	21.5	21.5	21.1	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.1	19.7	19.7	19.7		
	2000	14:39	14:44	21.6	21.5	21.4	21.1	20.8	20.8	20.8	20.9	20.7	20.7	20.6	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.1	20.0	19.9	19.8	19.6	19.6	19.6	19.6		
L線	0																																				
	250	13:48	13:52	21.5	21.5	21.1	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2		
	500	14:08	14:10	21.5	21.0	20.9	20.7	20.7	20.7	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1		
	750	14:14	14:16	21.5	21.4	21.0	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	
	1250	14:23	14:25	21.5	21.4	21.2	21.0	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	
	1500	14:32	13:53	21.7	21.6	21.6	21.5	21.5	21.4	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	
	2000	14:03	14:06	21.6	21.6	21.4	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
	2500	14:27	14:30	21.4	21.4	21.3	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	
M線	0																																				
	250	14:10	14:15	21.4	21.3	21.2	20.8	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	
	500	14:24	14:30	21.5	21.4	21.5	21.4	21.1	20.9	20.8	20.7	20.6	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4
	750	13:30	13:32	21.4	21.4	21.4	21.3	21.2	20.9	20.8	20.7	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4
	1000	14:11	14:14	21.5	21.4	21.4	21.3	21.0	21.0	20.9	20.7	20.5	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2
	1500	13:56	13:59	21.5	21.2	20.9	20.8	20.8	20.7	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2
	2000	13:30	13:31	22.0	21.5	21.2	20.9	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
	2500	13:40	13:42	21.1	21.0	20.9	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.																								

島根原子力発電所 格子状定線の水溫水平分布図 (基準水溫との温度差)

平成19年6月13日 第1回  
9時30分～10時54分

出力 (万kW)	1号機	47
	2号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	30
	2号機	2.4
天候	晴	
氣温 (°C)	26.4	
風向	東南東	
風速 (m/s)	2.8	
風浪	2	

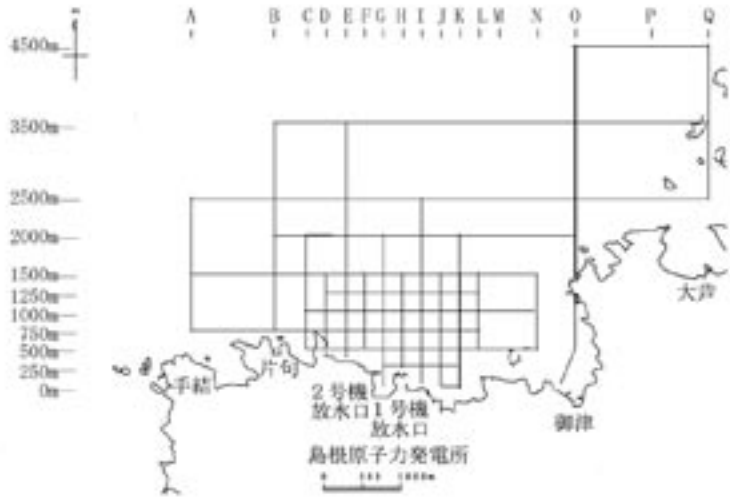

※基準水溫

A2500、B3500、E3500、M3500、

O4500、P3500の6点の平均値



◎ 2m以深において、基準水溫より1°C以上高い水溫上昇域は確認されなかった。

- 基準水溫より1°C以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より2°C以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より3°C以上高い水溫上昇域



島根原子力発電所 格子状定線の水温水水平分布図（基準水温との温度差）


平成19年6月13日 第2回  
13時30分～14時55分

出力	1号機	47
(万kW)	2号機	0
放水量	1号機	30
(m <sup>3</sup> /s)	2号機	2.4
天候	曇	
気温	(°C)	24.8
風向	北東	
風速	(m/s)	4.0
風浪	2	

※基準水温

A2500、B3500、E3500、M3500、

O4500、P3500の6点の平均値

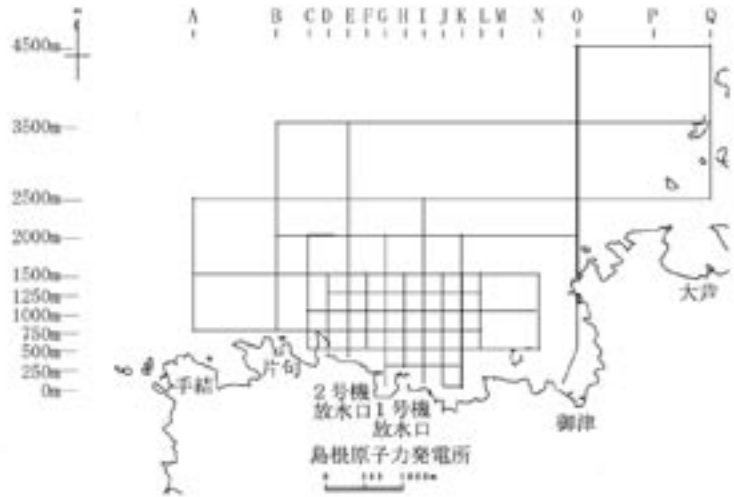








◎ 4 m以深において、基準水温より 1°C以上  
高い水温上昇域は確認されなかった。

- 基準水温より1°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より2°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より3°C以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水温鉛直分布図 (基準水温との温度差)

平成19年6月13日 第1回  
9時30分～10時54分

出力 (万kW)	1号機	47
	2号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	30
	2号機	2.4
天候	晴	
気温	(°C)	26.4
風向	東南東	
風速	(m/s)	2.8
風浪	2	

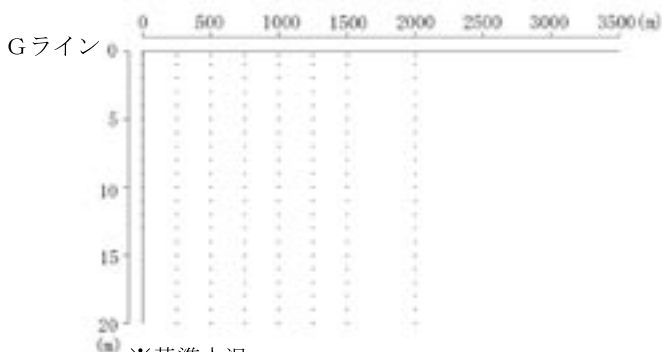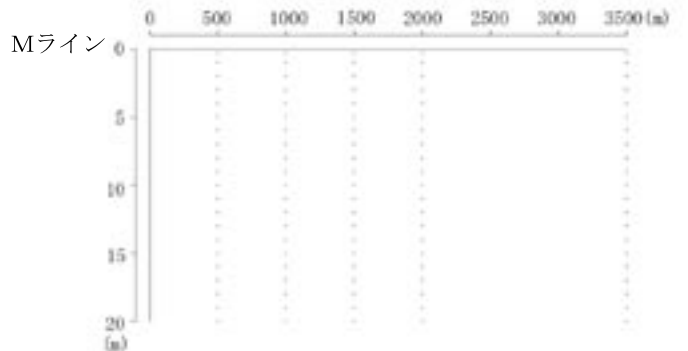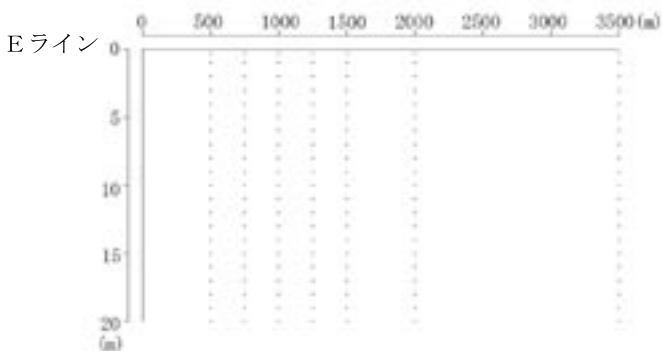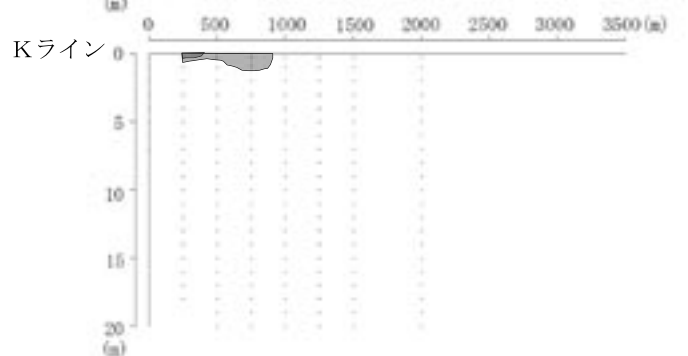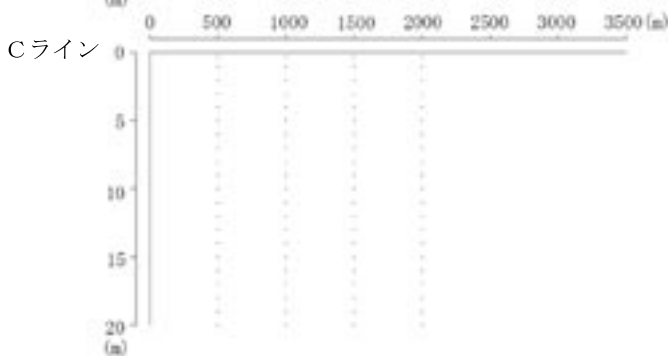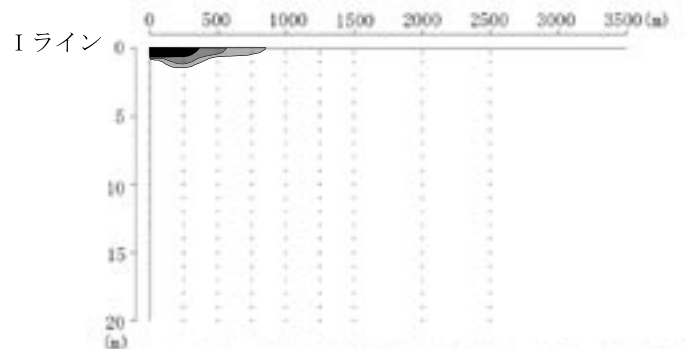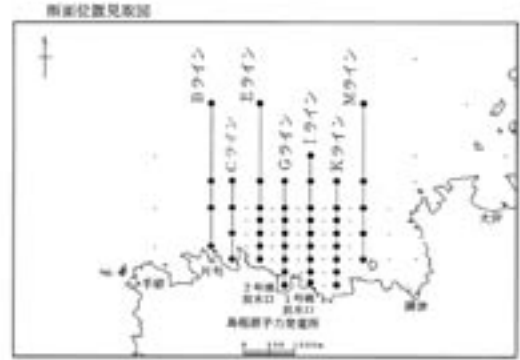

- 基準水温より1°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より2°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より3°C以上高い水温上昇域








※基準水温  
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500の6点の平均値

水深	基準水温(°C)
0m層	21.3
1m層	21.2
2m層	21.1
3m層	21.0
4m層	20.9
5m層	20.8

島根原子力発電所 格子状定線の水溫鉛直分布図（基準水溫との温度差）

平成19年6月13日 第2回  
13時30分～14時55分

出力 (万kW)	1号機	47
	2号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	30
	2号機	2.4
天候		曇
気温 (℃)		24.8
風向		北東
風速 (m/s)		4.0
風浪		2

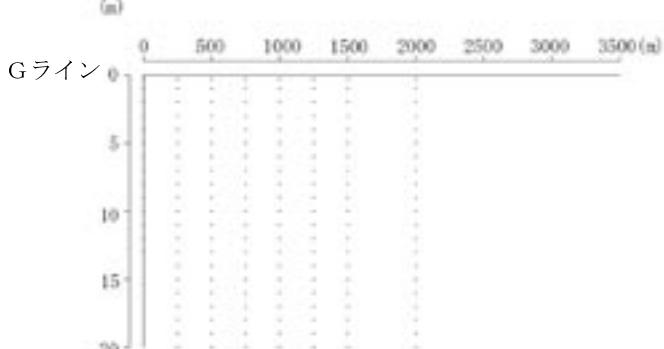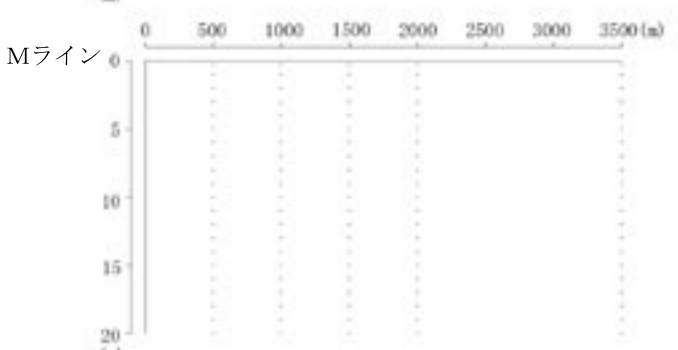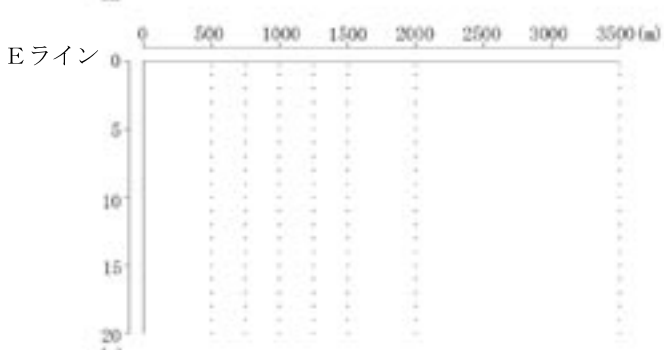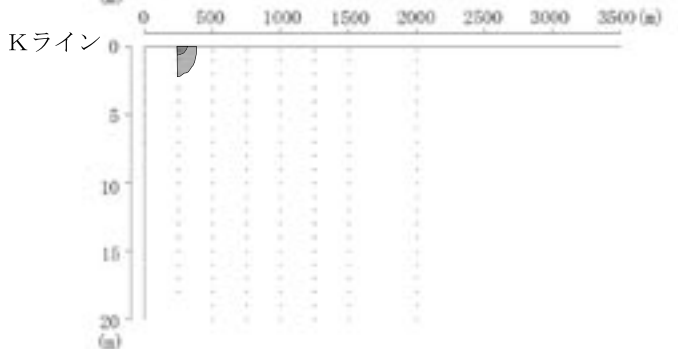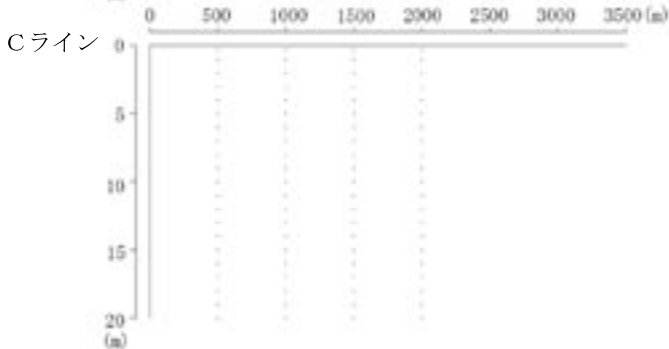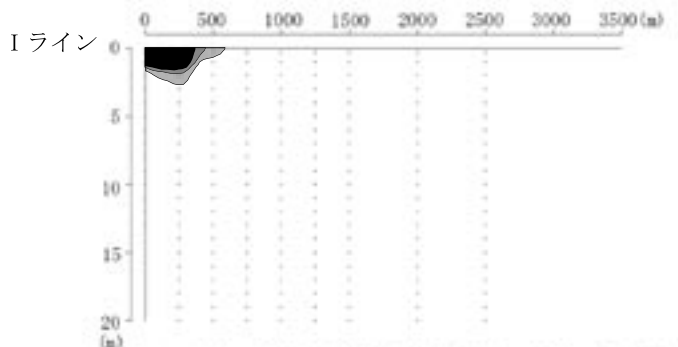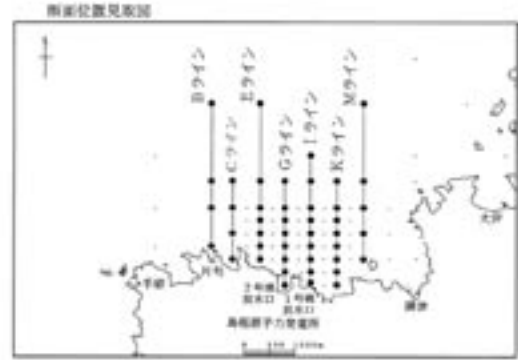

- 基準水溫より1℃以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より2℃以上高い水溫上昇域
- 基準水溫より3℃以上高い水溫上昇域

水深	基準水溫(℃)
0m層	21.5
1m層	21.5
2m層	21.5
3m層	21.3
4m層	21.1
5m層	20.9

※基準水溫  
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500、P3500の6点の平均値

# 島根原子力発電所 沿岸定点の水温 (平成19年4月)

観測時刻 10時

(単位:℃)

場所	日	観測時刻 10時																												月間				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	水深別平均	最高	最低
1号機放水	1m	24.7	24.8	24.9	24.8	24.5	24.6	24.7	24.8	24.8	24.9	25.1	25.0	24.9	25.0	25.3	25.4	25.4	25.2	25.5	25.3	25.4	25.8	25.7	25.7	25.8	25.9	26.0	25.8	25.9	26.2	25.3	26.2	24.5
	3m	21.4	21.4	21.8	21.4	21.4	21.6	21.6	21.6	21.6	21.7	21.9	21.8	21.8	21.7	21.8	22.1	22.2	22.2	22.0	22.2	22.1	22.4	22.6	22.6	22.5	22.6	22.6	22.5	22.6	22.9	22.0	22.9	21.4
2号機放水	1m	14.9	14.9	15.4	15.0	14.7	14.8	15.1	15.2	15.2	15.3	15.3	15.3	15.2	15.3	15.4	15.6	15.6	15.4	15.6	15.5	15.7	16.0	17.0	16.0	16.0	16.2	16.3	16.0	16.2	16.5	15.6	17.0	14.7
	3m	14.9	14.9	15.4	15.0	14.7	14.8	15.0	15.1	15.1	15.1	15.3	15.3	15.2	15.3	15.4	15.6	15.6	15.4	15.6	15.5	15.6	15.9	17.0	16.0	16.0	16.1	16.2	16.0	16.1	16.4	15.5	17.0	14.7
片 匂	1m	14.5	14.5	14.4	14.2	14.5	14.4	14.5	14.8	14.9	14.9	14.8	14.9	15.0	14.8	15.0	15.2	14.8	15.2	15.0	15.6	15.5	15.7	15.2	15.6	15.7	15.8	15.8	15.8	15.8	16.0	15.1	16.0	14.2
	3m	14.7	14.7	14.6	14.3	14.6	14.6	14.7	14.9	15.1	15.0	15.0	15.1	15.1	14.9	15.2	15.3	15.0	15.3	15.2	15.7	15.6	15.7	15.4	15.8	15.9	15.9	15.9	15.9	16.1	15.2	16.1	14.3	
御 津	1m	14.7	14.8	14.5	14.6	14.5	14.7	15.0	15.2	15.3	15.4	15.5	15.4	15.3	14.9	15.4	15.6	14.8	15.5	15.3	15.7	15.9	16.1	15.8	16.0	16.1	16.5	16.5	16.3	16.3	16.5	15.5	16.5	14.5
	3m	15.0	15.1	14.8	14.9	14.7	15.0	15.2	15.4	15.6	15.5	15.7	15.5	15.4	15.1	15.6	15.9	15.1	15.9	15.3	15.8	16.1	16.2	16.1	16.1	16.2	16.5	16.6	16.3	16.5	16.6	15.7	16.6	14.7

日	水深別平均		下 旬 (23日)	中 旬 (11日)	上 旬 (3日)	月 間	
	11m	15.3				最高	最低
11m	14.9	15.2	15.9	15.2	14.9	15.9	14.9
12m	14.9	15.2	15.9	15.2	14.9	15.9	14.9
13m	14.9	15.2	15.9	15.2	14.9	15.9	14.9
14m	14.8	15.2	15.9	15.2	14.8	15.9	14.8
15m	14.8	15.2	15.8	15.2	14.8	15.8	14.8
16m	14.8	15.2	15.8	15.2	14.8	15.8	14.8
17m	14.8	15.2	15.8	15.2	14.8	15.8	14.8
18m	14.8	15.2	15.8	15.2	14.8	15.8	14.8
19m	14.8	15.2	15.8	15.2	14.8	15.8	14.8
20m	14.8	15.2	15.8	15.2	14.8	15.8	14.8

場所	日	水深別平均		下 旬 (23日)	中 旬 (11日)	上 旬 (3日)	月 間	
		0m <th>17.8 <th>最高</th> <th>最低</th> </th>	17.8 <th>最高</th> <th>最低</th>				最高	最低
※ 放水口沖 放水口沖 (1号)	0m	18.5	15.4	19.4	15.4	18.5	19.4	15.4
	1m	18.4	15.4	19.4	15.4	18.4	19.4	15.4
	2m	15.9	15.4	19.1	15.4	15.9	19.1	15.4
	3m	15.2	15.4	16.7	15.4	15.2	16.7	15.2
	4m	15.1	15.4	16.2	15.4	15.1	16.2	15.1
	5m	15.1	15.4	16.1	15.4	15.1	16.1	15.1
	6m	15.1	15.4	16.0	15.4	15.1	16.0	15.1
	7m	14.9	15.4	16.0	15.4	14.9	16.0	14.9
	8m	14.9	15.4	15.9	15.4	14.9	15.9	14.9
	9m	14.9	15.4	15.9	15.4	14.9	15.9	14.9
10m	14.9	15.2	15.9	15.2	14.9	15.9	14.9	

※ 放水口沖水温は、可搬式水温計による実測値。

# 島根原子力発電所 沿岸定点の水温 (平成19年5月)

観測時刻 10時

(単位:℃)

場所	日	水深	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	月間		
			水深別平均	最高	最低																															
1号機放水	1m	26.4	26.4	26.8	27.1	27.0	27.0	27.1	27.0	27.1	25.1	25.0	25.0	25.2	25.2	25.1	27.5	27.7	27.4	27.4	27.5	27.5	27.7	27.7	27.8	28.2	28.6	28.7	28.9	29.0	28.8	28.9	28.7	29.0	27.2	29.0
	1m	23.1	23.3	23.6	23.5	23.8	23.7	23.7	23.8	23.7	23.8	17.6	17.5	17.6	17.7	18.6	18.3	18.9	20.1	19.9	19.9	20.6	20.7	21.0	20.9	20.9	21.3	21.4	21.8	21.6	21.4	21.4	21.6	20.9	20.9	23.8
輪谷湾	1m	16.7	16.7	17.0	17.0	17.2	17.2	17.3	17.4	17.6	17.6	17.7	18.0	17.9	17.7	17.9	17.9	18.1	18.0	17.9	17.9	17.9	18.1	18.2	18.7	19.0	19.6	19.5	19.7	19.5	19.2	19.6	19.3	18.1	19.7	
	3m	16.7	16.6	16.9	17.0	17.2	17.2	17.4	17.6	17.5	17.4	17.6	17.9	17.8	17.7	17.9	17.9	18.1	17.9	17.9	17.9	17.9	18.1	18.2	18.6	19.0	19.3	19.4	19.6	19.5	19.2	19.4	19.3	18.0	19.6	
片匂	1m	16.7	16.4	16.6	16.7	17.0	17.4	17.2	17.5	17.4	17.2	17.5	17.4	17.3	17.3	17.3	17.7	18.1	17.8	17.6	17.6	17.6	17.9	18.2	19.0	19.4	19.4	19.2	19.2	18.7	19.0	19.2	18.9	17.9	19.4	
	3m	16.8	16.6	16.7	16.8	17.1	17.2	17.1	17.5	17.5	17.4	17.6	17.6	17.4	17.5	17.8	18.2	18.0	17.7	17.7	17.7	17.7	18.1	18.3	18.6	19.0	19.3	19.2	19.2	18.8	19.1	19.3	19.1	17.9	19.3	
御津	1m	16.9	16.8	17.1	17.5	17.7	18.0	17.4	18.0	18.1	17.8	18.1	17.8	18.1	18.0	18.0	18.4	18.5	18.1	18.1	18.0	18.3	18.3	18.9	19.6	19.7	19.3	19.6	19.8	19.7	19.4	19.5	19.9	18.4	19.9	
	3m	17.1	17.0	17.2	17.5	17.9	17.3	17.9	18.0	18.1	17.9	18.0	18.2	18.1	18.3	18.3	18.3	18.6	18.3	18.1	18.3	18.3	18.9	19.5	19.1	19.3	19.6	19.8	19.8	19.4	19.5	19.7	18.4	19.8		

※1 2号機放水口は停電作業のため欠測。

日	水深	上旬	中旬	下旬	水深別平均	月間	
		(7日)	(14日)	(21日)		最高	最低
11m		16.9	17.6	17.9	17.5	17.9	16.9
12m		16.9	17.6	17.9	17.5	17.9	16.9
13m		16.9	17.6	17.9	17.5	17.9	16.9
14m		16.9	17.6	17.9	17.5	17.9	16.9
15m		16.9	17.6	17.9	17.5	17.9	16.9
16m		16.9	17.6	17.9	17.5	17.9	16.9
17m		16.9	17.7	17.9	17.5	17.9	16.9
18m		16.9	17.7	17.9	17.5	17.9	16.9
19m		16.9	17.7	17.9	17.5	17.9	16.9
20m		16.9	17.7	17.9	17.5	17.9	16.9

※2 放水口沖水温は、可搬式水温計による実測値。

# 島根原子力発電所 沿岸定点の水温 (平成19年6月)

観測時刻 10時


(単位:℃)

場所	日	観測時刻 10時																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	水深	水温(℃)																													
1号機放水	1m	29.3	26.8	26.9	26.6	26.7	27.6	27.7	27.6	27.7	28.0	27.9	27.7	27.9	28.2	28.3	27.4	27.1	27.2	27.0	27.7	27.7	28.5	28.7	28.6	28.5	28.7	29.0	29.2	29.9	29.8
	3m	21.6	21.1	21.2	20.9	20.9	21.1	21.4	21.5	21.5	21.6	20.9	21.1	21.1	22.1	21.2	20.6	20.3	21.9	22.0	22.9	22.9	23.3	22.5	22.2	22.2	22.2	22.2	22.4	22.7	22.4
2号機放水	1m	20.2	19.6	19.9	19.6	19.5	20.2	20.4	20.3	20.4	20.7	20.6	21.2	20.8	21.0	21.4	20.9	20.3	20.2	19.8	20.6	20.6	21.5	21.5	21.7	21.4	21.4	21.7	21.9	22.8	19.5
	3m	19.9	19.5	19.8	19.3	19.4	20.2	20.4	20.3	20.4	20.7	20.6	20.8	20.7	20.9	21.4	20.8	19.8	19.9	19.7	20.3	20.4	21.4	21.4	21.5	21.3	21.4	21.6	21.9	22.7	19.3
片 旬	1m	18.8	19.0	19.7	19.3	19.1	19.6	20.0	20.0	19.8	19.9	20.1	20.3	20.0	20.5	20.2	20.0	19.6	19.4	19.4	20.0	20.5	20.8	20.8	20.8	20.5	20.5	20.9	21.3	22.0	18.8
	3m	19.1	19.3	19.6	19.3	19.3	20.0	20.2	20.2	20.4	20.4	20.5	20.6	20.5	21.0	20.8	20.5	20.2	20.0	19.7	20.1	20.8	21.3	21.4	21.4	21.2	21.2	21.5	21.7	22.5	19.1
御 津	1m	19.5	19.5	19.9	19.2	19.7	20.3	20.6	20.6	20.4	20.7	20.5	20.9	20.6	21.2	21.3	20.5	19.7	19.8	20.1	21.3	21.3	21.2	21.4	21.1	21.1	21.7	22.2	22.7	22.8	19.2
	3m	19.7	19.6	19.6	19.1	19.6	20.5	20.6	20.6	20.8	21.0	20.6	20.8	20.6	21.3	21.5	20.4	19.7	19.8	19.4	20.9	20.8	21.3	21.4	21.6	21.4	21.3	21.7	22.0	22.9	19.1

場所	日	観測時刻 10時																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	水深	水温(℃)																															
※ 放水口沖 (1号)	11m	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3			
	12m	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5			
	13m	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0		
	14m	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4		
	15m	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3		
	16m	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	
	17m	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	
	18m	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	19m	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9
	20m	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9

※ 放水口沖水温は、可搬式水温計による実測値。

# 島根原子力発電所 沿岸定点の水温推移(平成19年4月~6月)

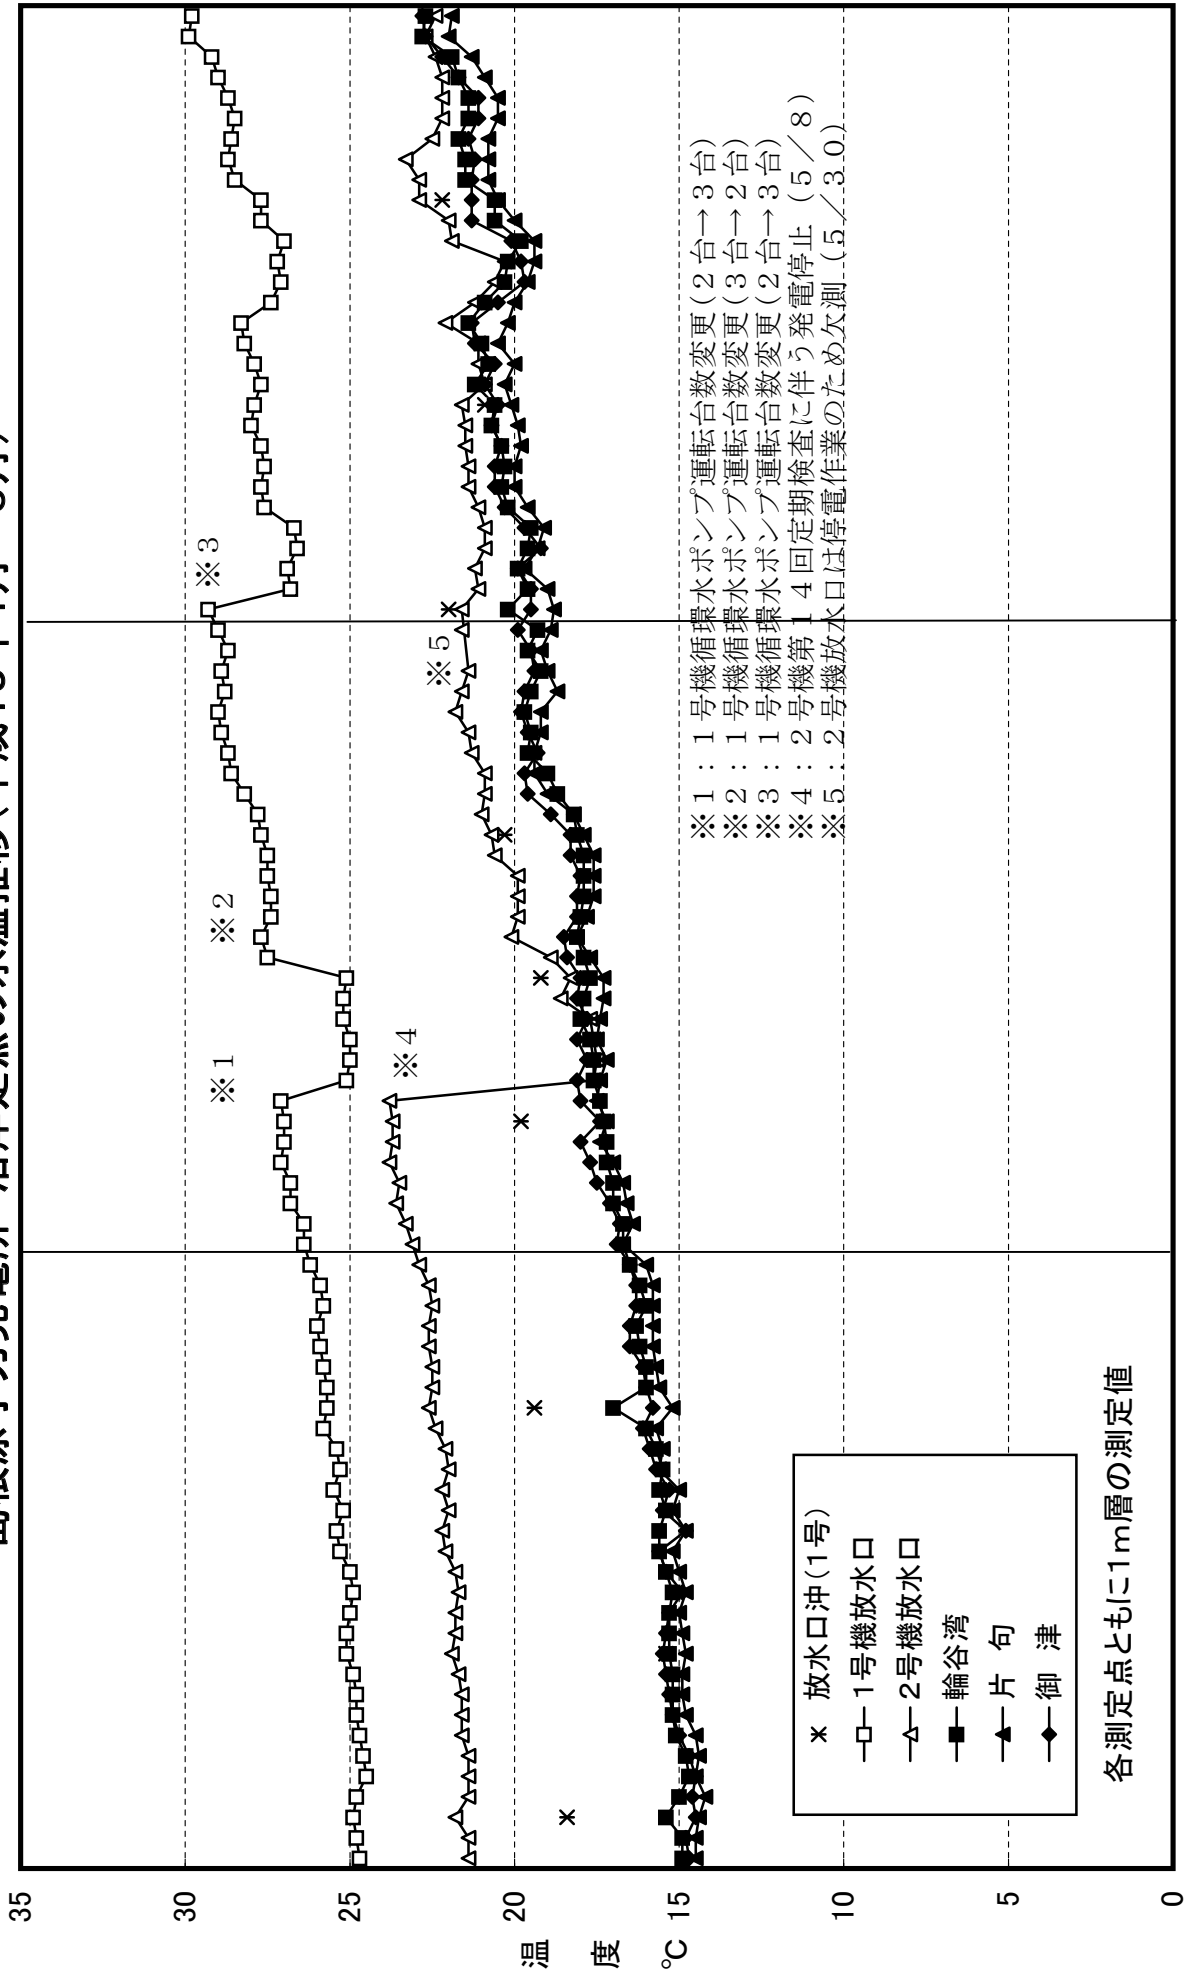


島根原子力発電所 沖合定線測定日の沿岸定点水温測定結果

測定年月日 平成19年 4月 12日

場 所	時刻 水深	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	月間			
		水深別 平均	最高	最低																									
1号機放水口	1 m	25.3	25.3	25.2	25.1	25.0	25.0	24.9	25.0	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.2	25.2	25.1	25.1	25.1	25.2	25.1	25.0	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.3	24.9
	1 m	22.1	22.1	22.0	21.9	21.8	21.8	21.7	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.9	21.9	21.8	21.8	21.9	22.0	22.0	22.0	22.0	22.1	22.0	21.9	21.9	22.1	21.7
輪 谷 湾	1 m	15.8	15.8	15.8	15.7	15.7	15.6	15.5	15.5	15.4	15.3	15.3	15.4	15.4	15.4	15.5	15.5	15.6	15.6	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.8	15.8	15.6	15.8	15.3
	3 m	15.8	15.8	15.7	15.7	15.6	15.5	15.4	15.4	15.4	15.3	15.3	15.4	15.4	15.4	15.4	15.5	15.6	15.6	15.7	15.7	15.6	15.6	15.7	15.7	15.7	15.5	15.8	15.3
片 匂	1 m	15.1	15.1	15.1	15.0	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	15.0	15.1	15.2	15.2	15.2	15.4	15.5	15.4	15.3	15.3	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.1	15.5	14.9
	3 m	15.3	15.3	15.2	15.2	15.2	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.5	15.4	15.4	15.4	15.4	15.3	15.3	15.3	15.5	15.1
御 津	1 m	15.7	15.6	15.5	15.5	15.5	15.4	15.3	15.3	15.3	15.4	15.5	15.6	15.8	16.0	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.0	15.9	15.8	15.8	15.7	15.6	15.7	16.1	15.3
	3 m	15.9	15.8	15.8	15.7	15.7	15.6	15.6	15.5	15.5	15.5	15.5	15.6	15.6	15.7	15.8	15.9	15.9	16.0	16.0	16.1	16.1	16.0	15.9	15.8	15.8	15.8	16.1	15.5



温排水測定定点図

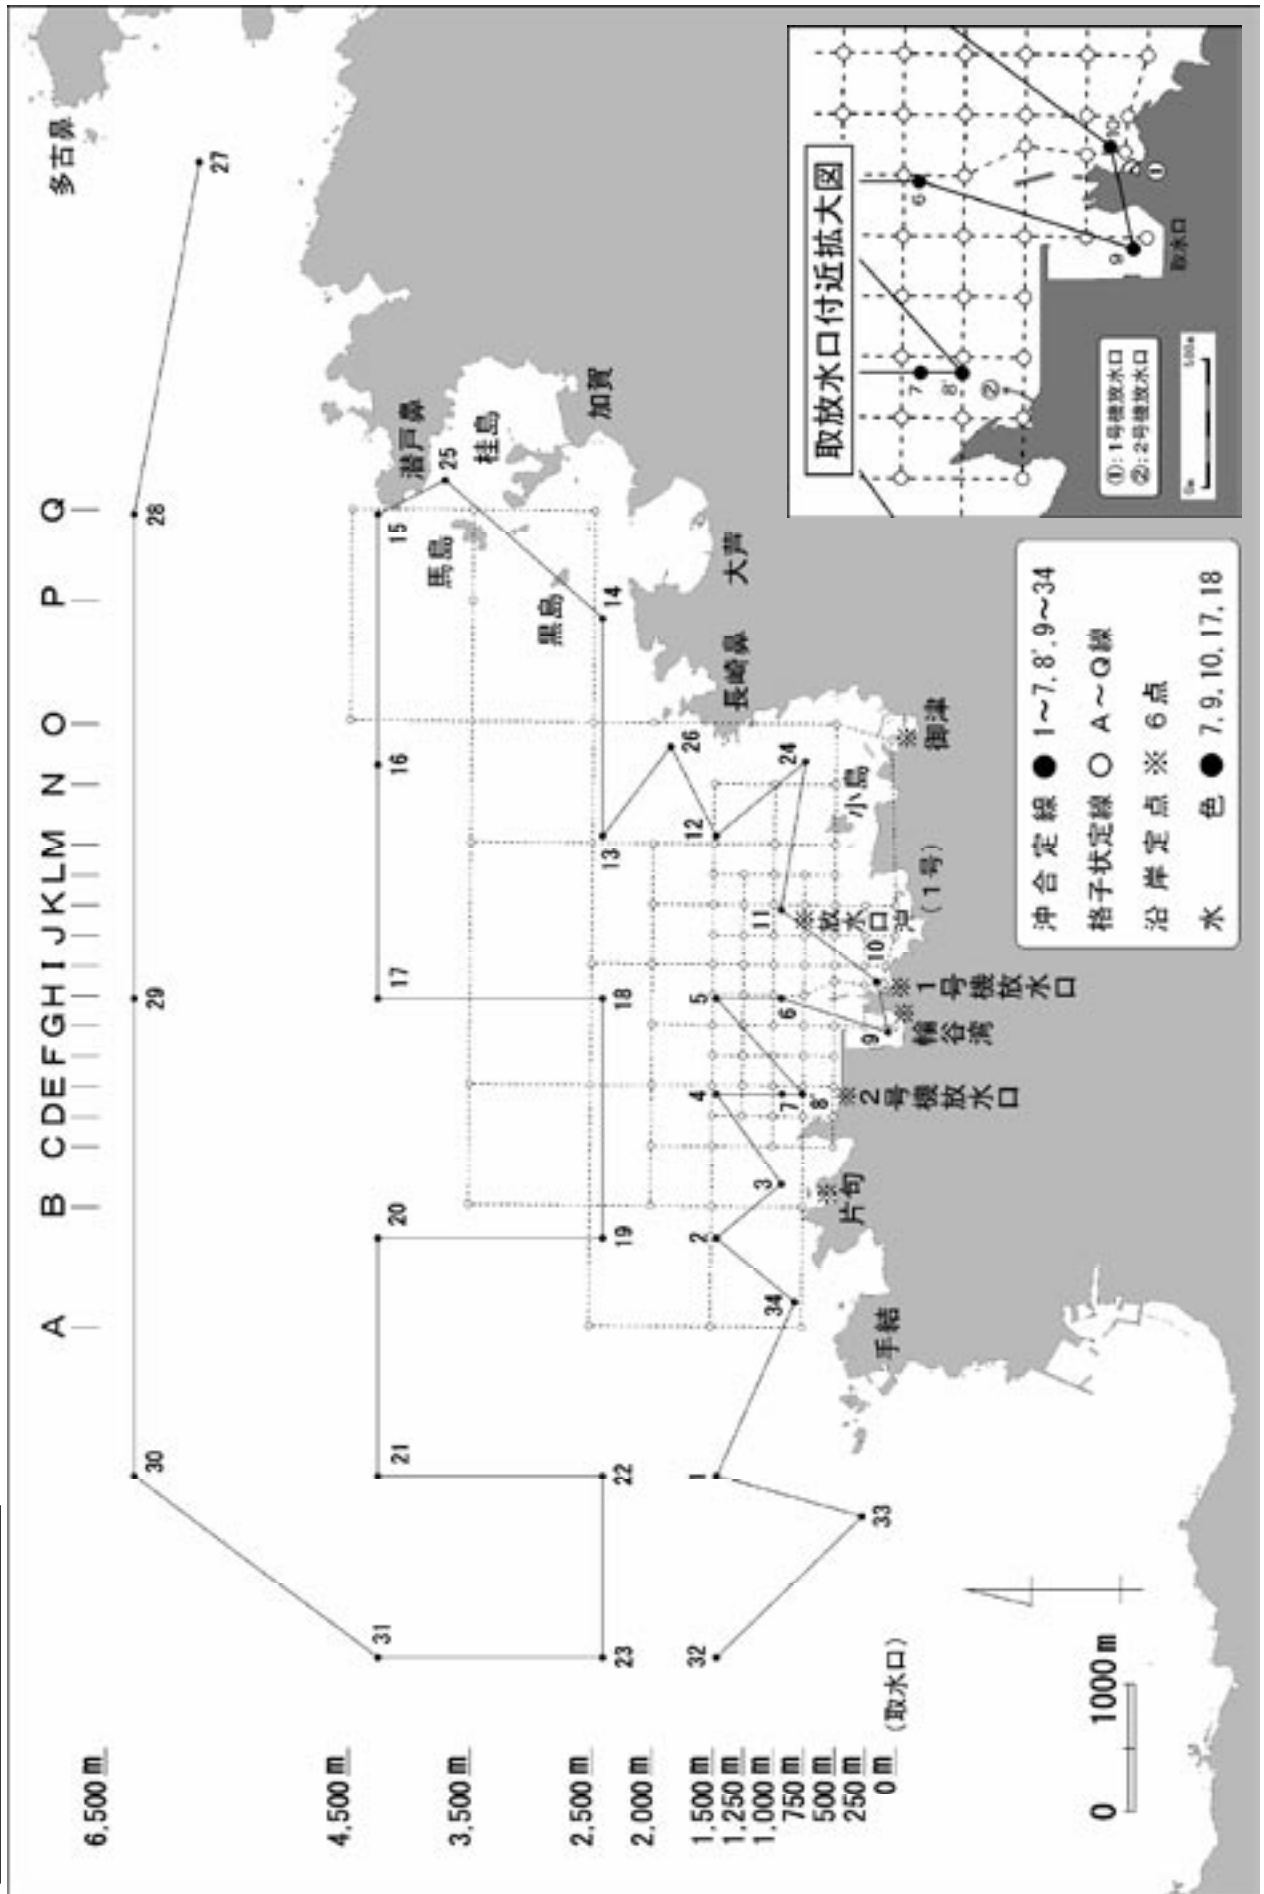

# 参 考 资 料



# 1. 島根原子力発電所敷地内におけるモニタリングポスト測定結果

単 位 : 【nGy/h】

	区 分	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
4月	平 均 値	21	24	30	21	28	26
	最 大 値	34	35	44	35	41	38
5月	平 均 値	21	25	30	22	29	27
	最 大 値	50	48	58	49	57	49
6月	平 均 値	22	25	31	22	29	27
	最 大 値	66	63	74	62	78	64
7月	平 均 値						
	最 大 値						
8月	平 均 値						
	最 大 値						
9月	平 均 値						
	最 大 値						
10月	平 均 値						
	最 大 値						
11月	平 均 値						
	最 大 値						
12月	平 均 値						
	最 大 値						
1月	平 均 値						
	最 大 値						
2月	平 均 値						
	最 大 値						
3月	平 均 値						
	最 大 値						
前 年 度 ま だ の デ ー タ	月 平 均 値 の 範 囲	19~23	23~27	30~34	21~25	28~31	26~29
	2 分 値 の 最 大 値	82	79	115	105	130	100

- (注) 1. 測 定 者 中国電力  
 2. 測定方法 3"φ球形 NaI (Tl) シンチレーション検出器 (エネルギー補償型) を使用し、  
 50 keV~3 MeV のエネルギー範囲で測定した。  
 3. 平成 13 年 4 月から 2 分値を測定値としている。  
 このため、「前年度までのデータ」は、平成 13 年 4 月~19 年 3 月の 2 分値について記載した。

## 2. 島根原子力発電所における放射性廃棄物管理の状況

	気体廃棄物		液体廃棄物		固体廃棄物						
	放射性希ガス (Bq)	放射性 よう素 [I-131] (Bq)	トリチウム を除く (Bq)	トリチウム (Bq)	ドラム缶			その他の種類			
					発生量 (本)	焼却量 等 (本)	累 積 保管量 (本)	発生量 (本相当)	減容等 処理量 (本相当)	累 積 保管量 (本相当)	
原 子 力 発 電 所 合 計	4月	ND	ND	ND	$7.0 \times 10^{10}$	181	274	21,284	17	87	5,197
	5月	ND	ND	ND	$7.0 \times 10^{10}$	161	79	21,366	61	23	5,235
	6月	ND	ND	ND	$6.4 \times 10^{10}$	285	239	21,412	10	44	5,201
	7月										
	8月										
	9月										
	10月										
	11月										
	12月										
	1月										
	2月										
	3月										
年間合計											
年間放出 管理目標値	$8.4 \times 10^{14}$	$4.3 \times 10^{10}$	$7.4 \times 10^{10}$								

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 検出下限値は、放射性希ガス 約  $2 \times 10^{-2}$  Bq/cm<sup>3</sup>  
 放射性よう素 約  $7 \times 10^{-9}$  Bq/cm<sup>3</sup>  
 液体廃棄物(トリチウムを除く) 約  $2 \times 10^{-2}$  Bq/cm<sup>3</sup> (<sup>60</sup>Co で代表)
2. トリチウムの年間放出管理の基準値は、 $7.4 \times 10^{12}$  Bqである。

### 3. 島根原子力発電所の運転状況

#### 1 号機（定格電気出力：46万kW）

	運 転 状 況	時間稼働率(%)	設備利用率(%)
4月	原子炉定格熱出力一定運転	100.0	102.1
5月	原子炉定格熱出力一定運転	100.0	101.9
6月	原子炉定格熱出力一定運転	100.0	101.9
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

#### 2 号機（定格電気出力：82万kW）

	運 転 状 況	時間稼働率(%)	設備利用率(%)
4月	制御棒分布変更（4/23 12:00～4/24 0:00）	100.0	99.9
5月	第14回定期検査のため発電停止（発電機解列 5/8 23:00）	25.7	25.1
6月	第14回定期検査のため発電停止中	0.0	0.0
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

(注) 1. 
$$\text{時間稼働率} = \frac{\text{稼働時間数}}{\text{暦時間数}} \times 100(\%)$$

2. 
$$\text{設備利用率} = \frac{\text{発電電力量}}{\text{認可電気出力} \times \text{暦時間数}} \times 100(\%)$$

## 用語の解説

### (1) 「平常の変動幅」について

「平常の変動幅」については、「環境放射線モニタリングに関する指針」（原子力安全委員会）において「測定条件等が良く管理されており、かつ原子力施設が平常運転を続けている限り、測定値の変動はある幅の中に納まるはずであり、これを「平常の変動幅」と呼ぶことにする。」と規定されている。

本技術会は測定項目別の「平常の変動幅」を指針に準拠し下表のとおり定めた。

なお、測定値が「平常の変動幅」を外れた場合はその原因を調査している。

#### 測定項目別「平常の変動幅」

調査項目	平常の変動幅	更新等
空間放射線の積算線量	前年度までの5年間の最小値から最大値までの範囲とする。	年度毎に更新
モニタリングカーによる空間放射線量率	前年度までの5年間の最小値から最大値までの範囲とする。	年度毎に更新
モニタリングポストによる空間放射線量率	各測定地点の平成13年4月から平成15年3月までの全データから求めた累積相対度数分布の（平均値±3×標準偏差）相当の範囲とする。	測定条件に変化がない限り、当分の間は更新しない。
環境試料中の放射能	前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲とする。	年度毎に更新

### (2) 「検出下限値」について

環境試料中の放射能の検出下限値は計数誤差の3倍とする。

本報告書では「検出下限値未満」を「ND」と表記する。

### (3) 環境放射線調査関係

#### 放射線

空間を伝播、移動するエネルギーの流れで、このうち電離作用をもったものをいう。代表的なものに、 $\alpha$  (アルファ) 線、 $\beta$  (ベータ) 線、 $\gamma$  (ガンマ) 線、X (エックス) 線などがある。

放射能と混同して使われることがあるが、異なるものである。

#### 放射能

原子核が不安定であるために壊変し、 $\alpha$  線や  $\beta$  線、または  $\gamma$  線や X 線等の放射線を放出する性質またはその壊変の起きやすさをいう。

放射能 (の強さ) は単位時間における壊変数で表し、Bq (ベクレル) を単位とする。1 秒間に 1 個の原子核が壊変する物質の放射能 (の強さ) は 1 Bq であるという。

#### $\alpha$ 線、 $\beta$ 線、 $\gamma$ 線

$\alpha$  線は、原子核から飛び出した陽子 2 個と中性子 2 個が組み合わさった粒子 (He (ヘリウム) の原子核) である。 $\alpha$  線は物質を透過する力が弱く、皮膚の表面や薄い紙 1 枚程度で止める (遮蔽する) ことができるが、強い電離作用がある。

$\beta$  線は、原子核から飛び出した高速の電子である。 $\beta$  線の物質を透過する力は  $\alpha$  線の約 100 倍であり、皮膚の表面から数 mm の深さまで到達する。薄いアルミニウム板などで止める (遮蔽する) ことができる。

$\gamma$  線は電磁波であり、励起状態にある原子核が安定状態になる際に放出される。 $\gamma$  線の物質を透過する力は  $\beta$  線より強く、身体の深部にまで到達する。鉛やコンクリートなどで止める (遮蔽する) ことができる。

#### 積算線量 (空間放射線積算線量)

ある地点で一定期間にわたって測定された空間放射線量の積算量をいう。放射線量は物質に吸収されたエネルギーで表す。物質 1 kg あたり 1 J (ジュール) のエネルギー吸収をもたらす放射線量を 1 Gy (グレイ) とする。TLD (熱蛍光線量計) による測定の場合、同一地点で約 3 ヶ月間測定した値を 90 日間の値に換算して、mGy (ミリグレイ) / 90 日で表している (ミリは千分の 1)。

#### TLD (Thermo Luminescence Dosimeter の略、熱ルミネセンス線量計)

CaSO<sub>4</sub> (硫酸カルシウム) や LiF (フッ化リチウム) などの物質は、放射線を照射した後加熱すると発光する性質を有する。この性質を利用した線量計を TLD という。

島根県では、硫酸カルシウムにトリウムを添加したもの (CaSO<sub>4</sub>:Tm) を TLD 素子として使用している。

#### 線量率 (空間放射線量率)

単位時間当たりの空間放射線量をいう。本報告書では、これを 1 時間当たりの空間放射線量である nGy (ナノグレイ) / h で表している (ナノは 10 億分の 1)。

#### モニタリングポスト

空間放射線量率を自動連続測定する装置を備えた野外測定設備をいう。なお、空間放射線量率計に加えて気象観測装置なども備えている設備のことをモニタリングステーションと呼んでいる。



## モニタリングカー

空間放射線量率計などの測定装置を備えていて、空間放射線などを移動測定することのできる車をいう。

## 平常の変動幅

測定条件、気象状態や自然環境などによって変動する測定値について、その変動する原因を調査した方がよいかどうかのふり分けをする大まかなレベルのことをいう。

この範囲は、過去のデータを統計処理して求めたものであり、範囲をはずれた測定値については原因調査を行い、原子力発電所の影響の有無を確認する。

なお、この範囲は、人体に影響を生じるレベルよりはるかに低い値であり、人体への影響を評価するためのものではない。

## 環境試料中の放射能

放射性核種の分布や変動の程度を把握するために、一般環境に存在するものを採取し、その放射能分析を行っている。現在のところ、このような環境試料としては、浮遊塵、植物（松葉）、農畜産物、海産生物、陸水、海水、陸土、海底土等がある。

測定結果は試料によって、試料の単位体積当たりの放射能（ $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ 、 $\text{mBq}/\text{l}$ ）、単位面積当たりの放射能（ $\text{kBq}/\text{m}^2$ ）又は単位質量当たりの放射能（ $\text{Bq}/\text{kg}$ ）で表している（ $\mu$ （マイクロ）は100万分の1、m（ミリ）は千分の1、k（キロ）は千倍）。

## 放射性核種

放射能をもつ同位元素を放射性核種といい、放射性同位元素といってもよい。例えば天然に存在する原子番号19のカリウムは質量数39のK-39、質量数40のK-40、質量数41のK-41の3種類がある。このうちK-39とK-41は放射能をもたないので安定核種とよぶが、K-40は放射能をもつので放射性核種という。

## 核種分析

ほとんどの放射性核種は固有のエネルギーを有する $\gamma$ 線等の放射線を放出しているため、物質から放出される放射線のエネルギーとその放出量を測定することによって、放射性核種がどれだけ含まれているかを知ることができる。このようにして、物質に含まれる放射性核種の種類及び放射能を分析することを核種分析という。

## $\gamma$ 線スペクトロメトリー（ $\gamma$ 線分光分析）

$\gamma$ 線スペクトロメータを用いて $\gamma$ 線のエネルギースペクトルの測定を行い、得られたスペクトルを解析することによって、試料に含まれる放射性核種の種類及び放射能の分析を行うことを $\gamma$ 線スペクトロメトリー（ $\gamma$ 線分光分析）という。

## 放射化学分析

環境試料中の放射性核種を測定するために、適当な化学的方法により元素の分離・精製を行い、その中に含まれる放射性核種の種類あるいは放射エネルギーを求め、放射化学分析という。

$^{90}\text{Sr}$ （ストロンチウム90）は（ $\gamma$ 線を放出せず） $\beta$ 線を放出する放射性核種であるため、 $\gamma$ 線スペクトロメトリーではなく、放射化学分析法を用いて核種分析を行っている。ただし、放射化学分析は分析操作に時間がかかるため、分析結果の報告は次の四半期報となる。

## 液体シンチレーション分析

環境試料中の放射性核種を測定するために、測定試料を液体発光物質（液体シンチレータ）に溶かし、試料が出す放射線が発光物質に衝突して発する光を測定して、放射性核種の分析を行うことがある。これを液体シンチレーション分析という。

$^3\text{H}$ （トリチウム）は（ $\gamma$ 線を放出せず） $\beta$ 線のみを放出する放射性核種であるため、 $\gamma$ 線スペクトロメトリーではなく、液体シンチレーション分析を用いて放射能を測定している。

## 預託実効線量

人体組織に対する放射線の影響は、放射線の種類やエネルギーにより異なるため、これを共通の尺度で評価するために使う量を等価線量という。これは物質が単位質量あたりに吸収する放射線のエネルギー（単位：Gy）に換算係数（放射線の種類やエネルギーにより異なる）を乗じたものであり、単位はSv（シーベルト）である。

体内に取り込まれた放射性核種からの被ばく（内部被ばく）の場合、体外に排泄されるまで、または崩壊によって減衰するまで被ばくが続く。このことを考慮して求めた50年間（成人の場合）にわたる等価線量の積分値を預託等価線量という。

人体に対する放射線の影響は被ばくする組織によって異なっているため、組織ごとの影響を共通の尺度で評価する必要がある。この目的に使うため、各組織ごとの預託等価線量に荷重係数（ $W_T$ ）を乗じて合計した量を預託実効線量としている。

## 国際放射線防護委員会（ICRP）

1928年に設立された国際X線・ラジウム防護委員会を継承して設立された国際的な専門家の委員会であり、1950年から放射線防護に関する国際的な基準を勧告してきた。最初の勧告（Publication 1）は1958年に出されている。

この勧告は拘束力を持つものではないが、国際機関および各国の法律制定に大きな影響を与えている。世界の放射線防護はICRPの勧告に基づいて実施されており、日本の放射線防護に係る法令もICRPの勧告を国内で審議のうえ採用している。

## 線量限度

放射線防護の目的のために設定された放射線被ばくの限度のことを指す。放射線が人体に及ぼす確定的影響を防止し、確率的影響を容認できるレベルに制限するために設定されている。

日本では、法令によって自然放射線と医療放射線を除いて、職業人に対して100mSv/5年かつ50mSv/年、一般公衆に対して1mSv/年と定めている。

（参考）

## 確率的影響、確定的影響

放射線の被ばくにより生じる影響で、影響の程度は線量に依存しないが、影響が発生する確率と線量との間にはしきい値（それ以下の線量では影響が現れないとされる値）のない比例関係が存在することを確率的影響という。例えば、被ばくした人の子孫に現れる遺伝的影響ならびに被ばくした人に現れる身体的影響のうちの発ガンがこれに当たる。

これに対して、その発生にしきい値線量があり、しきい値以下の線量では影響が現れず、影響の程度が線量に比例すると考えられるものを確定的影響という。例えば、放射線被ばくに起因する皮膚の障害、白内障、不妊などがこれに当たる。

