



いいなし 飯梨川流域における3次渇水調整を開始します

飯梨川流域では、7月30日(水)から「2次渇水調整※¹」を実施しておりますが、現在までまとまった降雨がなく、県が管理する布部ダムおよび山佐ダムへの流入量が減少しており、本日(8月4日8時点)における、布部ダムと山佐ダムの合計貯水率※²は29.4%※²となっております。

このため、本日開催された、飯梨川水利管理委員会※³での決議を受けて、令和7年8月5日(火)より「3次渇水調整※¹」に移行します。調整内容の詳細につきましては下表を参照願います。

また、合計貯水率が0%となった場合、堆砂容量内の貯水を有効活用し3次渇水調整を継続します。

※1 渇水調整開始の目安は以下のとおり

段階	渇水調整開始条件	主な調整内容
1次渇水調整	布部ダム・山佐ダムの合計貯水率が70%を下回った場合	富田堰地点での農業用水取水量：2.54 → 2.09 m ³ /sに減量
2次渇水調整	合計貯水率が50%を下回った場合	富田堰地点での農業用水：2.09 → 1.88 m ³ /sに減量 都市用水：10%減量
3次渇水調整	合計貯水率が30%を下回った場合	富田堰地点での農業用水：1.88 → 1.02 m ³ /sに減量 都市用水：20%減量


※2 布部ダム・山佐ダムの合計貯水率とは、洪水期における両ダムの利水容量(合計3,400千m³)を基準に、貯水量の合計を百分率で表したものです。

※3 飯梨川水利管理委員会は、飯梨川の渇水時における既存用水の円滑な運営や用水の分配、ならびに渇水時に必要な運営上の事項を協議し、関係機関に対し適切な調整・指示を行うことを目的とした委員会です。農業用水・水道用水・工業用水・水力発電の利用者、および河川管理者など、県・市の関係機関で構成されています。

<渇水に関する問い合わせ先>


担当内容	電話番号	窓口
県内ダムの状況	0852-22-6207	島根県土木部河川課 河川開発室(藤原・高橋)
農業への影響(一般論)	0852-22-5154	島根県農林水産部 農業経営課(清水)
農業被害(高温・渇水)	0852-22-5129	島根県農林水産部 農山漁村振興課(柏木)
都市用水への影響	0852-22-5672	島根県企業局(安部)
安来市の農業への影響	0854-23-3334	安来市農林水産部 農林整備課(平野・田中)

位置図

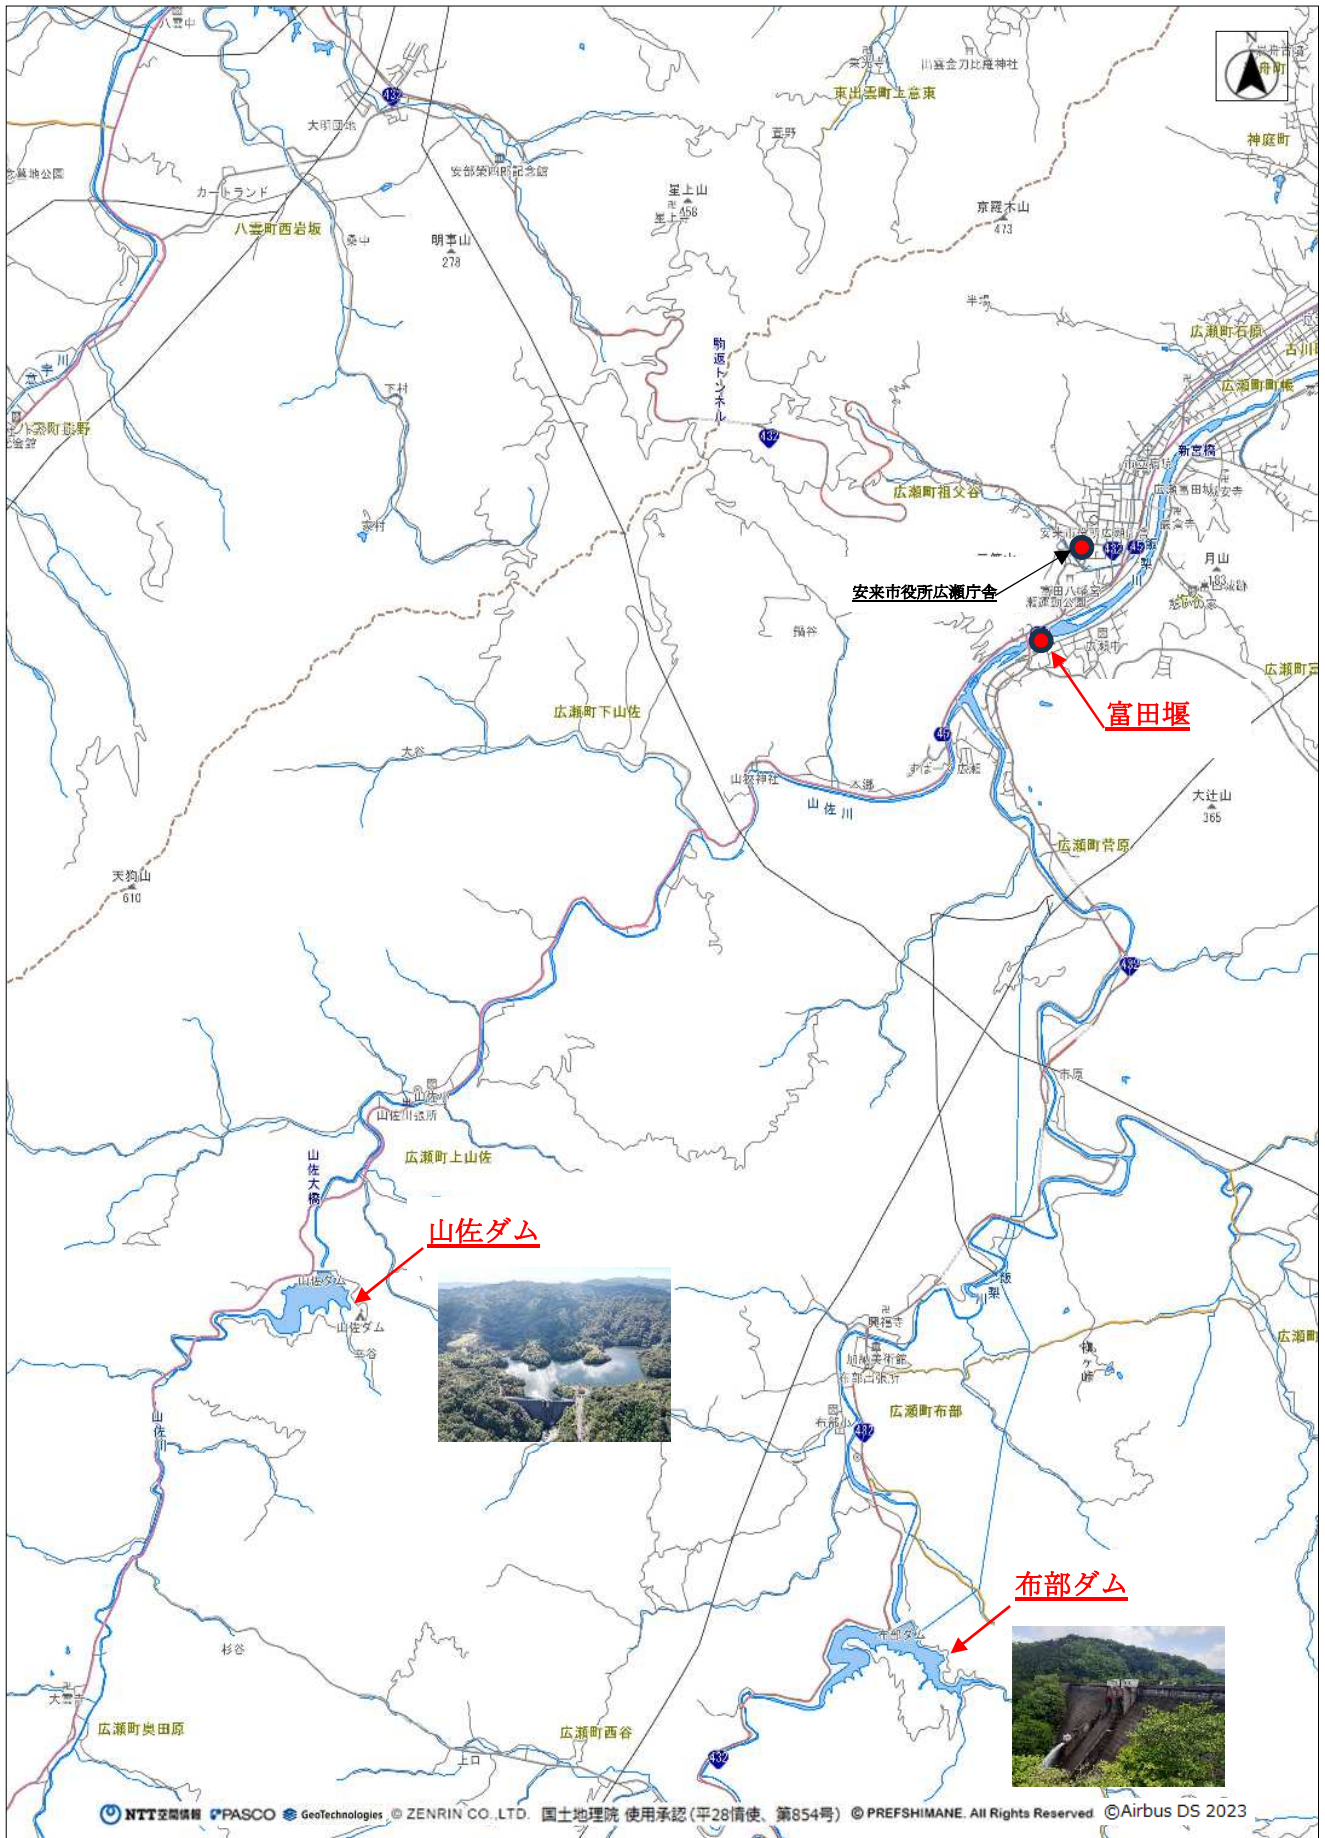


<布部ダム 降水量>

令和7年8月4日現在

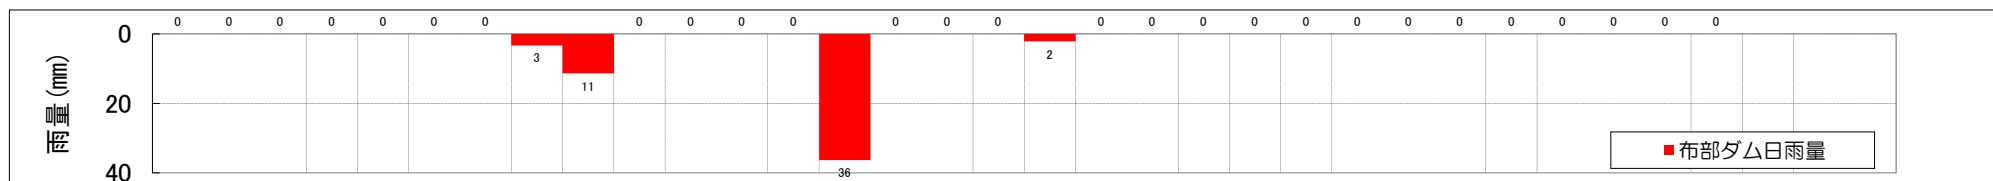

<布部ダム流入量・布部、山佐ダム貯水量>

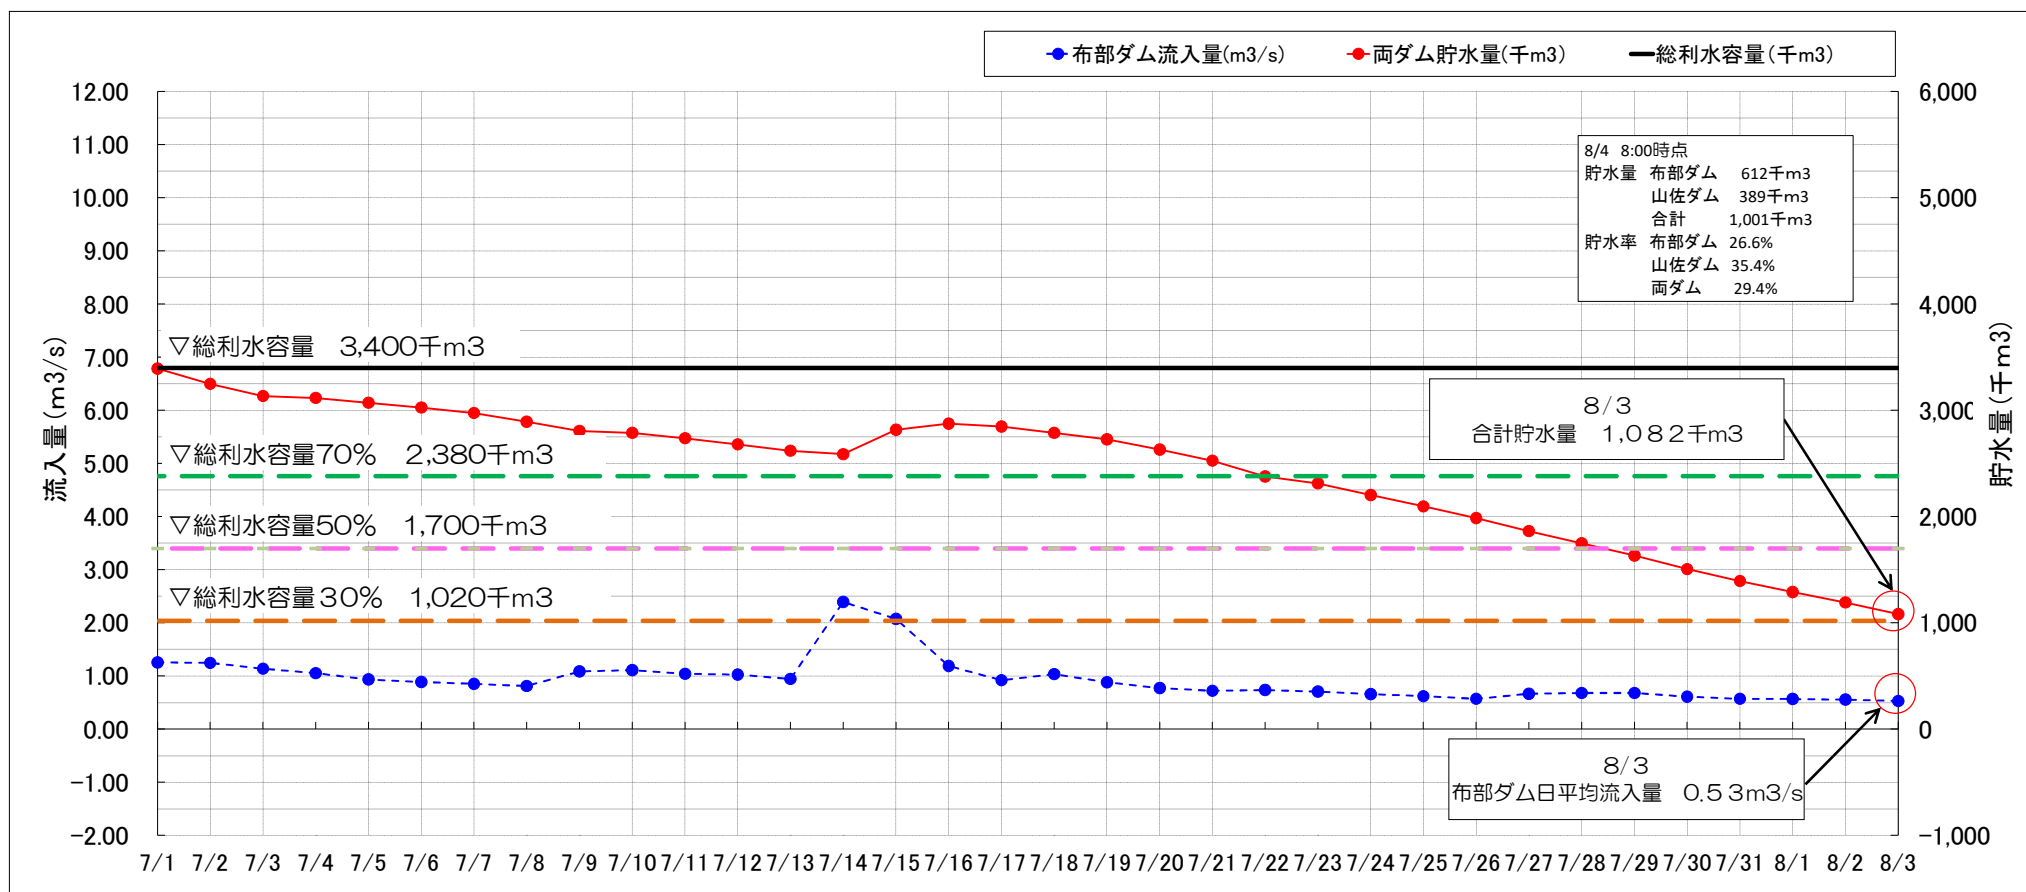

県土木部所管ダムの状況

令和7年8月4日
8:00 現在
土木部河川課

【土木部所管ダム】

ダム名	利水目的	利水容量(千m ³) (洪水期6/16~9/30)	貯水量(千m ³)	貯水率(%) (洪水期6/16~9/30)	運用状況
布部ダム	上水、工水 発電	2,300	612	26.6	8月5日（火）3次濁水調整開始
山佐ダム	上水、発電	1,100	389	35.4	
布部・山佐両ダム合計		3,400	1,001	29.4	
三瓶ダム	上水、不特定	1,730	1,282	74.1	
波積ダム	不特定	500	328	65.6	
八戸ダム	上水、工水 発電、不特定	5,200	3,767	72.4	
第二浜田ダム	不特定	650	501	77.1	
大長見ダム	上水、不特定、 発電	4,300	3,954	92.0	
御部ダム	発電、不特定	2,000	689	34.5	
笹倉ダム	不特定、発電	200	228	100.0	
銚子ダム	上水、不特定	1,050	762	72.6	
美田ダム	上水、不特定	216	188	87.0	